



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.สพร.(ปบ.)

02505

# วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline

9 ก.ค. 66

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณผล  
ชื่อผู้ส่ง นายพิชา ตันยิตเส็ง

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖  
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ร.จก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอย้ายโหลด/ตั้ง Manual/ตัดไฟ เพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ ย้ายจุดจุ่ม ช.บางเตย๒, ช.คลองวัดนา, ช.ดอนหวาย-สาย๕, ช.ชชะนศร, ช.ไร่ขิง๔๒ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงาน/บริเวณ	ผู้ควบคุมงาน
๑		๑๐ ก.ค.๖๖	๐๘.๐๐	๑๖.๐๐	ย้ายจุดจุ่ม ช.บางเตย๒, ช.คลองวัดนา, ช.ดอนหวาย-สาย๕, ช.ชชะนศร, ช.ไร่ขิง๔๒	นายนิพนธ์ ผูกฉิม ๐๘๖-๓๑๗๗๗๖๑

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายนิพนธ์ ผูกฉิม ตำแหน่ง ช.ผ.ปบ. โทร. ๐๘๖-๓๑๗๗๗๖๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสขำรด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสขำรด ๑.๒  ไม่มีโอกาสขำรด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ (นายพิชา ตันยิตเส็ง)

ร.จก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สามพราน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

ย้ายจุดจุ่ม ช.บางเตย๒, ช.คลองวัดนา, ช.ดอนหวาย-สาย๕, ช.ไร่ขิง๔๒

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ SA๐1-2 จาก

ในวันที่ 10 ก.ค. 66 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง 16.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1064/66

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย พิชา ตันยิตเส็ง ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายนิพนธ์ ผูกฉิม

(นายสุภัสสร์วิทย์ เทียงตุงกู) ๖ ก.ค. 66 แทน ช.ผ.จก.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ. สพร. อ.ก.บช.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผคฟ.๐๑-(rev.๐๒/๒๕๖๑)



ขั้นตอนการสวิชชิง 3 แผ่น  
แผนผังแนบ 2 แผ่น

ผจก. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์  
นครปฐม ตั้งแต่เวลา...น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
ร.ก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง


1. สถานที่ทำงาน	ช่วง สถานีฯ อ้อมใหญ่ 4 - สถานีฯสามพราน 3 ชั่วโมง				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	10 ก.ค. 66	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.สพร.	งานที่ทำ	ย้ายจุดจัม	ตามใบขอปฏิบัติงาน 1064/2566	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพนิต ราชภูริณิคม			วันที่	8 กรกฎาคม 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	8 กรกฎาคม 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	8 กรกฎาคม 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)</li> <li>2. นายสถาพร, นายพิชชา, นายสุธี, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)</li> <li>3. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)</li> </ol>				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	<b>ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง</b>						
2	OYM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYM	-	-
3	OYM-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYM	-	-
4	OYK-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYK	-	-
5	OYK-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYK	-	-
6	SAU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAU	-	-
7	OYK02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYK	-	L=5.3MW.
8	OYM01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYM	-	L=0MW.
9	OYM03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYM	-	L=0MW.
10	OYK06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYK	-	L=5.6MW.
11	OYM05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYM	-	L=2.1MW.
12	OYM06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYM	-	L=2.3MW.
13	OYM10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYM	-	L=2.4MW.
14	SAU01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAU	-	L=3.2MW.
15	SAU02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAU	-	L=5.0MW.
16	SAU04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAU	-	L=5.2MW.
17	<b>ย้ายโหลด SAU01 บางส่วนไปจ่ายจาก OYK02</b>						
18	OYK06S-05	ปลด	สับ		สพร.	SF6	บ.เอเชียโพลีแซ็ค
19	OYKBVB-01	ปลด	สับ		OYK	-	ขนานบัส
20	SAU01S-05	ปลด	สับ		สพร.	DIS	ขอยประชาราษฎร์
21	SAU01S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.	DIS	ขอยประชาราษฎร์ (ไร่จิง42)
22	<b>ย้ายโหลด SAU02 บางส่วนไปจ่ายจาก OYK02</b>						
23	OYK02S-07	ปลด	สับ		อมน.	DIS	ม.โฆษะนคร
24	SAU02S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.	DIS	ขอยคอนหวาย-หมู่บ้านโฆษะนคร
25	OYKBVB-01	สับ	ปลด		OYK	-	ขนานบัส
26	OYK06S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.	SF6	บ.เอเชียโพลีแซ็ค
27	<b>ย้ายโหลด SAU02 บางส่วนไปจ่ายจาก OYM10</b>						
28	SAU05VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SAU	-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	OYMBVB-01	ปลด	สับ		OYM	-	ขนานบัส
30	SAC06S-14	ปลด	สับ		สพร.	DIS	แยกตัวช้อนหวาย
31	DIS ชั่วคราว (SAU02)	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.	DIS	ปากช้อนหวาย-สาย5(ข.เก้าเบ็ด)
32	OYMBVB-01	สับ	ปลด		OYM	-	ขนานบัส
33	ย้ายโหลด SAU02 บางส่วนไปจ่ายจาก OYM05						
34	OYM05S-05	ปลด	สับ		สพร.	SF6	ช.บางเตย 2
35	DIS ชั่วคราว (SAU02)	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.	DIS	ร้านค้าคาร์แคร์
36	SAU05VB-01	สับ	ปลด		SAU	-	-
37	เมื่อพร้อมย้ายจุดจัม ช.บางเตย2,ช.คลองวัฒนา,ช.ดอนหวาย-สาย5,ช.โฆษนคร,ช.ไร่จิง42 มาจัม OYM03 เวลา 08.00น.						
38	แจ้งชุดขอทไลน์ย้ายจุดจัม ช.บางเตย2,ช.คลองวัฒนา,ช.ดอนหวาย-สาย5,ช.โฆษนคร,ช.ไร่จิง42 มาจัม OYM03 ได้						
39	คง Manual SAU01VB-01,02VB-01,OYM01VB-01,OYM03VB-01 ไว้						
40	เมื่อชุดปฏิบัติงาน Test ไฟ และ Short Ground พร้อมลงใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
41	OYM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYM	-	-
42	OYM-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYM	-	-
43	OYK-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYK	-	-
44	OYK-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYK	-	-
45	SAU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAU	-	-
46	OYK02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYK	-	-
47	OYK06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYK	-	-
48	OYM05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYM	-	-
49	OYM06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYM	-	-
50	OYM10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYM	-	-
51	SAU04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAU	-	-
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
52	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานแล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหลดกลับ						
53	OYM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYM	-	-
54	OYM-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYM	-	-
55	OYK-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYK	-	-
56	OYK-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYK	-	-
57	SAU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAU	-	-
58	OYK02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYK	-	-
59	OYK06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYK	-	-
60	OYM05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYM	-	-
61	OYM06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYM	-	-
62	OYM10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYM	-	-
63	SAU04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAU	-	-
64	ยืนยันการลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
65	ย้ายโหลด OYM03 กลับจาก OYM05						
66	SAU05VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SAU	-	-



# ผังการจ่ายไฟก่อนย้ายวงจร สถานี OYM และสถานี SAU

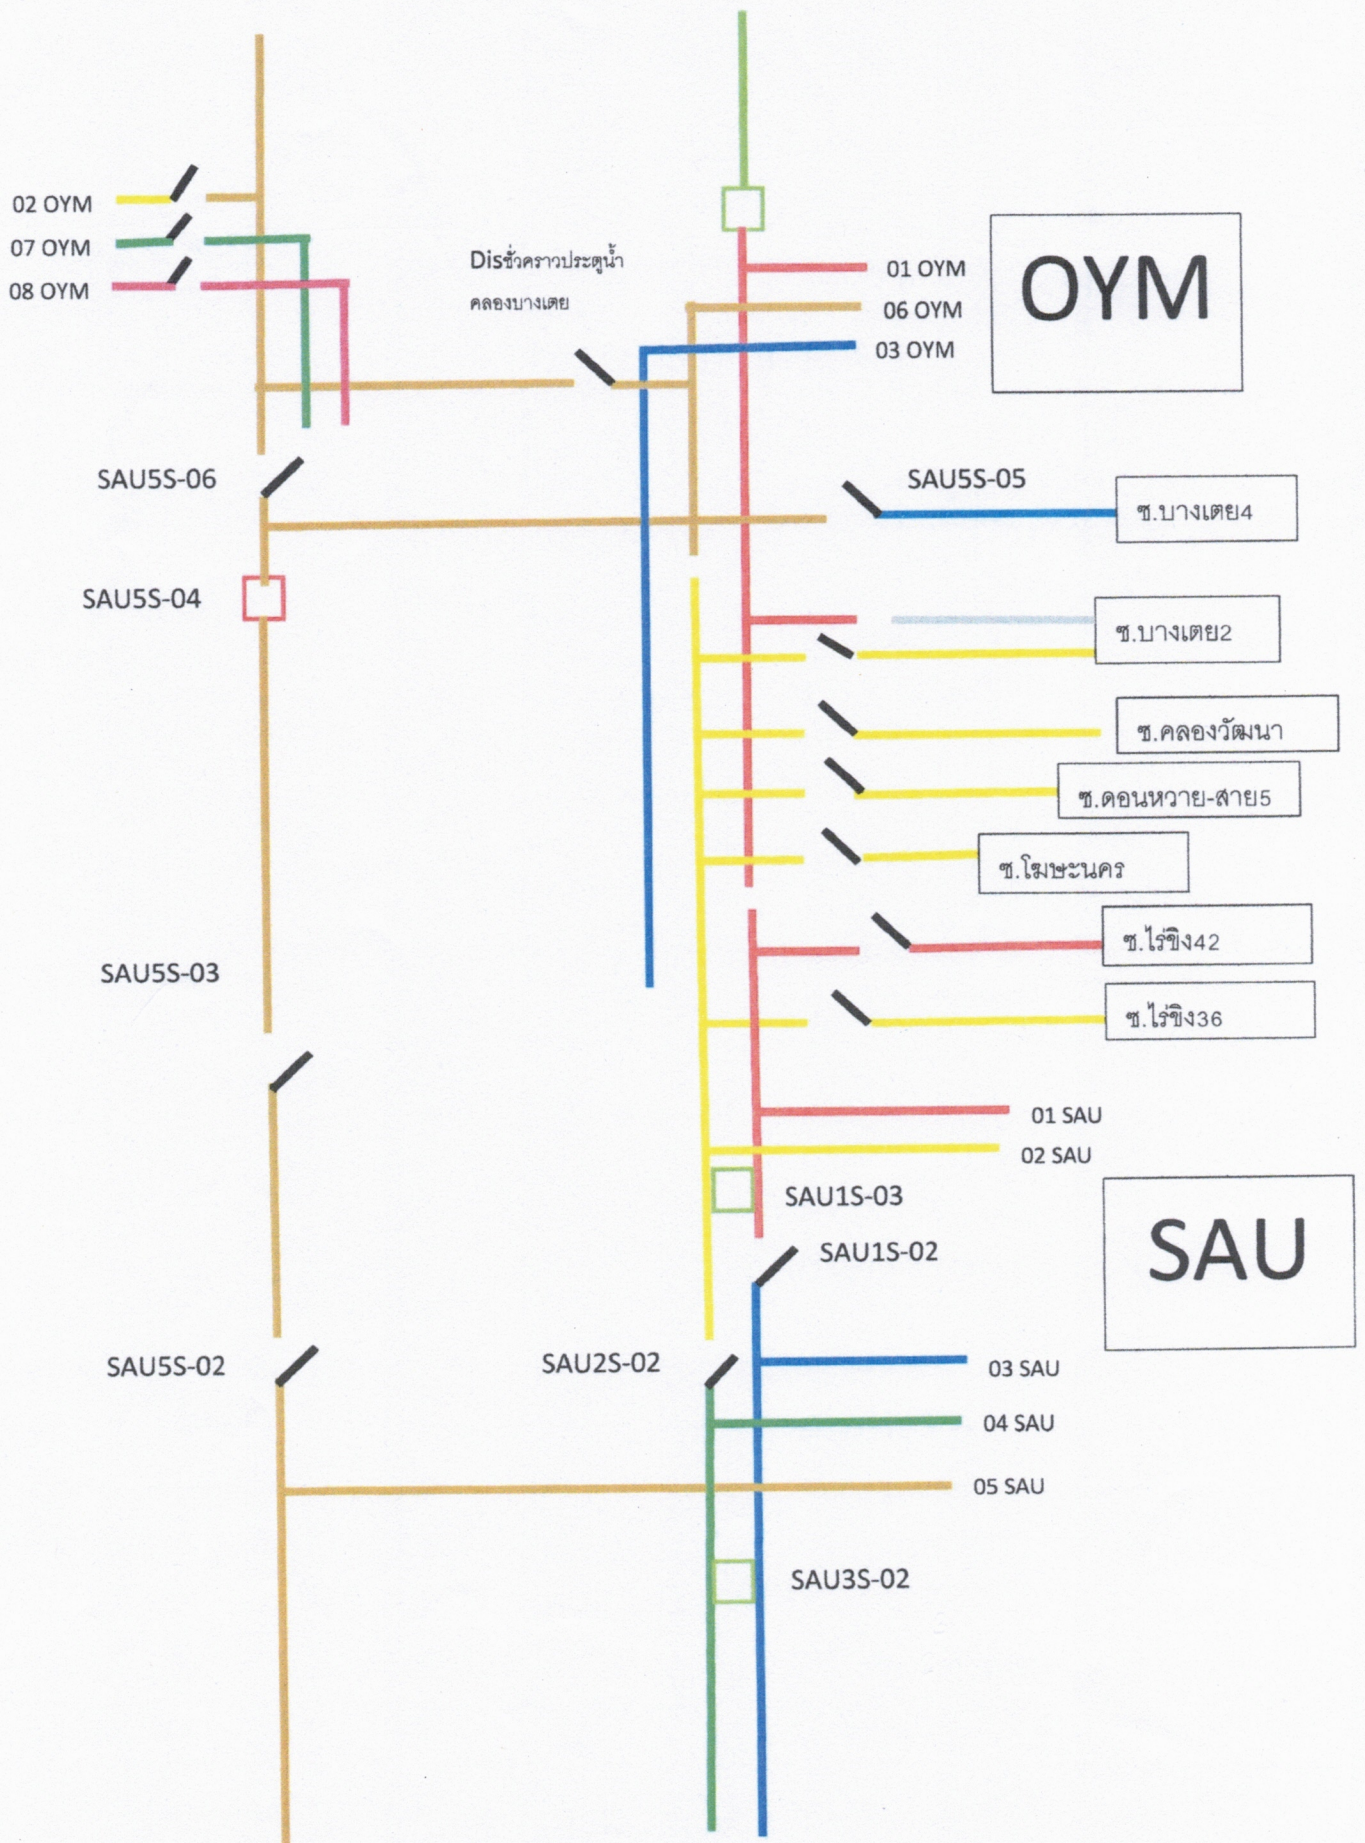

# ผังการจ่ายไฟหลังย้ายวงจร สถานี OYM และสถานี SAU

