



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กทบ.(ปบ.)- 1595 /๒๕๖๖

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายอรุณ จรดล

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.กทบ.

ด้วยการไฟฟ้า กฟอ.กทบ. จะย้ายโหลดเพื่อปฏิบัติงาน.....ติดตั้ง SF6 ตัดไลน์ F.10 KTE.....ตามแผนผังสังเขปแนบ  
จำนวน =๒= แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๐๙	๙ ก.ค. ๖๖	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ชุดงานฮอทไลน์กระเช้า กฟอ.กทบ. และชุดงานซ่อมย่อย กฟอ.กทบ. ติดตั้ง SF๖ SMJ ๐๕S-๐๖ บริเวณปากซอยบริษัท มาเฮงกี้ จำกัด	Drop Out Fuse KTE ๑๐F-๐๑ ปากซอย บริษัท มาเฮงกี้ จำกัด	ปลายสายเพื่อเชื่อมโยงระบบ	นายสมชาย มาบัณฑิตย์ ทพ.ปบ.กฟอ.กทบ. ๐๘๒-๐๐๙๔๙๔๓

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบจำนวน ๒ รายจากการดับไฟปฏิบัติงาน

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสมชาย มาบัณฑิตย์ ตำแหน่ง ทพ.ปบ.กฟอ.กทบ. โทร ๐๘๒-๐๐๙๔๙๔๓

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง  ๑.๑  มีโอกาสชำรุด  ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

( นายอรุณ จรดล )

ตำแหน่งรจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.กทบ.

๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ KTE10 จาก จุดปลั๊ก KTE10 ถึง DDE  
ในวันที่ ๙ ก.ค. ๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1066/66

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พิดเตอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย จิรวีวัฒน์ ๒๖ ก.ค. ๖๖ ประสานงานการขอดับไฟกับ นายสมชาย มาบัณฑิตย์

( นาย จิรวีวัฒน์ ๒๖ ก.ค. ๖๖ )  
อสก.5 แทน ชย.คฟ.

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น

แผนผังแนบ 3 แผ่น

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ. กปบ.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)


ผจฟ.....(สถานีฯ)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)


ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณปากซอยบริษัท มาเฮงกี้ จำกัด					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	9 ก.ค. 66	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	17.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.กทบ.	งานที่ทำ	ติดตั้ง SF6	ตามใบขอปฏิบัติงาน 1066/66		
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายจิรวัดน์ แก้วสมนึก			วันที่	8 กรกฎาคม 2566	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	8 กรกฎาคม 2566	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	8 กรกฎาคม 2566	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพิรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนโนช, นายวรรณพงษ์ 3. นายสถาพร, นายจิรวัดน์, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	KTE10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		-
3	เมื่อพร้อมปฏิบัติงาน 08.30 น.						
4	KTE10F-01	สับ	ปลด(ใช้โหดบัสเตอร์)		กทบ.		D/O ปากซอย บ.มาเฮงกี้
5	แจ้งให้ Hot Line เข้าปฏิบัติงานปลดจุดเชื่อมสาย KTE10 โดยวิธี HOTLINE						
6	เมื่อ Hot Line เข้าปฏิบัติงานปลดจุดเชื่อมสาย KTE10 โดยวิธี HOTLINE แล้วเสร็จ						
7	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้พนักงานรับทราบ						
8	แจ้งพนักงาน Test ไฟ ลง Wesafe ก่อนปฏิบัติงาน						
9	แจ้งให้ Hot Line เข้าปฏิบัติงานเปลี่ยน D/O เป็น SF6 ได้						
10	KTE10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		-
	*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***						
11	เมื่อ Hot Line เข้าปฏิบัติงานเปลี่ยน D/O เป็น SF6 แล้วเสร็จ						
12	ตรวจสอบ SF6 SMJ05S-06 สถานะ Open+พร้อมล๊อคคาน						
13	KTE08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		-
14	KTE10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		-
15	แจ้งให้ Hot Line เข้าปฏิบัติงานเชื่อมสายเข้า KTE08 และ KTE10 โดยวิธี HOTLINE						
16	เมื่อ Hot Line เข้าปฏิบัติงานเชื่อมสายเข้า KTE08 และ KTE10 โดยวิธี HOTLINE แล้วเสร็จ						
17	KTE08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		-
18	KTE10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		-
	*** สิ้นสุด Switching ***						

\*\*\* กรณีจำเป็นเร่งด่วน \*\*\*

หมายเหตุ ไม่มีส่วนไฟที่ได้รับผลกระทบจากการดับไฟ

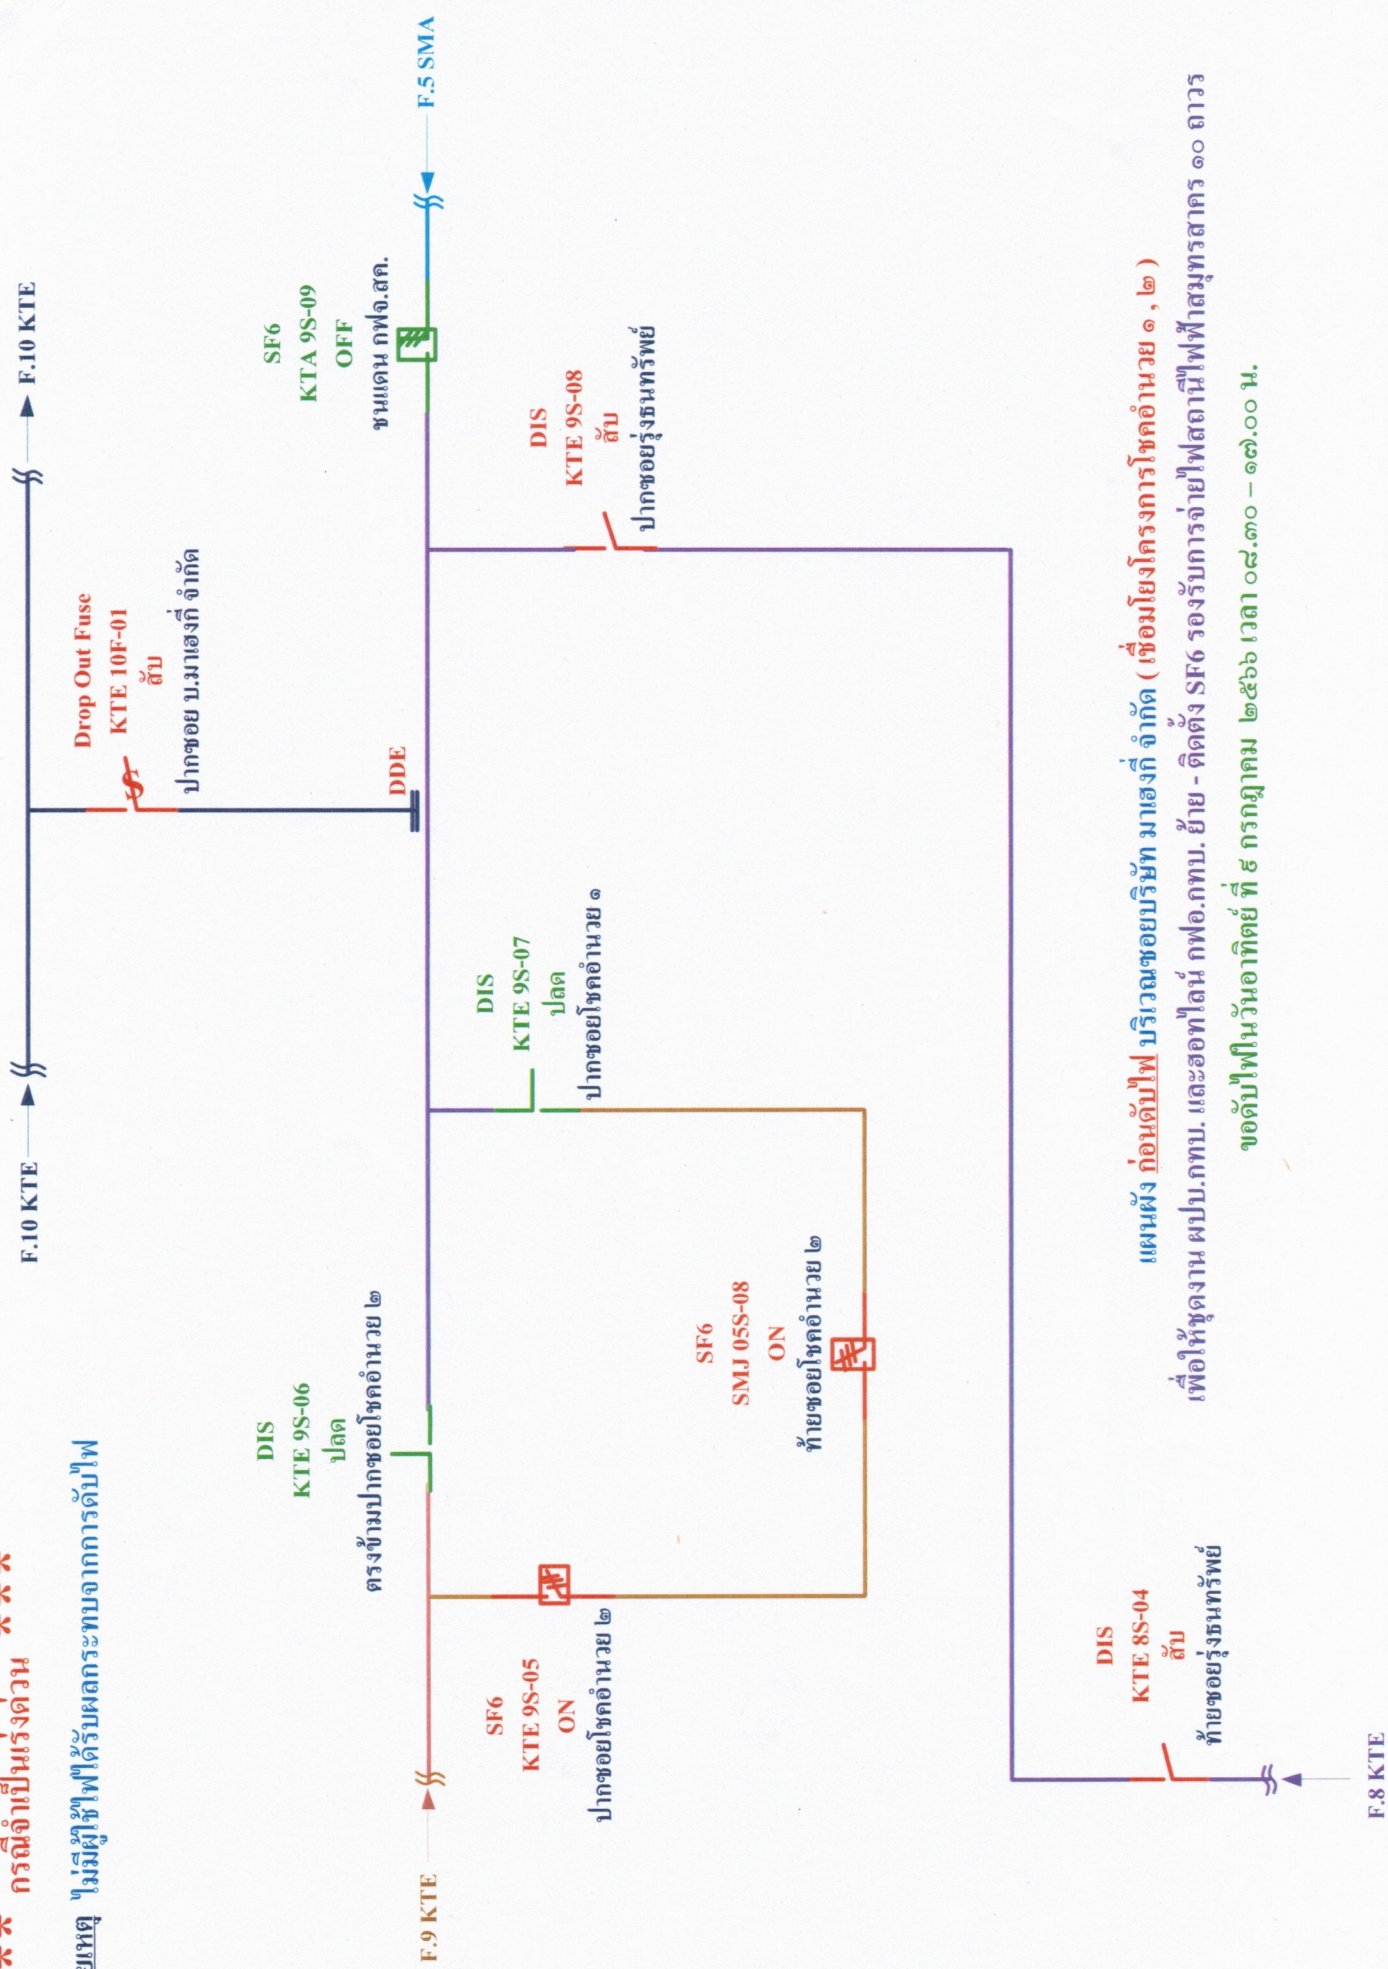

แผนผัง ก่อนดับไฟ บริเวณชอຍบริษัท มาสงกั จำกัด (เชื่อมโยงโครงการโชคอำนาจ ๑, ๒)

เพื่อให้ชูดงาน ผบ.กทบ. และสอทไลน์ กฟอ.กทบ. ย้าย - ติดตั้ง SF6 รองรับการจ่ายไฟสถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร ๑๐ ถาวร

ขอตัดไฟในวันอาทิตย์ ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๗.๐๐ น.

\*\*\* กรณีจำเป็นเร่งด่วน \*\*\*


หมายเหตุ ไม่มีผู้ไฟฟ้าได้รับผลกระทบจากการดับไฟ

พื้นที่ดับไฟปฏิบัติงาน

ชุดออกทีไลน์กระแสเข้าปลดจุด - เชื่อมสาย

ปากชอย บ.มาเองที่ จำกัด

\* ไม้ตัด Short Ground by Hot Line คน

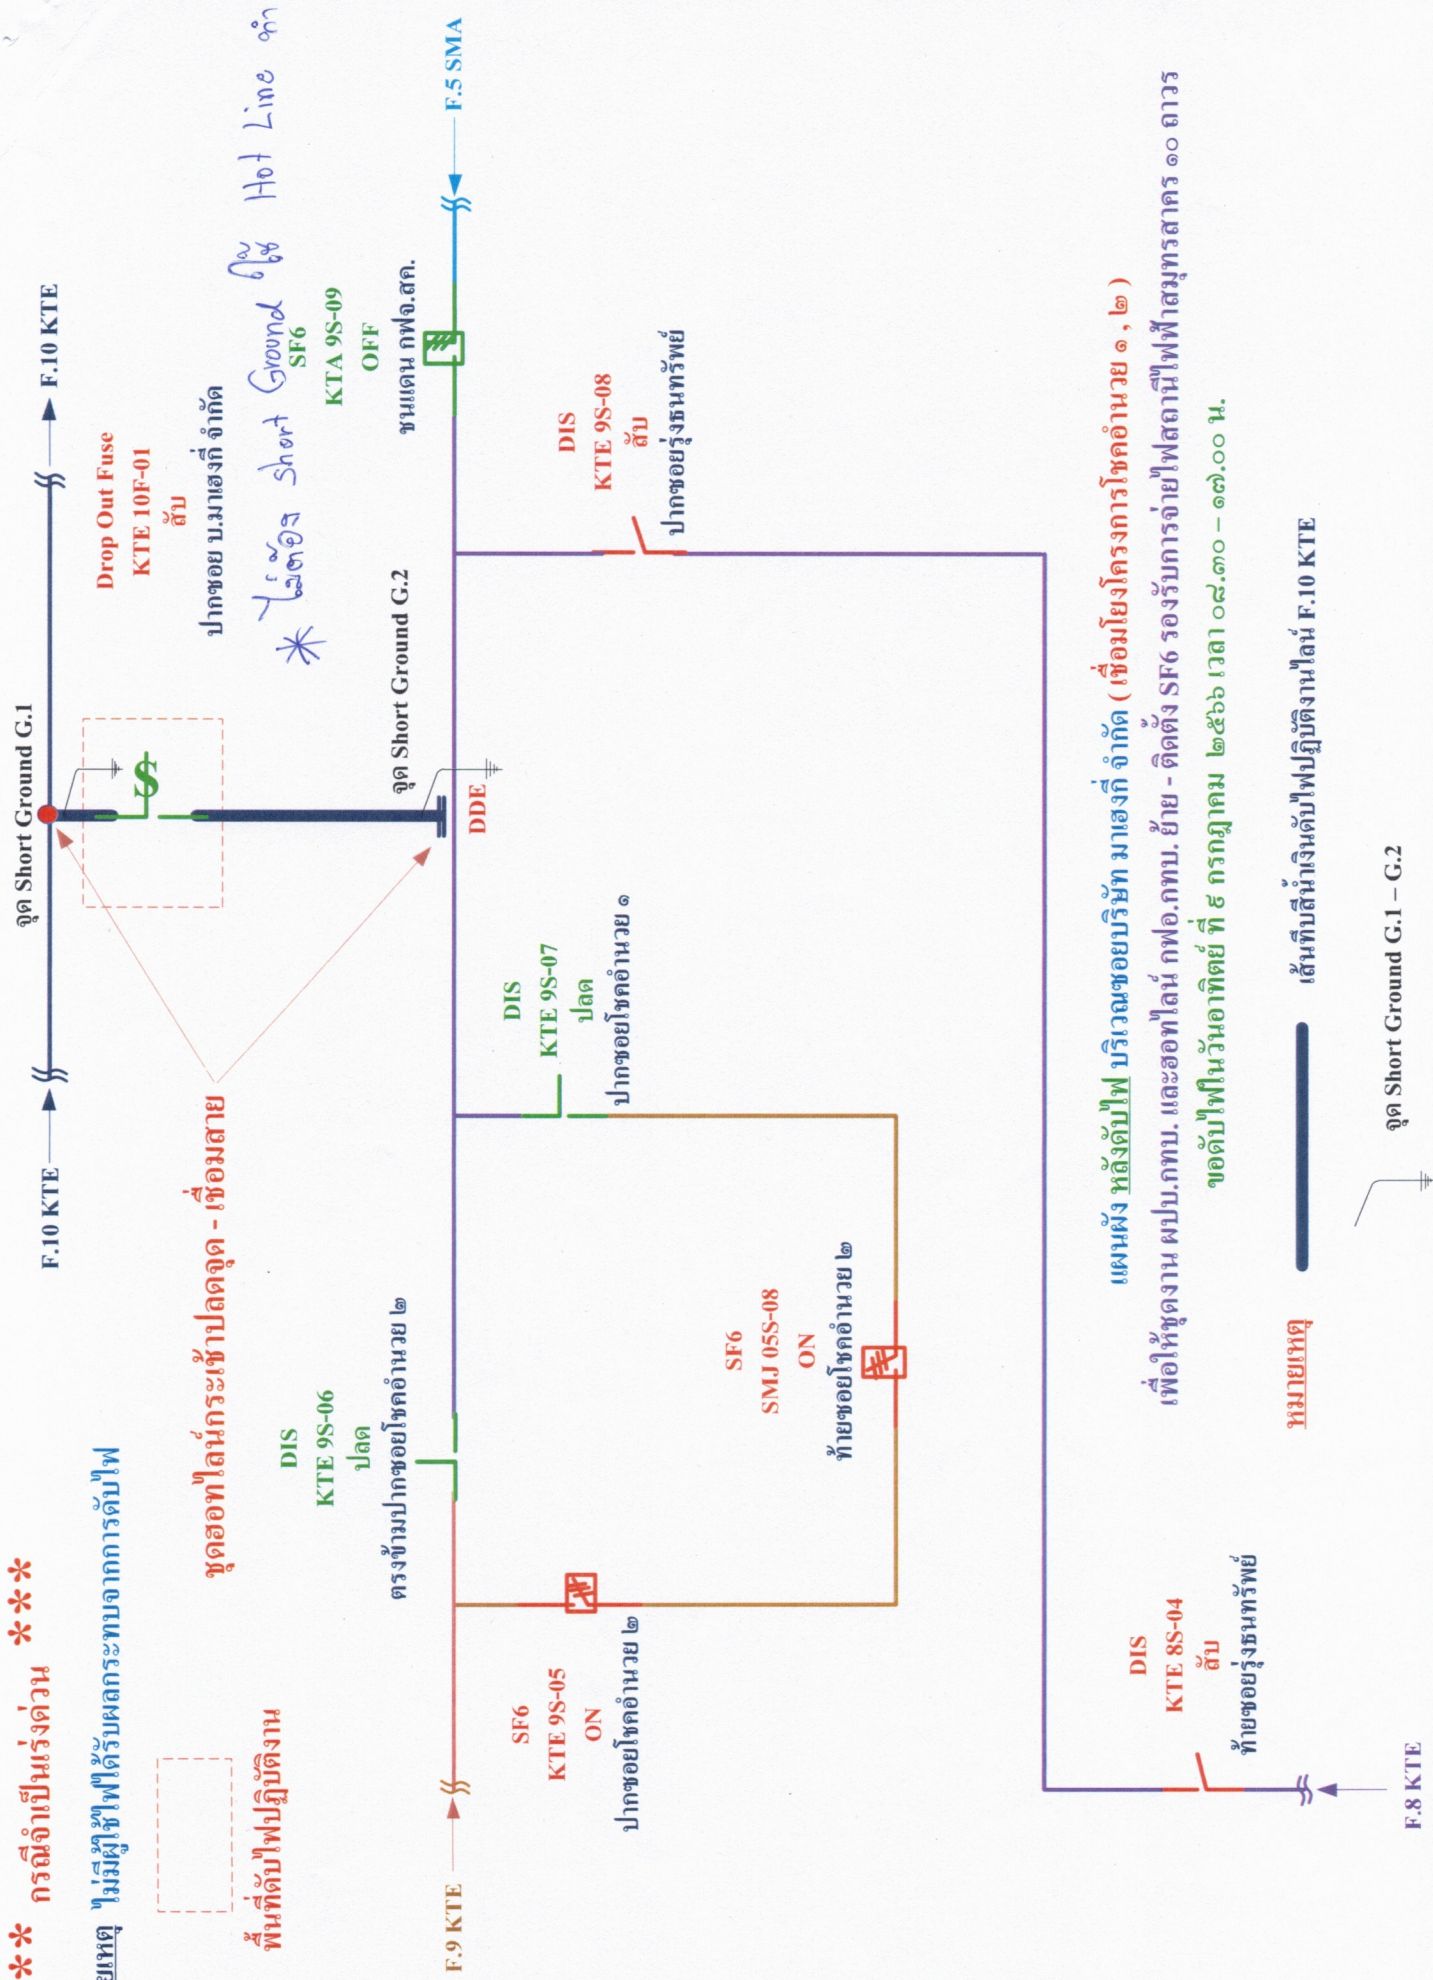


แผนผัง หดถึงดับไฟ บริเวณชอยบริษัท มาเองที่ จำกัด ( เชื่อมโยงโครงการโซลิตจำนวน ๑, ๒ )  
 เพื่อให้ชุดงาน ผบ.กทบ. และออกทีไลน์ กฟอ.กทบ. ย้าย - ติดตั้ง SF6 รองรับจ่ายไฟสถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร ๑๐ ตาราง  
 ขอดับไฟในวันอาทิตย์ ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๗.๐๐ น.

หมายเหตุ

เส้นทึบสีน้ำเงินดับไฟปฏิบัติงานใน F.10 KTE

จุด Short Ground G.1 - G.2

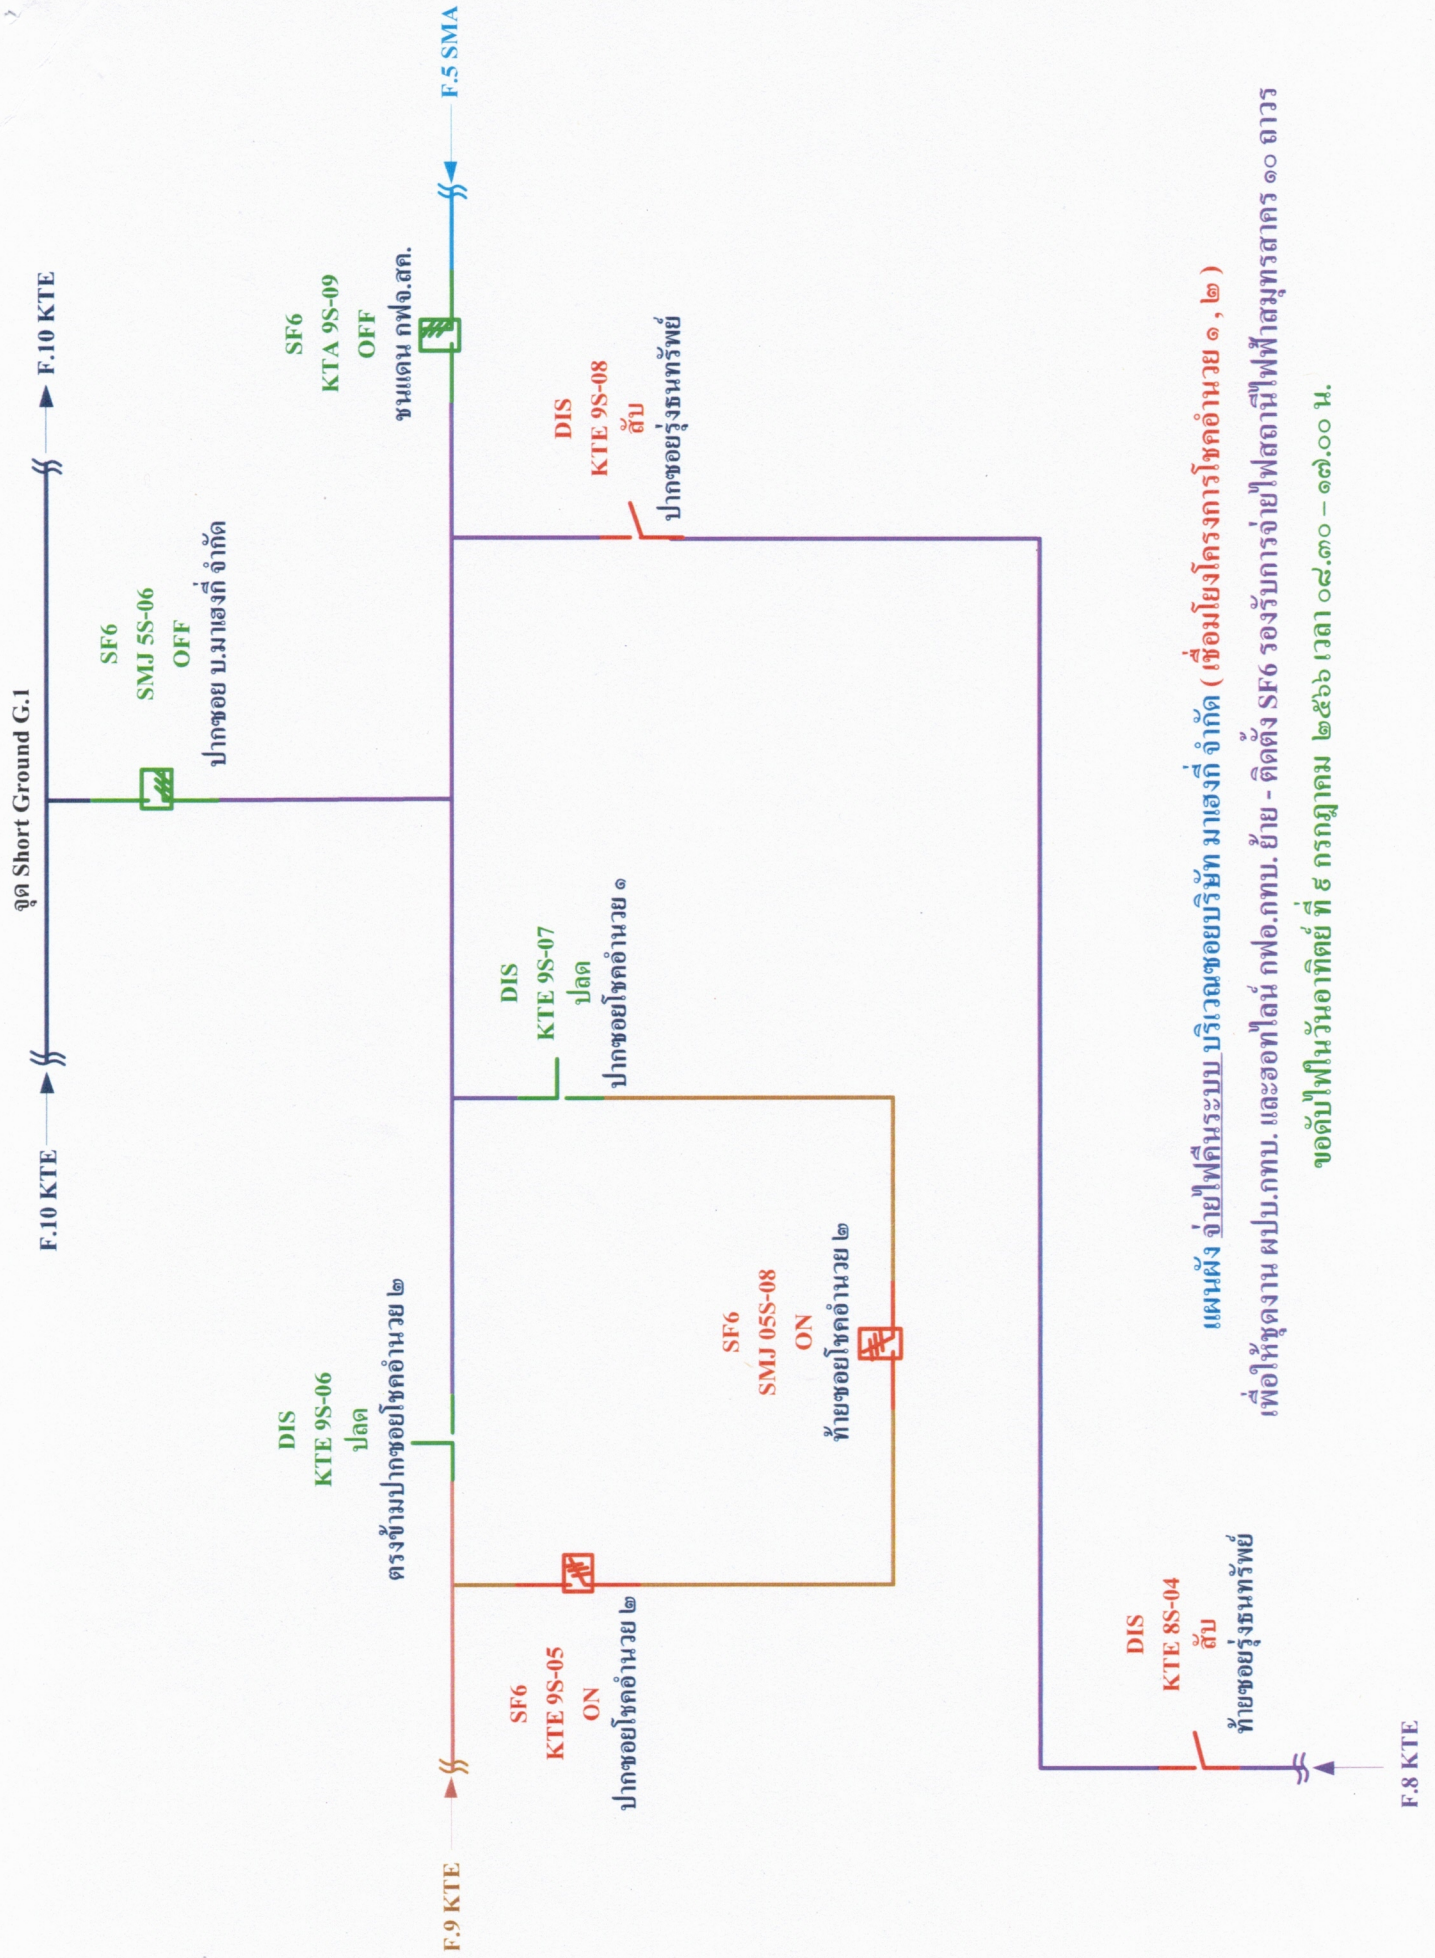

แผนผัง ข่ายไฟฟ้าในระบบ บริเวณซอยบริษัท มาแสงก็ จำกัด (เชื่อมโยงโครงการโชคอำนวย ๑, ๒)

เพื่อให้ชุดงาน ผบ.กทบ. และออกไลน์ กฟผ.กทบ. ย้าย - ติดตั้ง SF6 รองรับการจ่ายไฟสถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร ๑๐ถาวร  
 ขอตั้งไว้ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๗.๐๐ น.