



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
 REGIONAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.ยทง.(บพ.) ๓๓๕๖/๒๕๖๔  
 ชื่อผู้รับ นายเอกพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา  
 ชื่อผู้ส่ง นายสรวิทย์ เกตุมนี่

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔  
 ตำแหน่ง ออ.ปบ.(ก.๓)  
 ตำแหน่ง รจก.(ท) วิศวกรรมการแทน ผจก.กฟอ.อุทอง

ด้วยการไฟฟ้า กฟอ.อุทอง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูงสถานีไฟฟ้า...อุทอง ตามแผนผังสังเขปแนบ  
 จำนวน ๓ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๓.	<del>UTG๐๘</del> DOA 9	๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๔	๐๘.๓๐	๑๖.๓๐	ตัดไฟ เพื่อดำเนินการรื้อ ถอนและปักเสาแรงสูงระบบ ๒๒ KV ขนาด ๑๒.๒๐ เมตร	SF๖ ชั่วคราว บ้านท่าข้าม 9FB ลออสริมฟ้า	ตลกกกลางสเปน หน้าร้านข้าวแกง	นายเพิ่มวุฒิ ธรรมนิทรา ชม.ปบ. ๐๘๓-๓๐๓๓๓๕๕

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบไฟดับ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเพิ่มวุฒิ ธรรมนิทรา ตำแหน่ง รจก.ปบ.กฟอ.อุทอง โทร. ๐๘๓-๓๐๓๓๓๕๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟท. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.ก.รต.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
 ๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสรวิทย์ เกตุมนี่)  
 รจก.(ท) วิศวกรรมการแทน  
 ตำแหน่ง:..... ผจก.กฟอ.อุทอง

สำรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (มคฟ.) กฟท.๓  
 เรียบน ออก.ปบ.(ก.๓)

มคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ DOA9 จาก 9FB ลออสริมฟ้าถึง ๒๐๓ หน้าร้านข้าวแกง  
 ในวันที่ 25 ธ.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1067

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์..... จาก..... ถึง.....  
 ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย สนิท บุญชู ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย เพิ่มวุฒิ ธรรมนิทรา

รจก. สนิท บุญชู วิศวกรรมการแทน  
 ผจก. 5 กก.ค.ท.ว.อ.บ.


สำรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คท)  
 เรียบน ผจก. กฟท.๓ กฟอ.๓  
 ออก.บช(ก.๓), ออก.รจก(ก.๓)  
 อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
 พร้อมแจ้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น  
 แผนผังแนบ 2 แผ่น  
 มจพ. - (สถานี) -  
 เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
 ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเอกพงษ์ แก่นจันทร์)  
 รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน ออก.ปบ.(ก3)

# ใบสั่งทำสวิตชิง

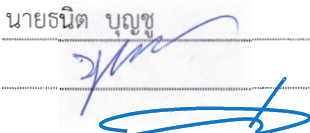1. สถานที่ทำงาน	บริเวณ บ้านท่าข้าม - เด็ดหน้าร้านข้าวแกง					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	25 ส.ค. 64	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.อทอง.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1067/2564	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายธนิต บุญชู			วันที่	12 สิงหาคม 2564	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	12 สิงหาคม 2564	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	12 สิงหาคม 2564	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนอช			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
	2. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
	3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการ Switching และตรวจสอบ SF6 ชค.คลองมโนรา อยู่ตำแหน่ง OPEN พร้อมลิ้อคคาน						
2	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน เวลา 08.30 น.						
3	DOA09VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		DOA		-
4	SF6 ชค.UTG08	ลับ	ปลด, ลี้อคคาน		อทอง.		SF6 บ้านท่าข้าม
5	แจ้ง กฟอ.อทอง. โหลดหม้อแปลง 1 เครื่อง เพื่อให้ ฮอทไลน์ตัดเด็ดหน้าร้านข้าวแกง						
6	แจ้ง กฟอ.อทอง. ให้ฮอทไลน์กระเช้า 22 เควี ปลด PG วงจร UTG08 บริเวณหน้าร้านข้าวแกง(ตามผังแนบ) ได้						
7	เมื่อ กฟอ.อทอง. แจ้งฮอทไลน์กระเช้า 22 เควี ปลด PG วงจร UTG08 บริเวณหน้าร้านข้าวแกงออกแล้วเสร็จ						
8	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
9	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
10	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
11	DOA09VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		DOA		-
12	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
*** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก ***							
13	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานเสร็จแล้ว						
14	เมื่อพร้อมจิมเด็ดหน้าร้านข้าวแกง						
15	DOA09VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		DOA		-
16	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1						
17	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2						
18	แจ้ง กฟอ.อทอง. ให้ฮอทไลน์กระเช้า 22 เควี เชื่อม PG วงจร UTG08 บริเวณร้านข้าวแกงได้						
19	เมื่อ กฟอ.อทอง. แจ้งฮอทไลน์กระเช้า 22 เควี เชื่อม PG วงจร UTG08 บริเวณร้านข้าวแกง แล้วเสร็จ						
20	SF6 ชค.UTG08	ปลด, ลี้อคคาน	ลับ		อทอง.		SF6 บ้านท่าข้าม
21	DOA09VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		DOA		-
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							

# สถานะจ่ายไฟตอนปฏิบัติงาน

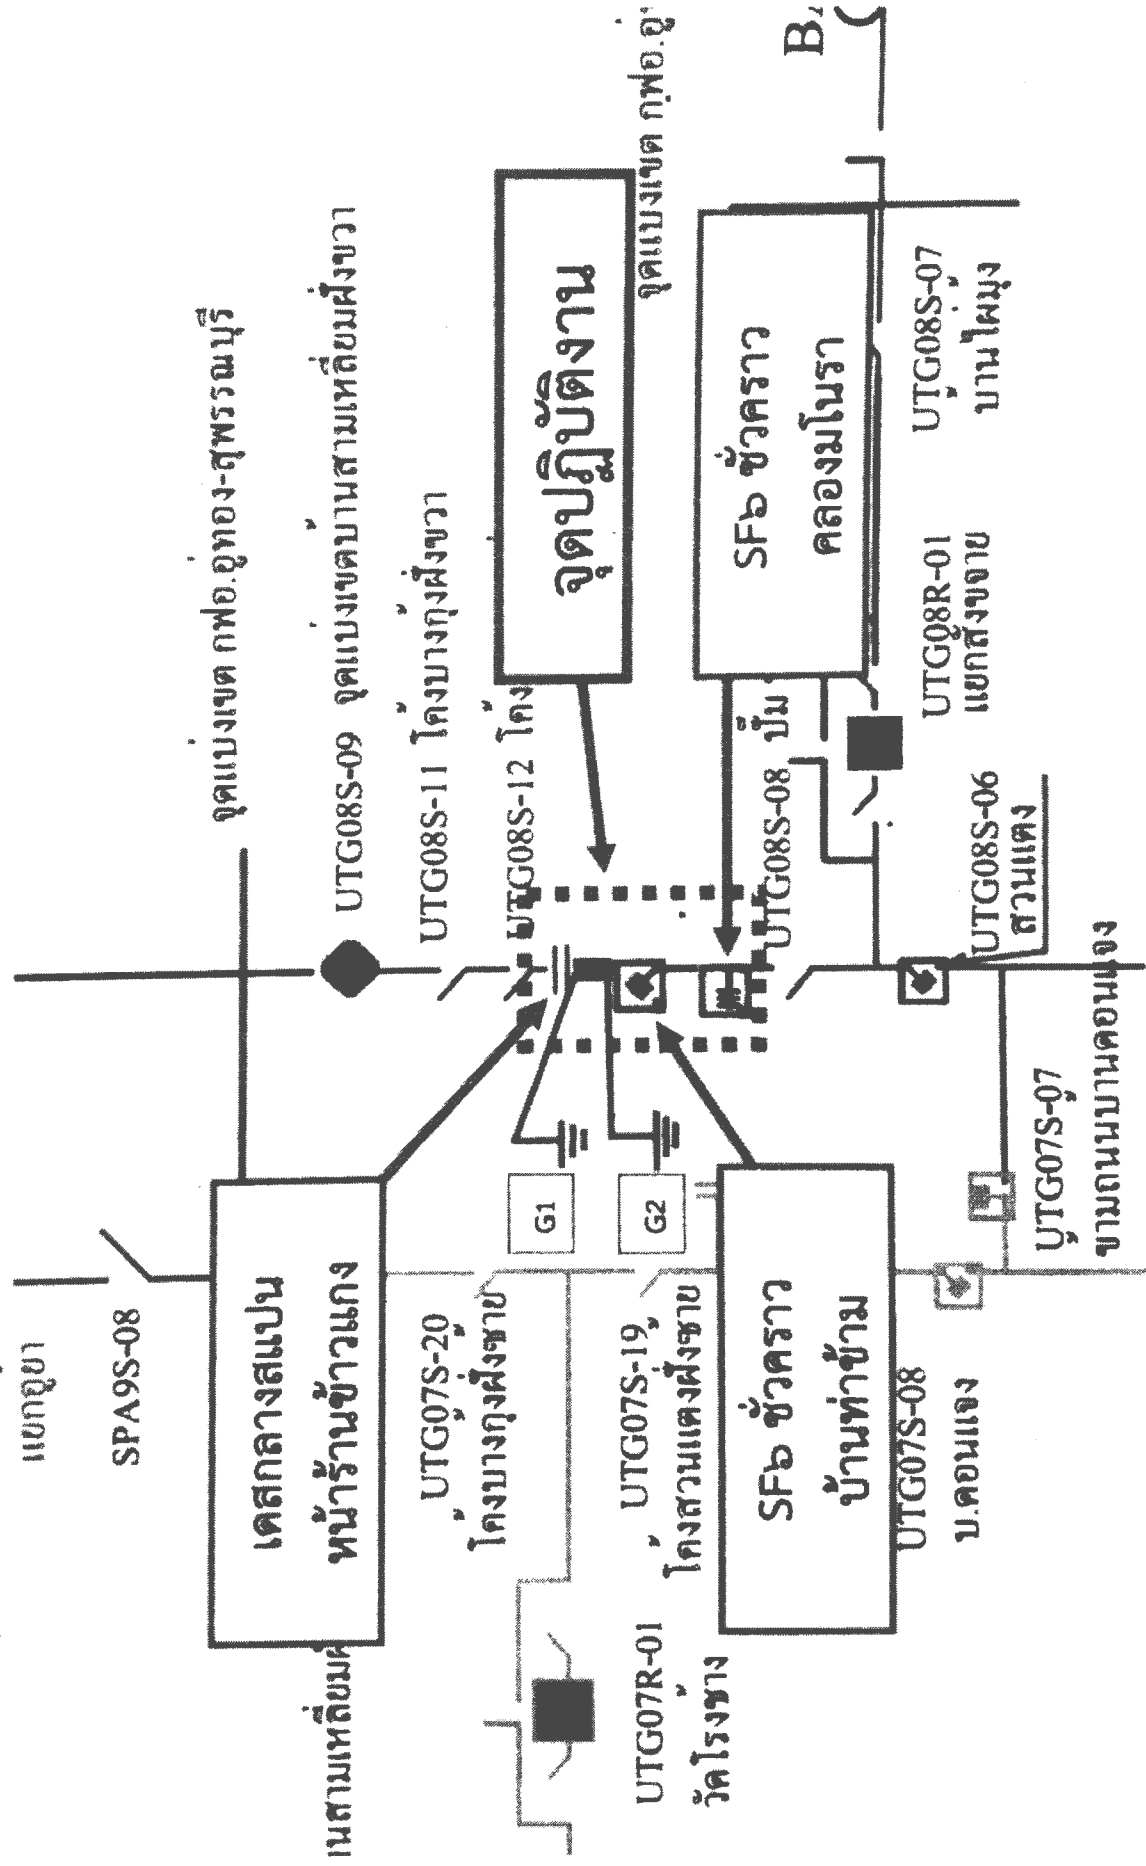

# สถานะจ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน

