

05/08/67



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ..ภ.๓.ดช.(กป).....๕๙๐./๒๕๖๗.....
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณพิศล.....
ชื่อผู้ส่ง นายรัชศาสตร์ ฉิมทิน.....

วันที่.....๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗.....
ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(ก๓).....
ตำแหน่ง ..ผจก.กฟส.อ.ด่านช้าง.....

ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอด่านช้าง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ย้ายแนวระบบจำหน่าย บ้านปรักประดู่ ตามแผนผัง
สังเขปแนบจำนวน...๒...แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	F.๙ สถานี ด่านช้าง	๘ ส.ค.๒๕๖๗	๐๙.๐๐	๑๗.๐๐	ย้ายแนวระบบ จำหน่าย	DAA๐๙S-๓๐ ชั่วคราวบรัก ประดู่	ดิสชั่วคราวก่อนถึง วัดหนองผือ	นายศักดิ์ดา นรสิงห์ พงษ.๔ กฟส.อ.ด่านช้าง เบอร์โทร.๐๘๓: ๐๑๒๑๑๒๙

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....๓๒ ไร่.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ...นายธนาเดช กิตติวิไลค์ ตำแหน่ง หน.กป.....โทร๐๙๙-๕๖๓๔๘๘๘๘

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายรัชศาสตร์ ฉิมทิน)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ด่านช้าง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ... 1 ... พิดเตอร์ DAA๐๙ จาก DAA๐๙S-3๐ ... ถึง D/S ชด. ก่อนถึงวัดหนองผือ

ในวันที่ ๘ ส.ค. ๖7 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1071/67

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ... พิดเตอร์... จาก... ถึง...

ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย จักรวัชร วัฒนศิริ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายธนาเดช
๒๗ ก.ค. ๖๗

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส.อ.ดช.

อก.บข.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายธนาเดช กิตติวิไลค์)
ก.๓.๖ ทุ่งสว่าง ทพร. ก.๓.๖

ขั้นตอนการสวิตซ์... 1 ... แผ่น

แผนผังแนบ... 2 ... แผ่น



ผคฟ. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

Page 1 of 1
ใบสั่งทำสวิตชิง

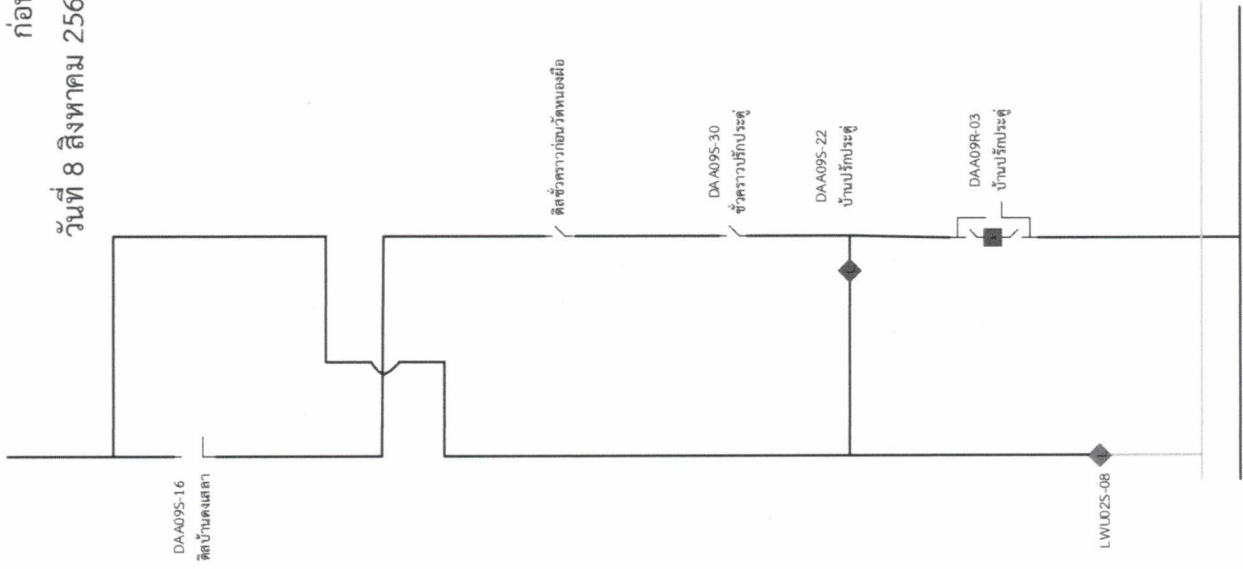
1. สถานที่ทำงาน บ้านปลักประตู่
2. กำหนดวันที่ทำงาน 8 ส.ค. 67 เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟศ. ดช. งานที่ทำ ย้ายแนวระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 1071/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายวีรวัชร เสมามิ่ง วันที่ 27 กรกฎาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 27 กรกฎาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 27 กรกฎาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
 1. นายพิรภัทร,นางสาวสุภัสษา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายจิรวัดน์,นายวัฒน์,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	ตรวจสอบ SF6 LWU02S-08 บ้านปลักประตู่ อยู่สถานะ OPEN+LOCKคาน						
3	DAA09R-03	Normal	Nonreclosing		ดช.		R ปลักประตู่
4	เปลี่ยนทางจ่ายไฟ DAA09R-03 ปลักประตู่						
5	DAA09S-16	ปลด	สับ		ดช.		DIS บ้านดงเสลา
6	DIS ชค DAA09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดช.		DIS ก่อนวัดหนองผือ
7	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
8	DAA09S-30	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดช.		DIS ปลักประตู่
9	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานรับทราบ						
10	แจ้งหน้างานเทสไฟ ช็อตกราวด์ จุด G1						
11	แจ้งหน้างานเทสไฟ ช็อตกราวด์ จุด G2						
12	แจ้งไฟฟ้าหน้างาน ทำการเทสไฟ และช็อตกราวด์ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมให้ลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						
13	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
14	DAA09R-03	Nonreclosing	Normal		ดช.		R ปลักประตู่
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
15	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานเสร็จแล้ว พร้อมจ่ายไฟ						
16	แจ้งหน้าปลด ช็อตกราวด์ จุด G1						
17	แจ้งหน้าปลด ช็อตกราวด์ จุด G2						
18	DAA09R-03	Normal	Nonreclosing		ดช.		R ปลักประตู่
19	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
20	DAA09S-30	ปลด	สับ		ดช.		DIS ปลักประตู่
21	เปลี่ยนทางจ่ายไฟ DAA09R-03 ปลักประตู่ กลับสภาพปกติ						
22	DIS ชค DAA09	ปลด	สับ		ดช.		DIS ก่อนวัดหนองผือ
23	DAA09S-16	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดช.		DIS บ้านดงเสลา
24	DAA09R-03	Nonreclosing	Normal		ดช.		R ปลักประตู่
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

แผนผังงานดับไฟย้ายแนวระบบจำหน่ายบ้านปรางค์ประดู่

ก่อนดับไฟ

วันที่ 8 สิงหาคม 2567 เวลา 09.00-17.00 น.



แผนผังงานดับไฟย้ายแนวระบบจำหน่ายบ้านปริกประตู
หลังดับไฟ

วันที่ 8 สิงหาคม 2567 เวลา 09.00-17.00 น.

