

switching deadline

15 ธ.ค. 64



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.ท.มก.(ปบ)...../๑๕๖๔

ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า

ชื่อผู้ส่ง นายธีระศักดิ์ เพ็ญขจร

วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.ท่ามะกา

ด้วยการไฟฟ้า กฟอ.ท่ามะกา จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานกรณีเร่งด่วนเนื่องจากกรมทางหลวงจะดำเนินการยกคานมอเตอร์เวย์
สถานีท่ามะกา ๑ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	TMK ๐๔	๑๖ ส.ค. ๖๔	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปฏิบัติงานกรณีเร่งด่วน เนื่องจากกรมทางหลวงจะ ดำเนินการยกคานมอเตอร์เวย์ DIS TMK ๐๔S-๑๖ ดิสชายห้วย ถึง DIS ชั่วคราวมอเตอร์ช่ายห้วย	DIS TMK ๐๔S-๑๖	DIS ชั่วคราว มอเตอร์เวย์ ช่ายห้วย	นาย ไมตรี เ็นนุ่ม โทร ๐๘๓-๕๕๕๘๖๖๖

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ม.๑ ต.สนามแย้ (ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นาย ธนวิทย์ อภิสิทธิ์ินทร ตำแหน่ง ช.ผ.ปบ โทร ๐๘๕-๘๒๕๖๖๔๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

✓ ๒.ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ  15 ธ.ค. 64

(นายธีระศักดิ์ เพ็ญขจร)

ผจก.กฟอ.ท่ามะกา

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ 1 พิดเดอร์ TMK09 จาก TMK 95-16 ถึง DIS. ชั่วคราวมอเตอร์เวย์
ในวันที่ 16 ธ.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1074 บ้านช่ายห้วย

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สมพร ตันดิลกธรรมกิจ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายธนวิทย์ อภิสิทธิ์ินทร

สมพร ตันดิลกธรรมกิจ
(๐๘๖.๖ ๓๓๓๖.๐๗.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ปบ.(คฟ)

เรียน ผจก. 

อ.ก.บช.(ก๓), อ.ก.ว.ว.(ก๓)

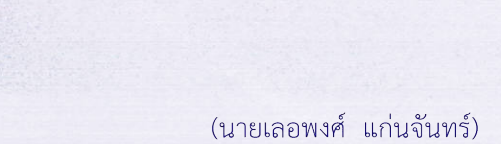
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น


ผจก. (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ม.1 ต.สนามแย้					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	16-ส.ค.-64	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.ทมก.	งานที่ทำ	กรมทางทำถนนมอเตอร์เวย์	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1074/64	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสถาพร ตันติเกษตรกิจ			วันที่	13 สิงหาคม 2564	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย	 นายสถาพร ตันติเกษตรกิจ			วันที่	13 สิงหาคม 2564	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	13 สิงหาคม 2564	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย				1. นายสมกรินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. เพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	TMK07R-01	Normal	Nonreclosing		ทมก.		R หนองลาน
2	TMK09R-01	Normal	Nonreclosing		ทมก.		R วัดศรีอพนัน
3 ย้ายโหลดวงจร TMK09 บางส่วนไปรับไฟจาก TMK07							
4	TMK07S-13	ปลด	สับ		ทมก.		SF6 บ้านเด่น
5	TMK09S-16	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทมก.		DIS บ้านชายห้วย
6 เมื่อพร้อมดับไฟทำงานเวลา 0.500 น.							
7	DIS ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทมก.		DIS มอเตอร์เวย์บ้านชายห้วย
8 แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1							
9 แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2							
10	TMK07R-01	Nonreclosing	Normal		ทมก.		R หนองลาน
11	TMK09R-01	Nonreclosing	Normal		ทมก.		R วัดศรีอพนัน
12 แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟอ.ทมก. ทราบ							
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
13 เมื่อชุดปฏิบัติงานแจ้งดำเนินการแล้วเสร็จ							
14	TMK07R-01	Normal	Nonreclosing		ทมก.		R หนองลาน
15	TMK09R-01	Normal	Nonreclosing		ทมก.		R วัดศรีอพนัน
16 แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1							
17 แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2							
18	DIS ชั่วคราว	ปลด	สับ		ทมก.		DIS มอเตอร์เวย์บ้านชายห้วย
19 ย้ายโหลดวงจร TMK09 บางส่วนกลับคืนจาก TMK07							
20	TMK09S-16	ปลด	สับ		ทมก.		DIS บ้านชายห้วย
21	TMK07S-13	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ทมก.		SF6 บ้านเด่น
22	TMK07R-01	Nonreclosing	Normal		ทมก.		R หนองลาน
23	TMK09R-01	Nonreclosing	Normal		ทมก.		R วัดศรีอพนัน
สิ้นสุด Switching							

