

เลขที่ ก.๓.สพร.(ปบ.) 02535  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง นายพิชา ตันยิตเส็ง

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖  
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ร.จก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ...ตัดไฟปรับปรุงระบบ๒๒KVรองรับสถานีอ้อมใหญ่๔...ตามแผนผัง  
สังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงาน/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	OYL๔YS	๒๔ ก.ค.๖๖	๐๘.๓๐	๑๖.๓๐	ตัดไฟพาดสาย๒๒KVรองรับสถานีอ้อมใหญ่๔(ฝั่งวงจร ๒,๓,๘)	OYM๔YB	OYL๔YS-๐๖	นายจักรกริช พุ่มวง ๐๘๓-๕๒๔๗๗๕
๒	OYMo๒					OYMo๒	SAU๕S-๐๔	
๓	OYMo๗					OYMo๗	ปลายสาย	
๔	OYMo๘					OYMo๘	ปลายสาย	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)...แนวถนนดอนหวาย-ไร่ซิง ฝั่งวัดดอนหวาย ตั้งแต่คลองสามนาท - ประตูน้ำคลองนางเตย และหมู่บ้าน  
ร่มไม้ป่ากรวยรินทร์

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายนิพนธ์ ผูกฉิม ตำแหน่ง ช.พ.บ. โทร ๐๘๖-๓๑๗๗๗๖๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายพิชา ตันยิตเส็ง)

ร.จก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สามพราน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓  
เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 115kv จาก OYM 4YB-01 ถึง OYL 4YS-06  
ในวันที่ 24 ก.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1080/66
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ OYM 2 จาก OYM 2VB-01 ถึง SAU5S-04  
ในวันที่ 24 ก.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1080/66
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 3 ฟีดเดอร์ OYM 7 จาก OYM 7VB-01 ถึง ปลายสาย.  
ในวันที่ 24 ก.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1080/66
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 4 ฟีดเดอร์ OYM 8 จาก OYM 8VB-01 ถึง ปลายสาย.  
ในวันที่ 24 ก.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1080/66
- พนักงานศูนย์ฯ นาย พิชิต ราชภูริเนิม ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายนิพนธ์ ผูกฉิม

(นายพิชิต ราชภูริเนิม)  
๑๒ ก.ค. ๖๖ น.พ.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. นพอ. กพร.  
อก.บช.(ก.๓), อก.รว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์ 2 แผ่น  
แผนผังแนบ 2 แผ่น



อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจพ. (สถานี) )  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์  
นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น.เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

# ใบสั่งทำสวิตชิง


1. สถานที่ทำงาน	แนวถนนดอนหวาย-ไร่จิ้ง					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	24 ก.ค. 66	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	24 ก.ค. 66	16.30
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.สพร.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1080/2566	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพนิต ราษฎร์นิยม			วันที่	16 กรกฎาคม 2566	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	16 กรกฎาคม 2566	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	16 กรกฎาคม 2566	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายพิชชา, นายสุธี, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	<b>ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง</b>						
2	OYM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYM	-	-
3	OYM-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYM	-	-
4	OYL04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
5	OYM04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYM	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
6	OYM02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYM	-	-
7	OYM06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYM	-	-
8	<b>ย้ายโหลด OYM02 บางส่วนไปจ่ายจาก OYM06</b>						
9	SAU04S-03	ปลด	สับ		สพร.	SCADA	SF6 ร้านข้าวมันไก่
10	SAU05S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.	SCADA	SF6 กำนันเข้ม
11	<b>ตรวจสอบ NCA05YB-01 , NCA01YB-01 จ่ายไฟ Close Loop ปกติ</b>						
12	<b>Open loop OYM04YB-01</b>						
13	OYM04YB-01	สับ	ปลด		OYM	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
14	OYM04YS-01	สับ	ปลด		OYM	-	ใบมีด 115 เควี
15	OYM04YS-03	สับ	ปลด		OYM	-	ใบมีด 115 เควี
16	<b>เมื่อพร้อมดับไฟ</b>						
17	OYM02VB-01	สับ	ปลด		OYM	-	-
18	OYM02S-01	สับ	ปลด		สพร.	DIS	POT HEAD F.2
19	OYL04YS-06	สับ	ปลด, ล็อคกุญแจ		สพร.	Z	ชอยไร่จิ้ง 30
20	<b>ตรวจสอบ OYM07VB-01, OYM08VB-01 อยู่สถานะปลด ทรักOut Service , PotHead อยู่สถานะปลด</b>						
21	<b>แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานทราบ</b>						
22	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1 (22kV.)						
23	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2 (22kV.)						
24	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1 (115kV.)						
25	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2 (115kV.)						
26	<b>เมื่อชุดปฏิบัติงาน Test ไฟ และ Short Ground พร้อมลงใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว</b>						




# งานดับไฟวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566 ปรับปรุง พาดวงจร 22KV เฟรม

## ช่วงสถานีอ้อมใหญ่ 4 - วัดดอนหวาย

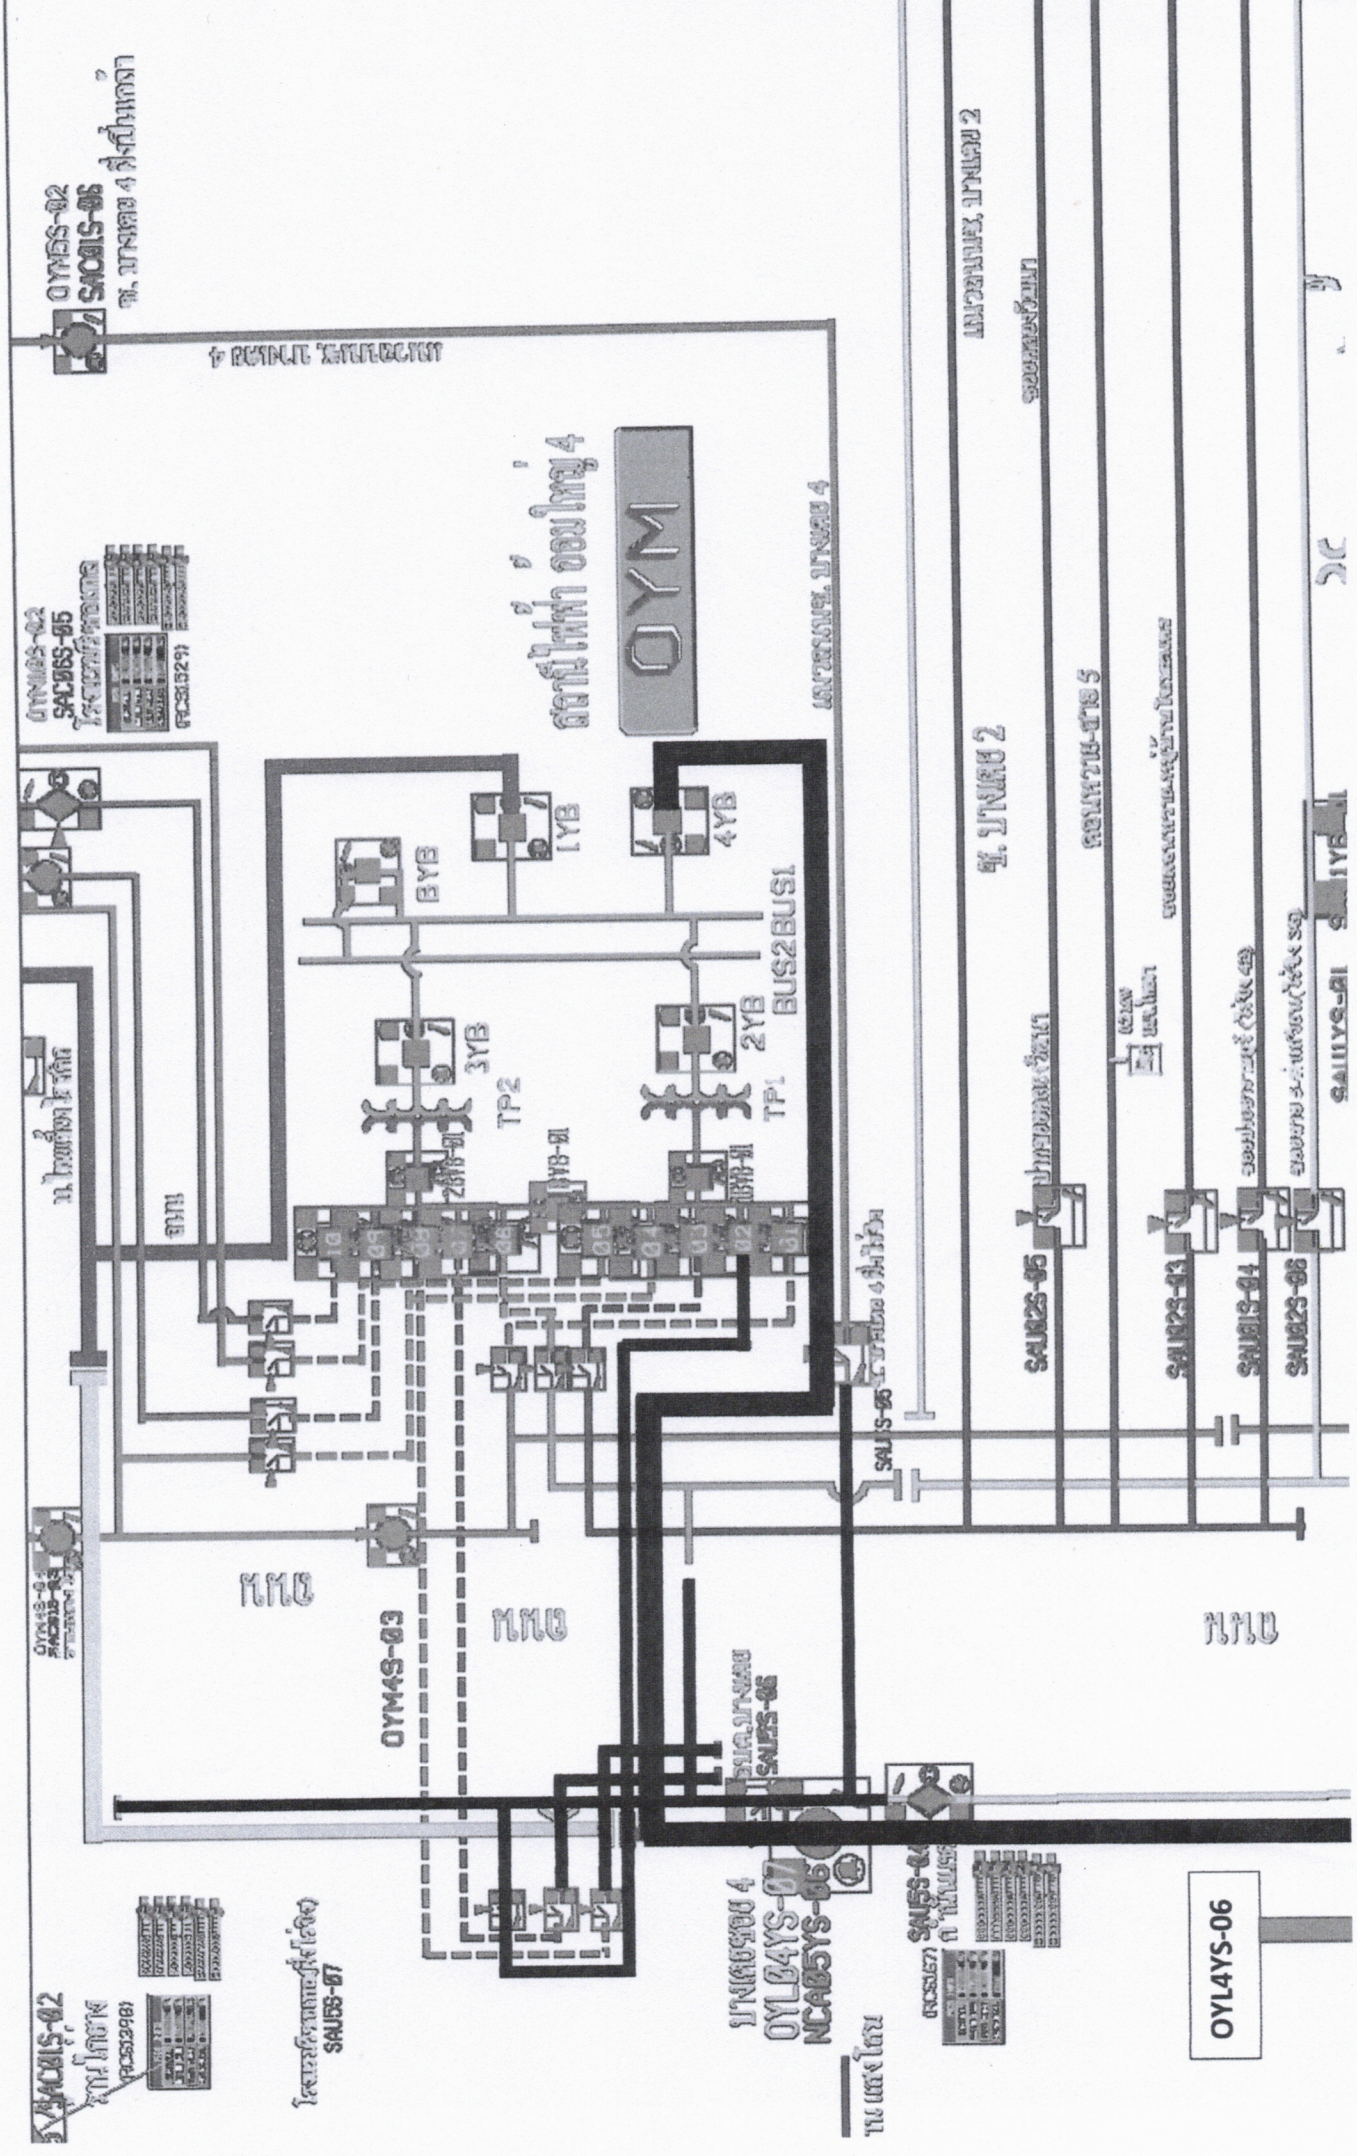


งานดับไฟวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566 ปรับปรุง พาดวงจร 22KV เพิ่ม

ช่วงสถานีอ้อมใหญ่ 4 - วัดดอนหวาย หลังทำ

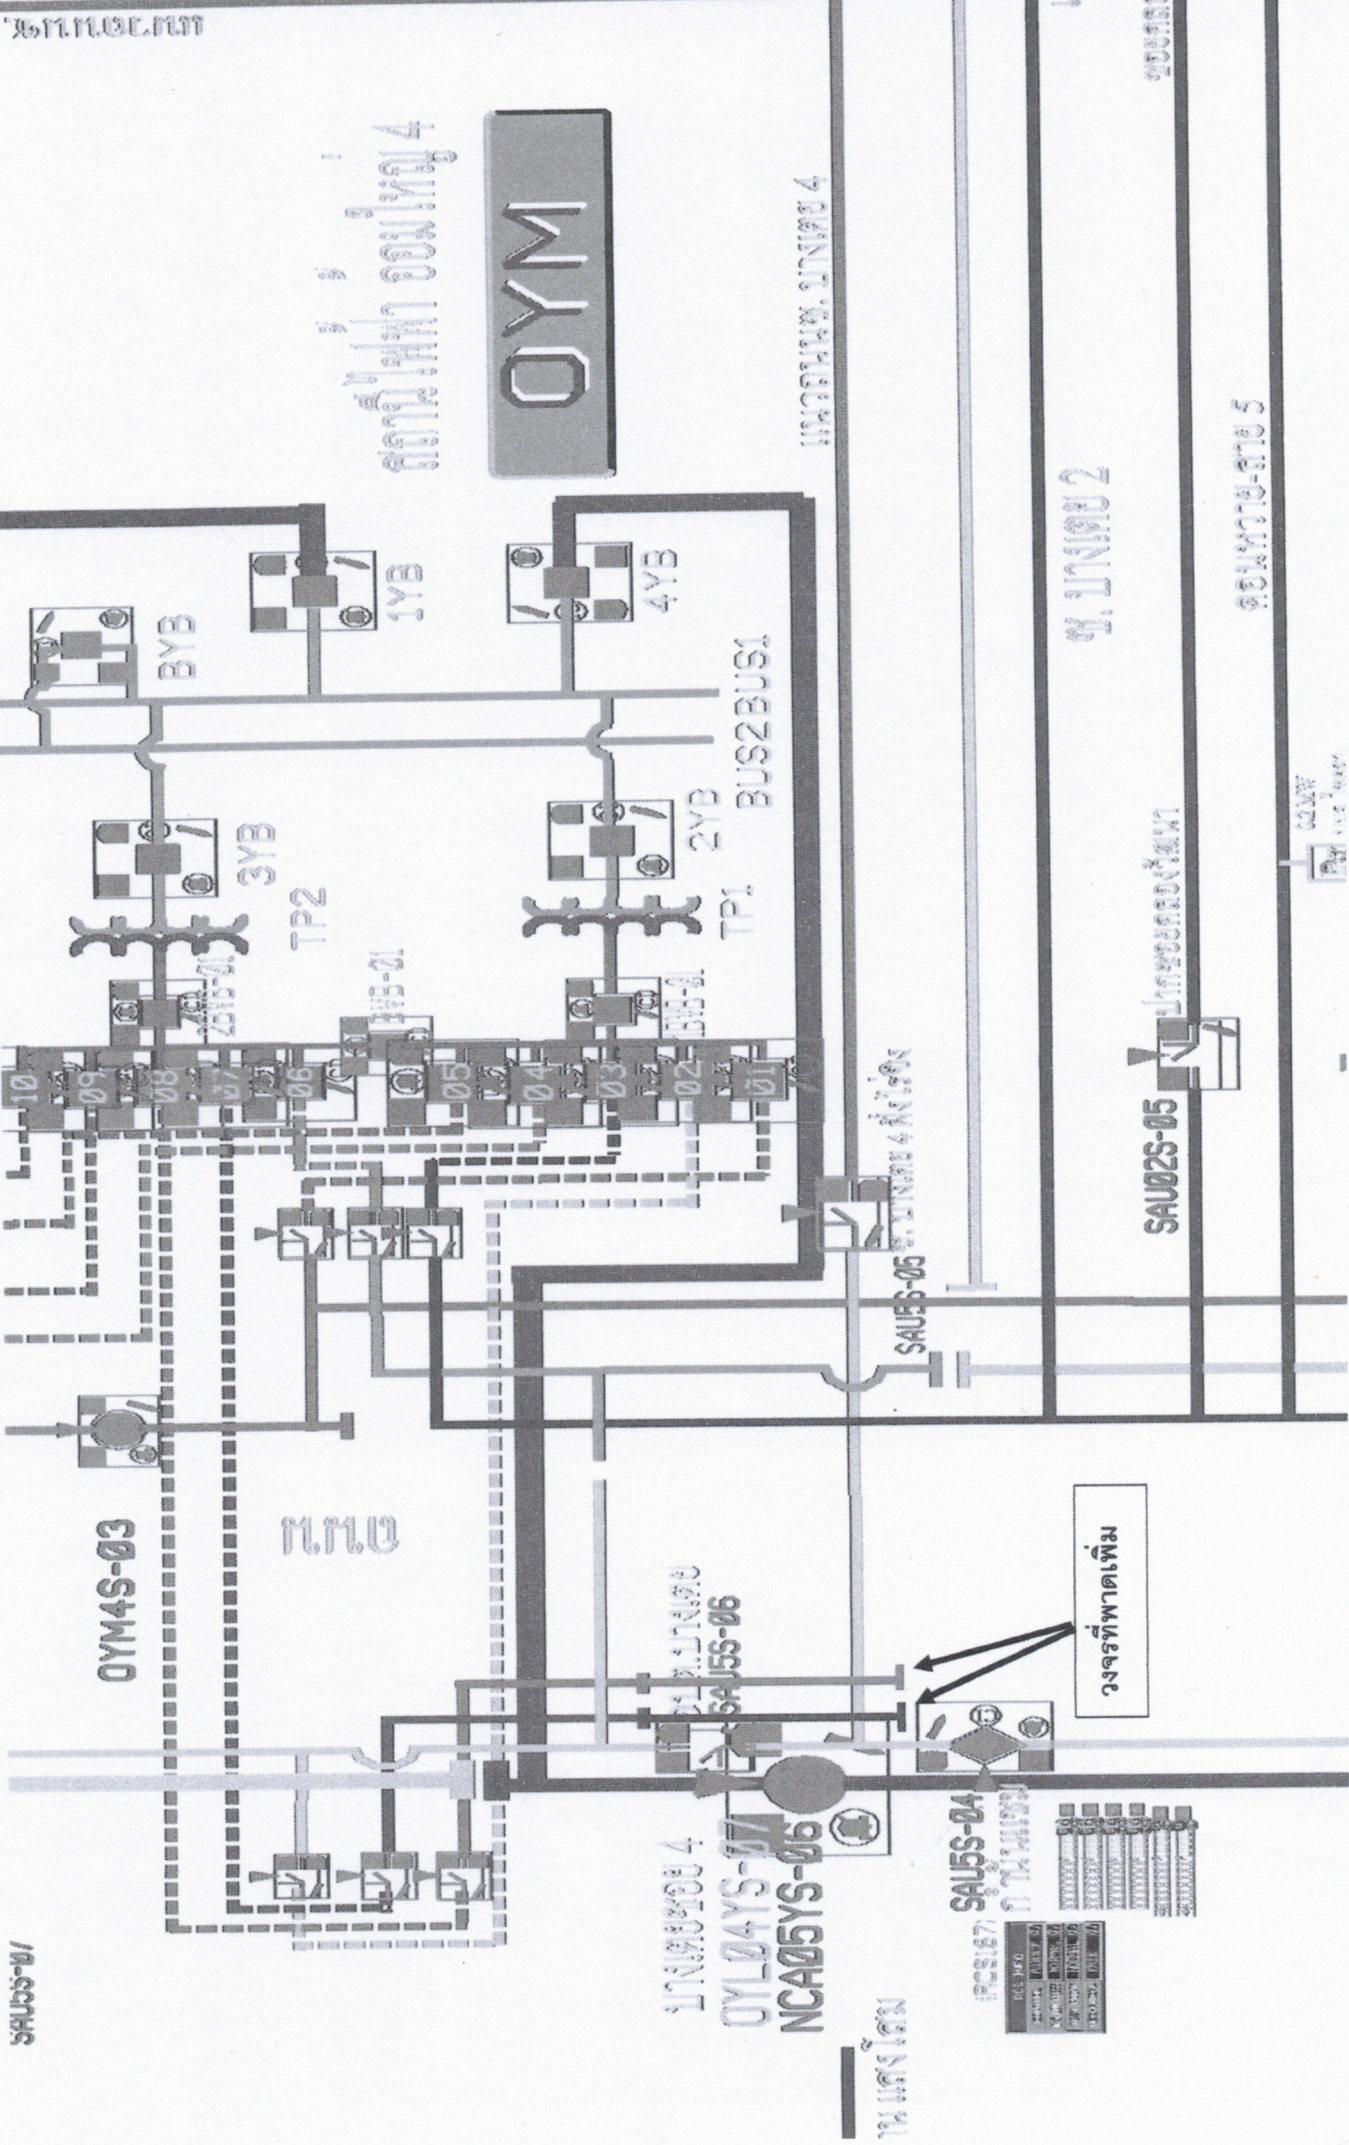

หน้า 1 จาก 1 หน้า

สถานีอ้อมใหญ่ 4

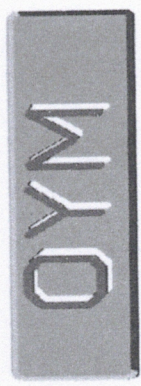

แผนงานช. บางเขย 4

ช. บางเขย 2

SAU02S-05

หน้า 1 จาก 1 หน้า

สถานีอ้อมใหญ่ 5

หน้า 1 จาก 1 หน้า

SAU5S-04

NO.	1
DATE	11/11/66
BY	11/11/66
CHECKED	11/11/66
REVISION	11/11/66

วงจรที่พาดเพิ่ม