



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กฟส.ท่าเรือ ๕๕๕ / ๒๕๖๕

ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมหิตทอง

ชื่อผู้ส่ง นายมานะ วาสูกี

วันที่

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ท่าเรือ

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.ท่าเรือ จะขอตัดไฟระบบจำหน่ายแรงสูง ๒๒ เควี ฟีดเดอร์ ๘ สถานีท่าม่วง ตั้งแต่ จุดตัดเคด
ก่อนถึง DISCONNECTING SWITCH (ชค.) หมู่บ้านเขมรราช ถึง SF ๖ รหัส TMA ๘ S-๑๑ หน้าวัดตะคร้ำเอน เพื่อปฏิบัติงาน
ปรับปรุง/เปลี่ยนเสา ในไลน์ระบบจำหน่ายแรงสูง ๒๒ เควี
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	TMA 08	๒ ก.ค.๖๕	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปรับปรุง/เปลี่ยนเสาพร้อม ต่อม่อ ๒๔ ต้น หน้าหมู่บ้าน เขมรราช ถึงหน้าวัดตะคร้ำเอน	จุดตัดเคดก่อนถึง DISCONNECTING SWITCH (ชค.) หมู่บ้านเขมรราช	SF ๖ รหัส TMA ๘ S - ๑๑ หน้าวัด ตะคร้ำเอน	นายฤทธิเดช ปิ่นเจริญ ๐๙๐-๙๙๑๙๙๙๙๓

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเสนีย์ ศรีมงคล ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ท่าเรือ โทร ๐๘๑-๙๗๖๔๗๕๓

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายมานะ วาสูกี)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ท่าเรือ

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ TMA08 จาก จุดตัดเคด 10+ หรือ 01+ ถึง TMA 8S-11
ในวันที่ 2 ก.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งที่ เลขชี้แจงเลขที่ 1080/2565
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ชูหาญ ผาอิน ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเสนีย์ ศรีมงคล

(นายชูหาญ ผาอิน)
ผจก. กฟส.ท่าเรือ

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส. ทร.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงชื่อและลงนามลงเว็บไซต์ไฟไลน์ www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี -)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ - ๖ ๖๕๖๕ ไป จมกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)


ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณ หน้าหมู่บ้านเขมรราช-หน้าวัดตระคร้ำเอน		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	2 ก.ค. 65	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ทร.	งานที่ทำ	เปลี่ยนเสาตอม่อ 24 ต้น ตามใบขอปฏิบัติงาน 1080/65
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายขุนทอง ผาเงิน		วันที่ 27 มิถุนายน 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 27 มิถุนายน 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 27 มิถุนายน 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายคุมสวสติ, นายอนุสรณ์, นายณิต, นายมนัส 2. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต 3. เพชรรัตน์, นายณัฐกาญจน์, นายพิชชา, นายสามารถ		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	-ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
2	TMA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA	SCADA	
3	-เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 08.00 น.						
4	DIS ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหดบัสเตอร์)		ทร.	DIS	หน้าหมู่บ้านเขมรราช
5	แจ้ง กฟส.ทร.ตรวจสอบSF6 TMA8S-11 หน้าร.วัดตระคร้ำเอน ให้อยู่ตำแหน่ง OFF ล็อคคาน						
6	แจ้ง กฟส.ทร.ไลน์โหดหม้อแปลงตั้งแต่จุดตัดDDE จนถึง DIS หน้าหมู่บ้านเขมรราช						
7	แจ้ง HL. อমন.ทำการตัดDDE ก่อนถึง DIS ชั่วคราวหน้าหมู่บ้านเขมรราช ออกทั้ง 3 เฟสได้(ตามผังแนบ)						
8	หลังจาก HL. อমন.ทำการตัดDDE ก่อนถึง DIS ชั่วคราวหน้าหมู่บ้านเขมรราช ออกทั้ง 3 เฟสเสร็จเรียบร้อย						
9	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
10	แจ้งชุดทำงาน Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
11	แจ้งชุดทำงาน Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
12	หลังจาก กฟส.ทร. Test ไฟว่าดับเรียบร้อยแล้วพร้อมลง We safe เรียบร้อย						
13	TMA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA	SCADA	
14	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
15	*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***						
16	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ และยืนยันใน We Safe ว่าทำงานเสร็จ						
17	แจ้งชุดทำงาน ปลด Short ground จุด G1						
18	แจ้งชุดทำงาน ปลด Short ground จุด G2						
19	TMA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA	SCADA	
20	-เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
21	แจ้ง HL. อমন.ทำการจัมDDE ก่อนถึง DIS ชั่วคราวหน้าหมู่บ้านเขมรราช เข้าทั้ง 3 เฟสได้(ตามผังแนบ)						
22	หลังจาก HL. อমন.ทำการจัมDDE ก่อนถึง DIS ชั่วคราวหน้าหมู่บ้านเขมรราช เข้าทั้ง 3 เฟสเสร็จเรียบร้อย						
23	DIS ชั่วคราว	ปลด	สับ		ทร.	DIS	หน้าหมู่บ้านเขมรราช
24	TMA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA	SCADA	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
25	แจ้ง กฟส.ทร.ปลดล๊อคคาน SF6 TMA8S-11 หน้าร.วัดตระคร้อเอน						
26	*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***						

จุดตัดเทกก่อนถึงดิส(เขตพื้นที่อันน้อย)

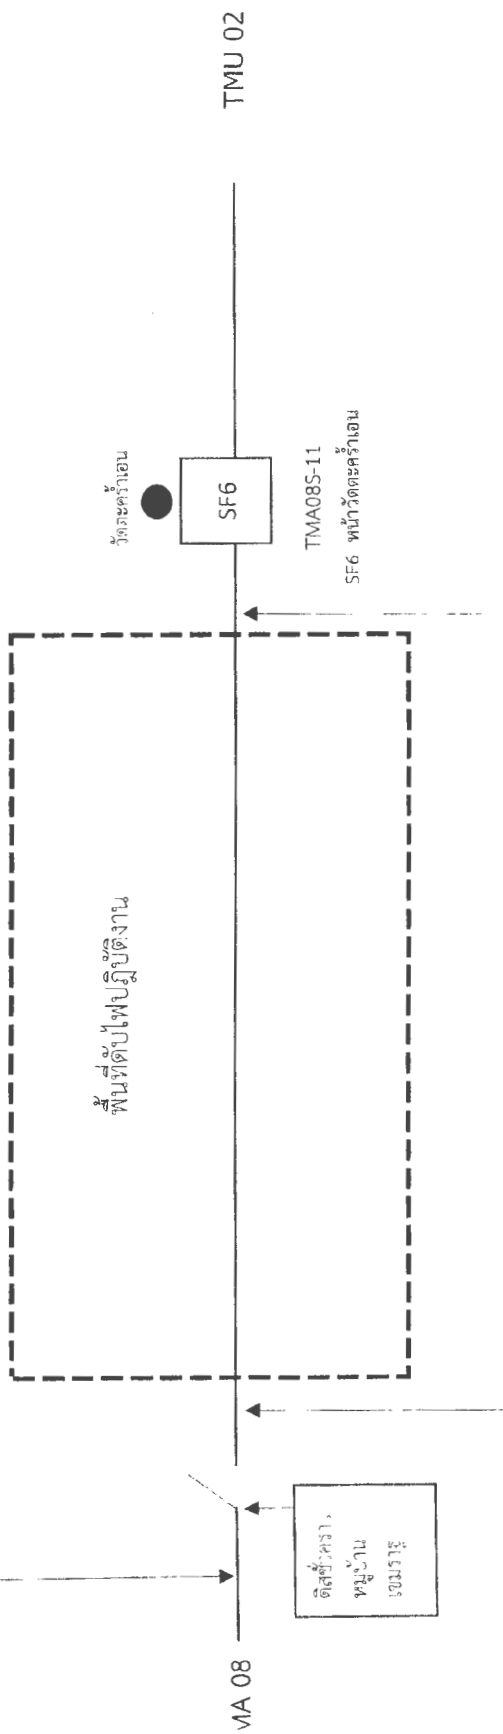

จุดตัดการวัดจุดที่ 1

จุดตัดการวัดจุดที่ 2

แผนผังดับไฟ ก วัฒนา ถึง วัดตะคร้าเฮน 2 ก.ค. 2565

Check List

ขั้นตอนการปฏิบัติ กรณีขออนุมัติปฏิบัติงานโดยวิธีดับไฟฟ้าแบบระดมชุดงาน

ชื่องานป.ป. ๒๒ เควี ก.วัฒนา ถึง ต่างระดับบรกรกระต่าย หมายเลขงาน WBS: P-TDD ๐๒.๓ -I-TARIA.๐๐๐๑.....

สถานที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน.....จุดตัดเดดก่อนถึง DISCONNECTING SWITCH (ชค.) หมู่บ้านเขมรราชู ถึง SF ๖ รหัส TMA ๐๘ S - ๑๑ หน้าวัดตะคร้ำเอน.....

วันที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕.....

หน่วยงานรับผิดชอบหลักการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ.....

ชื่อผู้อำนวยการงาน/โครงการ(เจ้าของพื้นที่ควบคุมงาน ดัดสินใจแก้ไขปัญหาได้) ชื่อ.....นายมาโนช วาสุกี.....

ตำแหน่ง.....ผจก.กฟส.ท่าเรือ..... เบอร์โทรศัพท์มือถือ.....๐๘๙-๘๙๒๕๕๒๑.....

ชื่อช่างผู้คุมงานหลักนายกฤตภาส ปิ่นเจริญ.....

ตำแหน่ง.....พชง.๔ ผกบ.กฟส.ท่าเรือ..... เบอร์โทรศัพท์มือถือ.....๐๘๐-๙๙๑๙๙๗๓.....

หน่วยงานที่เข้าร่วมทำงานในวันดังกล่าว.....กคค.(ก๓),กพอ.ทมก.,กพอ.บปง,กพอกำแพงแสน.....

๑. กำหนดผู้ประสานงานดับไฟฟ้า (เป็นผู้ที่รู้ขอบเขตงานทั้งหมดและเป็นผู้ประสานงานจากชุดดับไฟฟ้าพร้อมเป็นคนแจ้งให้ชุดงานขึ้นทำงานได้) / เมื่องานเสร็จต้องเคลียร์ไลน์พร้อมแจ้งชุดจ่ายไฟฟ้าคืนระบบ)

ชื่อนายเสนีย์ ศรีมงคล..... ตำแหน่ง.....ผจก.กฟส.ท่าเรือ..... เบอร์โทรศัพท์๐๘๑-๗๓๖๔๗๔๓.....

๒. กำหนดชุดงานเพื่อดับไฟฟ้า / จ่ายไฟฟ้าชุดงานนายนฤตภาส ปิ่นเจริญ.....

๓. กำหนดผู้รับผิดชอบทำการวัดชั่วคราวจุดที่๑.....G ๑.....ผู้รับผิดชอบ.....นายนฤตภาส ปิ่นเจริญ.....

จุดที่๒G ๒.....ผู้รับผิดชอบ.....นายอนันต์ แก้วแกมทอง..... จุดที่๓.....

ผู้รับผิดชอบ..... จุดที่๔.....ผู้รับผิดชอบ.....

๔. ขออนุมัติแผนงานดับไฟฟ้า ตามบันทึกที่.....โดยมีผลการอนุมัติดังนี้

ไม่อนุมัติ เหตุผล

อนุมัติ ตามบันทึกที่.....ก.๓ กฟส.ท่าเรือ(กป.) /๒๕๖๕.....

๕. แจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ตามบันทึกที่.....ก.๓ กฟส.ท่าเรือ(กป.) /๒๕๖๕.....

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในวันดับไฟฟ้าทำงาน ชื่อ.....นายศิริพงษ์ หาเครือ.....

๖. แจ้งผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่หรือไม่

ไม่แจ้ง เหตุผล.....

แจ้ง จำนวน.....๕๕.....ราย มีข้อทักท้วงจากผู้ใช้ไฟในพื้นที่ดับไปหรือไม่.....ไม่มีข้อทักท้วง.....

๗. ผู้รับผิดชอบหลัก จัดประชุมชี้แจง/มอบหมายงานก่อนวันดับไฟฟ้าเพื่อทำงานหรือไม่

ไม่จัดประชุม เหตุผล.....ชี้แจงรายละเอียดตอน SAFETY TALK ก่อนการปฏิบัติงาน.....

จัดประชุมแล้ว เมื่อวันที่..... สถานที่ประชุม.....

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

๘. ผู้รับผิดชอบหลัก จัดชี้แจงมอบหมายงาน/จุดอันตรายบริเวณหน้างานจริง ก่อนวันปฏิบัติงานจริงหรือไม่

ไม่จัดชี้แจง เหตุผล.....ชี้แจงรายละเอียดตอน SAFETY TALK ก่อนการปฏิบัติงาน.....

จัดชี้แจงแล้ว เมื่อวันที่..... รายนามผู้เข้าร่วมชี้แจง