



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.ภพส.ปบ. ๖๖๖ / ๒๕๖๖
ชื่อผู้รับ นายพิชญนันท์ พิชิตสุวรรณชัย
ชื่อผู้ส่ง นายสุเทพ หอยสังข์ทอง

Switching Deadline
23 ก.ค. 2566

วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผ.จก.ภพอ.กำแพงแสน

ด้วยการไฟฟ้า อ.กำแพงแสน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย พัดเตอร์ ๖ สถานีไฟฟ้า กว.กำแพงแสน ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พัดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	KSA04	26 ก.ค.66	08.30น.	17.00 น.	พาดสาย SAC 185 0.9 วงจร-กรม.	SF6 ชั่วคราว ร.ร.หนองโสน	BPB11S-12 หนองโสน	นายศุภวิชญ์ เกาะลอย พชง.6.ผกร. กคค.ก3
๒								
๓								

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ๑. ทั่วหมอนทอง

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายศักดิ์รินทร์ จิตติขานนท์ ตำแหน่ง ช.ผ.ปบ. โทร ๐๘๑-๙๕๒๘๘๘๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผ.คส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

นายสุเทพ หอยสังข์ทอง
ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน
ตำแหน่ง ผ.จก.ภพอ.กำแพงแสน
๑๓ ก.ค. ๒๕๖๖

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผ.คฟ.) กฟผ.๓
เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผ.คฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พัดเตอร์ KSA4 จาก SF6 ชั่วคราว/ขจร.ร.ร.หนองโสน ถึง BPB11S-12, KSA.4S-12
ในวันที่ 26 ก.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข 1086/66

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข

พนักงานศูนย์ฯ นาย พนิช ราชบุรีนิม ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายศักดิ์รินทร์ จิตติขานนท์

(นายพนิช ราชบุรีนิม)
อ.ต.ก.4 | กษ.ว.พ.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ปบ.(คฟ.)

เรียน ผ.จก. กคค. กษ.

อ.ก.บข.(ก.๓), อ.ก.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จ.ป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ 1 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น


ผ.จก. (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

↑ ป็นครบฐุม

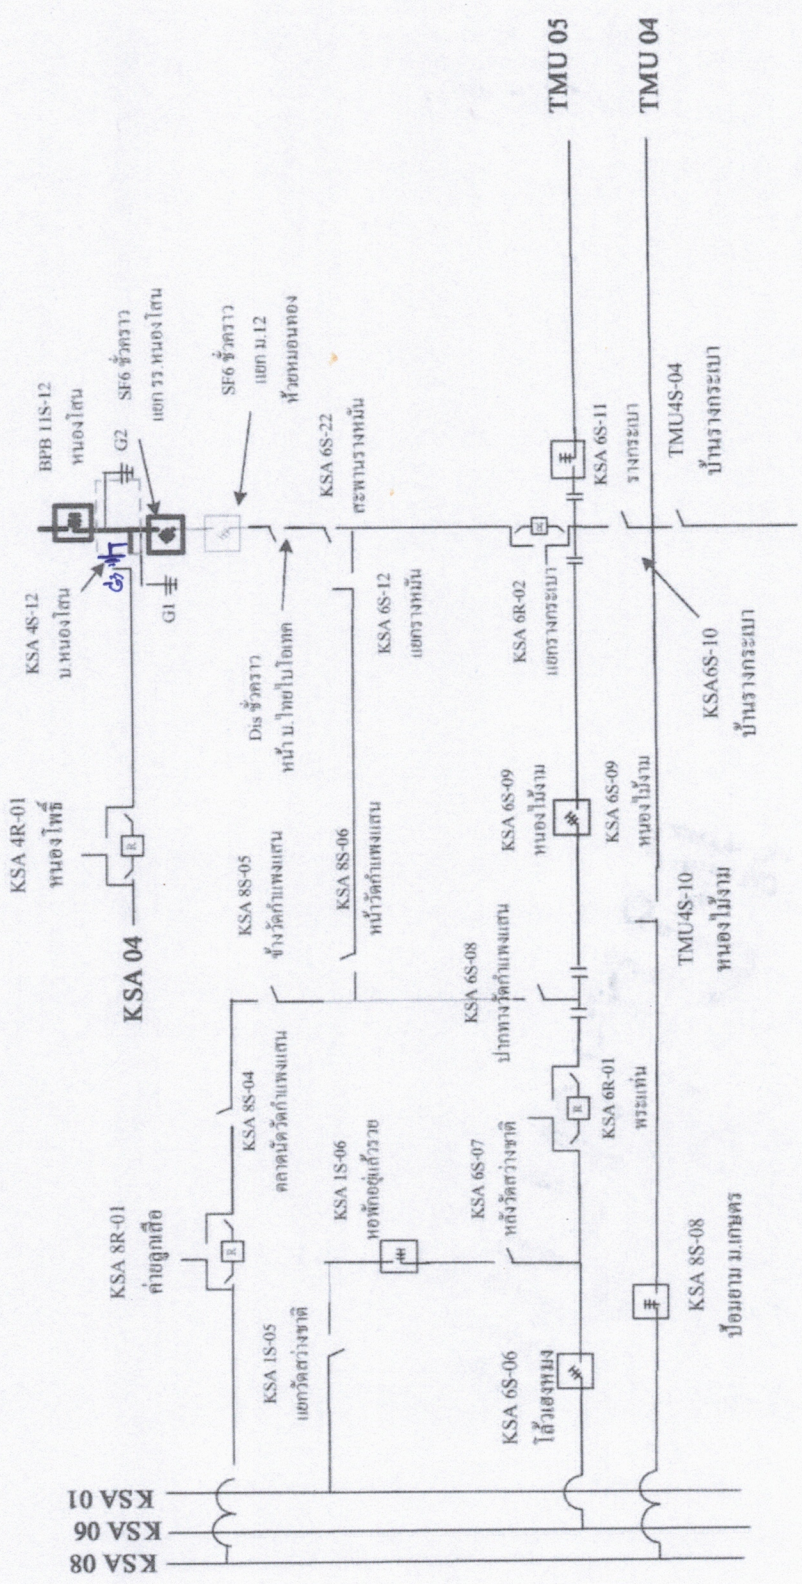

↓ ปศพรวณ

สถานการณจ่ายไฟตอนปฏิบัติงาน
26 กรกฎาคม 2566

- จุดปฏิบัติงาน
- พื้นที่ไฟฟ้า
- จุด Shot Ground