



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ท.สค.(ปบ) ๓๓๒๑ /๒๕๖๖
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณมงคล
ชื่อผู้ส่ง นายยศพัทธ์ บัวนุตร

วิญยอมดับไฟ

Switching Deadline

20 ก.ค. 2566

วันที่ ๑๑ ก.ค. ๒๕๖๖
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก๓)
ตำแหน่ง ร.จก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟง.สค.ชั้น๑

ด้วยการไฟฟ้า กฟง.สค.ชั้น๑ จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบจำหน่าย ๒๒ KV ตามแผนผังสังเขปแนบ
จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้


ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SMW๐๒	๒๓ ก.ค.๖๖	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบ จำหน่าย ๒๒ KV บริเวณ ตั้งแต่ปากทางกระช้ำขาว ถึง นิคมอยู่เจริญ	SMW๒S-๑๓ ปากทางกระช้ำขาว	SMB๑๓S-๐๕ หน้าเทศบาลท่าจีน และปลายสาย	นายไชยรัตน์ แก้ว กระจ่าง โทร.๐๙๐-๙๑๗๗๑๙๑

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....บริเวณ ตั้งแต่ปากทางกระช้ำขาว ถึง นิคมอยู่เจริญ.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอำนาจ เทียนทอง ตำแหน่ง หน.ปบ. โทร ๐๘๑-๙๙๕๕๒๖๑.....

พื้นที่ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ.(หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ 

(นายยศพัทธ์ บัวนุตร)


ตำแหน่ง ร.จก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟง.สค.ชั้น๑.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพก.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- SMB135-05
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ SMW02 จาก SMW25-13 ถึง - ปลายสาย
ในวันที่ 23 ก.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1089/66
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่


พนักงานศูนย์ฯ นาย พีรภัท โพรวิษฐ์ ประสานงานการขอดับไฟกับ นายอำนาจ เก็นทอง


(นายพีรภัท โพรวิษฐ์)
วศก.4 แทน นผคฟ.



สำหรับผู้อนุมัติ
ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. ภพจ.สค.
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น
แผนผังแนบ 2 แผ่น

ผจฟ. - (สถานี)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงส์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง


1. สถานที่ทำงาน	บริเวณตั้งแต่ปากทางกระเช้าชาวถึงนิคมอยู่เจริญ (SMW02)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	23 ก.ค. 66	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.สค.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1089/66	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิรภัทร โพธิ์พันธุ์			วันที่	15 กรกฎาคม 2566	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	15 กรกฎาคม 2566	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	15 กรกฎาคม 2566	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพิรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SMW02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMW		-
3	เมื่อพร้อมดับไฟทำงานเวลา 08.00 น.						
4	SMW02S-13	สับ	ปลด(ใช้ไหลดบัสเตอร์)		สค.		DIS ปากทางกระเช้าชาว
5	แจ้ง กฟจ.สค. ตรวจสอบ SF6 หน้าเทศบาลท่าจีน รหัส SMB13S-05 อยู่ตำแหน่ง "ปลดพร้อมล๊อคคาน"						
6	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
7	แจ้ง กฟจ.สค. Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
8	แจ้ง กฟจ.สค. Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
9	แจ้งให้ กฟจ.สค. ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อย						
10	SMW02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMW		-
11	*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***						
12	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ และยืนยัน ใน We Safe ว่าทำงานเสร็จ						
13	SMW02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMW		-
14	แจ้ง กฟจ.สค. ปลด Short ground จุด G1						
15	แจ้ง กฟจ.สค. ปลด Short ground จุด G2						
16	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
17	SMW02S-13	ปลด	สับ		สค.		DIS ปากทางกระเช้าชาว
18	แจ้ง กฟจ.สค. ทำการปลดล๊อคคาน SF6 หน้าเทศบาลท่าจีน รหัส SMB13S-05						
19	SMW02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMW		-
	*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***						

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

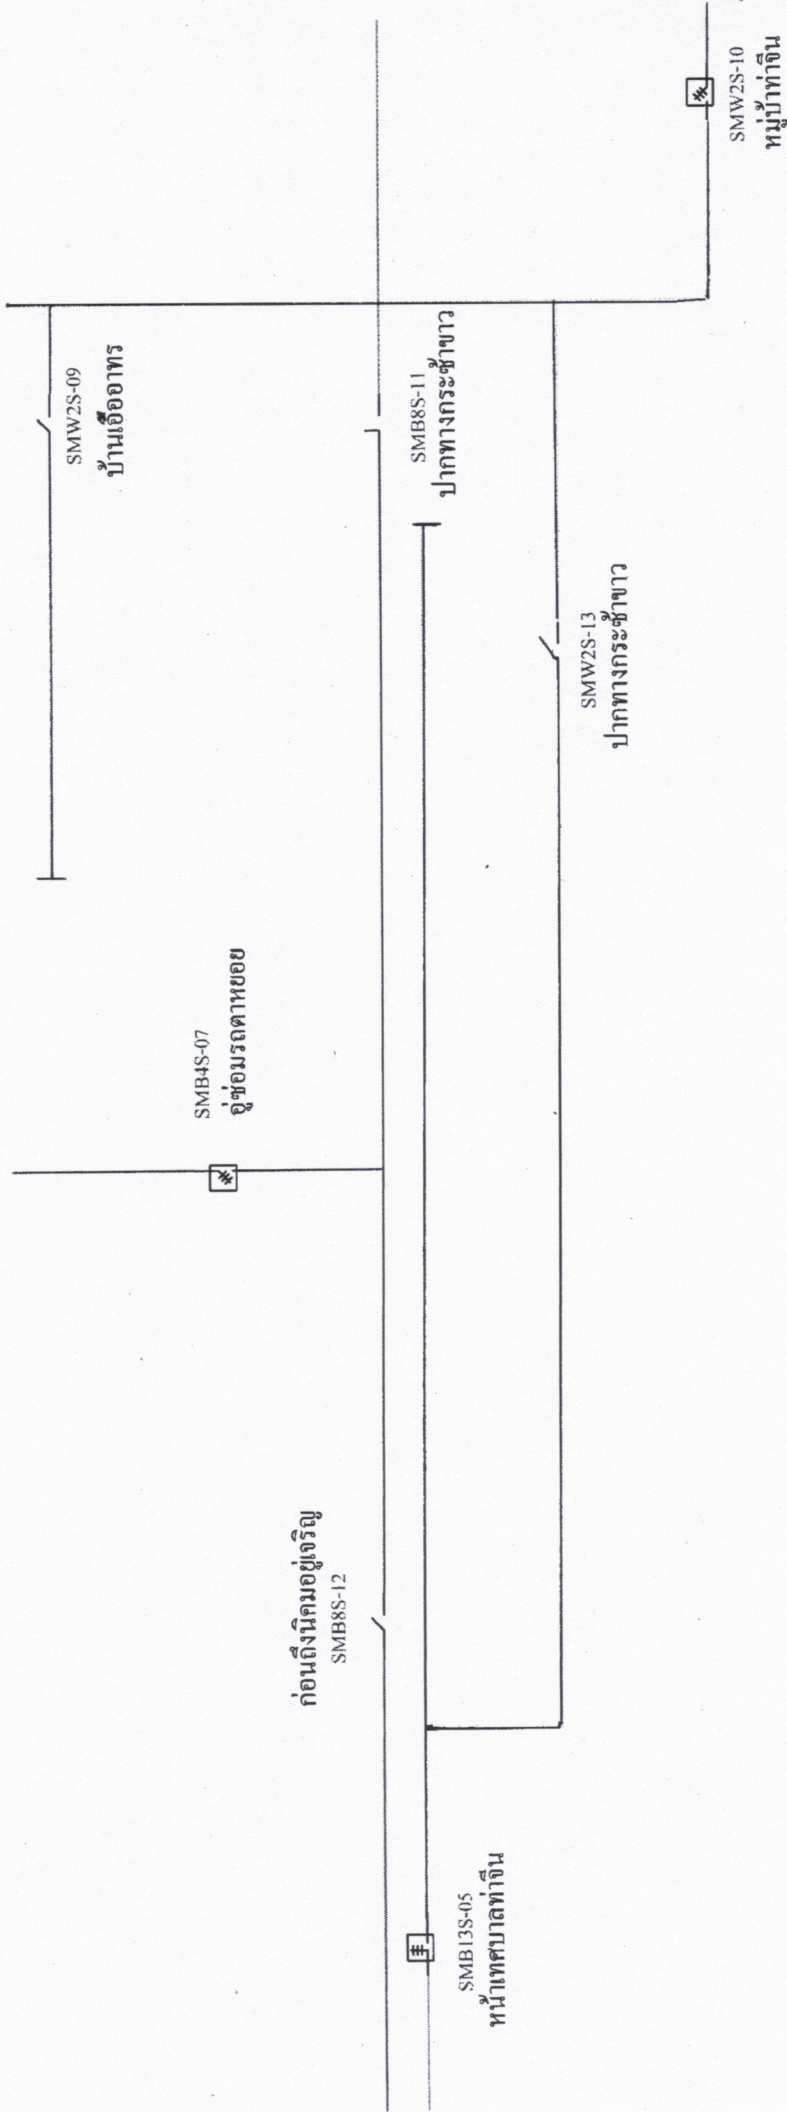

สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

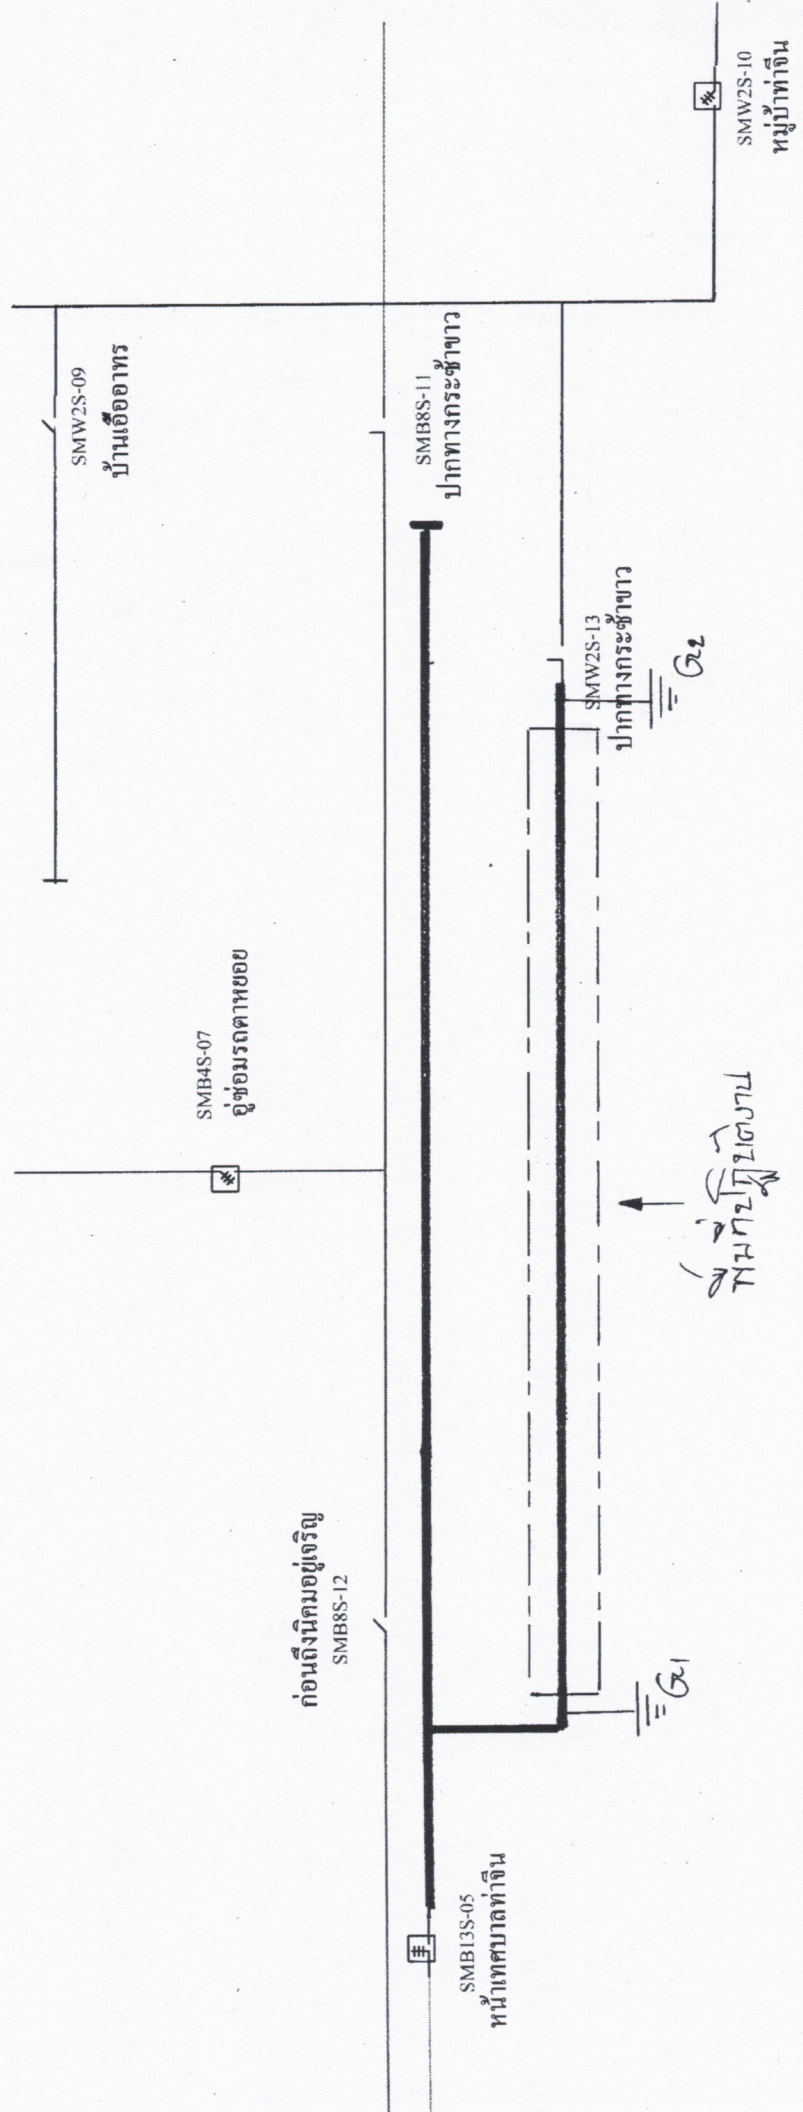

ก่อนถึงนิคมอยู่เจริญ
SMB8S-12

หน้าเทศบาลท่าจีน
SMB1S-05

ปากทางกระซำขาว
SMB8S-11

ปากทางกระซำขาว
SMW2S-13

หมู่บ้านท่าจีน
SMW2S-10

บ้านเอื้ออาทร
SMW2S-09

ตู้คอมพิวเตอร์
SMB4S-07

พื้นที่ปฏิบัติงาน

G1

G2