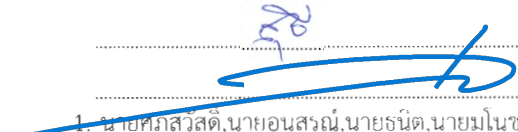


ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณ บ้านรางประทุน				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	30 มิ.ย. 65	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.อทง.	งานที่ทำ	ย้ายแนวระบบจำหน่าย	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1090/65
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายขุนทอง ฝาเงิน			วันที่	25 มิถุนายน 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	25 มิถุนายน 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	25 มิถุนายน 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย				1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมิโนช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. เพชรรัตน์, นายณัฐภาณุจัน, นายพิชชา, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมิโนช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	-ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
2	UTG06R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		อทง.	SCADA	R บ้านทางตลาด
3	-เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 08.00 น.						
4	SF6 ชั่วคราว	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อทง.		SF6 จุด A
6	แจ้ง กฟอ.อทง. ตรวจสอบ SF6 SPO3S-04 บ้านรางประทุน ให้อยู่ตำแหน่ง OFF ล็อคคาน						
7	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
8	แจ้งชุดทำงาน Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
9	แจ้งชุดทำงาน Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
10	หลังจาก กฟอ.อทง. Test ไฟว่าดับเรียบร้อยแล้วพร้อมลง We safe เรียบร้อย						
11	UTG06R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		อทง.	SCADA	R บ้านทางตลาด
12	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
13	*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***						
14	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ และยืนยันใน We Safe ว่าทำงานเสร็จ						
15	แจ้งชุดทำงาน ปลด Short ground จุด G1						
16	แจ้งชุดทำงาน ปลด Short ground จุด G2						
17	UTG06R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		อทง.	SCADA	R บ้านทางตลาด
18	-เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
19	SF6 ชั่วคราว	ปลด, ล็อคคาน	สับ		อทง.		SF6 จุด A
21	UTG06R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		อทง.	SCADA	R บ้านทางตลาด
22	แจ้ง กฟอ.อทง. ปลดล็อคคาน SF6 SPO3S-04 บ้านรางประทุน						
23	*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***						

สถานะจ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน

เบรกไฟ ๐๗

(เบรกไฟ ๐๗)

จุดเบรกไฟ (๐๗๑-๐๗๑๑๑๑๑)

๐๗๑๑๑๑๑๑๑

BAM-2

๐๗๑๑๑๑๑๑๑

๐๗๑๑๑๑๑๑๑

๐๗๑๑๑๑๑๑๑๑๑

๐๗๑๑๑๑๑๑๑๑๑

๐๗๑๑๑๑๑๑๑๑๑

๐๗๑๑๑๑๑๑๑๑๑

๐๗๑๑๑๑๑๑๑๑๑


๐๗๑๑๑๑๑๑๑๑๑

๐๗๑๑๑๑๑๑๑๑๑

SF๖ ชั่วคราว
จุด A

นายสัมพันธ์ ช่างเดิน
ช่างบ. กฟผ. เชียง

สถานะจ่ายไฟตอนปฏิบัติงาน

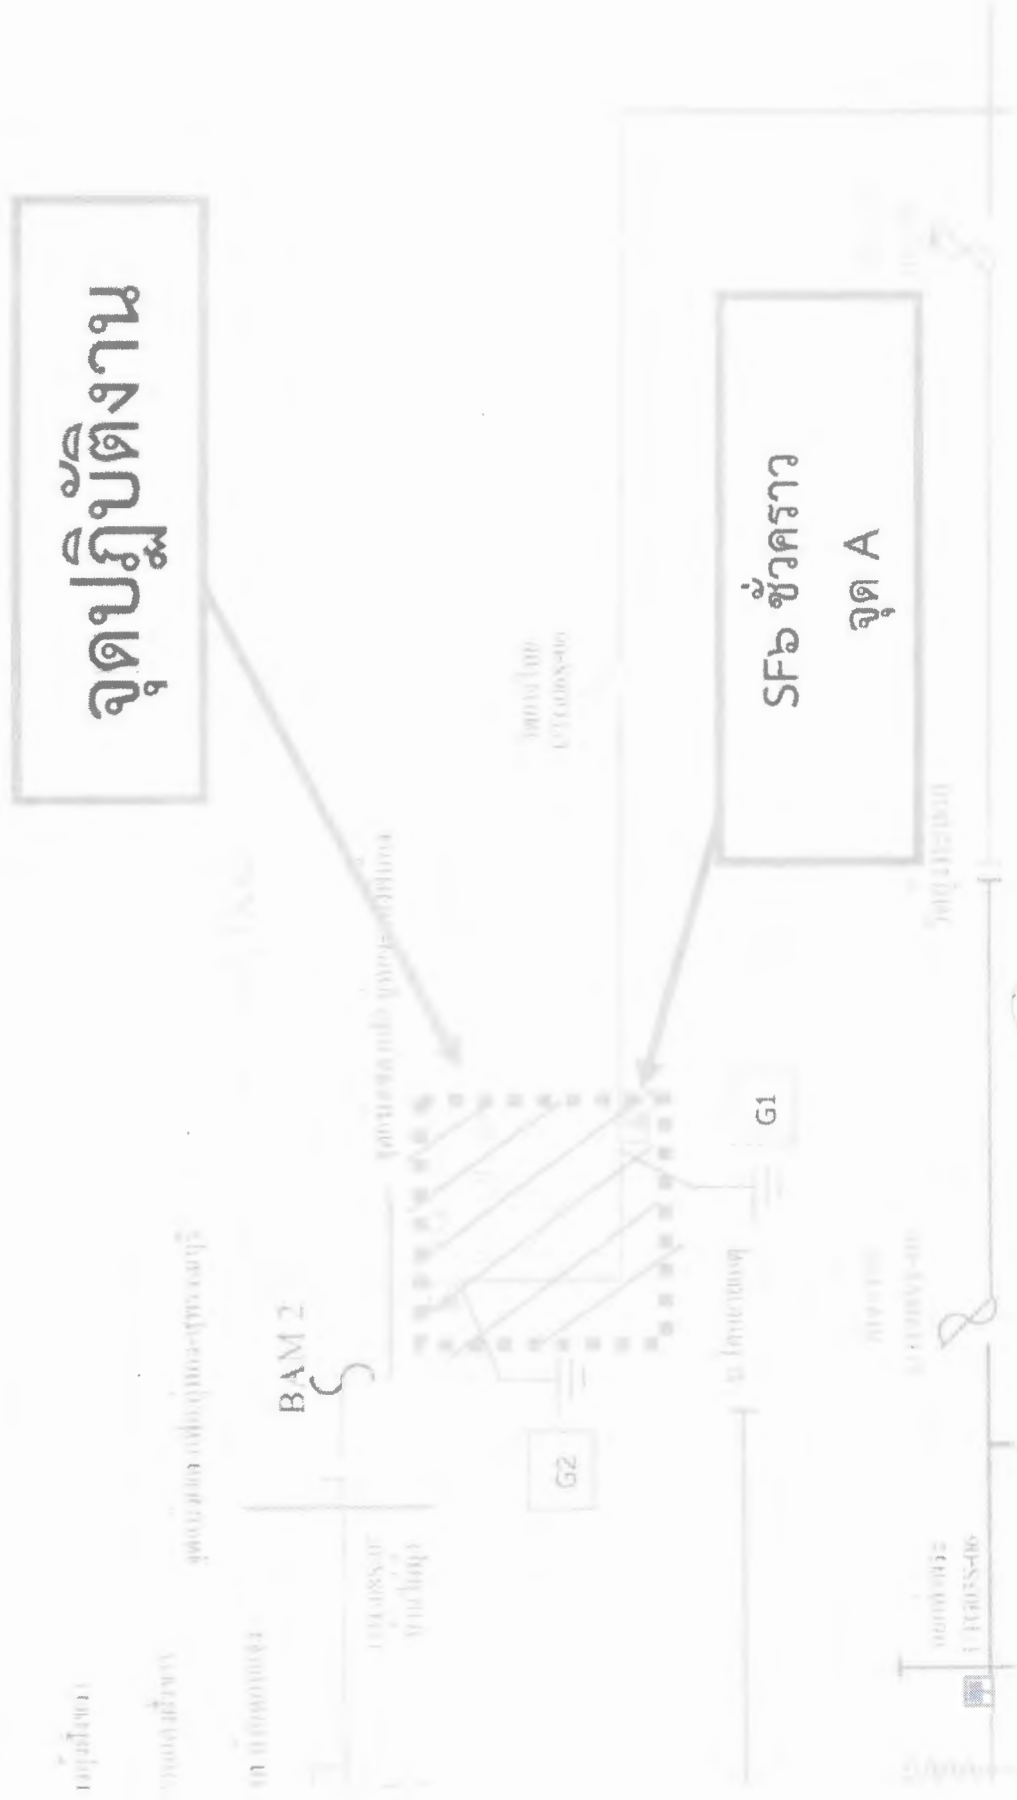

นายสมชาย ธรรมรักษา
จ.ต.บ.บ. กฟผ. สุพรรณบุรี