



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ นช.(ปป) ๑๕๘๒ /๒๕๖๖
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายธีระศักดิ์ เฟื่องขจร

ด่วน

Switching Deadline

19 ก.ค. 2566

วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖
ตำแหน่ง อภ.ปบ.(ก๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.นครชัยศรี

ด้วยการไฟฟ้า กฟอ.นครชัยศรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายสถานีไฟฟ้า นครชัยศรี ๒ (NCB) ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๓ แผน ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	NCB01	20 ก.ค. 66	08.00	17.00	ปรับปรุงระบบจำหน่าย/ ซอยข้างวัดกกตาล	DIS ชค. โรงเรียน วัดกกตาล	DIS ชค. โค้ง ร้านจันทร์หอม	นายธรรมรัตน์ เตสุวรรณ 086-8446662

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) วัดกกตาล, ชุมชนหลังวัดกกตาล

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นางสาวพัฒนสุดา พงษ์แผ้ว ตำแหน่ง วิศวกร กฟอ.นครชัยศรี โทร. ๐๘๕-๓๖๑๔๒๐๓

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)


๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายธีระศักดิ์ เฟื่องขจร)
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.นครชัยศรี
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1. ฟีดเดอร์ NE001 จาก DIS ชล. 55.01.๓๓๓๓ ถึง DIS ชล. ๖๖.๖๖.๖๖.๖๖.๖๖
ในวันที่ ๒๐ ก.ค. ๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘-๐๐ น. ถึง ๑๗-๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 1091/66
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่.....
พนักงานศูนย์ฯ นาย สังกร วัฒนศิริศักดิ์ ประสานงานการขอดับไฟกับ นคร. พัฒนการสถาน อยุธยา.


(นายเชษฐาธิ์ อภิชาติธรรม)
๐๖.๖ กคพ. ๖๖

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ)
เรียน ผจก. กฟอ. ๖๖.
อก.บษ.(ก๓), อก.วว.(ก๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง 1 แผ่น
แผนผังแนบ 3 แผ่น
ผจพ. (.....) (สถานี.....)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)


ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	DIS ชค.รร.วัดกกตาล - ชค.โค้งร้านจันทร์หอม (NCB01)			
2. กำหนดวันที่ทำงาน	20 ก.ค. 66	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.นช.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	ตามใบขอปฏิบัติงาน 1091/66
4. เตรียมการสวิตชิงโดย		นายสามารถ	จัดรณานะศักดิ์	วันที่ 13 กรกฎาคม 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่ 13 กรกฎาคม 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่ 13 กรกฎาคม 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย				


- นายสุรพลสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิศ, นายวราธรรมพงษ์, นายมนโ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
- นายพิรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
- นายนครินทร์, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	NCB01R-01	Normal	Nonreclosing		นช.	R	วัดกลางคูเวียง
3	NCB01R-02	Normal	Nonreclosing		นช.	R	ชุมประต้วัดสำโรง
4	NCB01S-09	ปลด	สับ		นช.	DIS	บ้านก้านช้าง
5	DIS ชค.ไลน์ NCB01	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นช.	DIS	โค้งร้านจันทร์หอม
6	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.00 น.						
7	DIS ชค.ไลน์ NCB01	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นช.	DIS	รร.วัดกกตาล
8	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กฟอ.นช. ทราบ						
9	แจ้งกฟอ.นช. Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G1						
10	แจ้งกฟอ.นช. Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G2						
11	เมื่อกฟอ.นช. Test ไฟและ Short Ground ทุกจุด พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
12	NCB01R-01	Nonreclosing	Normal		นช.	R	วัดกลางคูเวียง
13	NCB01R-02	Nonreclosing	Normal		นช.	R	ชุมประต้วัดสำโรง
14	แจ้งกฟอ.นช. ปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
15	เมื่อกฟอ.นช.แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหลดกลับ						
16	แจ้งกฟอ.นช. ปลด Short Ground จุด G1						
17	แจ้งกฟอ.นช. ปลด Short Ground จุด G2						
18	NCB01R-01	Normal	Nonreclosing		นช.	R	วัดกลางคูเวียง
19	NCB01R-02	Normal	Nonreclosing		นช.	R	ชุมประต้วัดสำโรง
20	DIS ชค.ไลน์ NCB01	ปลด	สับ		นช.	DIS	รร.วัดกกตาล
21	DIS ชค.ไลน์ NCB01	ปลด	สับ		นช.	DIS	โค้งร้านจันทร์หอม
22	NCB01S-09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นช.	DIS	บ้านก้านช้าง
23	NCB01R-01	Nonreclosing	Normal		นช.	R	วัดกลางคูเวียง
24	NCB01R-02	Nonreclosing	Normal		นช.	R	ชุมประต้วัดสำโรง
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

สถานะการจ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน

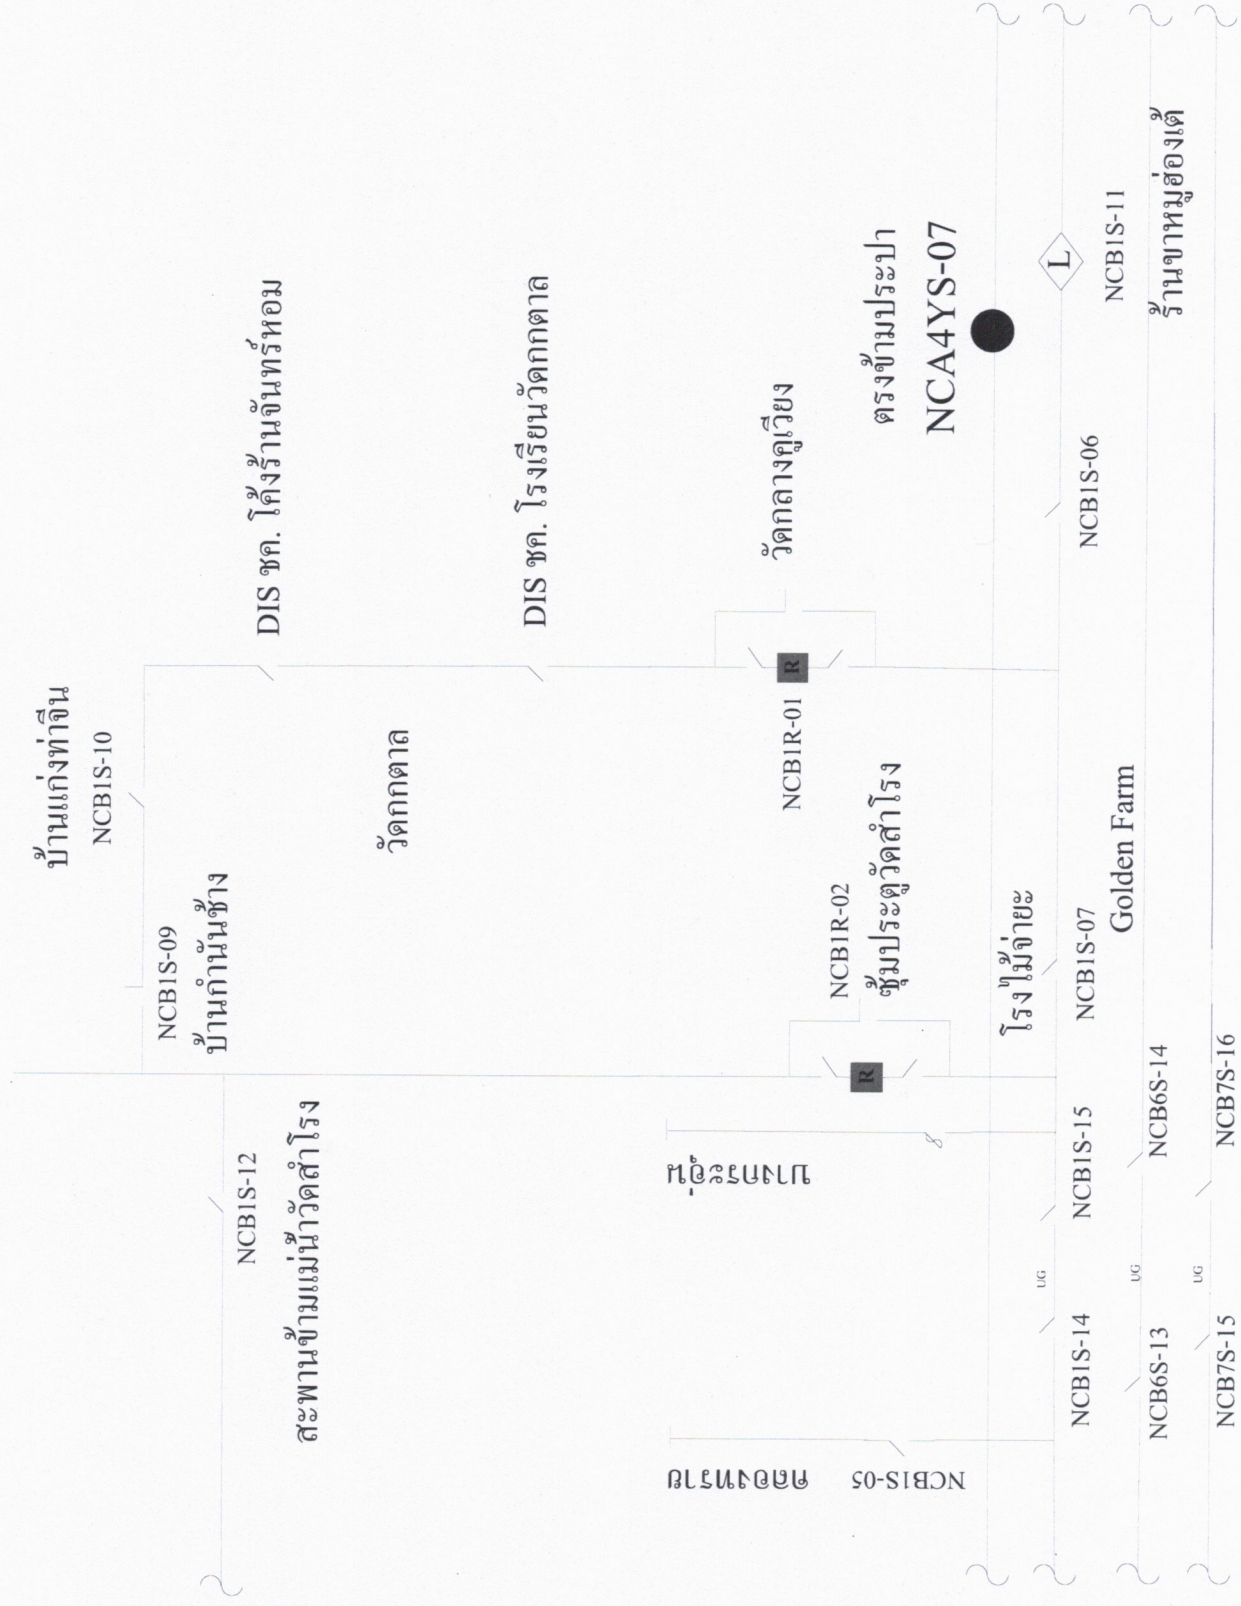

สถานะการจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน

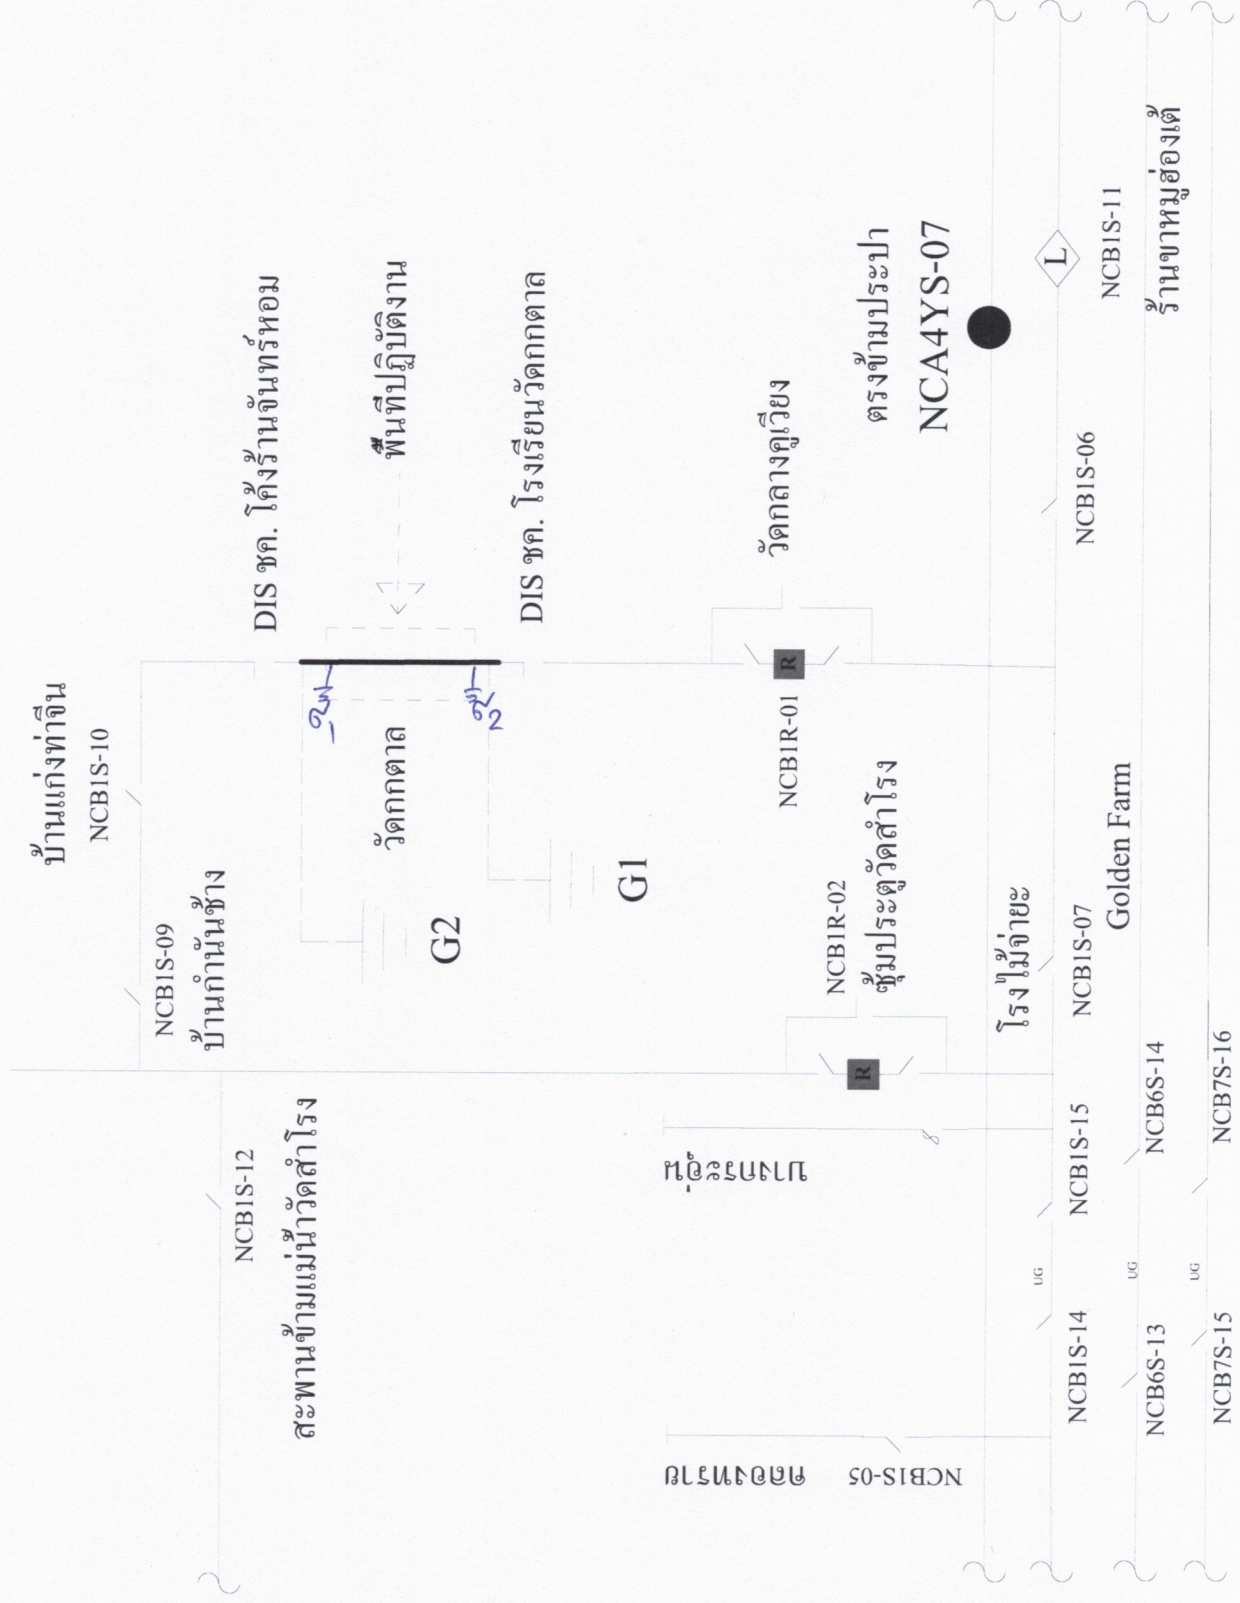

สถานะการจ่ายไฟหลังปฏิบัติงาน

