



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ อก.สปร.(ป.บ.) 2536
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมโตทอง
ชื่อผู้ส่ง นายวิฑูรต์ ชาติวัฒนานนท์

วันที่ ๓๑ มิถุนายน ๒๕๖๕
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ ปรับปรุงระบบ ๑๑๕KV, ๒๒KV รองรับสถานีอ้อมใหญ่
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผน ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	NCA๕YS	๑๗ ก.ค. ๖๕	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	ปรับปรุงระบบ ๑๑๕ KV, ๒๒KV รองรับสถานีอ้อมใหญ่	SAC	-PMB -NCA๕YS-๐๖	นายวัลลภ สุวรรณศรี ๐๘๙-๘๘๔๖๒๕๙
๒	SAU๐๕	๑๗ ก.ค. ๖๕	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐		Disชั่วคราวตรงข้าม แห่งน้ำ	-Disชั่วคราวน้ำห้อง แถว -SAC๖S-๐๔ -SAC๖S-๐๖	
๓	SAC๐๑	๑๗ ก.ค. ๖๕	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐		SAC๑S-๐๕	-SAC๑S-๐๖ -SAC๑S-๐๗	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ผู้ใช้ไฟใน ช.วิเศษเทส ทั้งซอยและแนว ถนนรพชวออกตั้งแต่วันแก้วฟ้าตึกต. น.เชียงใหม่ฮิลล์

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายธวัชชัย วงศ์บุญมาก ตำแหน่ง หน.ปบ โทร. ๐๘๙-๙๘๑๔๗๗๒

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายวิฑูรต์ ชาติวัฒนานนท์)
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.สามพราน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 115 KV จาก SAC4B-๐1 ถึง PMB54B-๐1, NCA54S-๐6
ในวันที่ 17 ก.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1092/2565
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ SAU5 จาก SAC๑๑.ตรงข้ามแห่งน้ำ ถึง Disชั่วคราวน้ำห้องแถว
ในวันที่ 17 ก.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ SAC๐6 จาก SAC๐S-๐4 ถึง SAC๐-๐6
ในวันที่ 17 ก.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 3 ฟีดเดอร์ SAU๐๕ จาก SAC1S-๐5 ถึง SAC1S-๐6, SAC1S-๐7
ในวันที่ 17 ก.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
- ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
- ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
- ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
- ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ไมซ์ ทองย้อย ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายวัชรชัย จงดีณณาภ

พรอสมิธ อธิ
นายกพรอสมิธ อธิ
อ.ก. 7 11 พฤษภาคม 2564

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. นทอ.คพร.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th



ขั้นตอนการสวิชชิง 3 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจพ. - (สถานีฯ -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง


1. สถานที่ทำงาน	ซอยรีซอเทล					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	17 ก.ค. 65	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.สพร.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบ 115 เควี 22 เควี รองรับสถานีฯ อ้อมใหญ่ 4		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1092/65
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมน โชน ทงย้อย			วันที่	13 กรกฎาคม 2565	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	13 กรกฎาคม 2565	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	13 กรกฎาคม 2565	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมน โชน (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ บดตกก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC		-
3	SAC01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		-
4	SAC06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		-
5	SAU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAU		-
6	SAU02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAU		-
7	SAU05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAU		-
8	**ย้ายโหลด SAU05 บางส่วนไปรับไฟจาก SAC01**						
9	SAC06S-05	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สพร.		SF6 โรงแรมรีซอเทล
10	Dis ชั่วคราว วงจร SAC01	ปลด	สับ		สพร.		DIS ร้านหล่อศาลพระภูมิ
11	Dis ชั่วคราว วงจร SAU05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS หน้าห้องแถว
12	**ย้ายโหลด SAC01 และ SAC06 บางส่วนไปรับไฟจาก SAU02**						
13	SAC01S-08	ปลด	สับ		สพร.	SCADA	SF6 ซอยบางเตย 2(ล่าง)
14	SAC01S-07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS ร้านหล่อศาลพระภูมิ
15	SAC06S-08	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สพร.		SF6 ซอยบางเตย 2(บน)
16	SAC06S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS บั้มบางจาก(ส้มแก้ว)
17	SAC06S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6 โรงแรมรีซอเทล
18	ตรวจสอบสถานะเบรกเกอร์รหัส NCA01YB-01 และ NCA05YB-01 จ่ายไฟแบบ Close Loop						
19	ตรวจสอบสถานะเบรกเกอร์รหัส PMB05YB-01 อยู่สถานะ ปลด โหว์ OPEN						
20	OYL04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		- เบรกเกอร์ 115 เควี
21	SAC04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
22	SAC04YB-01	สับ	ปลด		SAC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
23	SAC04YS-01	สับ	ปลด		SAC		- ไบมีด 115 เควี
24	SAC04YS-03	สับ	ปลด		SAC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
25	PMB05YS-01	สับ	ปลด		PMB		- ไบมีด 115 เควี
26	PMB05YS-02	สับ	ปลด		PMB		- ไบมีด 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ บกพร่อง ตำแหน่งการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
27	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.00 น.							
28	เมื่อพร้อมดับไฟสายส่ง 115 เควี							
29	NCA05YS-06	ล๊ပ်	ปลด ล็อคกุญแจ		สพร.		ABS	บางเตยซอย 4
30	เมื่อพร้อมดับไฟ 22 เควี							
31	SAC01S-05	ล๊ပ်	ปลด(ใช้ไหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS	บ.ไทยเชียงใหม่โฮสเทล
32	SAC06S-04	ล๊ပ်	ปลด(ใช้ไหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS	ก๊วยเตี่ยวหมูออกศึก
33	Dis ชั่วคราว วงจร SAU05	ล๊ပ်	ปลด(ใช้ไหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS	ตรงข้ามแทงค์น้ำ
34	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟอ.สพร. รับทราบ							
35	แจ้ง กฟอ.สพร. ให้ทำการ Test ไฟ ระบบจำหน่าย 22 เควี ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อย ให้ทำการ Short Ground จุด G1							
36	แจ้ง กฟอ.สพร. ให้ทำการ Test ไฟ ระบบจำหน่าย 22 เควี ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อย ให้ทำการ Short Ground จุด G2							
37	แจ้ง กฟอ.สพร. ให้ทำการ Test ไฟ ระบบจำหน่าย 22 เควี ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อย ให้ทำการ Short Ground จุด G3							
38	แจ้ง กฟอ.สพร. ให้ทำการ Test ไฟ ระบบจำหน่าย 22 เควี ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อย ให้ทำการ Short Ground จุด G4							
39	แจ้ง กฟอ.สพร. ให้ทำการ Test ไฟ ระบบจำหน่าย 22 เควี ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อย ให้ทำการ Short Ground จุด G5							
40	หลังจากทำการ Short Ground ระบบจำหน่าย 22 เควี ทุกจุด พร้อมลงรายละเอียดใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว							
41	OYL04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
42	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC		-	-
43	SAC01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		-	-
44	SAC06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		-	-
45	SAU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAU		-	-
46	SAU02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAU		-	-
47	SAU05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAU		-	-
48	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ปฏิบัติงานได้							
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า								
49	หลังผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
50	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC		-	-
51	SAC01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		-	-
52	SAC06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		-	-
53	SAU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAU		-	-
54	SAU02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAU		-	-
55	SAU05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAU		-	-
56	แจ้ง กฟอ.สพร. ให้ทำการปลด Short Ground จุด G1							
57	แจ้ง กฟอ.สพร. ให้ทำการปลด Short Ground จุด G2							
58	แจ้ง กฟอ.สพร. ให้ทำการปลด Short Ground จุด G3							
59	แจ้ง กฟอ.สพร. ให้ทำการปลด Short Ground จุด G4							
60	แจ้ง กฟอ.สพร. ให้ทำการปลด Short Ground จุด G5							
61	เมื่อทำการปลด Short Ground ระบบจำหน่าย 22 เควี ครบทุกจุดและยืนยันลงรายละเอียดใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว							
62	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ เวลา 17.00 น.							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ บกตก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
63	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ 22 เควี						
64	SAC01S-05	ปลด	สับ		สพร.		DIS บ.ไทยเชียงใหม่โฮสเทล
65	SAC06S-04	ปลด	สับ		สพร.		DIS กว๊านเดียวหมูออกศึก
66	Dis ชั่วคราว วงจร SAU05	ปลด	สับ		สพร.		DIS ตรงข้ามแทงค์น้ำ
67	เมื่อพร้อมจ่ายไฟสายส่ง 115 เควี						
68	OYL04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		- เบรกเกอร์ 115 เควี
69	NCA05YS-06	ปลด ล็อคกุญแจ	สับ ล็อคกุญแจ		สพร.		ABS บางเตยซอย 4
70	SAC04YS-01	ปลด	สับ		SAC		- ใบมีด 115 เควี
71	SAC04YS-03	ปลด	สับ		SAC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
72	PMB05YS-01	ปลด	สับ		PMB		- ใบมีด 115 เควี
73	PMB05YS-02	ปลด	สับ		PMB		- ใบมีด 115 เควี
74	SAC04YB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Reclose		SAC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
75	OYL04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		- เบรกเกอร์ 115 เควี
76	SAC04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
77	**ย้ายโหลด SAC01 และ SAC06 บางส่วนกลับคืนจาก SAU02**						
78	SAC06S-05	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สพร.		SF6 โรงแรมริซอทเทล
79	SAC01S-07	ปลด	สับ		สพร.		DIS ร้านหล่อศาลพระภูมิ
80	SAC01S-08	สับ	ปลด		สพร.	SCADA	SF6 ซอยบางเตย 2(ล่าง)
81	SAC06S-06	ปลด	สับ		สพร.		DIS บั้มบางจาก(ส้มแก้ว)
82	SAC06S-08	สับ	ปลด		สพร.		SF6 ซอยบางเตย 2(บน)
83	**ย้ายโหลด SAU05 บางส่วนกลับคืนจาก SAC01**						
84	Dis ชั่วคราว วงจร SAU05	ปลด	สับ		สพร.		DIS หน้าห้องแถว
85	Dis ชั่วคราว วงจร SAC01	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS ร้านหล่อศาลพระภูมิ
86	SAC06S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6 โรงแรมริซอทเทล
87	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC		-
88	SAC01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		-
89	SAC06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		-
90	SAU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAU		-
91	SAU02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAU		-
92	SAU05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAU		-
สิ้นสุดสวิตซ์ทั้งหมด							

งานตีไฟฟ้าอาคารที่ตยที่ 17 กรกฎาคม คม 2565 ช.รชชอเทล ปรับปรุงระบบ 115KV, 22KV รองรับสถานีอ้อมใหญ่ 4

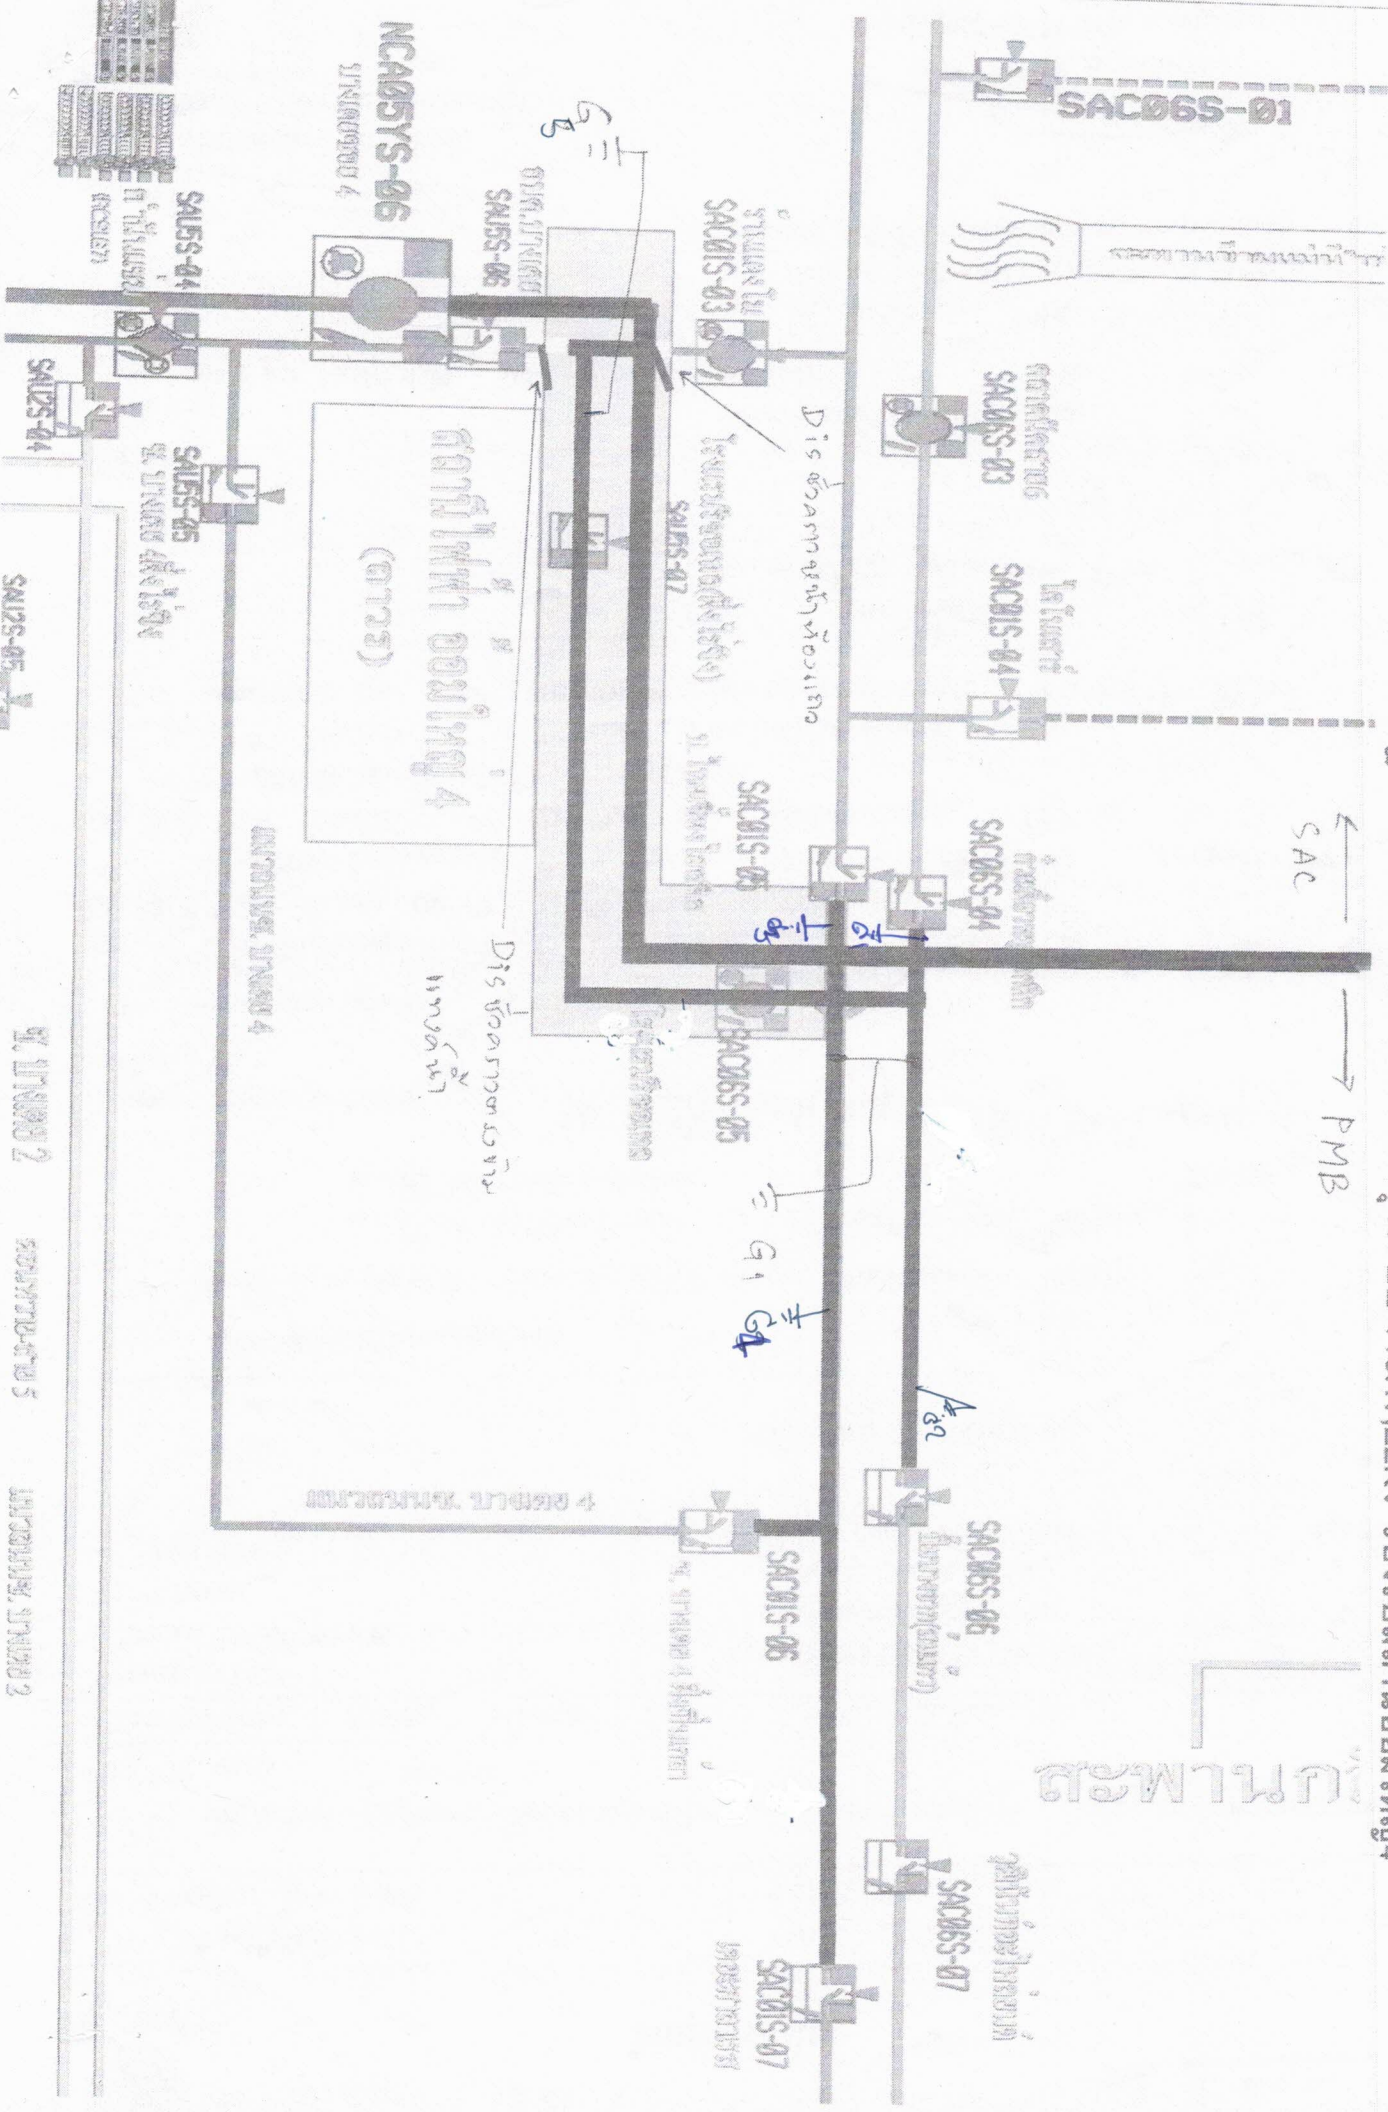

SAISS-04
SAISS-05
SAISS-06
SAISS-07
SAISS-08
SAISS-09
SAISS-10
SAISS-11
SAISS-12
SAISS-13
SAISS-14
SAISS-15
SAISS-16
SAISS-17
SAISS-18
SAISS-19
SAISS-20
SAISS-21
SAISS-22
SAISS-23
SAISS-24
SAISS-25
SAISS-26
SAISS-27
SAISS-28
SAISS-29
SAISS-30
SAISS-31
SAISS-32
SAISS-33
SAISS-34
SAISS-35
SAISS-36
SAISS-37
SAISS-38
SAISS-39
SAISS-40