



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.๙๖๒.๖๖๖(๖๖) ๑๕๖๕ /๒๕๖๕  
ชื่อผู้รับ นายสมบุรณ์ สิงห์โตทอง  
ชื่อผู้ส่ง นายพัฒนา หงษ์อินทร์

Switching Deadline  
วันที่ 4 ก.ค. 65

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕  
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ร.จ.ก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผ.จ.ก.บ.บ.

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	BPA0A	7กค.65	08.00 น	17.00 น.	ปรับปรุงระบบ จำหน่าย	BPB5S-14 โครงการส่ง น้ำนครชุมน์	SF6 ชั่วคราว ป้องกัน วัดหัวโป่ง	นายจรัส ศรีมงคล 085-1924319

ด้วยการไฟฟ้า อ.บ้านโป่ง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย สถานีไฟฟ้า บ้านโป่ง ๒ ตาม  
แผนผังส่งเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หม้อแปลง ๑ ลูก

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายจรัส ศรีมงคล ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ. โทร ๐๘๕-๑๙๒๔๓๑๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผ.ค.ส.ก.ร.ส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  สายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  โอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๒๒๖๐๖๖๖๖  
๒๒๖๐๖๖๖๖๖

AP

(นายพัฒนา หงษ์อินทร์)

ร.จ.ก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผ.จ.ก.บ.บ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผ.ค.ฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผ.ค.ฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ๑ พิดเดอร์ BPA4 จาก SF6 ชั่วคราว วัดหัวโป่ง ถึง BPB5S-14  
ในวันที่ 7 ก.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1093/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ พิดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อนุสรณ์ อรุณประพันธ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ทบอ.ร.ล. ๑๗ มิถุนายน

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ป.บ.(ค.ฟ.)  
เรียน ผ.จ.ก. บ.บ.

อก.บ.ช.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จ.ป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

นายจรัส สิงห์ทอง  
๒๐๖.๔ ๓๓๓ ๓๓.๐๓

ขั้นตอนการสวิชชิง ๑ แผ่น  
แผนผังแนบ ๑ แผ่น

ผ.จ.ก. (สถานี -)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)


ร.ก.ป.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ไลน์ BPA04 บริเวณ SF6 ป้อมตำรวจวัดหัวโพง - BPB05S-14 DIS.โครงการส่งน้ำนครชุม						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	7 ก.ค. 65	เวลา	08.00 น.	ถึง	7 ก.ค. 65	เวลา	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กพอ.บปง.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย			ตามใบขอปฏิบัติงาน	1093/65
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์					วันที่	28 มิถุนายน 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย						วันที่	28 มิถุนายน 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย						วันที่	28 มิถุนายน 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิช, นายมโนช 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร						(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนก่อนทำการ Switching						
2	BPA04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		BPA		
3	- ดับไฟ BPA04 เวลา 08.00 น.						
4	SF6 ชค.BPA04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		รถบปง-		SF6 ป้อมตำรวจวัดหัวโพง
5	แจ้งพื้นที่ดับไฟดับให้กพอ.บ้านโป่งรับทราบ						
6	แจ้งกพอ.บ้านโป่งทำการ Test ไฟแล้ว Short Ground จุด G1						
7	แจ้งกพอ.บ้านโป่งทำการ Test ไฟแล้ว Short Ground จุด G2						
8	หลังจากทำการ Short Ground เสร็จเรียบร้อยแล้วลงรายละเอียดใน WE SAFE						
9	แจ้งกพอ.บ้านโป่งปฏิบัติงานได้ทุกชุด						
10	BPA04VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		BPA		
%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%%							
11	หลังจากกพอ.บ้านโป่งปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด						
12	แจ้งกพอ.บ้านโป่งทำการ Short Ground จุด G1 ออก						
13	แจ้งกพอ.บ้านโป่งทำการ Short Ground จุด G2 ออก						
14	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนก่อนทำการ Switching						
15	BPA04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		BPA		
16	- จ่ายไฟ BPA04						
17	SF6 ชค.BPA04	ปลด	สับ		รถบปง-		SF6 ป้อมตำรวจวัดหัวโพง
18	BPA04VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		BPA		
%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%%							

แผนผัง Singleline Diagram แสดงพื้นที่ดับกระแสไฟและจุดช็อตกราวนด์

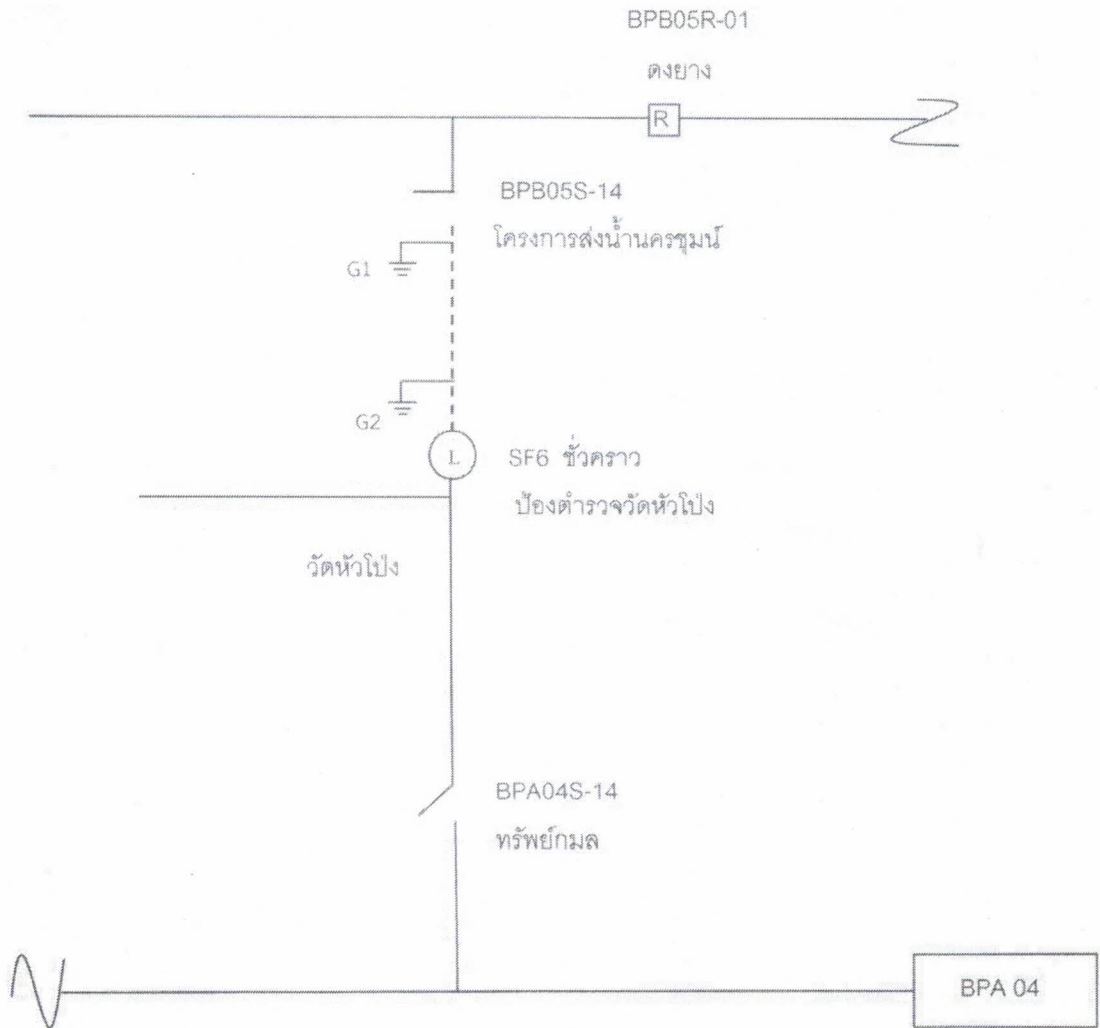

หมายเหตุ

- เส้นแสดงพื้นที่ดับกระแสไฟเพื่อปฏิบัติงาน
- ⏏ ตำแหน่งจุด Short Ground
- || จุดตัดเตห

ผู้ควบคุมงาน

ผู้ Short Ground

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

นายนายจรัส ศรีมงคล

นายสมพงษ์ บุญกล้า

นายพลกิจ จงวัชรสถิตย์