



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ นข.(ปป) ๑๖๐๑ /๒๕๖๗

วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล

ตำแหน่ง อ.ก.นบ.(ก๓)

ชื่อผู้ส่ง นายวนภูมิ บำรุงศรี

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.นครชัยศรี

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.นครชัยศรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายสถานีไฟฟ้านครชัยศรี ๑ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๓ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	NCA05	3 ส.ค. 67	09.00	17.00	PM และติด Animal Barrier /	- NCA05S-07	- NCA05S-08 - NCA05S-09	น.ส.พัฒนสุดา พงษ์เผ่า วศก.4 ผบป. 085-3614203
2.	PMB08	3 ส.ค. 67	09.00	17.00	โรงพิมพ์ธนบัตร แบงก์ชาติ	- PMB08S-04	- PMB08S-05	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) แบงก์ชาติ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นางสาวพัฒนสุดา พงษ์เผ่า ตำแหน่งวศก.๔ ผบป.กฟส.นครชัยศรี โทร ๐๘๕-๓๖๑๔๒๐๓

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กตส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายวนภูมิ บำรุงศรี)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน

ผจก.กฟส.นครชัยศรี

๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพก.๓
เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พัดเตอร์ NCA5 จาก NCA55-07 ถึง 1094/2567
ในวันที่ 6 ต.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พัดเตอร์ PMB8 จาก PMB85-04 ถึง 1094/2567
ในวันที่ ๙ ตั้งแต่เวลา ๙ น. ถึง ๙ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย วรรณพงษ์ นก.ปบ. ประสานงานการขอดับไฟกับ นาย วรรณพงษ์ นก.ปบ. ๑๗

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ



ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ)
เรียน ผจก. กฟผ. น.๑๕.

อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ ๑ แผ่น
แผนผังแนบ 3 แผ่น
ผจพ. (สถานี.....)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ
นครปฐม ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างาน
จะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	NCA05S-07 ถึงสุดไลน์ (NCA05)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	3 ส.ค. 67	เวลา	09.00 น.	ถึง	17.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.นช.	งานที่ทำ	ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสัตว์		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1094/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวรรณพงษ์ นกเทศ			วันที่	1 สิงหาคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	1 สิงหาคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	1 สิงหาคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพิภพทร,นางสาวสุภชชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายวรรณพงษ์,นายมนโชน (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายจิรวัดณ์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	NCA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		
3	PMB08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		
4	- ดับไฟเวลา 09.00น.						
5	NCA05S-07	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		นช.	SCADA SF6	ร้านขายของเก่า
6	PMB08S-04	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		นช.	SCADA SF6	แบงค์ชาติ
7	ตรวจสอบ NCA05S-08 SF6บ้านยอดชายให้อยู่สถานะ "OPEN และ ล๊อคคาน"						
8	ตรวจสอบ PMB08S-05 SF6แบงค์ชาติให้อยู่สถานะ "OPEN และ ล๊อคคาน"						
9	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กฟส.นช.รับทราบ						
10	แจ้งกฟส.นช.ทดสอบไฟดับแล้วทำการช้อตกราวด์ จุด G1						
11	แจ้งกฟส.นช.ทดสอบไฟดับแล้วทำการช้อตกราวด์ จุด G2						
12	แจ้งกฟส.นช.ลง WE SAFE ให้เรียบร้อย						
13	แจ้งกฟส.นช.ปฏิบัติงานได้						
14	NCA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		
15	PMB08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		
%%%%%%%%%% ลินสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%							
16	หลังจากกฟส.นช.ปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด						
17	แจ้งกฟส.นช.ทำการปลดช้อตกราวด์ จุด G1 ออก						
18	แจ้งกฟส.นช.ทำการปลดช้อตกราวด์ จุด G2 ออก						
19	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
20	NCA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		
21	PMB08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		
22	- จ่ายไฟ						
23	NCA05S-07	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		นช.	SCADA SF6	ร้านขายของเก่า
24	PMB08S-04	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		นช.	SCADA SF6	แบงค์ชาติ
25	PMB08S-05 SF6แบงค์ชาติ "ปลดล๊อคคาน"						
26	NCA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		
27	PMB08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		
%%%%%%%%%% ลินสุด Switching %%%%%%%%%%							

Check List

ขั้นตอนการปฏิบัติ กรณีขออนุมัติปฏิบัติงานโดยวิธีดับไฟฟ้าแบบระดมชุดงาน

ชื่องาน..... PM ระบบไฟฟ้าภายใน และ ติด Animal Barrier..... สถานที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน..... แขวงคชชาติ..... วันที่ดับไฟเพื่อทำงาน..... ๓ สิงหาคม ๒๕๖๗..... เริ่มเวลา..... ๐๘.๐๐ น..... จ่ายไฟคืนเวลา..... ๑๗.๐๐ น..... หน่วยงานรับผิดชอบหลัก..... การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขานครชัยศรี..... ชื่อผู้อำนวยการงานระดม (เจ้าของพื้นที่งานระดม ตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้ และประสานงานดับ-จ่ายไฟฟ้า) ชื่อ..... นายวันภูมิ บำรุงศรี..... ตำแหน่ง..... รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.นครชัยศรี..... เบอร์โทรศัพท์มือถือ..... ๐๘๓-๘๕๘๗๘๕๘..... ชื่อเรียกขานทางวิทยุ..... U-๒..... ชื่อช่างผู้คุมงานหลัก..... น.ส.พัฒนสุดา พงษ์เผ่า..... ตำแหน่ง..... วคก.๔ ผบ. กฟส.นครชัยศรีเบอร์โทรศัพท์มือถือ..... ๐๘๕-๓๖๑๔๒๐๓..... ชื่อเรียกขานทางวิทยุ..... หน่วยงานที่เข้าร่วมทำงานในวันดังกล่าว..... กฟภ.....
๑. ผู้รับผิดชอบทำหน้าที่ดับไฟฟ้า/จ่ายไฟฟ้า..... น.ส.พัฒนสุดา พงษ์เผ่า วคก.๔ ผบ.กฟส.นครชัยศรี (U-๒)..... ๒. ผู้รับขอสายลงดินชั่วคราวจุดที่ ๑..... ร้านขายต้นไม้ข้างแขวงคชชาติ..... ผู้รับผิดชอบ..... นช.๐๔..... จุดที่ ๒..... ผู้รับผิดชอบ..... จุดที่ ๓..... ผู้รับผิดชอบ..... จุดที่ ๔..... ผู้รับผิดชอบ..... จุดที่ ๕..... ผู้รับผิดชอบ..... จุดที่ ๖..... ผู้รับผิดชอบ..... จุดที่ ๗..... ผู้รับผิดชอบ.....
๓. ขออนุมัติแผนงานดับไฟฟ้า ตามบันทึกที่..... พร้อมแผนผัง Switching..... ๔. แจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ตามบันทึกที่..... เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในวันดับไฟฟ้าทำงาน ชื่อ.....
๕. ผลการแจ้งผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่หรือไม่ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีข้อทักท้วง <input type="checkbox"/> ข้อทักท้วง..... ราย ข้อทักท้วงคือ..... วิธีดำเนินการแก้ไข/ป้องกัน ข้อทักท้วง.....
๖. ผู้อำนวยการงานระดม จัดประชุมชี้แจงมอบหมายงาน ชี้แจงวงจรที่มีไฟฟ้า และวงจรที่ดับไฟเพื่อปฏิบัติงานก่อนวันระดมหรือไม่ <input type="checkbox"/> ไม่จัดประชุม เหตุผล..... <input checked="" type="checkbox"/> จัดประชุมแล้ว เมื่อวันที่..... ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗..... สถานที่ประชุม..... ห้องประชุม ชั้น ๑..... วิทยากรผู้เข้าร่วมประชุม..... รจก.(ท) , ผบ.,.....
๗. ผู้อำนวยการงานระดม ได้นำชุดงานไปดูหน้างานจริง พร้อมชี้แจงจุดอันตรายก่อนถึงวันดับไฟเพื่อปฏิบัติงานหรือไม่ <input type="checkbox"/> ไม่ชี้แจงที่หน้างาน เหตุผล..... <input checked="" type="checkbox"/> ได้ชี้แจงที่หน้างาน เมื่อวันที่..... ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗.....

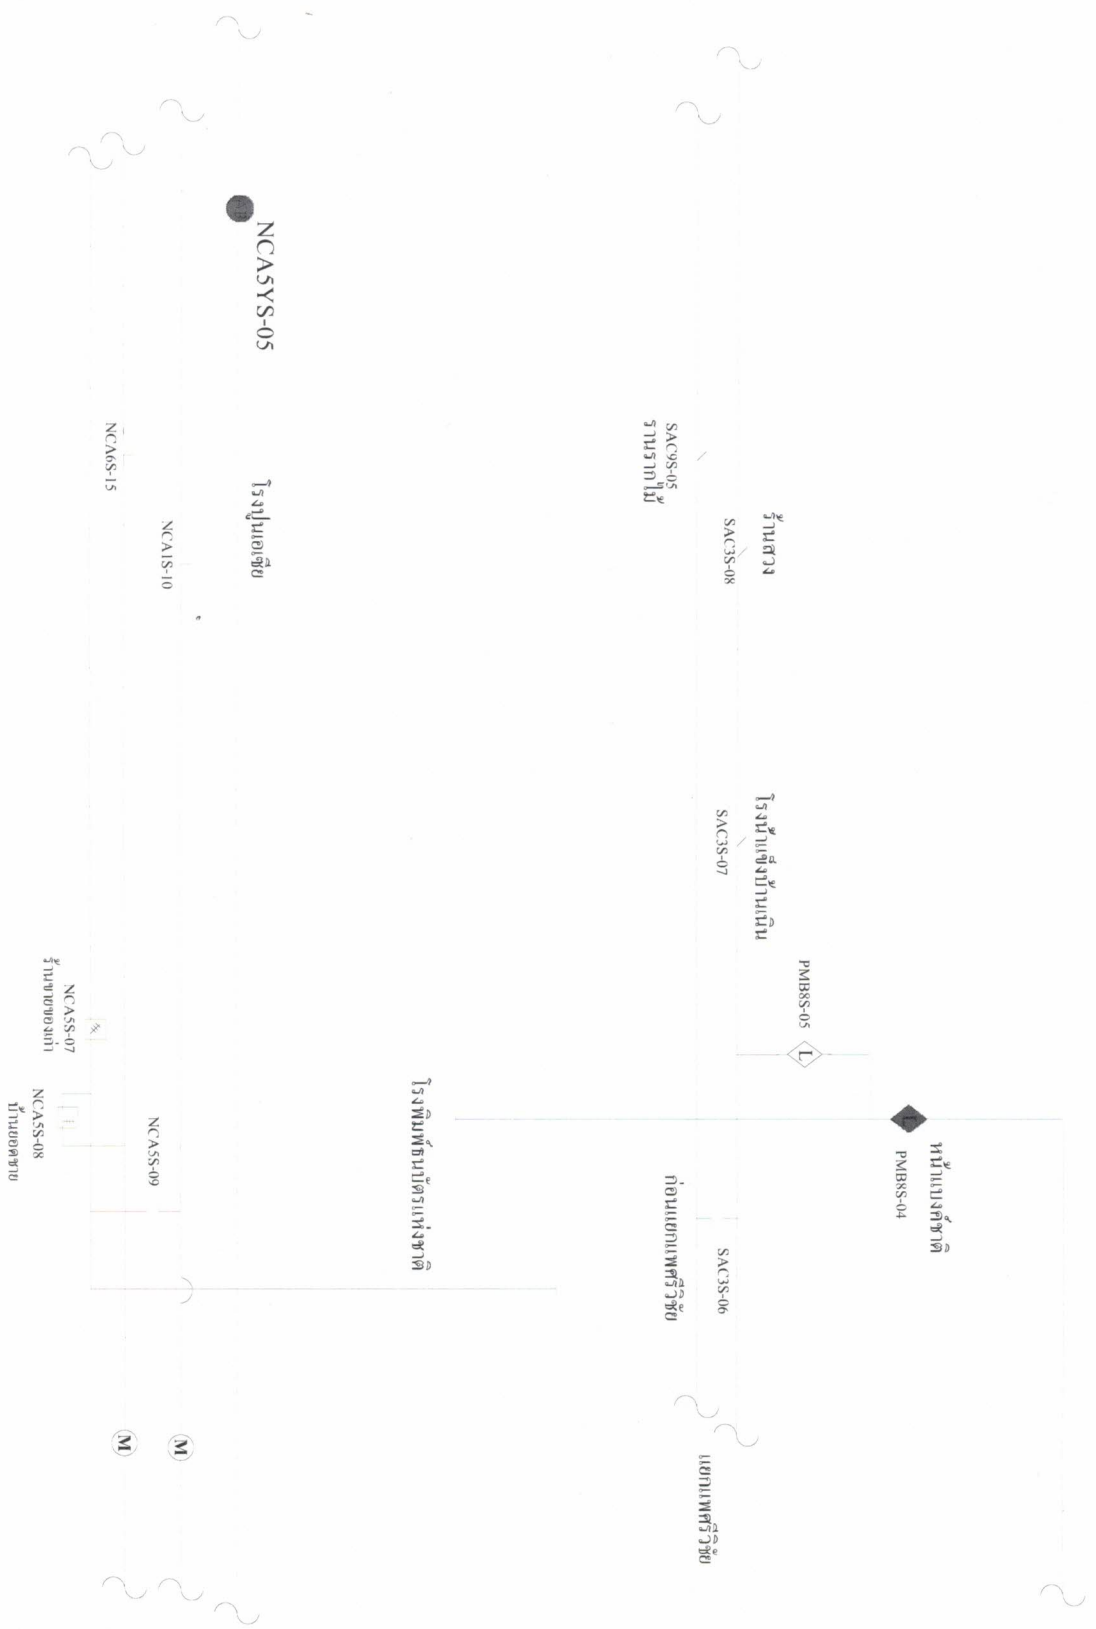

 (นายชลิต สีขาวขำ)

C๓ Safety CAP ๐๑

หมายเหตุ ผู้อำนวยการงานระดม จะต้องเป็นผู้ประสานงานดับไฟดังนี้

๑. เมื่อได้รับแจ้งจากผู้รับผิดชอบทำหน้าที่ดับไฟแล้ว ต้องสั่งการให้ผู้รับผิดชอบต่อสายดินชั่วคราวตรวจสอบ แรงดัน เมื่อเห็นว่าไม่มีไฟแล้ว จึงให้ต่อสายลงดินชั่วคราว เสร็จแล้วจึงสั่งการให้ชุดก่อสร้างขึ้นปฏิบัติงานได้
๒. เมื่องานเสร็จแล้ว มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง เรียบร้อยของงาน เมื่อเห็นว่างานถูกต้องเรียบร้อย คนงานลงหมดแล้ว จึงแจ้งให้รถถอนสายต่อลงดินชั่วคราว เมื่อรถถอนสายต่อลงดินชั่วคราวและคนงานลงจากเสาแล้ว จึงให้จ่ายไฟฟ้า

สถานะการจ่ายไฟก่อนปฏิบัติการ



สถานะการจ่ายไฟหลังปฏิบัติการ

