



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่ ก.ค.สพ.ร.(ปบ.) 2432
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมโตทอง
ชื่อผู้ส่ง นายวิฑูรต์ ชาติวัฒนานนท์

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ตามแผนผังสังเขป
แนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SAB๐๓	๓๑ ก.ค.๖๕	๐๘.๓๐	๑๖.๓๐	ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง	SAC๕S-๐๒	-Disชั่วคราวสี่แยกวัดหอมเกร็ด	นายนิวัฒน์ ฤกษ์ครอง ๐๘๓-๗๑๐๒๒๓๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) สี่แยกวัดหอมเกร็ด ถึง ปากซอยแสงโสม (รวมถึงโรงงานแสงโสม)
ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายธวัชชัย วงศ์บุญมาก ตำแหน่ง ท.ผ.ปบ. โทร. ๐๘๘๙-๕๘๑๔๗๒๒

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ (นายวิฑูรต์ ชาติวัฒนานนท์)
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.สามพราน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ 1 ฟีดเดอร์ SAB3 จาก SAC๕S-๐2 ถึง Dis ชด. 1105/65
ในวันที่ 31 ก.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1105/65

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ธวัชชัย วงศ์บุญมาก
22 ก.ค. 65

(นายวิฑูรต์ ชาติวัฒนานนท์)
22 ก.ค. 65

สำหรับผู้อนุมัติ
ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟอ. สามพราน
อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)


ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. (สถานี))
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	แยกวัดหอมเกร็ด - ปากซอยโรงงานแสงแสม		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	31 ก.ค. 65	ระหว่าง	08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กพอ.สพร.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 1105/65
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายธนิต บุญชู		วันที่ 21 กรกฎาคม 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 21 กรกฎาคม 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 21 กรกฎาคม 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต, 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	-	-	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง								
2	SAB03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		-	-	-
3	เมื่อพร้อมดับไฟ <i>กพอ. สพร. ระบุที่ กิ่งไม้ SAC55-01 ถึง SAC 55-02 ไม่มีไฟ</i>								
4	SAC05S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6		ปากซอยแสงโสม
5	ดิสชั่วคราว SAB03	สับ	ปลด(ใช้โหดบัสเตอร์)		สพร.		DIS		สี่แยกวัดหอมเกร็ด
6	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G1								
7	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G2								
8	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบพร้อมลงข้อมูลใน WeSafe ก่อนปฏิบัติงานเรียบร้อย								
9	SAB03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		-	-	-
10	แจ้ง กพอ.สพร.ปฏิบัติงานได้								
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า									
11	หลังผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมลงข้อมูลหลังปฏิบัติงานในWeSafe เรียบร้อย								
12	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1								
13	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2								
14	SAB03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		-	-	-
15	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ								
16	ดิสชั่วคราว SAB03	ปลด	สับ		สพร.		DIS		สี่แยกวัดหอมเกร็ด
17	SAC05S-02	ปลด <i>ล็อคคาน</i>	สับ		สพร.		SF6		ปากซอยแสงโสม
18	SAB03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		-	-	-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด									

งานดับไฟวันอาทิตย์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
สียกเว้นอัตโนมัติ - ปากซอยแสงไส

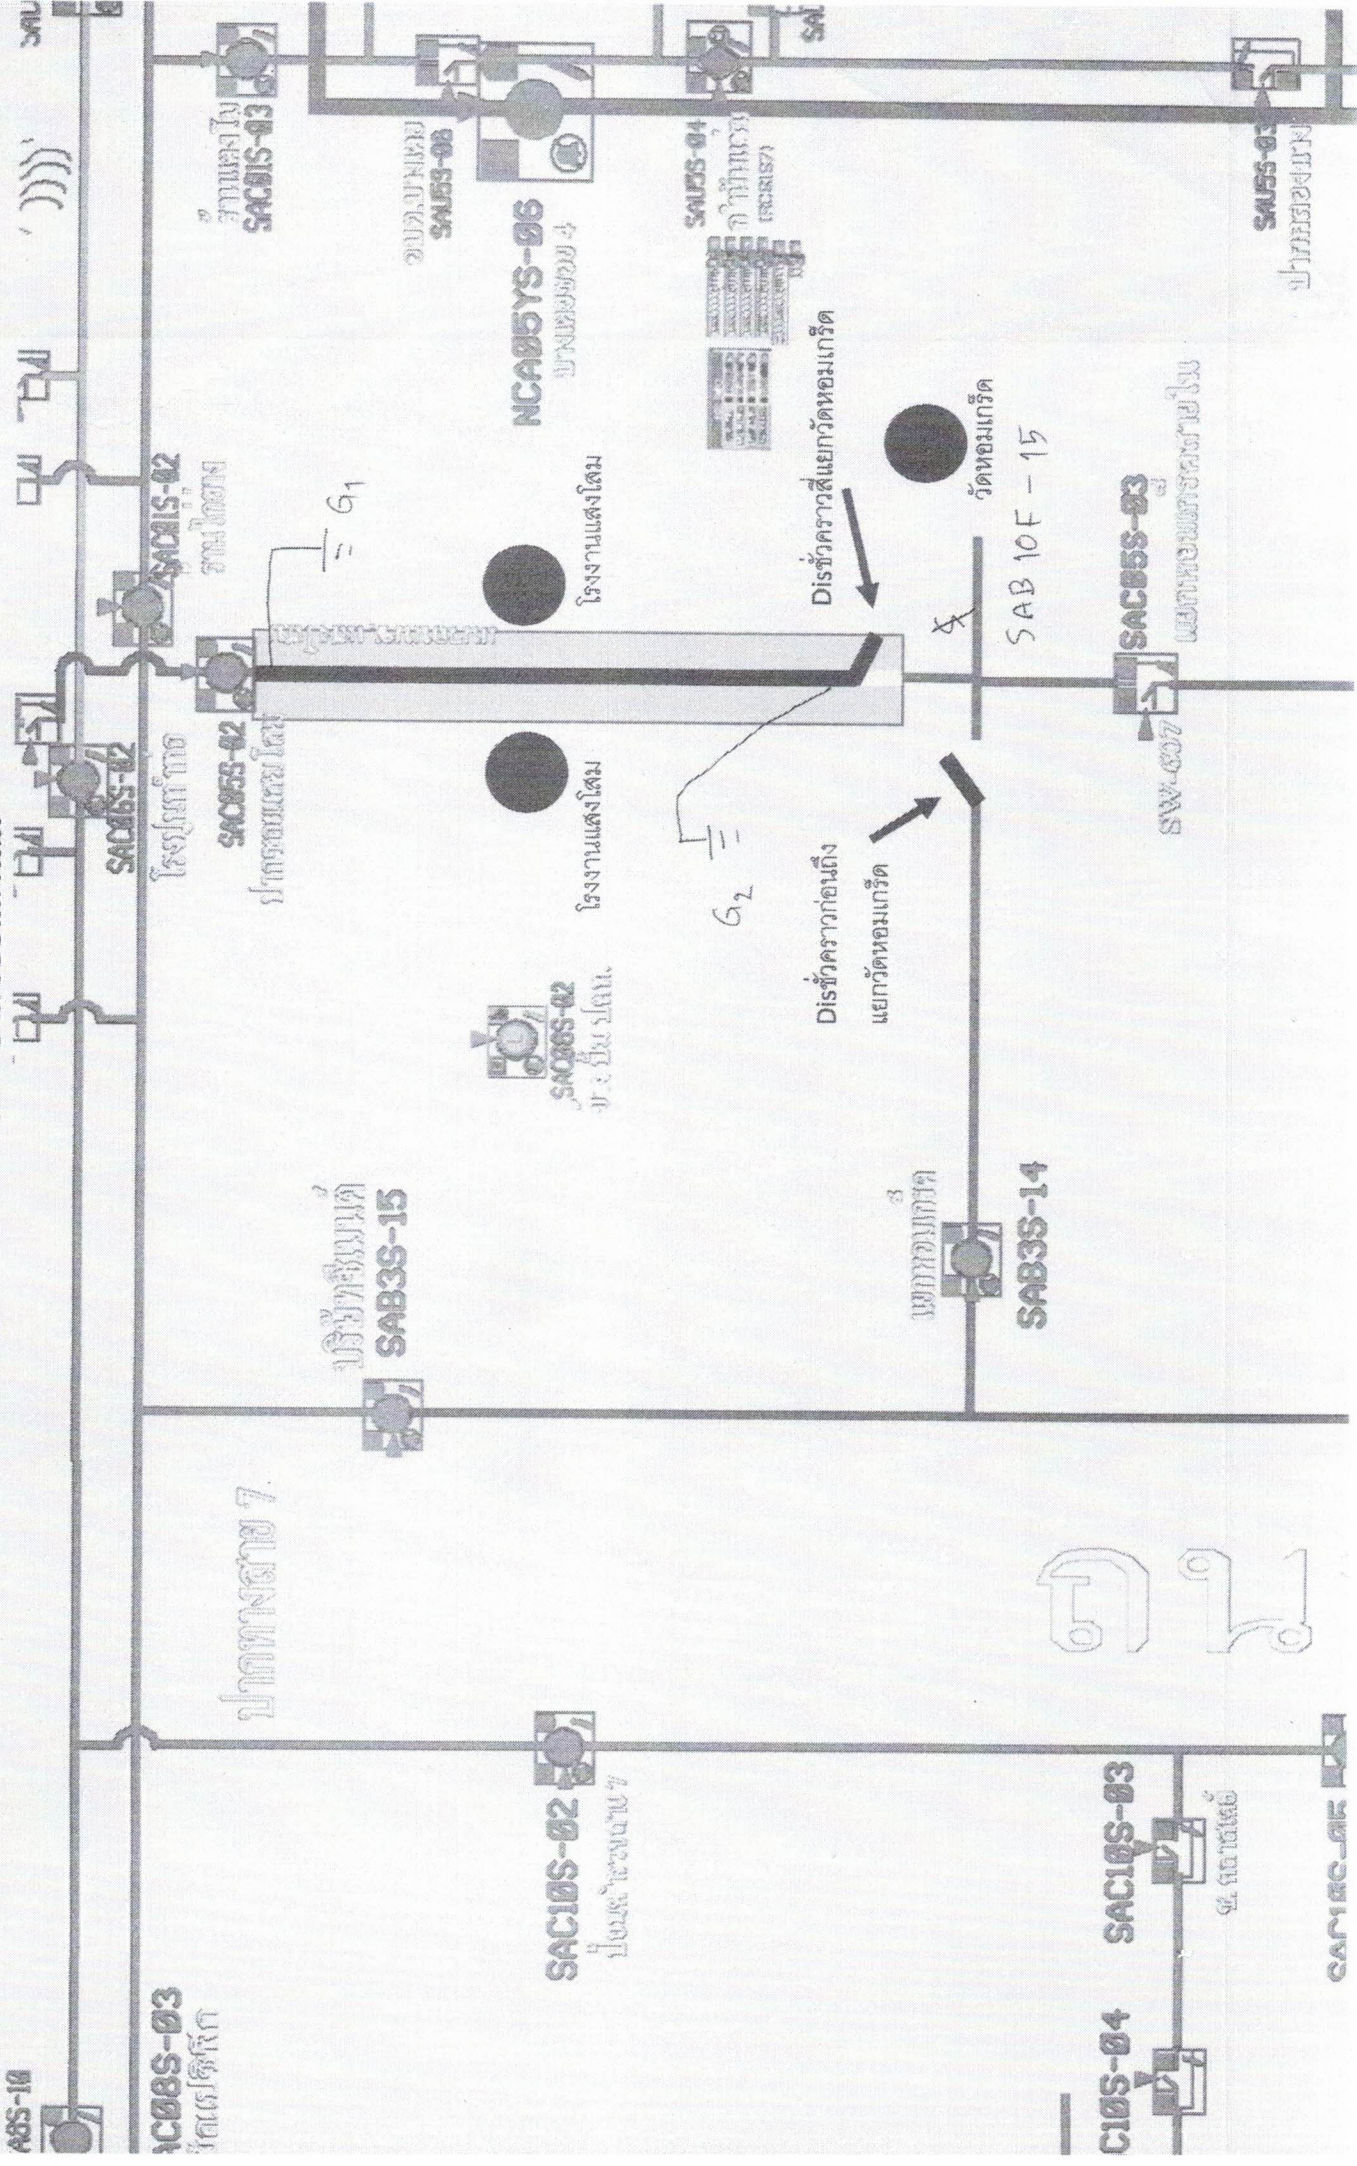

๑๖