



100% Discharge

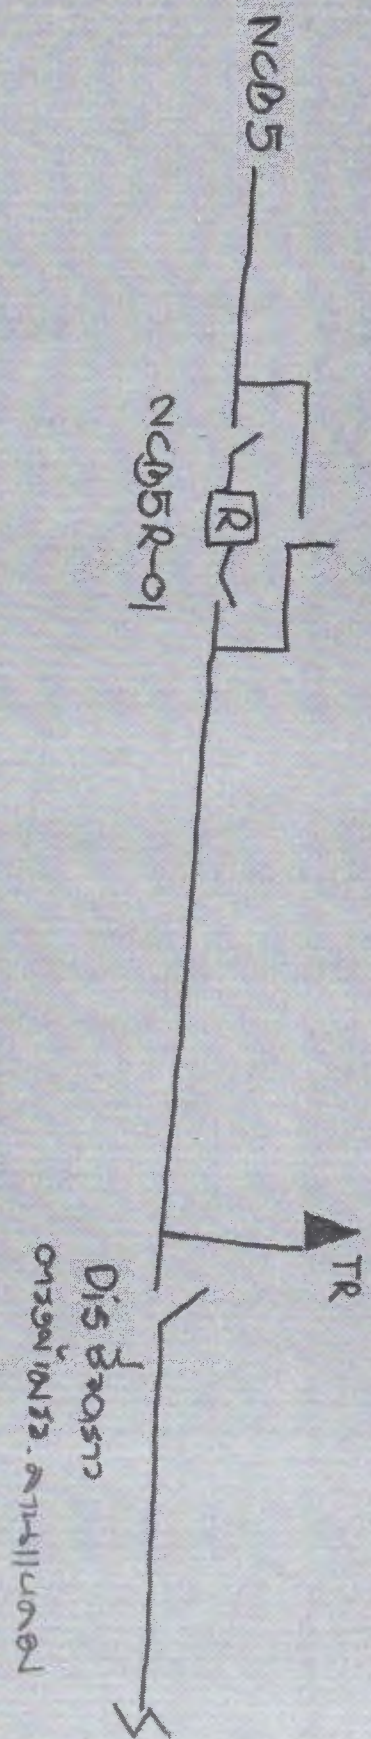

100% Discharge

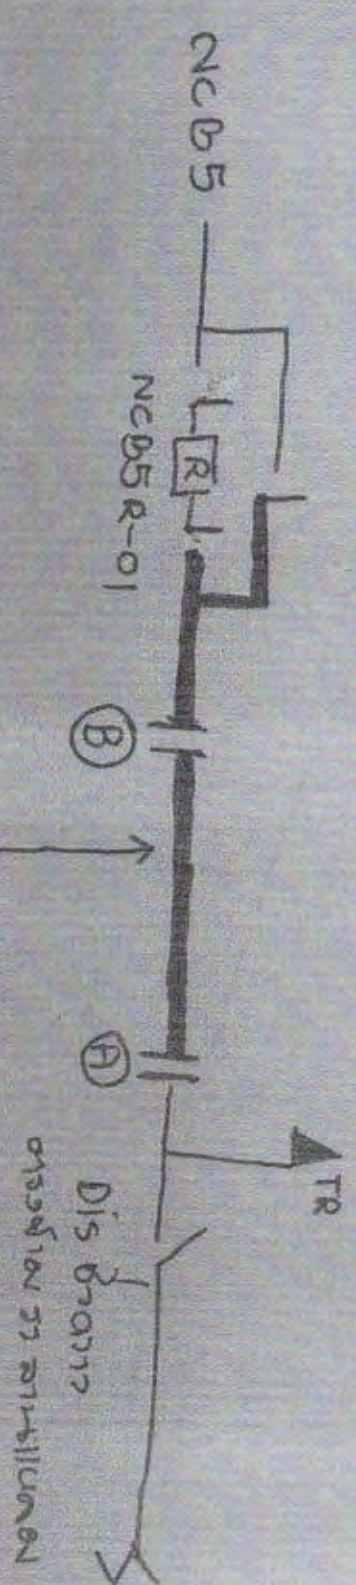

(นายชยสิทธิ์ สีขาวขำ)  
 วิศวกรควบคุมการผลิต

Hot Line Discharge Time ODE (A)-(B) 25 sec 64

การทดสอบการคายประจุ 100%