



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วิทยุขอตัดไฟ

07/08/67

เลขที่ ก.ต.สพร.(ปบ.) 02673
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณชัย
ชื่อผู้ส่ง นายพิชา ตันยิตเส็ง

วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ ซ่อมแซมระบบจำหน่าย ซอยคาร์เนโบ ตามแผนผังสังเขป
แบบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงาน/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	OY1๐๕	๑๑ ส.ค.๖๗	๐๘.๓๐	๑๖.๓๐	ซ่อมแซมระบบจำหน่าย ในซอยคาร์เนโบ	OY1๐๕S-๐๖	Disชด. ซอยคาร์เนโบ	นายนิตินัย ผูกฉิม ๐๘๖-๓๑๗๗๗๖๑

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ตั้งแต่กลางซอยคาร์เนโบ ถึง ท้ายซอยคาร์เนโบ
ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายนิตินัย ผูกฉิม ตำแหน่ง ชผ.ปบ. โทร ๐๘๖-๓๑๗๗๗๖๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายพิชา ตันยิตเส็ง)

รจก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สามพราน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 0415 จาก 0415S-06 ถึง 019 ซ.คาร์เนโบ.
ในวันที่ 11 ส.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1114/67
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
พนักงานศูนย์ฯ นายพนิต ราษฎร์นิยม ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายนิตินัย ผูกฉิม

(นายพนิต ราษฎร์นิยม)
๐๖๖-๕๓๗๗๗๖๑

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส. สามพราน
อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

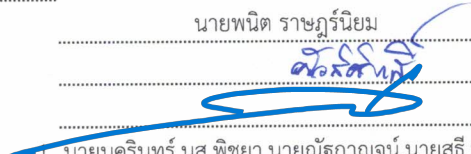
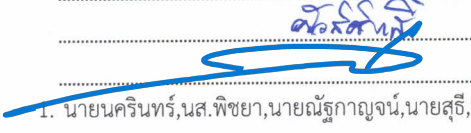
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. (สถานี) เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น.เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ชอยคาร์เนโบ					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	11 ส.ค. 67	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	11 ส.ค. 67	16.30น.
3. ผู้ขอทำงาน	ภพอ.สพร.	งานที่ทำ	ซ่อมแซมระบบจำหน่าย		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1114/2567	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพนิต ราชภรณ์นิยม			วันที่	3 สิงหาคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	3 สิงหาคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	3 สิงหาคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, นส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร, นส.สุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	OYI-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI	-	
3	OYI05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI	-	
4	OYI07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI	-	
5	ย้ายโหลด OYI05 บางส่วนไปจ่ายจาก OYI07						
6	DIS ชั่วคราว (OYI5,7)	ปลด	สับ		สพร.	DIS	ข้าง OYI05S-07
7	OYI05S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.	DIS	ท้ายชอยคาร์เนโบ
8	เมื่อพร้อมดับไฟ						
9	DIS ชั่วคราว (OYI05)	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.	DIS	ชอยคาร์เนโบ
10	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานทราบ						
11	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
12	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
13	เมื่อชุดปฏิบัติงาน Test ไฟ และ Short Ground พร้อมลงใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
14	OYI-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI	-	
15	OYI05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI	-	
16	OYI07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI	-	
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
17	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานแล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหลดกลับ						
18	OYI-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI	-	
19	OYI05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI	-	
20	OYI07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI	-	
21	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1						
22	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2						
23	ยืนยันการลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
24	DIS ชั่วคราว (OYI05)	ปลด	สับ		สพร.	DIS	ชอยคาร์เนโบ
25	ย้ายโหลด OYI05 กลับจาก OYI07						
26	OYI05S-06	ปลด	สับ		สพร.	DIS	ท้ายชอยคาร์เนโบ
27	DIS ชั่วคราว (OYI5,7)	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.	DIS	ข้าง OYI05S-07
28	OYI-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI	-	
29	OYI05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI	-	
30	OYI07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI	-	
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

งานดับไฟวันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2567 ช่อมแซมระบบจำหน่ายในซอยคาร์เนโบ

