



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กทบ.(ปบ.).-๑๖๘๕/๒๕๖๖

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายอรุณ จรดล

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.กทบ.

ด้วยการไฟฟ้า กฟอ.กทบ. จะย้ายโหลดเพื่อปฏิบัติงาน.....แก้ไขสายไฟฟ้าแรงสูง และลูกถ้วยตั้งชำรุด.....ตามแผนผังสังเขปแนบ
จำนวน =๒= แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๔ KTE	๒๐ ก.ค. ๖๖	๐๙.๐๐ น.	๑๑.๐๐ น.	ชุดงานฮอทไลน์กระเช้า กฟอ.กทบ. แก้ไขสาย ไฟฟ้าแรงสูง และลูกถ้วยตั้ง ชำรุด กรณีจำเป็นเร่งด่วน	จุดเชื่อมสาย DDE เชิงสะพานข้าม คลองภาษีเจริญ	SF๖ KTE๔S-๐๒ KTE๔S-๐๓ KTE๑S-๐๗	นายนพพร ชาวไชยศรี ช.ปบ.กฟอ.กทบ. ๐๘๗-๖๗๑๕๖๒๖

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบจากการดับไฟปฏิบัติงานประมาณ ๑๒๐ ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนพพร ชาวไชยศรี ตำแหน่ง ช.ปบ.กฟอ.กทบ. โทร. ๐๘๗-๖๗๑๕๖๒๖

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
 ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายอรุณ จรดล)

ตำแหน่งรจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.กทบ.

๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ KTE 4 จาก KTEAS-02 ถึง DDE, KTE1S-07, KTE4S-03
ในวันที่ ๒๐ ก.ค. ๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๑.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1119/2566

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อรุณ จรดล ประสานงานการขอดับไฟกับ นายสมชาย สามัญทิพย์

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

(นายอรุณ จรดล)
๐๑๓.5 กก. น.ค.คฟ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 2 แผ่น

เรียน ผจก. กฟอ. กทบ.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)



อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. (สถานี) -

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน ไลน์ KTE04 บริเวณ KTE04S-02 - DDE.ปากทางวัดดอนไก่อี ,KTE04S-03
2. กำหนดวันที่ทำงาน 20 ก.ค. 66 เวลา 09.00 ถึง 11.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟอ.กทบ. งานที่ทำ เปลี่ยนลูกถ้วยแรงสูง ตามใบขอปฏิบัติงาน 1119/66
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์ วันที่ 19 กรกฎาคม 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 19 กรกฎาคม 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 19 กรกฎาคม 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายสถาพร,นายพิชชา,นายวิรุวัชร,นายจิรวัดน์,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายนครินทร์,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นางสาวพิชชา,นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายวรรณพงศ์,นายมนโชน (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	KTE-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTE		
3	KTE04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		
4	KTE05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		
5	KTA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA		
6	KTA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTA		
7	- ย้ายโหลด KTE04 ไปจ่ายจาก KTE05						
8	KTE04S-06	ปลด	สับ		รถทบ-		SF6 สามแยกไฟแดงท่าเสา
9	KTE04S-03	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		รถทบ-		SF6 ปากทางวัดดอนไก่อี(บน)
10	- ย้ายโหลด KTE04 ไปจ่ายจาก KTA03						
11	KTA03S-10	ปลด	สับ		รถทบ-		SF6 บ้านท่าใหม่
12	KTE04S-02	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		รถทบ-		SF6 ตรงข้ามร้าน 7 สีแยกวัดดอนฯ
13	ตรวจสอบ KTE01S-07 ให้โชว์"OFF"พร้อมล๊อคคาน				รถทบ-		SF6 ปากทางวัดดอนไก่อี(ล่าง)
14	- ดับไฟไลน์ KTE04 เวลา 09.00 น.						
15	แจ้งกฟอ.กระทุ้มแบนทำการปลดโหลดหม้อแปลงไลน์ KTE04 ออกทั้งหมดก่อนทำการปลด DDE.						
16	แจ้งชุด Hotline กระเช้าทำการปลด DDE. ไลน์ KTE04 บริเวณปากทางวัดดอนไก่อีออกทั้ง 3 เฟส						
17	หลังจากชุด Hotline กระเช้าทำการปลด DDE. ไลน์ KTE04 บริเวณปากทางวัดดอนไก่อีออกทั้ง 3 เฟสเสร็จเรียบร้อย						
18	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กฟอ.กระทุ้มแบนรับทราบ						
19	แจ้งกฟอ.กระทุ้มแบนทดสอบไฟดับข้อตรกราวด์จุด G1						
20	แจ้งกฟอ.กระทุ้มแบนทดสอบไฟดับข้อตรกราวด์จุด G2						
21	แจ้งกฟอ.กระทุ้มแบนลงรายละเอียด We Safe						
22	แจ้งกฟอ.กระทุ้มแบนปฏิบัติงานได้ทุกชุด						
23	KTE-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTE		


ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
24	KTE04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		
25	KTE05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		
26	KTA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTA		
27	KTA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTA		
%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%							
28	หลังจากกฟอ.กระทุ้มแบนปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด						
29	แจ้งกฟอ.กระทุ้มแบนปลดซื้อตกราวด์จุด G1 ออก						
30	แจ้งกฟอ.กระทุ้มแบนปลดซื้อตกราวด์จุด G2 ออก						
31	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตช์ตัดตอนก่อนทำสวิชชิง						
32	KTE-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTE		
33	KTE04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		
34	KTE05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		
35	KTA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA		
36	KTA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTA		
37	- จ่ายไฟไลน์ KTE04						
38	แจ้งชุด Hotline กระเช้าทำการจัม DDE. ไลน์ KTE04 บริเวณปากทางวัดดอนไก่อีเข้าทั้ง 3 เฟส						
39	หลังจากชุด Hotline กระเช้าทำการจัม DDE. ไลน์ KTE04 บริเวณปากทางวัดดอนไก่อีเข้าทั้ง 3 เฟสเสร็จเรียบร้อย						
40	แจ้งกฟอ.กระทุ้มแบนทำการนำโหลดหม้อแปลงเข้า						
41	- ย้ายโหลด KTE04 กลับคืนจาก KTA03						
42	KTE04S-02	ปลด	สับ		รถทบ-		SF6 ตรงข้ามร้าน 7 สีแยกวัดดอนฯ
43	KTA03S-10	สับ	ปลด, ล็อคคาน		รถทบ-		SF6 บ้านท่าใหม่
44	- ย้ายโหลด KTE04 กลับคืนจาก KTE05						
45	KTE04S-03	ปลด	สับ		รถทบ-		SF6 ปากทางวัดดอนไก่อี(บน)
46	KTE04S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		รถทบ-		SF6 สามแยกไฟแดงท่าเสา
47	KTE-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTE		
48	KTE04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		
49	KTE05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		
50	KTA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTA		
51	KTA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTA		
%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%							

แผนผังปัจจุบัน **ก่อนตัดไฟ** บริเวณสีเขียวไฟแดงวัดตอนไม่ได้ ถึงชิงสะพานข้ามคลองภาษีเจริญ
 เพื่อให้ชุดงานหอพลังงานเข้า กฟอ.กทบ. แก้ไขสายแรงสูง และถูกด้วยคั้งแรงสูงชั่วคราว
 วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๕.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.

 กรณีจำเป็นเร่งด่วน ***

หมายเหตุ

มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบจากการตัดไฟปฏิบัติงานจำนวน ๑๒๐ ราย

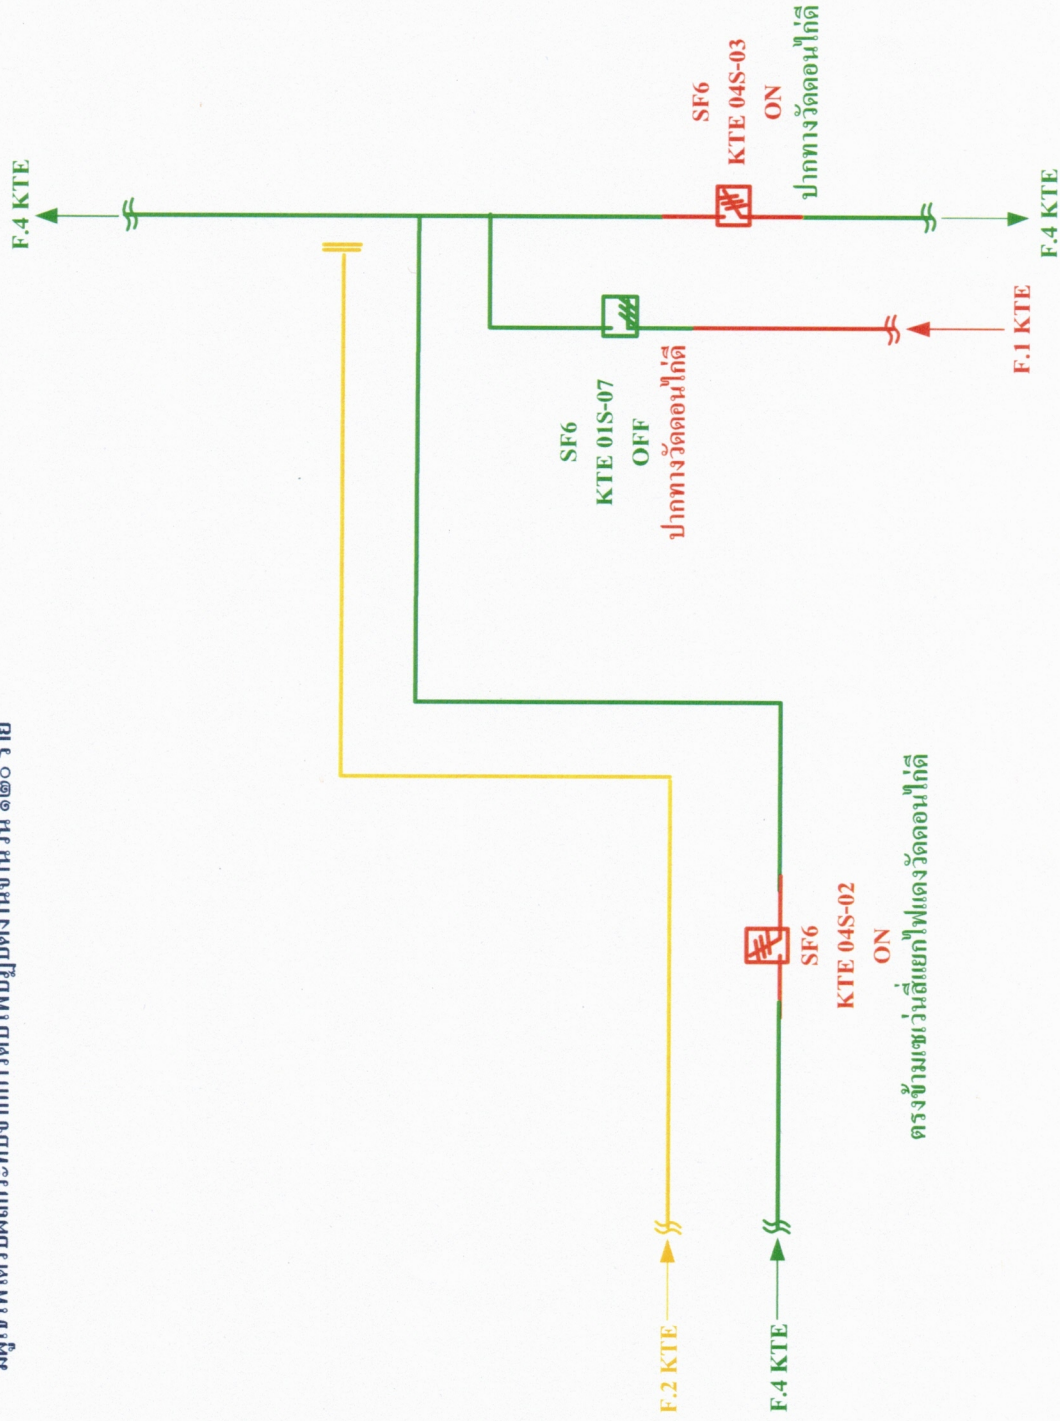


แผนผังปัจจุบัน หดงดับไฟ บริเวณสี่แยกไฟแดงวัดดอนไถ่ ถึงสะพานข้ามคลองภาษีเจริญ
 เพื่อให้ชุดงานออกที่โดนกระแสเข้า กฟอ.กทบ. แก้ไขสายแรงสูง และถูกด้วยตั้งแรงสูงชั่วคราว
 วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๕.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.

 กรณีจำเป็นเร่งด่วน

หมายเหตุ

มีผู้ไฟฟ้าได้รับผลกระทบจากการดับไฟปฏิบัติงานจำนวน ๑๒๐ ราย

————— เส้นที่บดสีเขียวไถ่ F.4 KTE ดับไฟปฏิบัติงาน

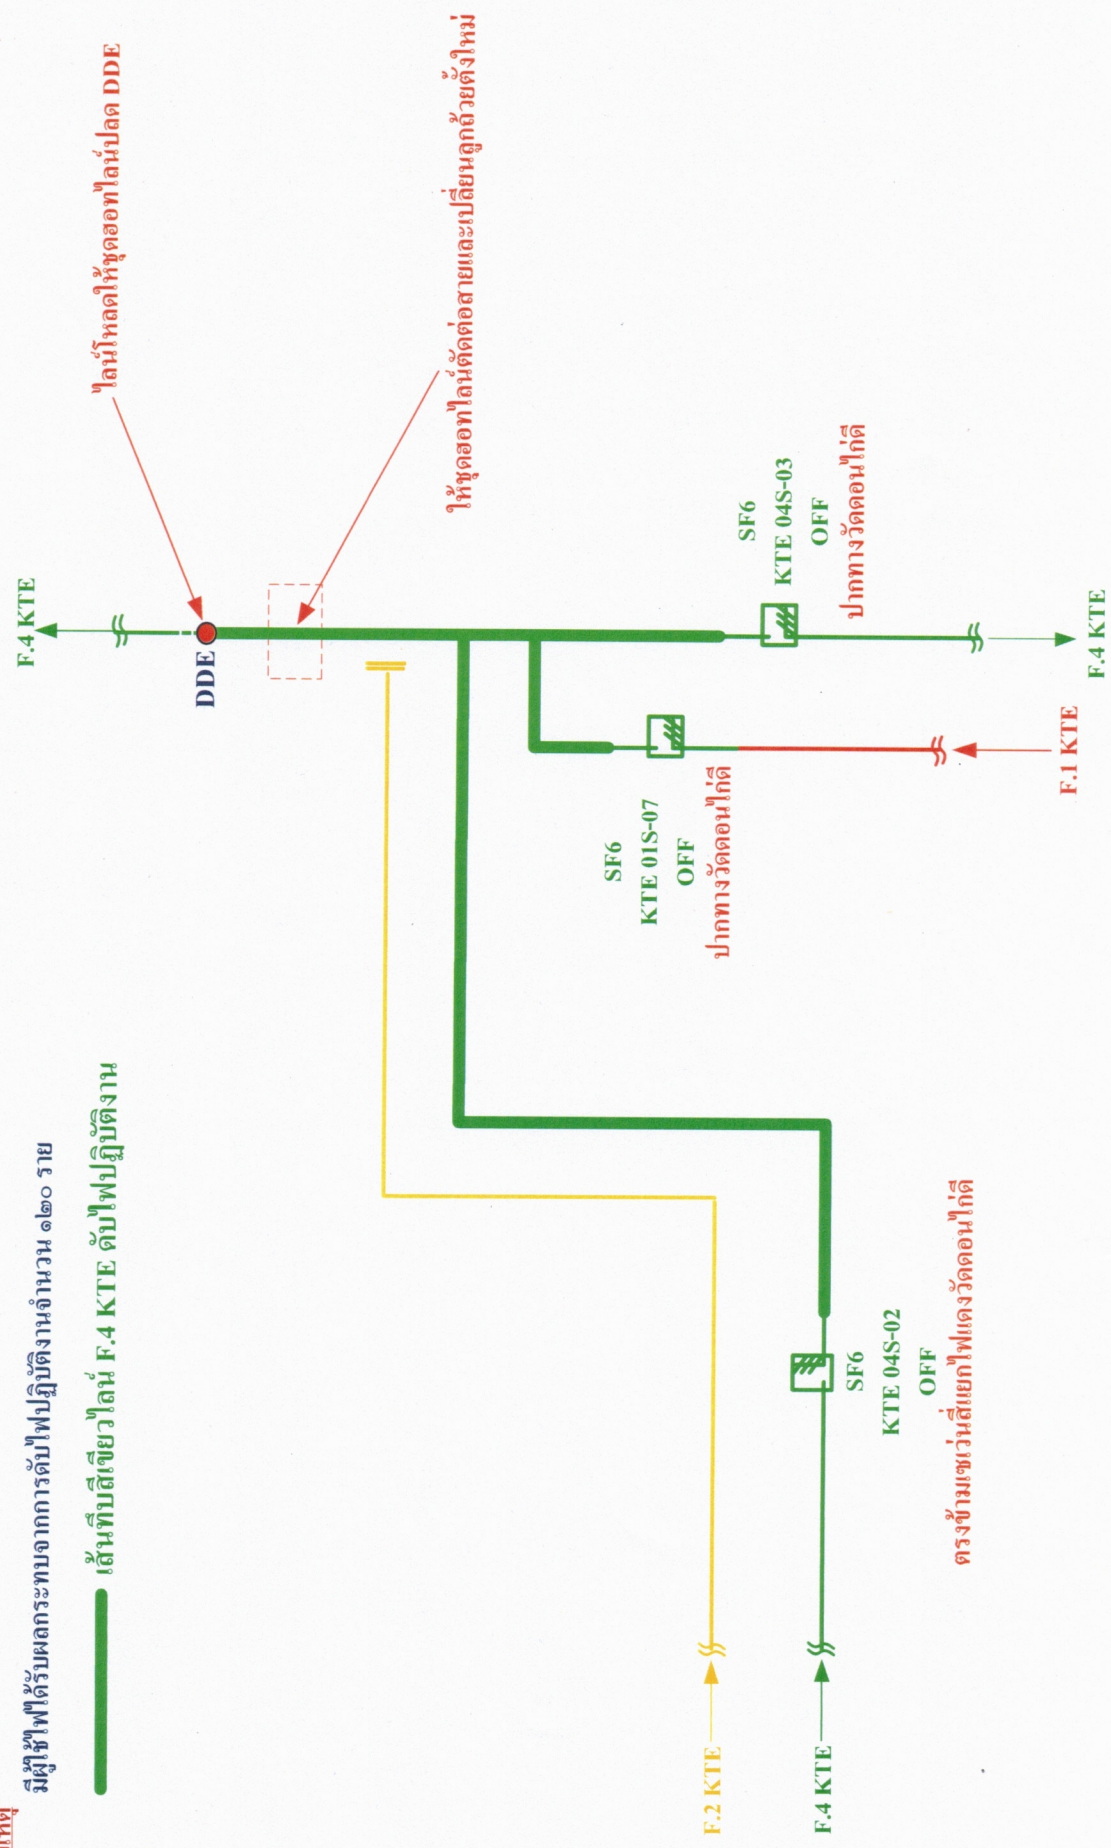

ตรงข้ามเขื่อนสี่แยกไฟแดงวัดดอนไถ่