



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.๑๗.(กป.) ๔๑๙ /๒๕๖๕

ชื่อผู้รับ นายสมหมาย ชื่นดวง

ชื่อผู้ส่ง นายสมชาย ศรีจรรพฤกษ์

วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๕

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๑)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ตลาดหญ้า

ด้วย.....กฟส.ตลาดหญ้า.....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน.....รีดลอนรีโคลสเซอร์ SVA๑R-๐๒/กฟย.ศรีสวัสดิ์.....ตามแผนผังสังเขป
แนบ จำนวน.....๑๐.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SVA๐๑	๕ ก.ค.๖๕	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	รีดลอนรีโคลสเซอร์ SVA๑R-๐๒/กฟย.ศรีสวัสดิ์	DROP OUT ชั่วคราว ก่อนข้ามทำ น้ำไปอำเภอ ศรีสวัสดิ์	สุทธระบบ จำหน่าย	นายจรัสพล โฆษิตพล ๐๘๔-๘๘๔-๙๕๑๔

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายจรัสพล โฆษิตพล ตำแหน่ง พรง.๖ เบอร์โทร ๐๘๔-๘๘๔-๙๕๑๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำระ ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำระ ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำระ
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมชาย ศรีจรรพฤกษ์)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ตลาดหญ้า

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1. พัดเคอร์ SVA๐1 จาก น.ค.ไปอำเภอศรีสวัสดิ์ ถึง

ในวันที่ ๙ ก.ค. ๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 1120/2565

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พัดเคอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พัดเคอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย จรัสพล โฆษิตพล ประสานงานการขอตัดไฟกับ ผจก. ๑วิ.พ. โฆษิตพล

๕ ก.ค. ๖๕

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กป.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก. วิ.พ. ๑วิ.พ. ๑วิ.พ.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

นายสมชาย ศรีจรรพฤกษ์
๐๘๔-๘๘๔-๙๕๑๔

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง 1. แผ่น
แผนผังแนบ 3. แผ่น


ผจฟ. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา — น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)


ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง



1. สถานที่ทำงาน	Dropout Fuse ชค.ก่อนข้ามทำน้ำไปอำเภอศรีสวัสดิ์ - สดระบบจำหน่าย		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	9 ก.ค. 65	ระหว่าง 09.00 น.	ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ลญ.	งานที่ทำ	รื้อถาวรโคลเซอร์ ตามใบขอปฏิบัติงาน 1120/2565
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์		วันที่ 3 กรกฎาคม 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 3 กรกฎาคม 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 3 กรกฎาคม 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร,นายมงคล,นายศักดิ์สิทธิ์,นายอมร 2. นายเพชรรัตน์,นายพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ 3. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายโมโนช		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง							
1	SVA01R-01	Normal	Nonreclosing		ทรน.		R เขาดับเต่า
2	SVA01R-02	Normal	Nonreclosing		ศว.		R หน้า กพย.ศรีสวัสดิ์
3	เมื่อพร้อมดับไฟทำงานเวลา 09.00 น.						
4	SVA01R-02	สับ	ปลด		ศว.		R หน้า กพย.ศรีสวัสดิ์
5	แจ้งชุด กพย.ศรีสวัสดิ์ ทำการปลดใบมิดด้านออกไลน์ออกทั้ง 3 เฟส						
6	เมื่อชุด กพย.ศรีสวัสดิ์ ทำการปลดใบมิดด้านออกไลน์ออกทั้ง 3 เฟสแล้วเสร็จ						
7	D/F ไลน์ SVA01	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ศว.		D/O บ้านท่าสนุ่น
8	แจ้งหน่วยงานเทสไฟช็อตกราวด์ จุด G1						
9	แจ้งหน่วยงานเทสไฟช็อตกราวด์ จุด G2						
10	แจ้งชุด กฟส.ลญ.ทำการเทสไฟก่อนปฏิบัติงาน						
11	หลังจากชุด กฟส.ลญ.ดำเนินการเทสไฟแล้วเสร็จ พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย						
12	SVA01R-01	Nonreclosing	Normal		ทรน.		R เขาดับเต่า
13	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ชุด กฟส.ลญ.รับทราบและปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
14	เมื่อ กฟส.ลญ.แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
15	SVA01R-02	Normal	Nonreclosing		ศว.		R หน้า กพย.ศรีสวัสดิ์
16	แจ้งหน่วยงานทำการปลดช็อตกราวด์ จุด G1						
17	แจ้งหน่วยงานทำการปลดช็อตกราวด์ จุด G2						
18	D/F ไลน์ SVA01	ปลด	สับ		ศว.		D/O บ้านท่าสนุ่น
19	แจ้งชุด กพย.ศรีสวัสดิ์ ทำการสับใบมิดด้านออกไลน์เข้าทั้ง 3 เฟส						
20	เมื่อชุด กพย.ศรีสวัสดิ์ ทำการสับใบมิดด้านออกไลน์เข้าทั้ง 3 เฟสแล้วเสร็จ						
21	SVA01R-02	ปลด	สับ คง Nonreclosing		ศว.		R หน้า กพย.ศรีสวัสดิ์
22	SVA01R-01	Nonreclosing	Normal		ทรน.		R เขาดับเต่า
23	SVA01R-02	Nonreclosing	Normal		ศว.		R หน้า กพย.ศรีสวัสดิ์
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

สถานะการจ่ายไฟก่อนปฏิบัติการ

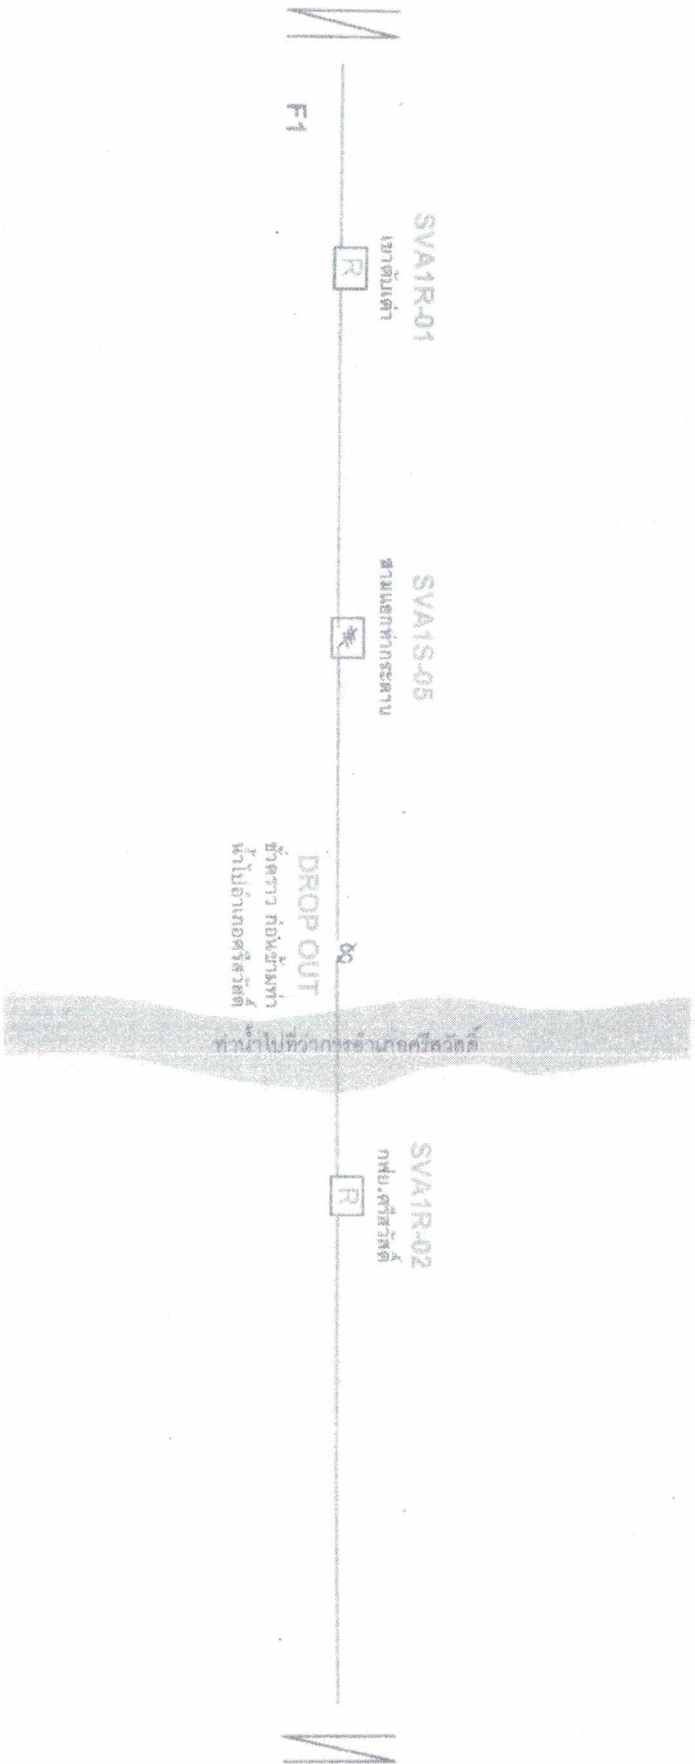

สถานการณ์จ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน

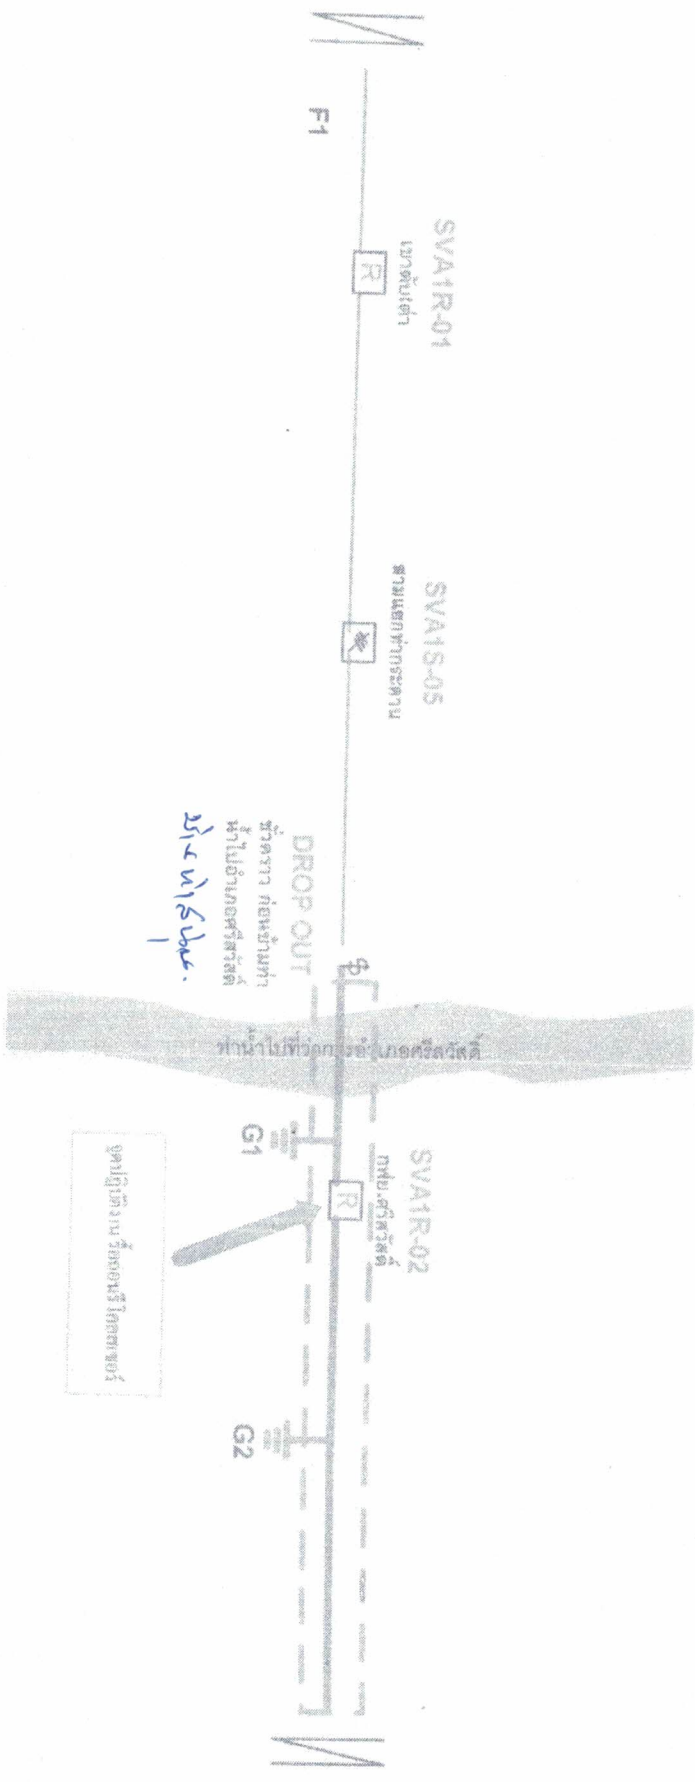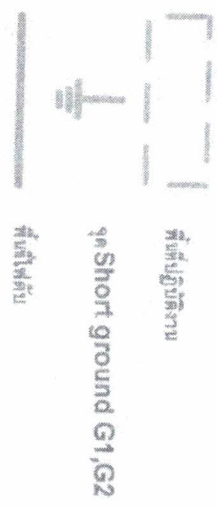

ชั่วคราว ยื่นเข้ามา
ทำไม่เอาเตอร์รัสต์
ทำ & ฝึก

จุดปฏิบัติงาน หรือกรณี ฝึกอบรม

สถานการณ์จ่ายไฟหลังปฏิบัติการ

