



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กข๑.บป๑ (บข) ๒๑๖/๒๖๖

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายพัฒนา หงษ์อินทร์

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง รจก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บปง.

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	BPB5	3 ส.ค. 66	09.00 น.	16.00 น.	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	จุดตัดเขต A	Dis ชั่วคราว	นายวิทยา เรือนสา

ด้วยการไฟฟ้า อ.บ้านโป่ง..... จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย สถานีไฟฟ้า บ้านโป่ง ๒..... ตาม
แผนผังสังเขปแนบ จำนวน..... ๒..... แผ่น ดังนี้

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวิทยา เรือนสา ตำแหน่ง..... ข.บ.บ.กฟอ.บปง..... โทร..... ๐๙๖-๙๑๖๒๕๑๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายพัฒนา หงษ์อินทร์)

รจก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บปง.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ BPB05 จาก DDE บั้แกว้ดตองตง Dis ๖๓.๑๑๖๓/๓๑๖๓๖๓๖๓
ในวันที่ 3 ส.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 1125/2566

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ธีรภัทร โพธิ์พันธ์..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายวิทยา เรือนสา

(นายธีรภัทร โพธิ์พันธ์)
จศก.๔ แทน น.ค.ฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบ.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ.บปง.

อก.บช.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง 2..... แผ่น
แผนผังแนบ 1..... แผ่น


ผจก. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รจก.บ.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก๓)


ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	โรงเรียนวัดดอนตูม (BPB05)						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	3 ส.ค. 66	ระหว่าง	09.00	น.	ถึง	16.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.บปง.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1125/66	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพีรภัทร โพธิ์พันธุ์				วันที่	21 กรกฎาคม 2566	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	21 กรกฎาคม 2566	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	21 กรกฎาคม 2566	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายพิชชา, นายวิรัช, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	BP2-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
3	BP2-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
4	BPB05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB		
5	BPB08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB		
6	ย้ายโหลด BPB05 บางส่วน ไปรับไฟจาก BPB08						
7	BPBBVB-01	ปลด	สับ		BPB	-	ขนานบัส
8	BPB01S-07	ปลด, ล็อคคาน	สับ		บปง.	SF6	ตรงข้ามปาก ซ.บ้านไทย
9	DIS ชค. BPB05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บปง.	DIS	คลองTMKดอนตูม
10	BPBBVB-01	สับ	ปลด		BPB	-	ขนานบัส
11	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 09.00 น.						
12	แจ้ง HotLine ทำการไลน์โหลดช่วง จุดตัด DDE บริเวณโรงเรียนวัดดอนตูม - Dis ชั่วคราวคลองTMKดอนตูม						
13	เมื่อ HotLine ทำการไลน์โหลดช่วง จุดตัด DDE บริเวณโรงเรียนวัดดอนตูม - Dis ชั่วคราวคลองTMKดอนตูม แล้วเสร็จ						
14	แจ้ง HotLine ปลดสาย DDE จุด A บริเวณโรงเรียนวัดดอนตูม ออกจากกันทั้ง 3 เฟส						
15	แจ้ง HotLine ปลดสาย DDE จุด A บริเวณโรงเรียนวัดดอนตูม ออกจากกันทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ						
16	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้รับทราบ						
17	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ ShortGround จุด G1						
18	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ ShortGround จุด G2						
19	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด We Safe ให้เรียบร้อยก่อนปฏิบัติงาน						
20	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้						
21	BP2-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
22	BP2-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
23	BPB05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB		
24	BPB08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB		
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
25	เมื่อผู้ควบคุมงานของ กฟอ.บปง. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
26	BP2-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	BP2-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
28	BPB05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB		
29	BPB08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB		
30	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด ShortGround จุด G1						
31	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด ShortGround จุด G2						
32	แจ้ง HotLine เชื่อมสายบริเวณ DDE จุด A บริเวณโรงเรียนวัดดอนตูม เข้าทั้ง 3 เฟส						
33	เมื่อ HotLine เชื่อมสายบริเวณ DDE จุด A บริเวณโรงเรียนวัดดอนตูม เข้าทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ						
34	ย้ายโหลด BPB05 บางส่วน คีนจาก BPB08						
35	BPBBVB-01	ปลด	สับ		BPB		- ขนานบัส
36	DIS ชค. BPB05	ปลด	สับ		บปง.		DIS คลองTMKดอนตูม
37	BPB01S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บปง.		SF6 ตรงข้ามปาก ซ.บ้านไทย
38	BPBBVB-01	สับ	ปลด		BPB		- ขนานบัส
39	BP2-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
40	BP2-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
41	BPB05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB		
42	BPB08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB		
<u>สิ้นสุด Switching ทั้งหมด</u>							

แผนผัง Singleline Diagram แสดงพื้นที่ดับกระแสไฟและจุดช็อตกราวด์

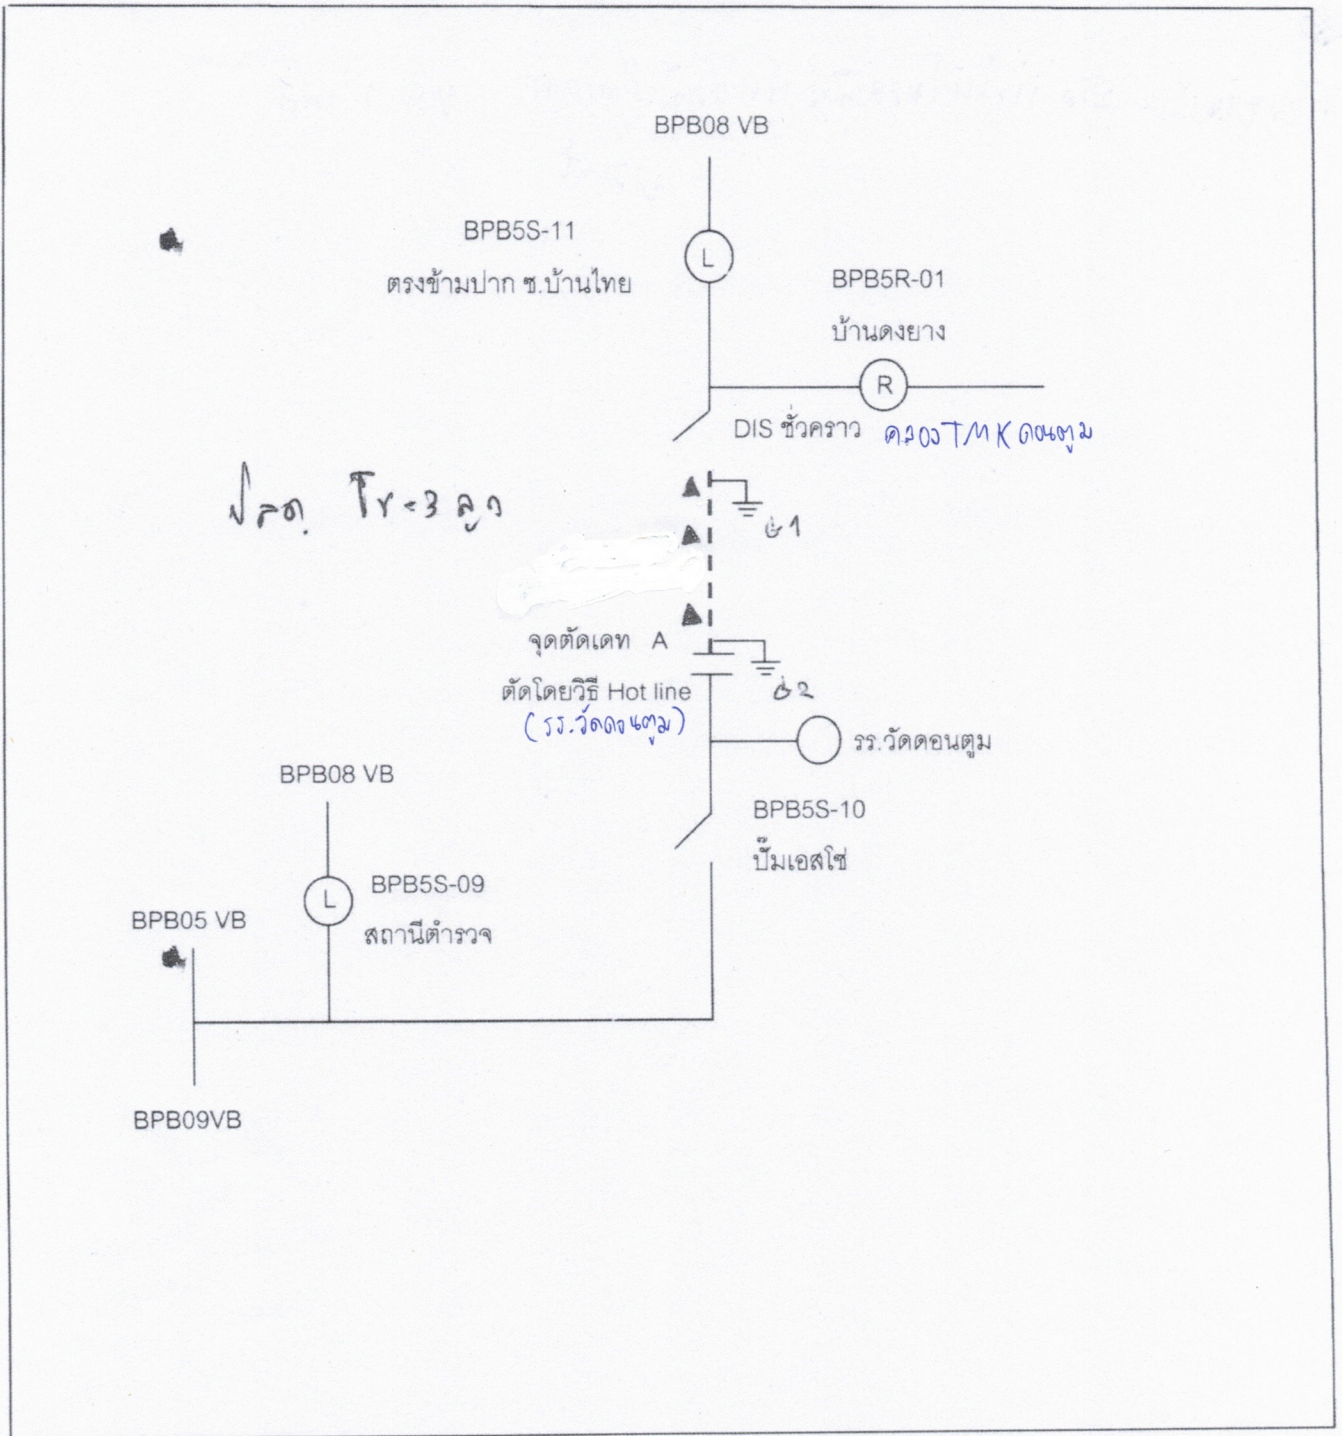

หมายเหตุ

----- เส้นแสดงพื้นที่ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน

⊥ ตำแหน่งจุด Short Ground

|| จุดตัดเดท

ผู้ควบคุมงาน นายวิทยา...เรือนสา

ผู้ Short Ground นายวิรัชพงษ์ สวัสดิ์คณา

จป. นายพลกิจ จงวัชรสถิตย์