



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

9 ส.ค. 67

เลขที่ .ภ.ต.อท.(ปบ).๓๐๑๖/๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพิพัฒน์ พิชราสุวรรณชัย
ชื่อผู้ส่ง นายอารุณ จรดล

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.อุทอง

ด้วยการไฟฟ้า อุทอง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ติดตั้ง Recloser บริเวณบ้านจรัฯ ตามแผนผังสังเขปแนบจำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	F1 UTV01	14 ส.ค.2567	08.30	16.30	ติดตั้ง Recloser บริเวณ บ้านจรัฯ	ต.ร.บ.บ้านจรัฯ แยกบ้านจรัฯ พิกัด 14.55428, 99.89938	สุดโลนแยกบ้านจรัฯ พิกัด 14.56568, 99.91333	นายณัฐพงศ์ มุสิกภูมิ พช.๖ ผ.บ.กฟอ.อุทอง โทร.๐๙๘-๕๐๖๘๐๙๐

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายณัฐพงศ์ มุสิกภูมิ ตำแหน่ง พช.๖ ผ.บ.กฟอ.อุทอง โทร ๐๙๘-๕๐๖๘๐๙๐

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายอารุณ จรดล)

ตำแหน่ง

ผจก.กฟอ.อุทอง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ ๑ ฟีดเดอร์ UTV01 จาก ต.ร.บ.บ้านจรัฯ ถึง บ.จรัฯ

ในวันที่ 14 ส.ค. 67 ตั้งแต่เวลา ๘.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1126/67

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย วิวัฒน์ ไพรัตน์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายณัฐพงศ์ มุสิกภูมิ

4 ส.ค. 67

(นายวิวัฒน์ ไพรัตน์)

วค.๖ กฟอ.อุทอง ผ.ค.ฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. nlo.on

อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น

แผนผังแนบ 2 แผ่น

ผจพ. (สถานี)



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)


รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)


ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	แยกบ้านจรัล					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	14 ส.ค. 67	เวลา	08.30 น.	ถึง	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.อทง.	งานที่ทำ	ติดตั้ง Reclose		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1126/2567	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวัฒนา สามศรีโพธิ์แก้ว			วันที่	5 สิงหาคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	5 สิงหาคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	5 สิงหาคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพิรภัทร,นางสาวสุกัญชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต 2. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวิรัช,นายอมร 3. นายนครินทร์,นางสาวพิชยา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	UTV01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTV		CB
3	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
4	D/O ชค. UTV01	สับ	ปลด(ใช้โหดบัสเตอร์)		อทง.		D/O แยกบ้านจรัล
5	แจ้งชุดงานปลด HOT LINE CLAMP Drop โล้นแยกบ้านจรัล						
6	เมื่อชุดงานปลด HOT LINE CLAMP Drop โล้นแยกบ้านจรัล แล้วเสร็จ						
7	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานรับทราบ						
8	แจ้งหน้างานเตสไฟ ข้อตรกราวด์ จุด G1						
9	แจ้งหน้างานเตสไฟ ข้อตรกราวด์ จุด G2						
10	แจ้งไฟฟ้าหน้างาน ทำการเตสไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมให้ลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						
11	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
12	UTV01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTV		CB
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
13	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานเสร็จแล้ว พร้อมจ่ายไฟ						
14	ตรวจสอบชุดงานดำเนินการต่อตรง Drop โล้นแยกบ้านจรัล เรียบร้อย						
15	ตรวจสอบสถานะ Recloser บ้านจรัล และ Sw.source+load+bypass อยู่สถานะ OPEN						
16	แจ้งหน้าปลด ข้อตรกราวด์ จุด G1						
17	แจ้งหน้าปลด ข้อตรกราวด์ จุด G2						
18	UTV01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTV		CB
19	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
20	แจ้งชุดงานเชื่อม HOT LINE CLAMP โล้นแยกบ้านจรัล						
21	เมื่อชุดงานเชื่อม HOT LINE CLAMP โล้นแยกบ้านจรัล แล้วเสร็จ						
22	sw.bypass recloser	ปลด	สับ		อทง.		R แยกบ้านจรัล
23	UTV01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTV		CB
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							


แผนผังงานดับไฟ งานติดตั้ง Recloser บริเวณ บ้านจรัล ก่อนดับไฟ

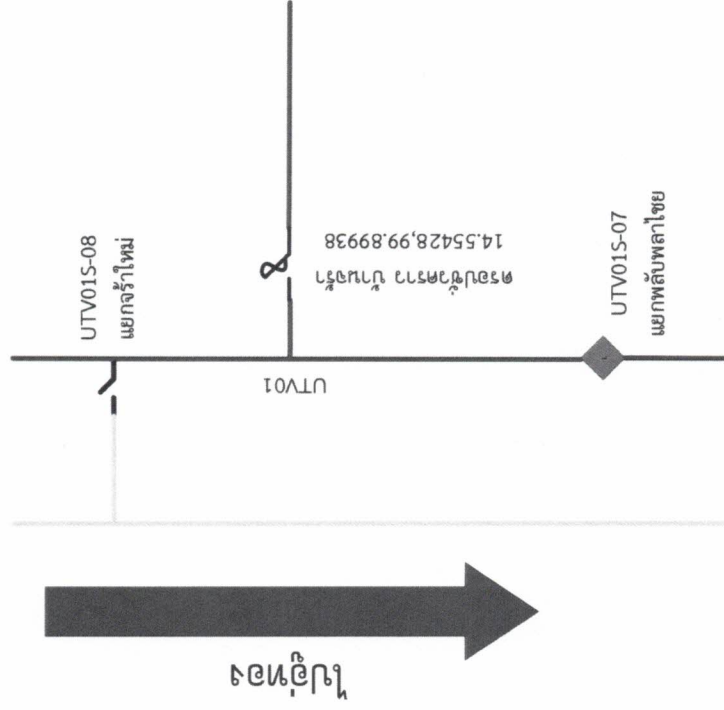


(นายรัฐพงศ์ มุสิกภูมิ)
พชง.6 ผบ.กฟอ.อุทอง

เทศบาลตำบลบ้านไผ่

แผนผังงานดับไฟ งานติดตั้ง Recloser บริเวณ บ้านจรัล หลังดับไฟ

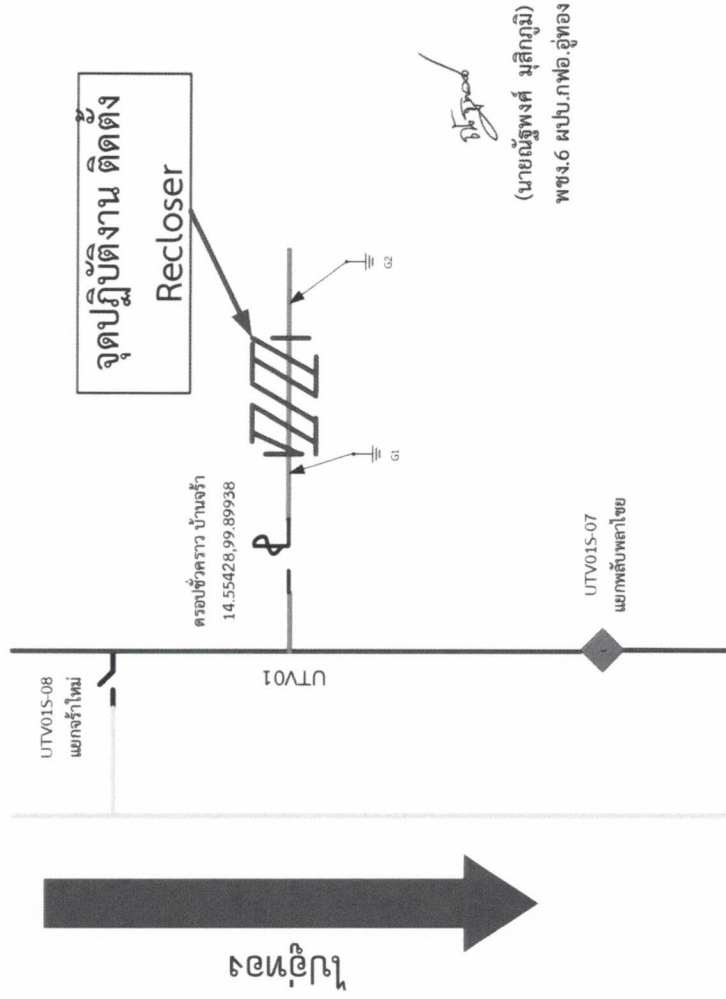

เทศบาลตำบลบ้านไฉ่