



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.อท.(ปบ).๓๐๑๗/๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพชรนันท์ พิชราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายอาวุธณ จรดล

Switching Deadline

12 ส.ค. 67

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อท.ปบ.(ก๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.อุทอง

ด้วยการไฟฟ้า อุทอง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ติดตั้ง Recloser บริเวณบ้านดอนคา ตามแผนผังสังเขปแนบจำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	F1 UTV01	15 ส.ค.2567	08.30	16.30	ติดตั้ง Recloser บริเวณ บ้านดอนคา	ตออปชั่วคราวไลน์ แยก บ้านดอนคา พิกัด 14.47694, 99.94017	สุดไลน์แยก บ้านดอนคา พิกัด 14.49905, 99.93942	นายณัฐพงศ์ มุสิกภูมิ พง.๖ ผบ.กฟอ.อุทอง โทร.๐๙๘๘-๕๐๖๘๐๙๑

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายณัฐพงศ์ มุสิกภูมิ ตำแหน่ง พง.๖ ผบ.กฟอ.อุทอง โทร ๐๙๘๘-๕๐๖๘๐๙๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสขำรุด ผศส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสขำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสขำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายอาวุธณ จรดล)

ตำแหน่ง

ผจก.กฟอ.อุทอง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อท.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ UTV01 จาก PO ชก. บ้านดอนคา ถึง ๑.๑.๗๖๗
ในวันที่ 15 ส.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1127/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย วิรัช ไชยวิจิ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายณัฐพงศ์ มุสิกภูมิ

4 ส.ค. 67

(กบดินทร์ ราษฎร์โพธิ์)

๑๓.๖ วัจจก.พทง ผค.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กสอ.อทง.

อก.บข.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th


ขั้นตอนการสวซชิง.....1.....แผ่น
แผนผังแนบ.....2.....แผ่น

ผจพ. (สถานี.....1.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่.....1.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

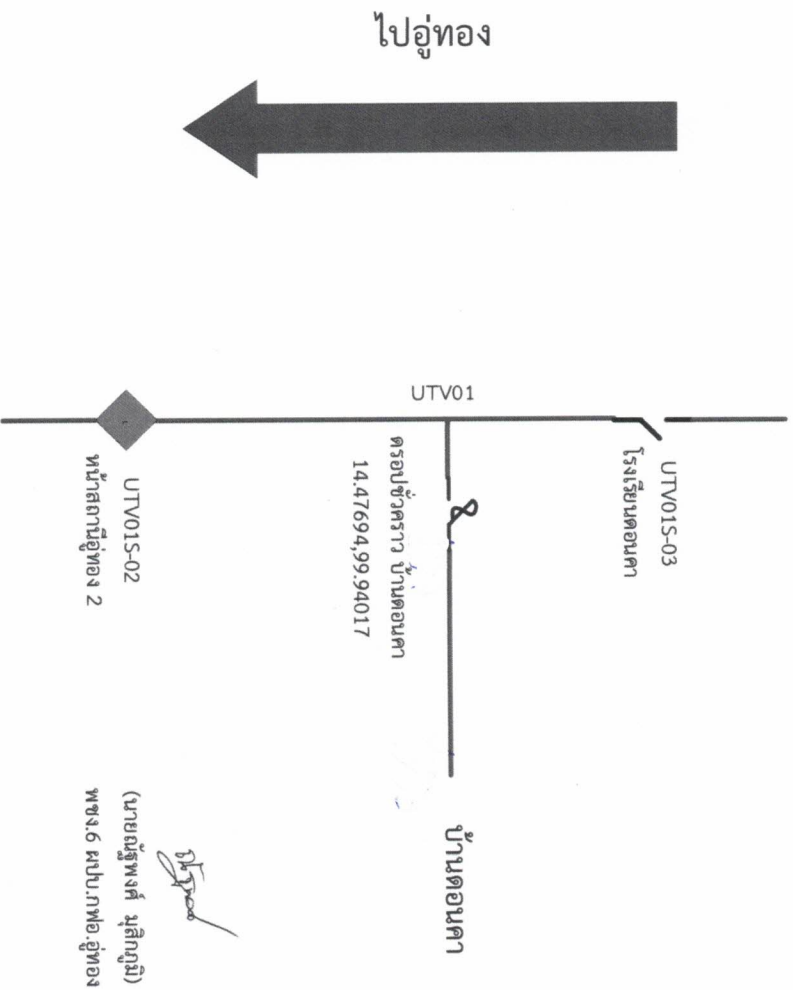

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
рк.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บ้านดอนคา		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	15 สค. 67	เวลา	08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	พ.ศ. ๑๓๖.	งานที่ทำ	ติดตั้ง Reclose ตามใบขอปฏิบัติงาน 1127/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวีรวัชร เสมามิ่ง		วันที่ 5 สิงหาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 5 สิงหาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 5 สิงหาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพีรภัทร,นางสาวสุภัสชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	UTV01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTV		CB
3	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
4	D/O ชค. UTV01	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อทง.		D/O บ้านดอนคา
5	แจ้งชุดงานปลด HOT LINE CLAMP Drop โล้นแยกบ้านดอนคา						
6	เมื่อชุดงานปลด HOT LINE CLAMP Drop โล้นแยกบ้านดอนคา แล้วเสร็จ						
7	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานรับทราบ						
8	แจ้งหน้างานเตสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G1						
9	แจ้งหน้างานเตสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G2						
10	แจ้งไฟฟ้าหน้างาน ทำการเตสไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมให้ลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						
11	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
12	UTV01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTV		CB
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
13	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานเสร็จแล้ว พร้อมจ่ายไฟ						
14	ตรวจชุดงานดำเนินการต่อตรงDrop โล้นแยกบ้านดอนคา เรียบร้อย						
15	ตรวจสอบสถานะ Recloser บ้านดอนคา และ sw.source+load+bypass อยู่สถานะ OPEN						
16	แจ้งหน้าปลด ซ็อตกราวด์ จุด G1						
17	แจ้งหน้าปลด ซ็อตกราวด์ จุด G2						
18	UTV01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTV		CB
19	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
20	แจ้งชุดงานเชื่อม HOT LINE CLAMP โล้นแยกบ้านดอนคา						
21	เมื่อชุดงานเชื่อม HOT LINE CLAMP โล้นแยกบ้านดอนคา แล้วเสร็จ						
22	sw.bypass recloser	ปลด	สับ		อทง.		R บ้านดอนคา
23	UTV01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTV		CB
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

แผนผังงานดับไฟ งานติดตั้ง Recloser บริเวณ บ้านดอนคา ก่อตบไฟ



แผนผังงานดับไฟ งานติดตั้ง Recloser บริเวณ บ้านดอนคา หลังดับไฟ

