

Smit Chry Deadline

8 ก.ย. 60



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.สข.(กป.) ๖๐๕๔ /๒๕๖๔  
ชื่อผู้รับ นายถนัดพงษ์ วงษ์พันธุ์หา  
ชื่อผู้ส่ง นายพูนพงษ์ กวาลง

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ผจก.ภฟส.อ.สข.

ด้วยการไฟฟ้า ภฟส.อ.สข.มข. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงเปลี่ยนสายแรงสูงระบบจำหน่าย ฟีดเตอร์ ๔  
สถานีไฟฟ้า เดิมบางฯ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	DBA๐๔	๑๑ ก.ย. ๖๔	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ตัดไฟปรับปรุงเปลี่ยนสาย แรงสูง บริเวณ ดิสชั่วคราว บ้านหนองปลาตูก ถึง ริโค เซอร์ บ้านหนองผักนาก	ดิสชั่วคราว บ้านหนองปลา ตูก	ริโคเซอร์ บ้านหนองผัก นาก	นายนรินทร์ คำภีภาค ๐๙๒-๒๕๘๔๖๐๕

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ... หม้อแปลง ๑๑ เครื่อง ๕๖๐ เควีเอ. ผู้ใช้ไฟประมาณ ๓๘๑ ครัวเรือน

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวณิช โพธิ์จิตต์ ตำแหน่ง ช.ภ.ค. โทร ๐๘๙ - ๒๑๘๔๔๔๒

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายชัยวัฒน์ อัสกุล)

ตำแหน่ง หน.ภ.ป. รักษาการแทน ผจก.ภฟส.อ.สข.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเตอร์ DBA๐๔ จาก ดิสชั่วคราวบ้านหนองปลาตูก ถึง R. DBA 4R-06 (หนองผักนาก)  
ในวันที่ 11 ก.ย. 6๔ ตั้งแต่เวลา ๐8.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1129

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ... ฟีดเตอร์... จาก... ถึง...  
ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่...

พนักงานศูนย์ฯ นาย สุวิทย์ วัฒนศิริ ประธานงานการขอตัดไฟกับ สุวิทย์ วัฒนศิริ  
30.8.60

รศพร. วัฒนศิริ  
(๐๙๖ ๗ แทน น.ผ.คฟ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)  
เรียน ผจก. คฟ.อ. สธ.

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)


อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น  
ผจก. (สถานี...)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง


1. สถานที่ทำงาน	บริเวณ บ้านหนองปลาตึก - บ้านหนองผักนาก						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	11 ก.ย. 64	เวลา	08.30 น.	ถึง	16.30 น.		
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สช.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่ายเปลี่ยนสายแรงสูง			ตามใบขอปฏิบัติงาน	1129/2564
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายณัฐกาญจน์ ร่มโพธิ์ทอง			วันที่	31 สิงหาคม 2564		
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	31 สิงหาคม 2564		
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	31 สิงหาคม 2564		
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายโมช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายศุภสวัสดิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
3	DBA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		-
4	DAA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		-
5	DAA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		-
6	DBA04R-06	Normal	Nonreclosing, ALT		สช.		R หนองผักนาก
7	ย้ายโหลด DBA 4 บางส่วนไปจ่ายจาก DAA 2						
8	DAA02S-16	ปลด	สับ		นญช.	SCADA	SF6 หน้าบ.สยามโซลาร์เอ็นเนอร์ยี1
9	DBA04R-06	สับ	ปลด		สช.		R หนองผักนาก
10	แจ้งช่างหน้างานทำการปลดใบมีดด้านออกไลน์ของ Recloser DBA04R-06 ออกทั้ง 3 เฟส						
11	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
12	DIS ชั่วคราว ไลน์ DBA4	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สช.		DIS ชั่วคราวบ้านหนองปลาตึก
13	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน้างานรับทราบ						
14	แจ้งหน้างานเทสไฟ ช็อตกราวด์ จุด G1						
15	แจ้งหน้างานเทสไฟ ช็อตกราวด์ จุด G2						
16	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
17	DBA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-
18	DAA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		-
19	DAA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		-
20	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
<b>สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า</b>							
21	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟทั้งหมด						
22	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
23	DBA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		-
24	DAA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		-
25	DAA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		-
26	แจ้งหน้างาน ปลดช็อตกราวด์ จุด G1						
27	แจ้งหน้างาน ปลดช็อตกราวด์ จุด G2						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
29	DIS ชั่วคราว ไลน์ DBA4	ปลด	สับ		สช.		DIS ชั่วคราวบ้านหนองปลาตุ๊ก
30	ย้ายโหลด DBA 4 บางส่วนกลับจาก DAA 2						
31	แจ้งช่างหน้างานทำการสับใบมีดด้านออกไลน์ของ Recloser DBA04R-06 เข้าทั้ง 3 เฟส						
32	DBA04R-06	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		สช.		R หนองผักนาก
33	DAA02S-16	สับ	ปลด		นญช.	SCADA	SF6 หน้าบ.สยามโซลาร์เอ็นเนอร์ยี1
34	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
35	DBA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		- -
36	DBA04R-06	Nonreclosing, ALT	Normal		สช.		R หนองผักนาก
37	DAA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		- -
38	DAA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		- -
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						



ปฏิทินงานเปลี่ยนสายแรงสูงระบบจำหน่ายวันที่ 11 กันยายน 2564

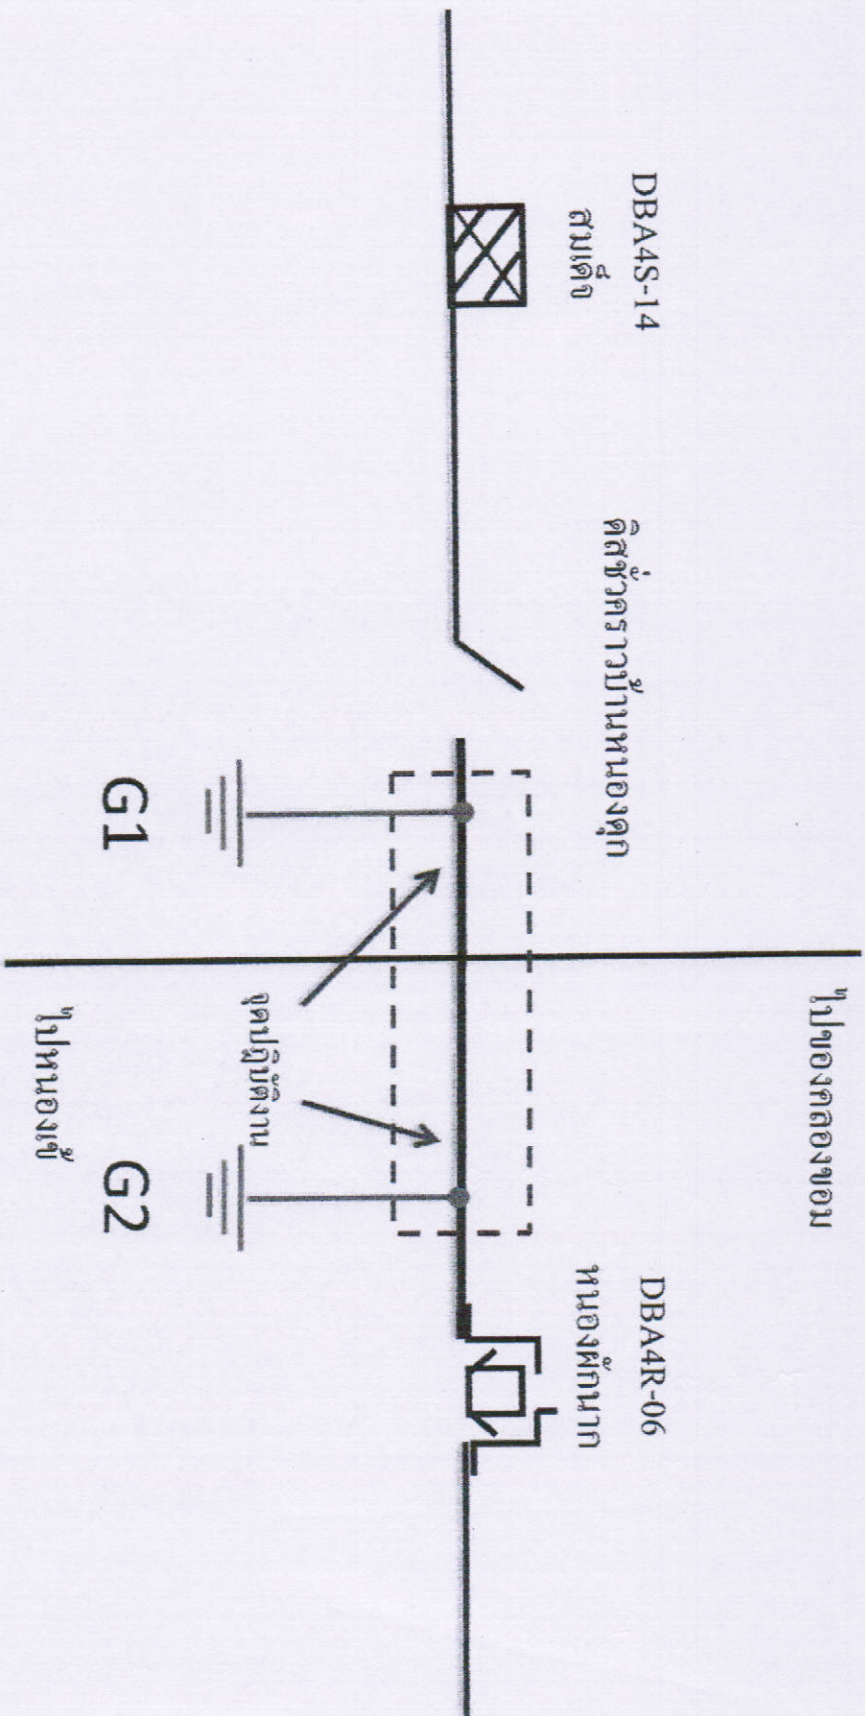

G1 ซื่อคกาวัด โดยชุดแก๊สไฟ นาย ธีรพงษ์ เจริญเพชร ควบคุมงาน  
 G2 ซื่อคกาวัด โดยชุดซ่อมย่อย นาย อรรถพล เข็มเนตร ควบคุมงาน