



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
REGIONAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.ตจ.กป. ๕ กป.๒๕๖๕

ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สິงโตทอง

ชื่อผู้ส่ง นายโพธิ์ พุ่มวงศ์

Switching Deadline

วันที่ 6 ก.ค. 65

วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๗)

ตำแหน่ง มจก.กฟส.อ.คอนเจดีย์

ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอคอนเจดีย์ จะขอตัดไฟ เบ็ด DIS ในมีดชั่วคราว วัดโพธาราม และ DIS ในมีดชั่วคราว สามแยก ผดุงเสมอ เพื่อให้ขอทโหนดปฏิบัติงาน บริเวณวัดชีธาราม ถึง สามแยกผดุงเสมอ(บริเวณวัดวัดสฤณปิกษี) ตามแผนผังแนบแนบ จำนวน ๒ แผน ดังนี้

ที่	พิกัด	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๓.	1	9 ก.ค. 65	08.00 น.	16.00 น.	เบ็ด DIS ในมีดชั่วคราว วัดโพธาราม และ DIS ในมีดชั่วคราว สามแยก ผดุงเสมอ	DIS ในมีดชั่วคราว วัดโพธาราม	DIS ชั่วคราว สามแยก ผดุงเสมอ (บริเวณวัดสฤณปิกษี)	นายอาคม แจ้งสว่าง ๐๕๑-๙๖๗-๒๖๑๑

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บริเวณวัดชีธาราม, วัดโพธาราม, วัดสฤณปิกษี, สามแยกผดุงเสมอ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอาคม แจ้งสว่าง ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๗) มจก.กฟส.อ.คอนเจดีย์ โทร.๐๕๑-๙๖๗-๒๖๑๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดุง, ก.๗) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายโพธิ์ พุ่มวงศ์)

ตำแหน่ง มจก.กฟส.อ.คอนเจดีย์

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ยศท.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๗)

มทพ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิกัด ๐๕๑๑ จาก DIS ๐๕๑-๙๖๗-๒๖๑๑ ถึง DIS ๐๕๑-๙๖๗-๒๖๑๑ ในพื้นที่

ในวันที่ 9 ก.ค. ๖๕ ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 16:00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 1130/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิกัด จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ดร.วิสิทธิ์ นิลพงษ์สาร ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายอาคม แจ้งสว่าง

ส่วนรับผู้สมัคร

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก. อว.ส.จก.

อก.บช.(ก.๓) อก.ว.ร.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการลوائح ๒ แผ่น



แผนผังแบบ ๒ แผ่น

ผจก. - (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)


ใบสั่งทำสวิตชิง


1. สถานที่ทำงาน บริเวณวัดชีธาราม - สามแยกผู้ใหญ่เสม
2. กำหนดวันที่ทำงาน 9 ก.ค. 65 ระหว่าง 08.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟส.ดจ. งานที่ทำ ปรับปรุงระบบจำหน่าย DOA01 ตามใบขอปฏิบัติงาน 1130/65
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด วันที่ 5 กรกฎาคม 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 5 กรกฎาคม 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 5 กรกฎาคม 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายสถาพร,นายธนิต,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายนครินทร์,นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. เพชรรัตน์,นายมงคล,นายพิชชา,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	- ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
2	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		TP1 -
3	DOA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		CB -
4	DOA01R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ดจ.		R สวนลัก
5	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC		TP1 -
6	SPC02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		CB -
7	- ย้ายโหลด DOA01 บางส่วน ไปจ่ายไฟจาก SPC02						
8	DOA01S-08	ปลด	สับ		รต ดจ.	SCADA	SF6 หน้าวัดเกาะ
9	DOA01S-13	ปลด	สับ		รต ดจ.		DIS ช่างโรงสีธนภัทร์
10	DIS ชค. DOA01	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รต ดจ.		DIS สามแยกผู้ใหญ่เสม
11	DOA01S-08	สับ	ปลด		รต ดจ.	SCADA	SF6 หน้าวัดเกาะ
12	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 08.00 น.						
13	DIS ชค. DOA01	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รต ดจ.		DIS วัดโพธาราม
14	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
15	แจ้งชุดทำงาน Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
16	แจ้งชุดทำงาน Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
17	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
18	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		TP1 -
19	DOA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		CB -
20	DOA01R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ดจ.		R สวนลัก
21	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC		TP1 -
22	SPC02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		CB -
23	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย						
24	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***							
25	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
26	แจ้งชุดทำงาน ปลด Short ground จุด G1						
27	แจ้งชุดทำงาน ปลด Short ground จุด G2						
28	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		TP1 -
29	DOA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		CB -
30	DOA01R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ดจ.		R สวนลัก


ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
31	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC		TP1	-
32	SPC02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		CB	-
33	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ							
34	DIS ชค. DOA01	ปลด	สับ		รถ ดจ.		DIS	วัดโพธาราม
35	- ย้ายโหลด DOA01 บางส่วน กลับจาก SPC02							
36	DOA01S-08	ปลด	สับ		รถ ดจ.	SCADA	SF6	หน้าวัดเกาะ
37	DIS ชค. DOA01	ปลด	สับ		รถ ดจ.		DIS	สามแยกผู้ใหญ่เสม
38	DOA01S-13	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถ ดจ.		DIS	ข้างโรงสีธนภัทร์
39	DOA01S-08	สับ	ปลด		รถ ดจ.	SCADA	SF6	หน้าวัดเกาะ
40	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		TP1	-
41	DOA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		CB	-
42	DOA01R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ดจ.		R	สวนสัก
43	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC		TP1	-
44	SPC02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		CB	-
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***								


ผังก่อนดับไฟ

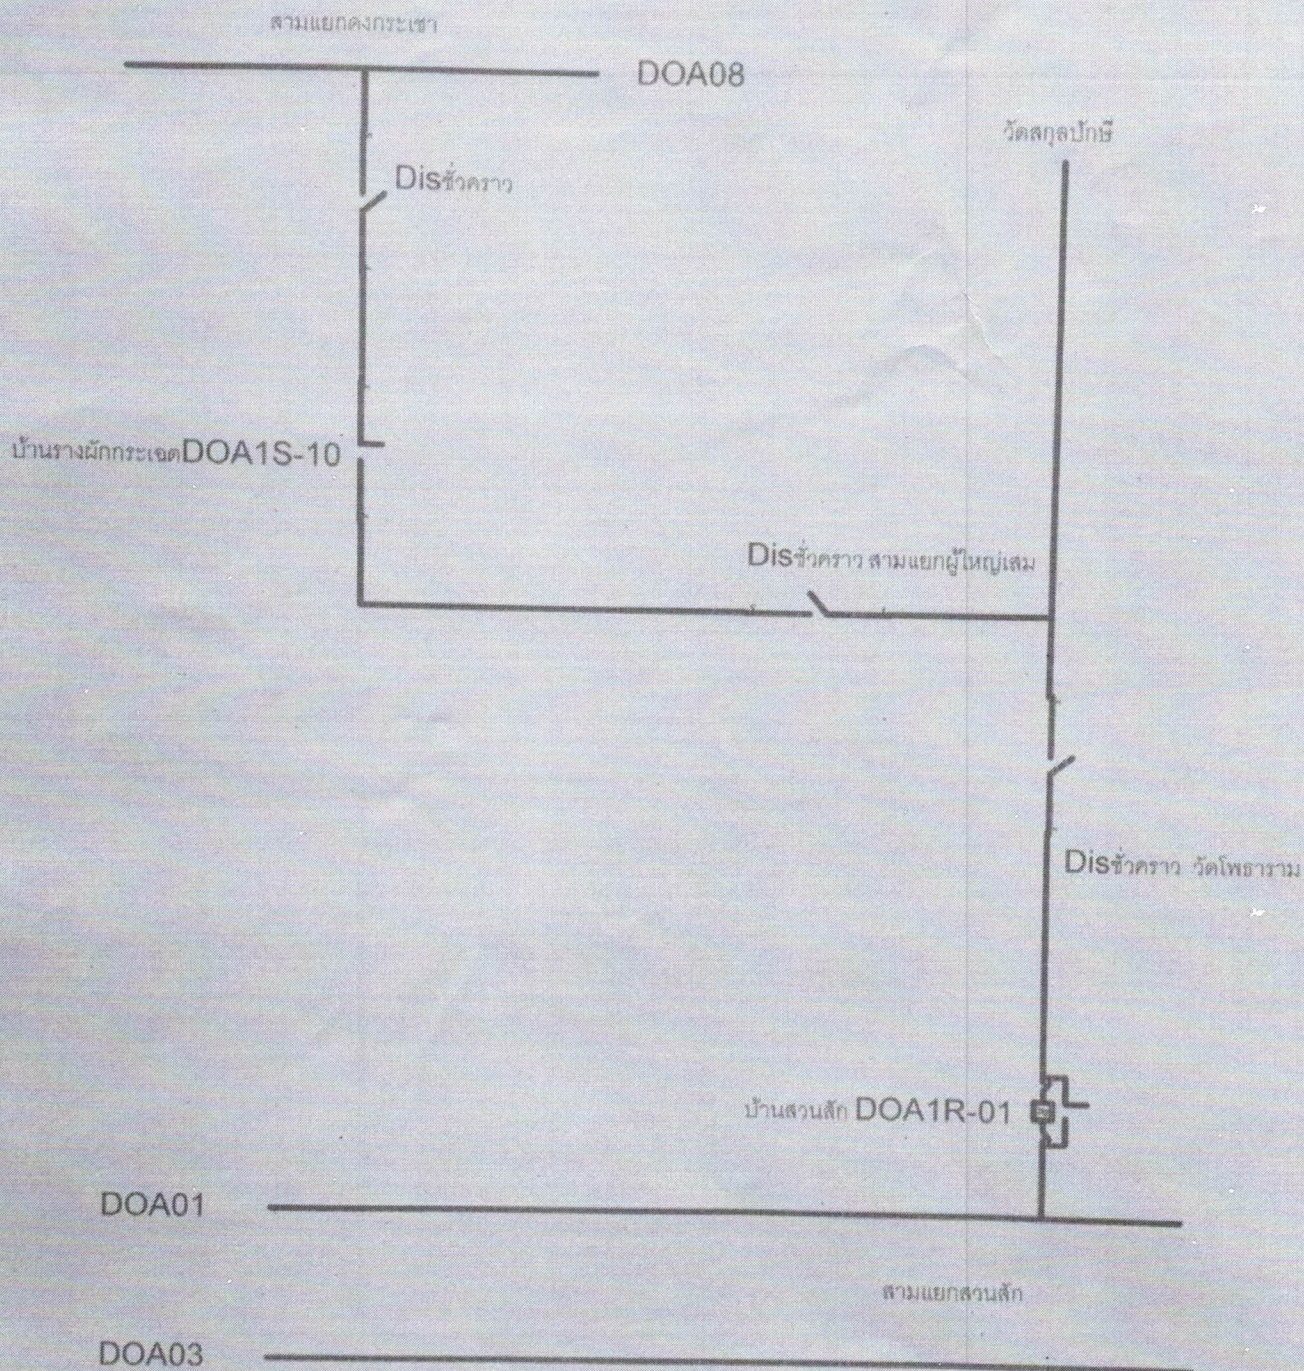

<p>กฟส.อ.ดอนเจดีย์ ภาค 3 เขต 3</p>	 <p>การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค</p>	<p>ใช้แทนแบบ..... ถูกแทนโดยแบบ.....</p>
<p>ผู้เขียน นายชวณภ แจ้งสว่าง ผู้สำรวจ นายชวณภ แจ้งสว่าง หัวหน้าแผนก..... วิศวกร.....</p>	<p>แผนผังก่อนดับไฟ</p>	<p>เขียนเสร็จวันที่..... แก้แบบวันที่.....</p>
<p>ผู้จัดการ..... ผู้ดำเนินการก่อสร้าง..... ผู้ดำเนินการขอ.....</p>	<p>กฟส.จ.บริเวณวัดโพธาราม-วัดสฤตบั๊กซี่</p>	<p>นิติเป็น.....เมตร..... มาตราส่วน.....</p>
<p>รองผู้ว่าการ.....</p>		<p>แบบเลขที่.....</p>

ผังหลังดับไฟ

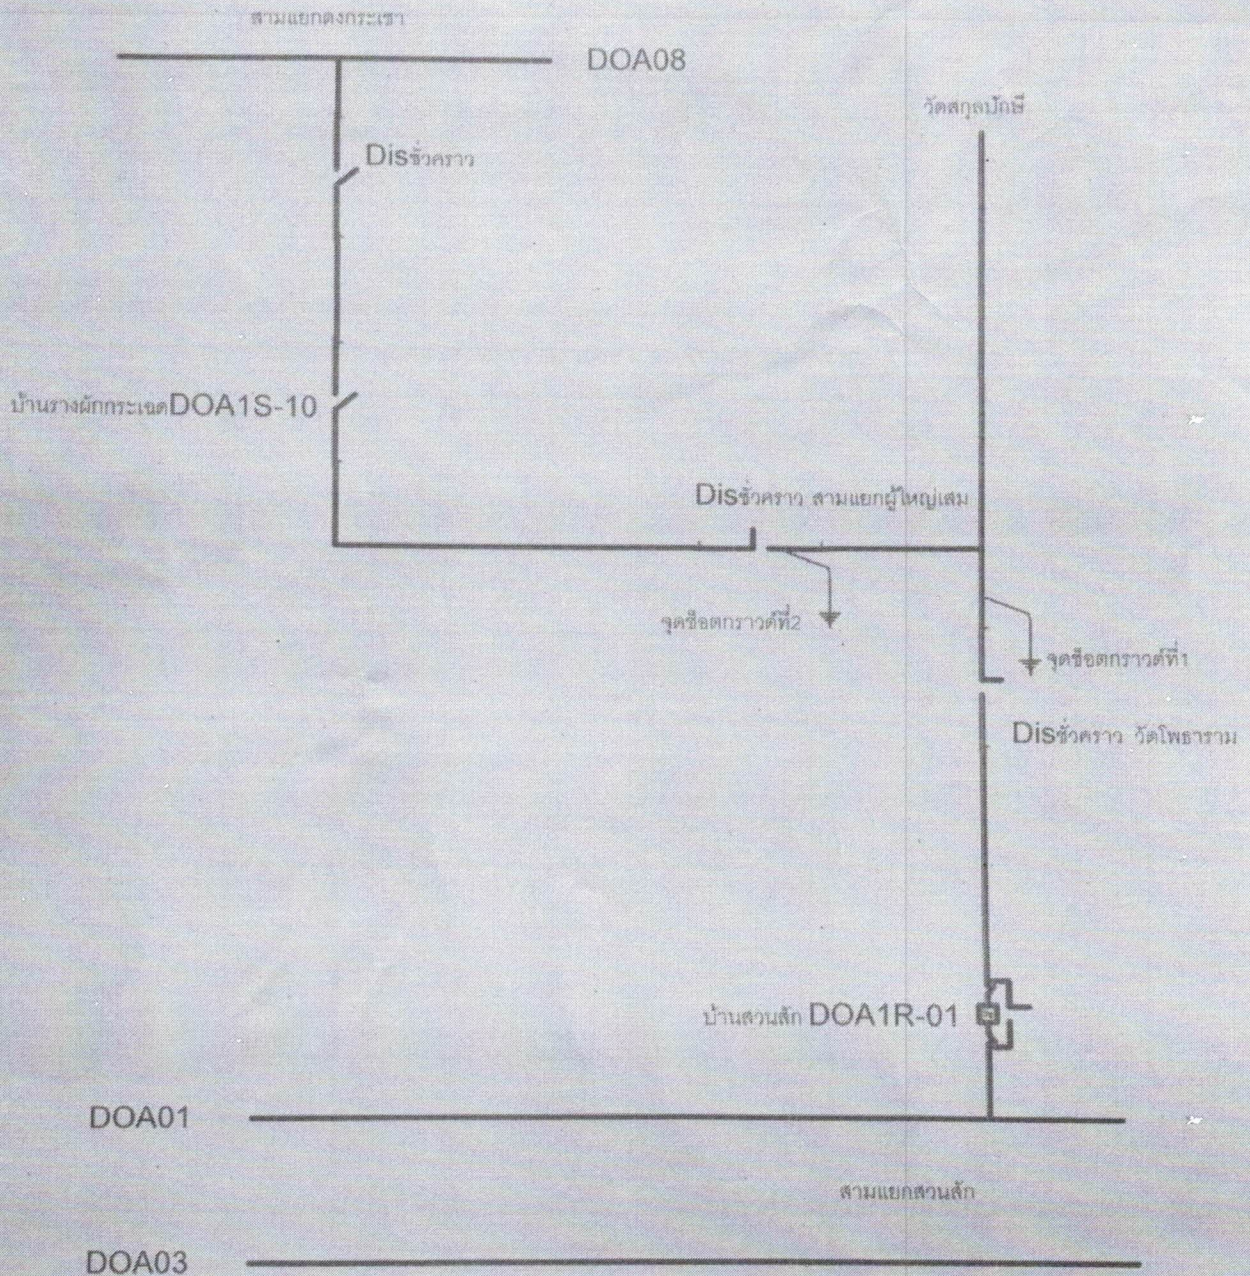

<p>กฟส.อ.คอนเจดีย์ ภาค 3 เขต 3</p>	 <p>การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค</p>	<p>ใช้แทนแบบ..... ถูกแทนโดยแบบ..... เขียนเสร็จวันที่..... แก้แบบวันที่..... มิติเป็น.....เมตร..... มาตราส่วน..... แบบเลขที่.....</p>
<p>ผู้เขียน นายอุดม แจ่มสว่าง ผู้สำรวจ นายตากน แจ่มสว่าง หัวหน้าแผนก..... วิศวกร..... ผู้จัดการ..... ผู้อำนวยการกอง..... ผู้อำนวยการเขต..... รองผู้ว่าการ.....</p>	<p>แผนผังหลังดับไฟ</p> <p>กฟส. ตจบบริเวณวัดโพธาราม-วัดสกุลบักมี</p>	