



Switching Deadline

7 ส.ค. 2567

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.พทท.(ปบ.) ๑๑๐๒ /๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณชวล
ชื่อผู้ส่ง นายมานิช แนบเนื้อ

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.(ระดับ ๑๑) รช.ผจก.(ระดับ ๑๐) กฟส.พทท.

ด้วยการไฟฟ้า อ.พุทธมณฑล จะขอย้ายโหลดเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่าย ๒๒ เควี สถานีไฟฟ้า ศาลายา ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	SLY๐๔	๘ ส.ค. ๖๗	๐๙.๐๐	๑๑.๐๐	สับเปลี่ยน VT (SF๖) ตามหนังสือที่ ก.๓ กบข.(บอ)๙๖๔/๒๕๖๗ , ลว.๓๐ เม.ย. ๒๕๖๗ **ชุดซ่อมแซม ฝบป.ปฏิบัติงานร่วมกับชุดขอทไลน์กระเช้าสมุทรสาคร**	Open SLY04S-05	-	นายตรีสนัย แก้วสมบัติ พชง.๕ กฟส.พทท. ๐๘๗-๑๔๑๔๖๘๘
๒.	SLY๐๔	๘ ส.ค. ๖๗	๑๑.๐๐	๑๔.๐๐		Open SLY04S-03	-	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายปราโมทย์ เบญจทรัพย์ ตำแหน่ง ช.ผ.ปบ. โทร. ๐๙๐-๙๖๒๕๑๓๒

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายมานิช แนบเนื้อ)
ผจก.(ระดับ ๑๑) รช.ผจก.(ระดับ ๑๐)
กฟส.พุทธมณฑล

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ SLY4 จาก SLY4S-05 ถึง
ในวันที่ 8 ส.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 11.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1133/2567
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พิดเตอร์ SLY4 จาก SLY4S-03 ถึง
ในวันที่ 9 ส.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. ถึง 14.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
พนักงานศูนย์ฯ นาย มานิช ทองข่อย ประสานงานการขอดับไฟกับ รช.ผจก.ไพฑูริย์ เขตจตุจักร

(นายมานิช แนบเนื้อ)
20/8/2567

สำหรับผู้อนุมัติ



ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟส.พทท.
อ.ก.บข.(ก.๓), อ.ก.วว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)


ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน SLY04S-03(SF6 วัดมะเกลือ),SLY04S-05(SF6 คลองซอยบน)
2. กำหนดวันที่ทำงาน 8 ส.ค. 67 ระหว่าง 09.00 น. ถึง 14.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟส.พทท. งานที่ทำ สับเปลี่ยน VT ต้น SF6 ตามใบขอปฏิบัติงาน 1133/67
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายมนัส ทองย้อย วันที่ 6 สิงหาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 6 สิงหาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 6 สิงหาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
- นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายวรรณพงษ์,นายมนัส (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 - นายพิรภัทร,น.ส.สุภัชชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 - นายนครินทร์,น.ส.พิชยา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	SLY-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		-
3	SLY04VB-01 <i>4VB-01</i>	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		-
4	SLY08VB-01 <i>10VB-01</i>	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		-
5	BEU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEU		- -
6	BEU03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEU		- -
7	ย้ายโหลด SLY04 บางส่วนไปรับไฟจาก BEU03						
8	BEU03S-04	ปลด	สับ		พทท.		SF6 ตรงข้ามร้านวงพาณิชย์
9	SLY04S-03	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		พทท.		SF6 วัดมะเกลือ
10	ให้ตรวจสอบสถานะ SF6 SLY04S-05(คลองซอยบน) ให้อยู่สถานะ OFF และล๊อคคาน						
11	แจ้งให้ กฟส.พทท. ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อย						
12	แจ้งให้ กฟส.พทท.ให้ชุดขอทไลน์ดำเนินการเปลี่ยน VT ต้น SF6 SLY04S-03(วัดมะเกลือ),SLY04S-05(คลองซอยบน)						
13	SLY-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		-
14	BEU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEU		- -
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
15	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
16	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
17	SLY-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		-
18	BEU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEU		- -
19	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ ลงข้อมูลWeSafeหลังปฏิบัติงาน						
20	ย้ายโหลด SLY04 บางส่วนกลับคืนจาก BEU03						
21	SLY04S-03	ปลด	สับ		พทท.		SF6 วัดมะเกลือ
22	BEU03S-04	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		พทท.		SF6 ตรงข้ามร้านวงพาณิชย์
23	SLY-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		-
24	SLY04VB-01 <i>4VB-01</i>	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		-
25	SLY08VB-01 <i>10VB-01</i>	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		-
26	BEU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEU		- -
27	BEU03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEU		- -
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

แผนผังงานย้ายหลอด ๒๒ เควี สับเปลี่ยน VT (SF6) SLY๔S-๐๓ และ SLY๔S-๐๕

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.

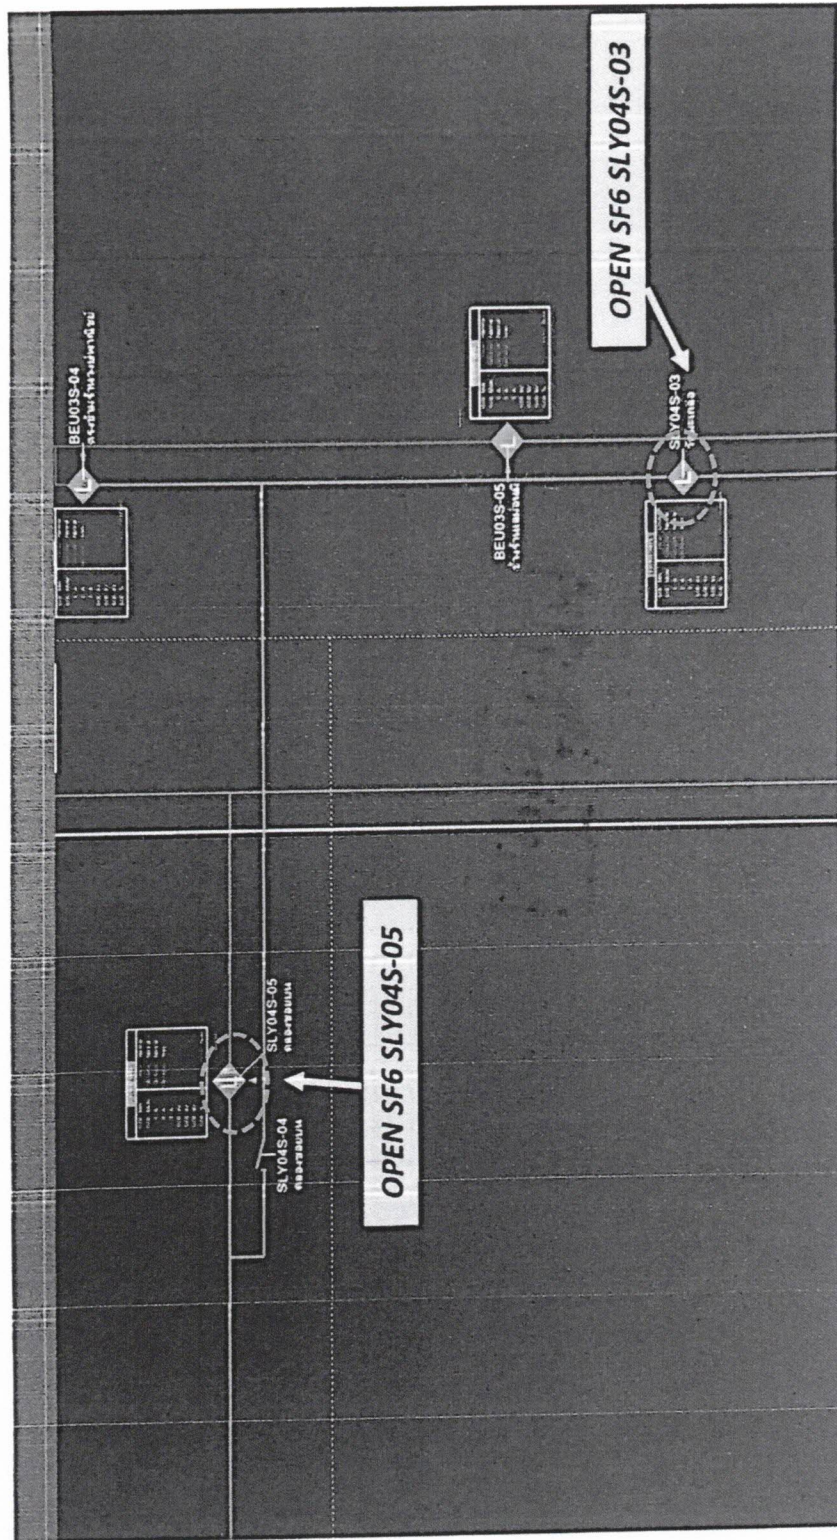



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กบข.(ก๓)

ถึง กฟส.สพร., ออม., พทช., กบฟ.(ก๓),
และคลังพัสดุสามพราน

เลขที่ ก.๓ กบข.(บอ)

๙๖๔ /๒๕๖๗ วันที่

เรื่อง ขอแจ้งการจัดสรรอุปกรณ์ Voltage Transformer (VT) ๒๒KV สัญญาเลขที่ กปร.(ขท) ๐๐๘/๒๕๖๕
ผลิตภัณฑ์ ไทยพัฒนาจิกหม้อแปลงไฟฟ้า (รอบที่ ๑ ทดแทนกรณีไม่มีไฟเลี้ยงตู้ Control RCS)

เรียน ผจก.กฟส.สพร., ออม., พทช., อ.ก.บฟ.(ก๓), และ ทผ.คพ.สามพราน

ตามหนังสือเลขที่ ก.๓ กบข.(บอ) ๖๙๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗ กบข.(ก๓) ได้จัดสรร
อุปกรณ์ Voltage Transformer (VT) ๓ Phase ๒๒KV/๑๑๐-๒๒๐V RCS ๕๐๐VA รหัสพัสดุ ๑-๐๔-๐๐๗-๓๐๑๑
สัญญาเลขที่ กปร.(ขท) ๐๐๘/๒๕๖๕ ผลิตภัณฑ์ ไทยพัฒนาจิกหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน ๑๖ ชุด ให้คลังพัสดุสาม
พราน (ตามเอกสารแนบ) นั้น

กบข.(ก๓) ขอแจ้งจุดติดตั้งอุปกรณ์ RCS (รอบที่ ๑ ทดแทนกรณีไม่มีไฟเลี้ยงตู้ Control RCS)
เพื่อให้ส่วนเกี่ยวข้องเบิกอุปกรณ์ดังกล่าวไปสับเปลี่ยนทดแทน Voltage Transformer (VT) ผลิตภัณฑ์ Young-hwa และ
ผลิตภัณฑ์อื่น รวม ๗ ชุด ดังนี้

ที่	รหัสสั่งการ	พื้นที่ กฟส.	GPS_Lat	GPS_Long	สถานที่ติดตั้ง
๑	SAB๐๔S-๐๒	สามพราน	๑๓.๗๔๐๒๓๘๔	๑๐๐.๒๒๘๑๘๔๗	สนามฟุตบอล ภปร.
๒	SAB๐๕S-๑๔		๑๓.๗๒๖๑๑๒๔	๑๐๐.๒๐๓๙๐๙๔	ข้าง รง.สยามพลาสติก
๓	ONC๐๓S-๐๕	อ้อมน้อย	๑๓.๗๐๗๗๔๘	๑๐๐.๒๘๕๒๔๒	ตรงข้ามดอนทราย
๔	ONB๐๙S-๐๕		๑๓.๖๗๖๙๒๘๖	๑๐๐.๓๑๙๗๕๗๖	ป้อม ปตท. หน้าวัดใหม่หนอง พระองค์
๕	SLY๐๔S-๐๓	4๐07071295	๑๓.๘๘๓๗๗๑๘	๑๐๐.๒๘๗๑๓๙๓	ก่อนวัดมะเกลือ
๖	SLY๐๔S-๐๕	4๐๐7๐7129๙ พุทธมณฑล	๑๓.๘๘๕๕๓๐๔	๑๐๐.๒๘๕๑๙๕๖	คลองซอยบน
๗	SLY๐๘S-๐๘	4๐๐7๐71304	๑๓.๘๔๙๖๒๖๗	๑๐๐.๓๐๓๗๖๕๔	เขียงกงคลองโยง


PM4 ๑/๒
PM4 ๕/๒
PM4 ๕/๒

ดังนั้น กบข.(ก๓) ขอให้ กฟฟ.ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเบิกอุปกรณ์ Voltage Transformer (VT)
ตามสัญญาดังกล่าว จากคลังพัสดุสามพราน เพื่อนำไปดำเนินการติดตั้งทดแทนตามจุดที่ กบข.(ก๓) ได้กำหนดไว้
ทั้งนี้ให้ กฟฟ.ที่เกี่ยวข้อง เปิดใบสั่งงานที่หมายเลขอุปกรณ์ VT หากไม่มีหมายเลขอุปกรณ์ที่ VT ให้เปิดลงที่อุปกรณ์
RCS แทน โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. เปิดใบสั่งงาน ZPM๒ ในกรณีติดตั้งทดแทน VT ผลิตภัณฑ์ Young-hwa ที่ชำรุดแล้ว เช่น
ระเบิดชำรุด, บุชชิงบิ่น/แตกหัก, น้ำมันรั่วซึม, ตัวถังบวม เป็นต้น

/๒.เปิดใบสั่งงาน.....

๒. เปิดใบสั่งงาน ZPM๔ ในกรณีติดตั้งทดแทน VT ผลิตภัณฑ์ Young-hwa ก่อนการชำรุด เช่น ติดตั้งบนเสาแต่ไม่ได้เชื่อมใช้งาน VT หรือยกลงมาไว้ที่คลังพัสดุแล้ว โดยรูปคำอธิบายข้อความในใบสั่ง ตามรูปแบบดังนี้ “ติดตั้งทดแทน VT Young-hwa รหัสสั่งการ” ตัวอย่าง “ติดตั้งทดแทน VT Young-hwa DAA๐๔S-๐๓”
๓. เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ขอให้ กฟฟ.ที่เกี่ยวข้อง ทำบันทึกแจ้งค่าใช้จ่ายตามจริงที่ใช้ในการดำเนินงานดังกล่าวทั้งหมด พร้อมระบุศูนย์ต้นทุนของ กฟฟ.หน้างาน มาที่ กบช.(ก๓) เพื่อรวบรวมขอโอนคืนงบประมาณจาก กบร. ให้ต่อไป
๔. VT ผลิตภัณฑ์ Young-hwa เดิมที่มีการรื้อถอนลงมานั้น กบช.(ก๓) ขอความอนุเคราะห์คลังพัสดุสามพราน หาพื้นที่จัดเก็บไว้ก่อน และเผาระวังไม่ให้เกิดการโจรกรรมเนื่องจากพัสดุดังกล่าวต้องใช้ในการดำเนินคดีทางกฎหมายกับบริษัทฯ ในระหว่างนี้ทาง กบร. จะเร่งดำเนินการหาสถานที่จัดเก็บต่อไป
๕. เมื่อ กฟฟ.หน้างาน ติดตั้งอุปกรณ์ VT และเชื่อมต่อสายด้านแรงสูง (PRIMARY VOLTAGE) เรียบร้อยแล้ว ให้ม้วนสายด้านออก (SECONDARY VOLTAGE) ไว้ด้านบน และคว่ำหัว Socket ลง **ไม่ต้องเสียบสายเข้าตู้** โดยมีลักษณะตัวอย่างดังภาพด้านล่าง (กบช.ก๓ จะเข้าดำเนินการเสียบสาย และเปิดใช้งานตู้ Control หลังได้รับแจ้งจาก กฟฟ.หน้างาน) เนื่องจากต้องแก้ไข Wiring สาย VT ในตู้ Control ใหม่ เพื่อให้สามารถใช้งานร่วมกับ VT ผลิตภัณฑ์ ไทยพัฒนกิจ หม้อแปลงไฟฟ้า

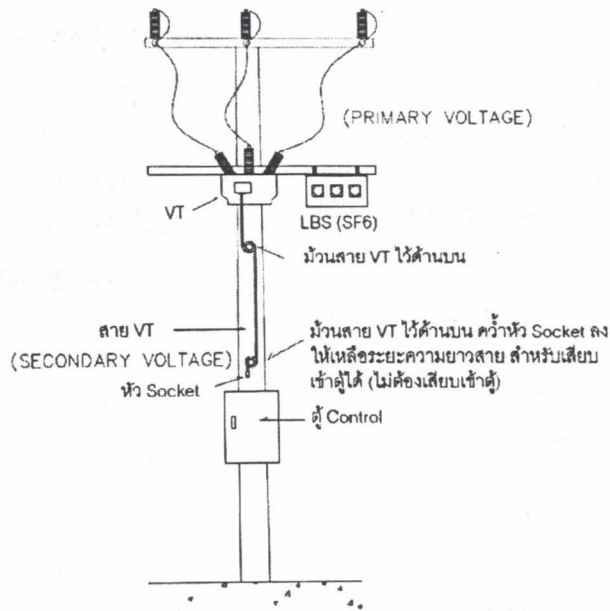

ภาพแสดงตัวอย่างการม้วนสาย VT ไว้ด้านบน

๗๖.กรอกข้อมูล.....

๖. กรอกข้อมูลอุปกรณ์ใหม่ลงใน Template Google Sheet เพื่อขอเลขที่ Equipment Number และเลขรหัสทรัพย์สินต่อไป โดยได้แนบ QR Code Template Google Sheet และ คู่มือการกรอกข้อมูลมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ด้วย ทั้งนี้ กบช.(ก๓) ได้มอบหมายให้ นายวิทยา สังข์กุล พงษ.๗ ผบอ.กบช.(ก๓) เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๑๒๔๔๘๗๘๗ เป็นผู้ประสานงาน



Template Google Sheet



คู่มือการกรอกข้อมูล

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายนิวัฒน์ มาประจวบ)

อก.บช.(ก๓)

๓๐เม.ย.๒๕๖๗

เรียน ผจก.กฟง.สค.(CEO), ผจก.กฟง.นฐ.(CEO),
เพื่อโปรดทราบ

(นายนิวัฒน์ มาประจวบ)

อก.บช.(ก๓)

๓๐เม.ย.๒๕๖๗

แผนกบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า

โทรศัพท์ ๐๓๔-๓๓๙๑๔๐ ต่อ ๑๐๖๑๕

รก.บช.		
ทผ.	มงคลรัมย์	๓๐ เม.ย. ๖๗
ชผ./วศก.	วราวุธ	๒๖ เม.ย. ๒๕๖๗