



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline

14 ส.ค. 67

เลขที่ ก.๓.สพร.(ปบ.) 02746  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง นายพิชา ตันยิตเส็ง

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๗  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง รจก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ ดับไฟซ่อมแซมระบบจำหน่ายหลังโรงงานมาลี ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผน ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงาน/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SAB๐๗	๑๘ ส.ค. ๖๗	๐๘.๓๐	๑๖.๓๐	-ดับไฟซ่อมแซมระบบจำหน่ายหลังโรงงานมาลี	SAB๗S-๐๕	SAB๔S-๐๒	นายนิพนธ์ ผูกฉิม ๐๘๖-๓๑๗๗๖๑

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ตั้งแต่โรงงานทำสบู่ - สนามฟุตบอลโรงเรียน ภ.ปร. ชุม.ปบ.

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนิพนธ์ ผูกฉิม ตำแหน่ง ช.ม.ปบ. โทร ๐๘๖-๓๑๗๗๖๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ (นายพิชา ตันยิตเส็ง)  
รจก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สามพราน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓  
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ 1 ฟีดเดอร์ SAB๐7 จาก SAB7S-๐5 ถึง SABAS-๐2  
ในวันที่ 18 ส.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.3๐ น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่ 1143/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สำรอง จิตรภน-ศักดิ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายนิพนธ์ ผูกฉิม

(นายพรินทร์ วิจิตรภคิน)  
๐๘๖.๖ ๓๓๓ ๗.๐๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส. 5WS  
อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์ซิง 1 แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น


อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. (สถานี) )  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์  
นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น.เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ผคฟ.๐๑-(rev.๐๒/๒๕๖๑)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)


## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	หลังโรงงานมาลี		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	18 ส.ค. 67	ระหว่าง	08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สพร.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 1143/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์		วันที่ 8 สิงหาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 8 สิงหาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 8 สิงหาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย			1. นายณกรินทร์, นส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายสุธี, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร, นส.สุกัษชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง							
1	SAB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		-
2	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.30 น.						
3	SAB07S-05	สับ	ปลด(ใช้โหดบัสเตอร์)		สพร.		DIS กลาง ช.โรงงานมาลี
4	แจ้ง กฟส.สพร.ตรวจสอบ SF6 SAB04S-02 (สนามฟุตบอล ภปร.)อยู่ตำแหน่ง OPEN พร้อม "ล๊อคคาน"						
5	แจ้ง กฟส.สพร.ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G1, G2						
6	แจ้ง กฟอ.สพร.ทราบพร้อม Test ไฟว่าดับเรียบร้อยแล้วพร้อมลง We safe เรียบร้อยแล้ว						
7	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ						
8	SAB07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		-
9	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
10	เมื่อ กฟอ.สพร.ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
11	SAB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		-
12	แจ้ง กฟส.สพร.ทำการปลด Short Ground จุด G1, G2						
13	แจ้ง กฟส.สพร.ทำการปลด "ล๊อคคาน" SF6 SAB04S-02 (สนามฟุตบอล ภปร.)						
14	SAB07S-05	ปลด	สับ		สพร.		DIS กลาง ช.โรงงานมาลี
15	SAB07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

งานตีไปวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2567 ซ่อมแซมระบบจำหน่าย 22KV

บริเวณหลังโรงงานมาดี

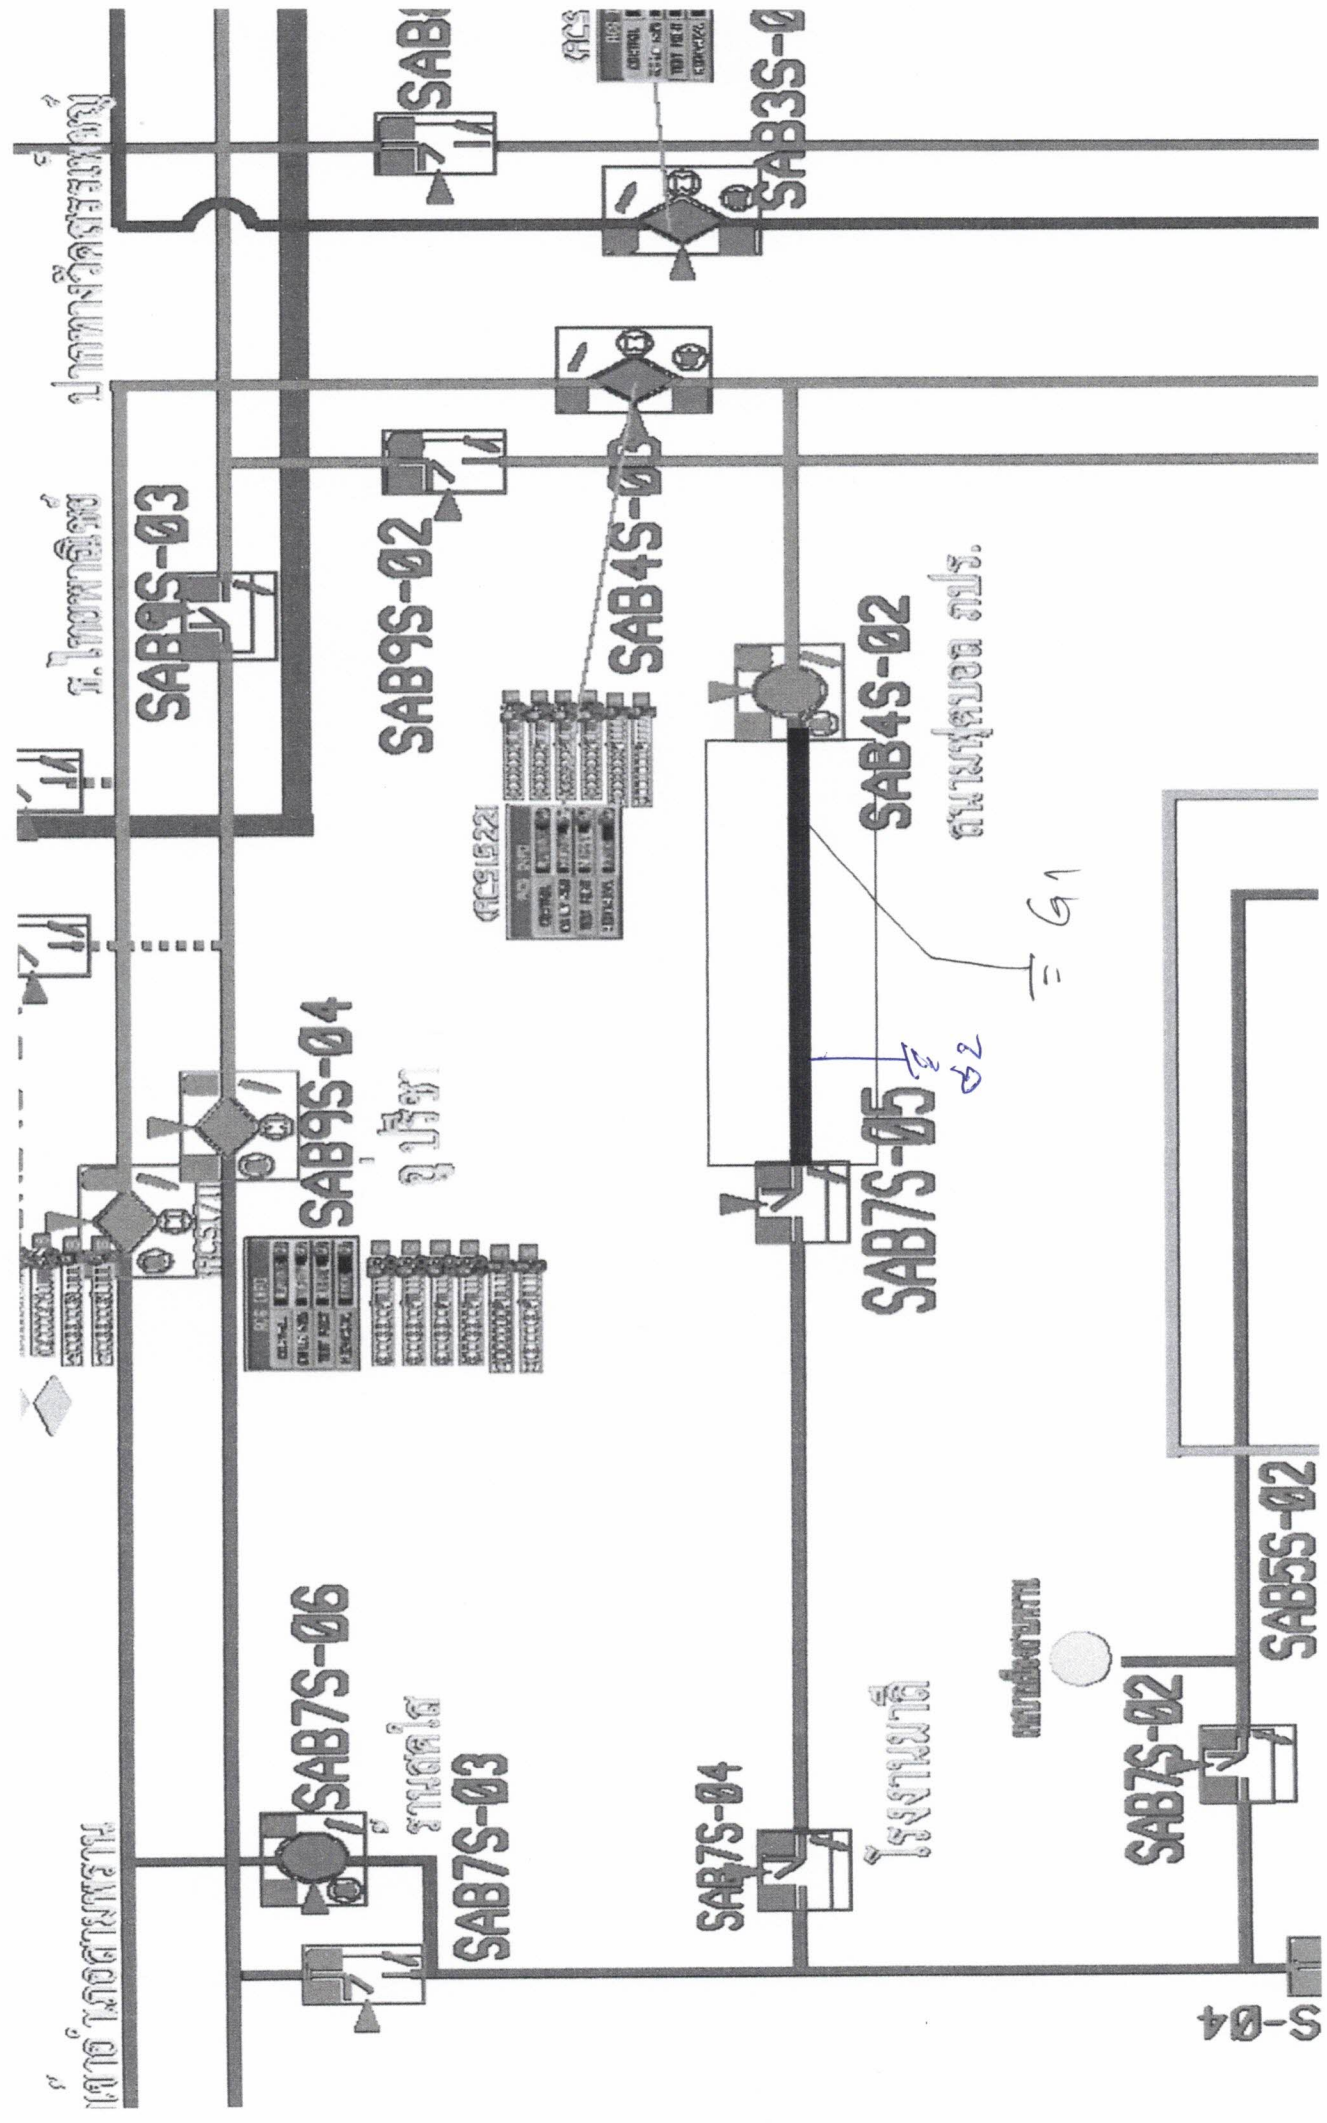

ศาลา 1 ภาคสามเฟส  
ค. โทพาลีพงษ์  
ปากทางวัดกรมพลศึกษา

ศาลา 1 ภาคสามเฟส

SAB9S-03

SAB9S-04

บ้านคัส

SAB7S-06

SAB7S-03

SAB9S-02

ACS1221

ACS1222

SAB7S-04

โรงงานมาดี

SAB7S-05

SAB4S-02

ถนนสุขุมวิท สป.ร.

SAB7S-02

หม้อแปลง

SAB5S-02

SAB1

ACS

SAB3S-0

S-04