



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.นฐ.(ปน.) ๖๔๔ /๒๕๖๔  
ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์หา  
ชื่อผู้ส่ง นายณัทธิ เขาวรงค์

Switching Deadline.

๙ มิ.ย.๖๔

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔  
ตำแหน่ง อ.ก.ปน.(ก.๓)  
ตำแหน่ง รจก.(ท) กฟจ.นครปฐม

ด้วยการไฟฟ้า กฟจ.นครปฐม จะขอตัดไฟฉุกเฉินเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย สถานีไฟฟ้า นครปฐม ๑ ตามแผนผัง  
สังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	NPT๐๘	๒ กันยายน - ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔	๐๙.๐๐ น. ๒ กันยายน ๒๕๖๔	๑๗.๐๐ น. ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔	รื้อถอนเสาไฟฟ้า ให้กรมทางสร้าง ถนนบริการ	DDE ทาง บริการ	NPT๐๘S-๑๒	นายชัยศ โพรธีรัตน์ ชม. ปบ. กฟจ. นครปฐม

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)...ไม่มี

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายชัยศ โพรธีรัตน์ ตำแหน่ง ชม.ปน.กฟจ.นครปฐม โทร ๐๘๔-๖๖๕๕๔๓๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟพ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ / มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายณัทธิ เขาวรงค์)

ตำแหน่ง รจก.(ท).กฟจ.นครปฐม.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟพ.๓

เรียน อ.ก.ปน.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ NPT8 จาก DDE ทบวงบริการ ถึง NPT8S-12  
ในวันที่ ๒๓-๖-๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1151/64

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ... ฟีดเดอร์... จาก... ถึง...  
ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่...

พนักงานศูนย์ฯ นาย อภิภาณุ วัฒนศิริ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายชัยศ โพรธีรัตน์

นายชัยศ โพรธีรัตน์  
(นายชัยศ โพรธีรัตน์)

๐๖๖.๑๓๖.๕๖.๑๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปน.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟจ. นฐ.  
อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น


ผจก. (สถานี...)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)


รจก.ปน.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปน.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	หมู่บ้านเรือนแก้ว		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	2 ก.ย.-1 ต.ค. 64	ระหว่าง	09.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.นฐ.	งานที่ทำ	รื้อถอนเสาให้กรมทางสร้างทางบริการ ตามใบขอปฏิบัติงาน 1151/64
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายณัฐกาญจน์ ร่มโพธิ์ทอง		วันที่ 31 สิงหาคม 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 31 สิงหาคม 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 31 สิงหาคม 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายศุภสวัสดิ์, นายพนิต 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร 3. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนอช		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	<b>ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง</b>						
2	NPU08R-01	Normal	Nonreclosing		นฐ.	R	ก่ายเตี้ยต่ำลิ่ง
3	<b>เมื่อหน้างานพร้อมดับไฟ</b>						
4	แจ้งช่างหน้างานให้ทำการปลดโหลดหม้อแปลงในไลน์บริเวณจุดตัด DDE ทางบริการ จนถึง DIS NPT08S-12 หมู่บ้านเรือนแก้ว ออก						
5	เมื่อช่างหน้างานทำการปลดโหลดหม้อแปลงในไลน์บริเวณจุดตัด DDE ทางบริการ จนถึง DIS NPT08S-12 หมู่บ้านเรือนแก้ว ออกเรียบร้อยแล้ว						
6	แจ้งชุด Hotline ทำการตัด DDE บริเวณทางบริการได้						
7	เมื่อชุด Hotline ทำการตัด DDE บริเวณทางบริการออกแล้วเสร็จ						
8	แจ้งพื้นที่ไฟดับแก่ชุดทำงาน						
9	แจ้งชุดทำงานทำการ TEST ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
10	แจ้งชุดทำงานทำการ TEST ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
11	แจ้งกฟผ.นฐ. ให้ทำการปฏิบัติงานได้						
12	NPU08R-01	Nonreclosing	Normal		นฐ.	R	ก่ายเตี้ยต่ำลิ่ง
<b>สิ้นสุดสวิตชิงวันที่ 2 ก.ย. 64</b>							
<b>เริ่มสวิตชิงวันที่ 1 ต.ค. 64</b>							
13	<b>เมื่อกรมทางทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟตามปกติ</b>						
14	NPU08R-01	Normal	Nonreclosing		นฐ.	R	ก่ายเตี้ยต่ำลิ่ง
15	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1						
16	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2						
17	แจ้งชุด Hotline ทำการจี้ม DDE บริเวณทางบริการได้						
18	เมื่อชุด Hotline ทำการจี้ม DDE บริเวณทางบริการแล้วเสร็จ						
19	NPU08R-01	Nonreclosing	Normal		นฐ.	R	ก่ายเตี้ยต่ำลิ่ง
<b>สิ้นสุดสวิตชิงทั้งหมด</b>							



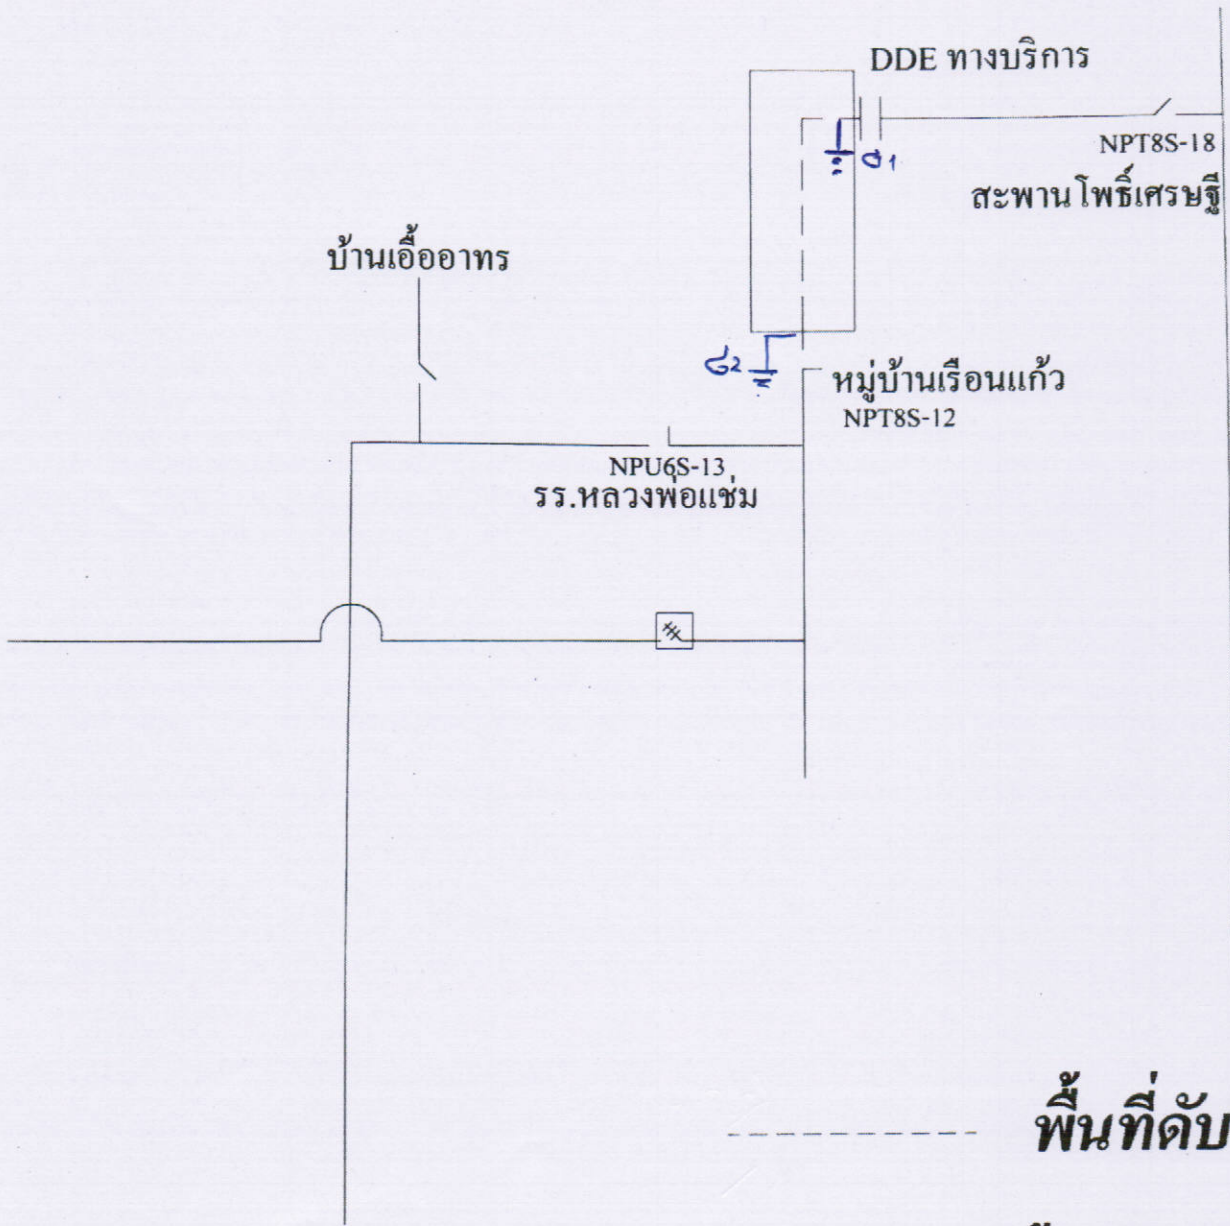

- พื้นที่ดับไฟ
- พื้นที่ปฏิบัติงาน
- ≡ จุดช้อตกราวด์