

# Switching Deadline

20 ส.ค. 67



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.ดจ.(กป.) ๕๒๕ / ๒๕๖๗ วันที่ ๐๙ สิงหาคม ๒๕๖๗  
 ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)  
 ชื่อผู้ส่ง นายเกริกสิทธิ์ ศรีวิบูลย์ ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ดจ.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.อ.ดอนเจดีย์ จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ฟีดเดอร์ ๖ สถานีไฟฟ้า  
 ดอนเจดีย์ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑.๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	DOA ๐๖	23 ส.ค. ๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ย้ายเสาแรงสูงริมทาง ดับไฟ โดยวิธีตัดเคท ด้วยขอทไลน์ กระเช้า	SF67s-02	SF66s-05	นายวินทร์ คำภีภาค ๐๙๒-๒๔๘๔๖๐๕

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หม้อแปลง ๒ เครื่อง ๒๐๐.๕ ครัวเรือน ผู้ใช้ไฟประมาณ ๑๑๑.๖ ครัวเรือน  
 ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวินทร์ คำภีภาค ตำแหน่ง ผจก.ป. โทร. ๐๙๒-๒๔๘๔๖๐๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
 ๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายวิมล ชมภูพลอย...)

ตำแหน่ง ผ.บ.ค.กฟส.อ.ดจ.(รักษาการแทน).....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓  
 เรียง อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ DOA06 จาก DDE รัตนกัญชก. ถึง DDE ๕. น.พ.ศรีสุข  
 ในวันที่ 23 ส.ค. 67 ตั้งแต่เวลา ๐๘.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 1159/2567  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ... ฟีดเดอร์... จาก... ถึง...  
 ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่...

พนักงานศูนย์ฯ นาย วิมล ชมภูพลอย ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายวินทร์ คำภีภาค

(วิมล ชมภูพลอย)  
 ๐๙๒.๕ แทน ผจก.ป.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียง ผจก. กฟส. อ.ด.

อก.บช.(ก.๓),

อก.วว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง 2 แผ่น  
 แผนผังแนบ 2 แผ่น

ผจก. (สถานี -)



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
 ตั้งแต่เวลา... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
 พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๗

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
 รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

# ใบสั่งทำสวิตชิง

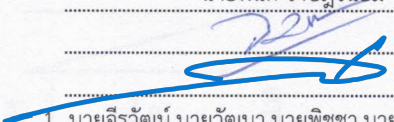1. สถานที่ทำงาน	ตรงข้าม ปตท.หนองบัวเอเน					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	23 ส.ค. 67	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	23 ส.ค. 67	16.30น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ดจ.	งานที่ทำ	ย้ายเสาแรงสูง		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1159/2567	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพนิต ราชภูริณิม				วันที่	10 สิงหาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	10 สิงหาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	10 สิงหาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. นายจิรวัดณ์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)</li> <li>2. นายนครินทร์, นส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)</li> <li>3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโอช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)</li> </ol>					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	DOA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA	-	-
3	DOA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA	-	-
4	แจ้ง กฟส.ดจ. โหลดบริเวณบริเวณร้านก๋วยเตี๋ยว-ม.พิพลัสโฮม						
5	เมื่อ กฟส.ดจ. โหลดบริเวณบริเวณร้านก๋วยเตี๋ยว-ม.พิพลัสโฮม แล้วเสร็จ						
6	แจ้งชุดขอทไลน์กระเช้าตัด DDE จุดที่2 บริเวณ ม.พิพลัสโฮม (ตามผังแนบ)						
7	เมื่อชุดขอทไลน์กระเช้าตัด DDE จุดที่2 บริเวณ ม.พิพลัสโฮม (ตามผังแนบ) แล้วเสร็จ						
8	ย้ายโหลด DOA07 บางส่วนไปจ่ายจาก DOA06						
9	DOA06S-05	ปลด	สับ		ดจ.	SF6	เลย์บีมัลติเท็กซ์ 2 ตัน
10	แจ้งชุดขอทไลน์กระเช้าตัด DDE จุดที่1 บริเวณร้านก๋วยเตี๋ยว (ตามผังแนบ)						
11	เมื่อชุดขอทไลน์กระเช้าตัด DDE จุดที่1 บริเวณร้านก๋วยเตี๋ยว (ตามผังแนบ) แล้วเสร็จ						
12	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานทราบ						
13	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
14	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
15	เมื่อชุดปฏิบัติงาน Test ไฟ และ Short Ground พร้อมลงใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
16	DOA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA	-	-
17	DOA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA	-	-
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
18	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานแล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหลดกลับ						
19	DOA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA	-	-
20	DOA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA	-	-
21	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1						
22	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2						
23	ยืนยันการลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
24	แจ้งชุดขอทไลน์กระเช้าเชื่อม DDE จุดที่1 บริเวณร้านก๋วยเตี๋ยว (ตามผังแนบ)						
25	เมื่อชุดขอทไลน์กระเช้าเชื่อม DDE จุดที่1 บริเวณร้านก๋วยเตี๋ยว (ตามผังแนบ) แล้วเสร็จ						
26	ย้ายโหลด DOA07 กลับจาก DOA06						
27	DOA06S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ดจ.	SF6	เลย์บีมัลติเท็กซ์ 2 ตัน
28	แจ้งชุดขอทไลน์กระเช้าเชื่อม DDE จุดที่2 บริเวณ ม.พิพลัสโฮม (ตามผังแนบ)						
29	เมื่อชุดขอทไลน์กระเช้าเชื่อม DDE จุดที่2 บริเวณ ม.พิพลัสโฮม (ตามผังแนบ) แล้วเสร็จ						
30	แจ้ง กฟส.ดจ. นำโหลดบริเวณร้านก๋วยเตี๋ยว-ม.พิพลัสโฮม กลับปกติ						
31	เมื่อ กฟส.ดจ. นำโหลดบริเวณร้านก๋วยเตี๋ยว-ม.พิพลัสโฮม กลับปกติ แล้วเสร็จ						
32	DOA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA	-	-




หน้า ๑๖ จาก ๑๖

แผนภูมิ แผนผัง การเชื่อมต่ออุปกรณ์ป้องกันความผิดปกติในระบบ  
จัดเรียงตามชนิดของอุปกรณ์ป้องกันความผิดปกติ และ ประเภท ของผู้ใช้งาน  
ในระบบการไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดบุรีรัมย์

ชนิดของ	ประเภท	ขนาด	ชนิด
หม้อแปลง	หม้อแปลง ๑๕/๐.๔/๐.๒๓	๑๕/๐.๔/๐.๒๓	หม้อแปลง
ตู้ควบคุม	ตู้ควบคุม ๑๕/๐.๔/๐.๒๓	๑๕/๐.๔/๐.๒๓	ตู้ควบคุม
ตู้ควบคุม	ตู้ควบคุม ๑๕/๐.๔/๐.๒๓	๑๕/๐.๔/๐.๒๓	ตู้ควบคุม
ตู้ควบคุม	ตู้ควบคุม ๑๕/๐.๔/๐.๒๓	๑๕/๐.๔/๐.๒๓	ตู้ควบคุม
ตู้ควบคุม	ตู้ควบคุม ๑๕/๐.๔/๐.๒๓	๑๕/๐.๔/๐.๒๓	ตู้ควบคุม
ตู้ควบคุม	ตู้ควบคุม ๑๕/๐.๔/๐.๒๓	๑๕/๐.๔/๐.๒๓	ตู้ควบคุม
ตู้ควบคุม	ตู้ควบคุม ๑๕/๐.๔/๐.๒๓	๑๕/๐.๔/๐.๒๓	ตู้ควบคุม
ตู้ควบคุม	ตู้ควบคุม ๑๕/๐.๔/๐.๒๓	๑๕/๐.๔/๐.๒๓	ตู้ควบคุม
ตู้ควบคุม	ตู้ควบคุม ๑๕/๐.๔/๐.๒๓	๑๕/๐.๔/๐.๒๓	ตู้ควบคุม
ตู้ควบคุม	ตู้ควบคุม ๑๕/๐.๔/๐.๒๓	๑๕/๐.๔/๐.๒๓	ตู้ควบคุม

แผนผังดับไฟปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย ตรงข้ามปั้มปลต.หนองน้ำเอน

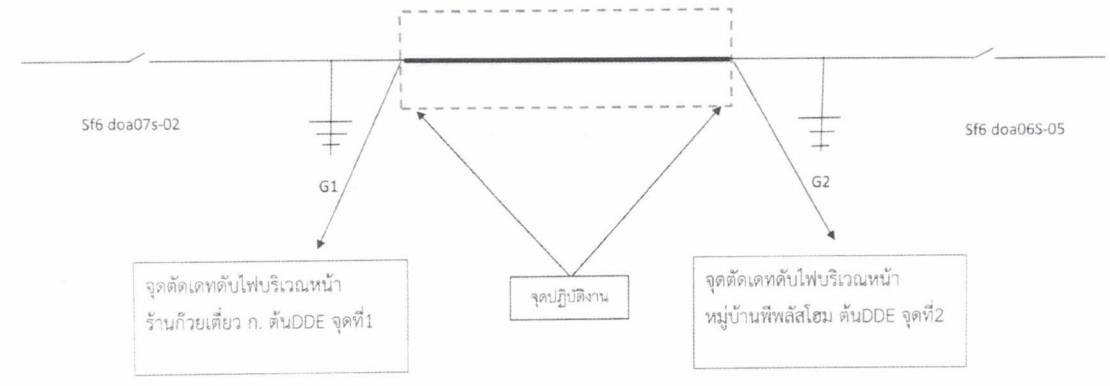



Annotation

Draw

Edit

Layer

Measure


Dimension

Color

Tool

Layout

Visual style

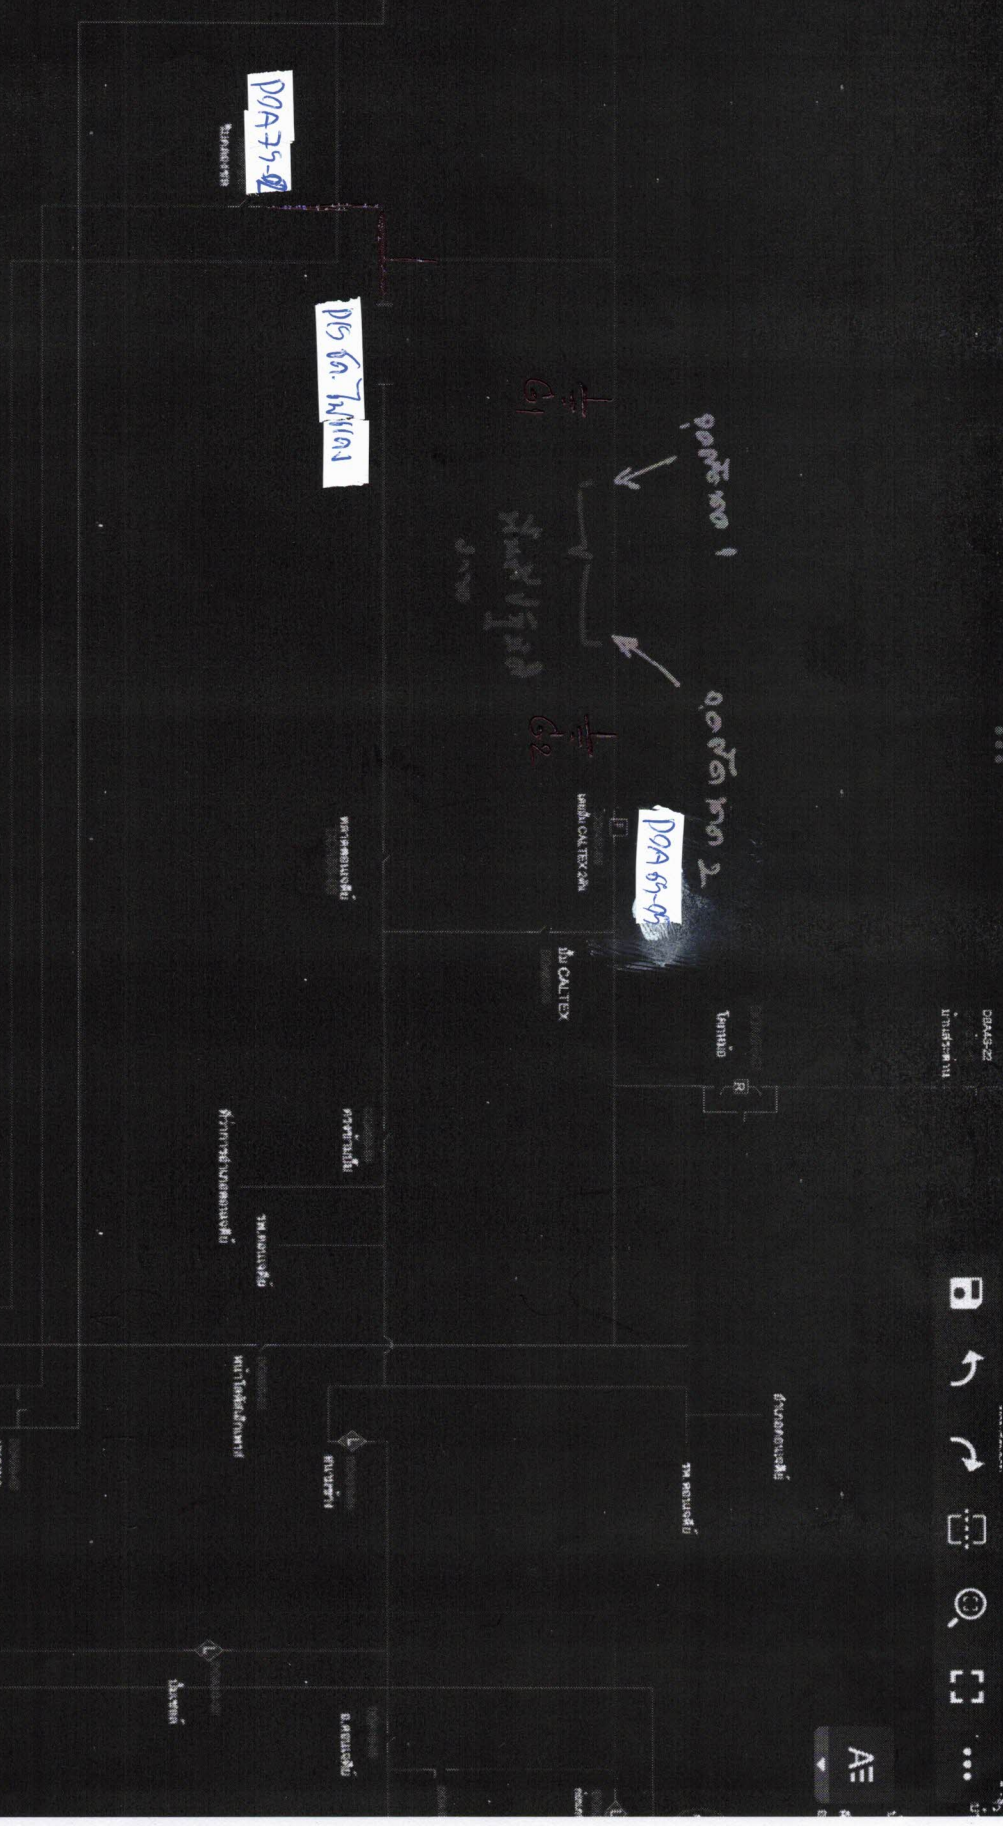

AE