



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.สข.(กป.) ๕๕๑ /๒๕๖๔
ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา
ชื่อผู้ส่ง นายพฤษพงศ์ กาทหลง

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.สข.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.อ.สามชุก จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงเปลี่ยนสายแรงสูงระบบจำหน่าย ฟีดเดอร์ ๓
สถานีไฟฟ้า.....เดิมบงา..... ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	DBA๐๓	๒๕ ก.ย. ๖๔	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ตัดไฟปรับปรุงเปลี่ยนสาย แรงสูง บริเวณ รีโคลสเซอร์ บ้านสระ ถึง SF6บ้านลาด สิงห์	รีโคลสเซอร์ บ้านลาดสิงห์ DBA 3R-02	SF6บ้าน ลาดสิงห์ DBA 3S-14	นายนรินทร์ คำภีภาค ๐๙๒-๒๔๘๔๖๐๕

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....หม้อแปลง ๑๑ เครื่อง ๒๕๐ เควีเอ. ผู้ใช้ไฟประมาณ ๒๕๙ ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวานิช ไชยจิตต์ ตำแหน่ง..... ผจก. โทร ๐๘๙-๒๑๘๘๔๔๒

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๙

(...นายอภิรักษ์ ตวาราธ...)

ตำแหน่ง.....ผศน.ศ.รักษาการแทน.ผจก.กฟส.อ.สข.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ DBA จาก DBA 3R-02 ถึง DBA 3S-14
ในวันที่ 25/9/64 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 1162/64

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย สนิท บุณย์

ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย เทอด ไทย

นาย สนิท บุณย์
๐๙๖.๕ ๓๓๓ ๖๖.๐๖

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ. สามชุก

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

ขั้นตอนการสวิตชิง 1 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น


ผจก. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)


รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

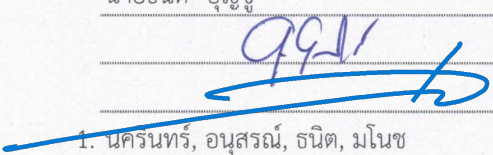1. สถานที่ทำงาน	บ้านลาดสิงห์		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	25 ก.ย. 64	ระหว่าง 08.30 น.	ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สช.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายธนิต บุญชู		วันที่ 15 กันยายน 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 15 กันยายน 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 15 กันยายน 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย			วันที่ 15 กันยายน 2564
	1. นครินทร์, อนุสรณ์, ธนิต, มโนช 2. กฤษณะศักดิ์, ขุนทอง, สุธี, พินิต, ศุภสวัสดิ์ 3. เพชรรัตน์, พิชชา, ณีฐกาญจน์, สามารถ		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบ SF6 DBA3S-14 บ้านลาดสิงห์ อยู่ตำแหน่ง OPEN พร้อมล๊อคคาน						
2	เมื่อพร้อมดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน ๒๖ ๐๘.๓๐ น.						
3	DBA03R-0๑	Normal	Nonreclosing, ALT		สช.	R	บ้านลาดสิงห์
4	DBA03R-0๑	สับ	ปลด		สช.	R	บ้านลาดสิงห์
5	ให้ปลดใบมิดด้านออกไลน์ของ รีโคลสเซอร์ DBA03R-0๑ ออก						
6	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟอ.สามชุก ทราบ						
7	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
8	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
9	แจ้ง กฟอ.สามชุก ปฏิบัติงานได้						
10	สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้า						
11	เมื่อ กฟอ.สามชุก ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
12	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1						
13	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2						
14	ให้สับใบมิดด้านออกไลน์ของ รีโคลสเซอร์ DBA03R-0๑ เข้า						
15	DBA03R-0๑	ปลด	สับ คง Nonreclosing		สช.	R	บ้านลาดสิงห์
16	DBA03R-0๑	Nonreclosing, ALT	Normal		สช.	R	บ้านลาดสิงห์
	สิ้นสุด Switching						

ปฏิบัติงานเปลี่ยนสายแรงสูงระบบจำหน่าย วันที่ 25 กันยายน 2564

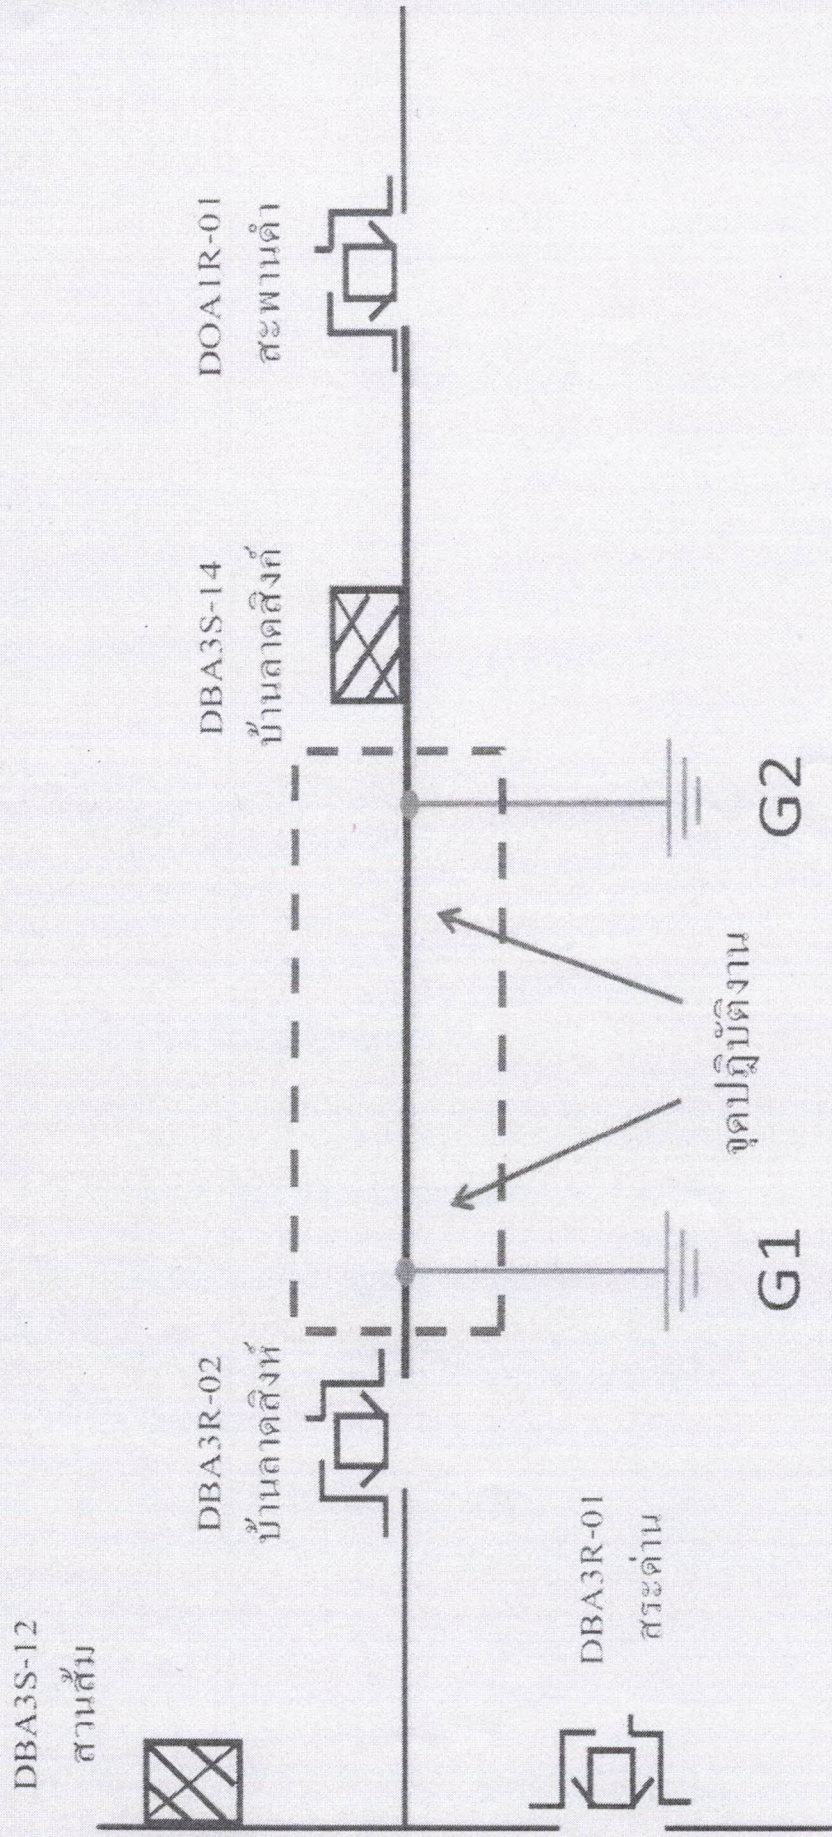

G1 ซ้อดกราวด์ โดยชุดแก้ไฟ นาย ญัฐพงษ์ เข็มเพชร ความคุมงาน
G2 ซ้อดกราวด์ โดยชุดซ่อมย่อย นาย อรรถพร เข็มเนตร ความคุมงาน