



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ /๒๕๖๖

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ชื่อผู้รับ นายพัฒน์ พิชราสุวรรณกุล

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอักษรเดชา

ตำแหน่ง รจก.(ท.) กฟจ.สพ.

Switching Deadline

2 ส.ค. 66

ด้วยการไฟฟ้าสุพรรณบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อรื้อถอน ปีกเสาและพาดสายแรงสูง สถานีสุพรรณบุรี๑ บริเวณแยก
ปราสาททอง-วัดไทรย์ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	๗ สพ.	๐๕/๐๘/๖๖	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	รื้อถอนปีกเสาแรงสูงถนน ขุนแผน	DDE จุด A ศูนย์เยาวชน	Disชั่วคราว วัดไทรย์	โทร.๐๙๘-๒๗๕๓๖๔๐

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธนกร สุวรรณประทีป ตำแหน่ง พชง.๖ (สข.) โทร. ๐๘๑-๔๓๒๐๒๖๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟก. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอักษรเดชา

ตำแหน่ง รจก.(ท.) กฟจ.สพ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเดอร์ 9PA4 จาก DDE จุด A ถึง Disชั่วคราววัดไทรย์
ในวันที่ 5 ส.ค. 66 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง 17-๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 1163/66

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่
พนักงานศูนย์ฯ นาย ธีรภัฏ ขุนเดช ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย อ. ธีรภัฏ สุวรรณอักษรเดชา

(นายอภิชาติ ธีรภัฏ

ชั้นตอนการสวิตซ์ชิง 1 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจฟ. (สถานี

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟจ. สพ.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รจก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณถนนขุนแผน		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	5 ส.ค. 66	เวลา 08.00 น.	ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟช.สพ.	งานที่ทำ	ปักเสา พาดสายแรงสูง ตามใบขอปฏิบัติงาน 1163/66
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายธนิต บุญชู		วันที่ 27 กรกฎาคม 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 27 กรกฎาคม 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 27 กรกฎาคม 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย			

1. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต	(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมโนช	(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
3. นายสถาพร, นายจิรวัดน์, นายพิชชา, นายสุธี, นายอมร	(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	SPA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		- -
3	SPA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		- -
4	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน ตรวจสอบSF6 SPA07S-11 และ SPA07S-05 openพร้อมล๊อคคาน						
5	Dis ชั่วคราว SPA7	สับ	ปลด(ใช้ไหลดบัลสเตอร์)		สพ.		DIS วัดไทรย์
6	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
7	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ข้อตกกราวด์ จุด G1						
8	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ข้อตกกราวด์ จุด G2						
9	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ข้อตกกราวด์ จุด G3						
10	แจ้งช่างทำงานทำการปลด DDE จุด A บริเวณศูนย์เยาวชน ออกทั้ง 3 เฟส ได้ (ตามแผนผังแนบ)						
11	หลังจากทำการปลด DDEจุด A ศูนย์เยาวชน ออกทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟถึง DDE จุด A						
12	แจ้งหน่วยงาน ปลดข้อตกกราวด์ จุด G3						
13	SPA07S-11	ปลด	สับ		สพ.		SF6 บ้านกรวย
14	แจ้งชุดปฏิบัติงาน ลงข้อมูลใน WeSafe พร้อมทำงานได้						
15	SPA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		- -
16	SPA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		- -
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
17	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
18	SPA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		- -
19	SPA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		- -
20	เมื่อพร้อมดับไฟเชื่อม DDE จุด A						
21	SPA07S-11	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		สพ.		SF6 บ้านกรวย
22	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
23	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ข้อตกกราวด์ จุด G3						
24	แจ้งช่างทำงานทำการเชื่อม DDE จุด A ศูนย์เยาวชนเข้าทั้ง 3 เฟส ได้ (ตามแผนผังแนบ)						
25	หลังจากทำการเชื่อม DDEจุด A เข้าทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ						
26	แจ้งหน่วยงาน ปลดข้อตกกราวด์ จุด G1						
27	แจ้งหน่วยงาน ปลดข้อตกกราวด์ จุด G2						
28	แจ้งหน่วยงาน ปลดข้อตกกราวด์ จุด G3						
29	Dis ชั่วคราว SPA7	ปลด	สับ		สพ.		DIS วัดไทรย์
30	SPA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		- -
31	SPA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		- -
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบ.กฟจ.สพ.

ถึง ผจก.กฟจ.สพ.

เลขที่ ก.๓ สพ.(ปบ.)-

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟจ.สพ./รจก.กฟจ.สพ.


ด้วยในวันที่...๕...เดือน...สิงหาคม...พ.ศ. ...๒๕๖๖... ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. กฟจ.สุพรรณบุรี มีแผนงานดับไฟฟ้าบริเวณ ...แยกปราสาททอง-วัดไทรย์...เพื่อ...รื้อถอน,ปักเสาแรงสูง สถานีสุพรรณบุรี๑...โดยมีรายละเอียดที่ขอปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

พีดเดอร์ ...๗.. สถานีฯ ...สุพรรณบุรี ๑... ตั้งแต่บริเวณ ...แยกปราสาททอง-วัดไทรย์

กฟจ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้นาย เดชาวัต คงเจริญ พงช.๖ ผจก.กฟจ.สพ. เบอร์โทรศัพท์ ...๐๙๐-๑๔๓๙๑๑๔..

เป็นผู้ควบคุมงานและให้...นายวรพล สุทธิโกธ ..ตำแหน่ง ผ.ผ.ก.สพ..เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ..๐๙๘-๒๗๕๓๖๔๐..เป็นผู้ประสานงานการดับไฟเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด

แผนผังเชิงเส้น

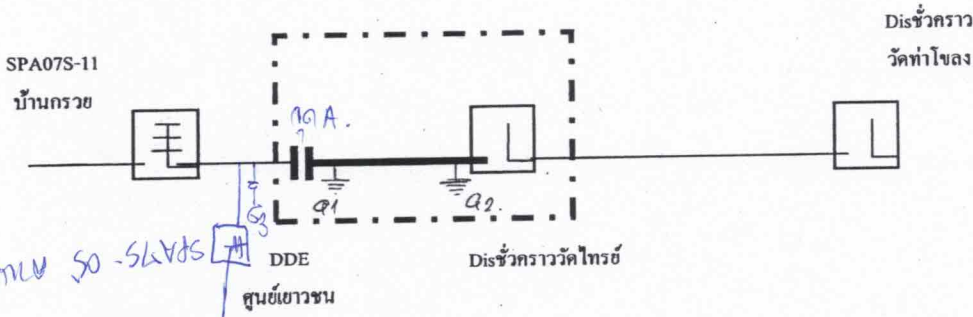

ดับไฟระบบจำหน่าย ๒๒ เควี เพื่อปฏิบัติงาน รื้อถอนและปักเสาแรงสูงและพาดสายแรงสูง

- ๑.ย้ายโหนดพื้นที่จุดปฏิบัติงาน
- ๒.ปลดโหนดพื้นที่ปฏิบัติงาน HotLineสพ. ตัดเขต ๑จุด
- ๓.ตรวจสอบไฟดับ ชุดทีมแก้ไขข้อบกพร่อง ๒ จุด
- ๔.แจ้งชุดก่อสร้างปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

อนุมัติ

(นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอัครเดชา)
รองผู้จัดการปฏิบัติงานแทนผู้จัดการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรี

(นายธนากร สุวรรณประทีป)
พงช.๖(สข.) ผบ.กฟจ.สพ.

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา
โทร. ๐๓๕-๕๓๕๑๖๗-๘, ๑๔๘๕๕, ๑๔๘๖๐