



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เลขที่ .. ก.๓..... /๒๕๖๓.....

วันที่ ..๘ มิถุนายน ๒๕๖๕

ชื่อผู้รับ นายสมบุญรัตน์ ..สิงห์โตทอง.....

ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(ก.๓).....

ชื่อผู้ส่ง นายชัชชัย ..เจ็ดชูสุวรรณ.....

ตำแหน่ง ..รจก.(ท.) กฟจ.สท.....

ด้วยการไฟฟ้าสุพรรณบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปักเสาและทาดสายแรงสูง๑๑๕เควี สถานีสุพรรณบุรี๒ ตามแผนผังสังเขป แบบ จำนวน...๑...แผ่น ดังนี้

ที่	พิกัดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	8สท.	20/07/65	08.00	17.00	ปักเสาแรงสูง115เควี ตรงข้าม สถานีสุพรรณบุรี2 จำนวน2ต้น *แก้ไขเพิ่มเติม มีชุด22เควี ปฏิบัติงานทาดสายโอเวอร์เฮด ร่วมด้วย	Disชั่วคราว สถานีสุพรรณ2	DDE ดึงข้าม ถนน	โทร.๐๘๕-๒๙๐๔๐๔๑ นายเกียรติศักดิ์ สุวรรณกร

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ ..นายธนากร ..สุวรรณประทีป..... ตำแหน่ง พช.๖.(สช.)..... โทร.๐๘๑-๔๓๒๐๒๖๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(...นายชัชชัย ..เจ็ดชูสุวรรณ.....)

ตำแหน่ง ..รจก.(ท.) กฟจ.สท.....

สำรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. ทิวราณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ .. 1 พิกัดเคอร์ SPAC09 DIS. ๓๓. ๓๖2 ถึง BOE ถึงท่านกนง ตามรูป

ในวันที่ 20 ก.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1166

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ .. พิกัดเคอร์ .. จาก .. ถึง ..

ในวันที่ .. ตั้งแต่เวลา .. น. ถึง .. น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ ..

พนักงานศูนย์ นาย ..รณพร ..ตันดึกขจรวิจิ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ..ทช.ธนากร ..สุวรรณประทีป

รณพร ..ตันดึกขจรวิจิ
(๑๐ ก. 7 โทร นว.๓๗)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟจ.สท.....

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น
ผจก. (สถานี) ..

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ ..แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ สุพรรณบุรี 2					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	20 ก.ค.65	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.สพ.	งานที่ท่า	ปักเสาแรงสูง 115 เควี	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1166/65	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสถาพร ต้นติเกษตรกิจ			วันที่	12 กรกฎาคม 2565	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย	ปิณิต			วันที่	12 กรกฎาคม 2565	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย	(ลายเซ็น)			วันที่	12 กรกฎาคม 2565	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. เพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมิโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	SPA09R-01	Normal	Nonreclosing		สพ.		R บางปลาหมอ
2	SPA09VB-01	Auto	Manual		SPA		-
3	ย้ายโหนด SPA09 เปลี่ยนการจ่ายไฟ						
4	SPA07S-08	ปลด	ล๊ับ		สพ.		DIS หมู่บ้านจามจรี
5	Dis ชั่วคราว	ล๊ับ	ปลด(ใช้โหนดบัสเตอร์)		สพ.		DIS หน้าสถานีฯ สุพรรณบุรี 2
6	เมื่อพร้อมดับไฟทำงานเวลา 08.30 น.						
7	แจ้ง Hotline กระเช้า 22 เควี ตัด DDE บริเวณดิ่งข้ามถนนจามจรี						
8	เมื่อ Hotline กระเช้า 22 เควี ตัด DDE บริเวณดิ่งข้ามถนนจามจรี แล้วเสร็จ						
9	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
10	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
11	SPA09R-01	Nonreclosing	Normal		สพ.		R บางปลาหมอ
12	SPA09VB-01	Manual	Auto		SPA		-
13	แจ้ง กฟจ.สพ. ลงข้อมูลใน We Safe						
14	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
สิ้นสุด Switching							
15	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานแล้วเสร็จ						
16	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1						
17	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2						
18	SPA09R-01	Normal	Nonreclosing		สพ.		R บางปลาหมอ
19	SPA09VB-01	Auto	Manual		SPA		-
20	แจ้ง Hotline กระเช้า 22 เควี เชื่อม DDE บริเวณดิ่งข้ามถนนจามจรี						
21	เมื่อ Hotline กระเช้า 22 เควี เชื่อม DDE บริเวณดิ่งข้ามถนนจามจรี แล้วเสร็จ						
22	ย้ายโหนด SPA09 เปลี่ยนการจ่ายไฟ						
23	Dis ชั่วคราว	ปลด	ล๊ับ		สพ.		DIS หน้าสถานีฯ สุพรรณบุรี 2
24	SPA07S-08	ล๊ับ	ปลด(ใช้โหนดบัสเตอร์)		สพ.		DIS หมู่บ้านจามจรี
25	SPA09R-01	Nonreclosing	Normal		สพ.		R บางปลาหมอ
26	SPA09VB-01	Manual	Auto		SPA		-
สิ้นสุด Switching							



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบ.กฟง.สพ.

ถึง ผก.กฟง.สพ.

เลขที่ ก.๓ สพ.(ปบ.)-


วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย

เรียน ผก.กฟง.สพ./รจก.กฟง.สพ.

ด้วยในวันที่...๒๐...เดือน...กรกฎาคม...พ.ศ. ...๒๕๖๕... ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. กฟจ.สุพรรณบุรี มีแผนงานดับไฟฟ้าบริเวณ ...Disชั่วคราวสถานีสุพรรณ๒-DDEตั้งข้ามถนน , Dis SPA๐๘S-๐๙ - DDEร้านขายวัสดุคันคลองวัดป่า...เพื่อ...ปักเสาและพาดสายระบบจำหน่ายแรงสูง๑๕๕เควี สถานีสุพรรณบุรี๒...โดยมีรายละเอียดที่ขอปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

พิดเคอร์ ..๘.. สถานีฯ ...สุพรรณบุรี... ตั้งแต่บริเวณ .. Dis SPA๐๘S-๐๙ - DDEร้านวัสดุก่อสร้าง
พิดเคอร์ ..๙.. สถานีฯ ...สุพรรณบุรี... ตั้งแต่บริเวณ .. Disชั่วคราวสุพรรณ๒-DDEตั้งข้ามถนน
กฟจ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้...นายปรีชา ทองระย้า..ตำแหน่ง ..ชุดก่อสร้างเขต... เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ..๐๙๐-๑๔๓๙๑๑๔..เป็นผู้ควบคุมงานและให้และให้นายวรพล สุทธิโกร ตำแหน่ง หน.กส.สพ. โทร ๐๘๑-๘๕๖๖๕๗๙ เป็นผู้ประสานงานการดับไฟเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด

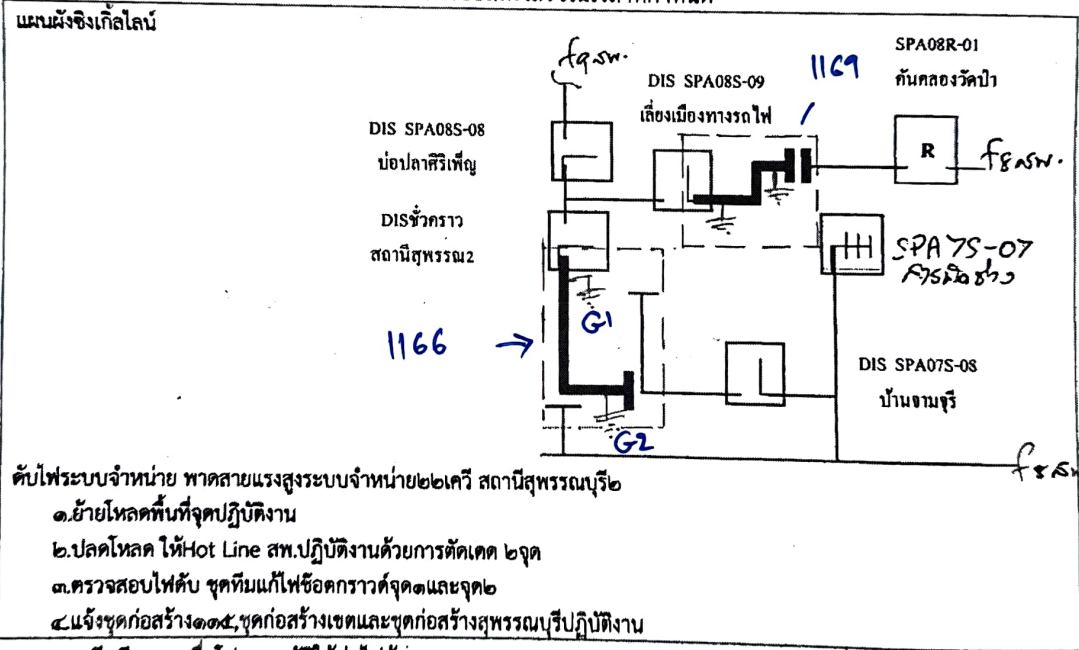

อนุมัติ

(นายชนกร สุวรรณประทีป)
พงง.๗(สข.) ผบ.กฟง.สพ.

(นายชัชชัย เขิตชูสุวรรณ)
รจก.(ท.)กฟง.สพ.

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา

โทร. ๐๓๕-๕๓๕๑๖๗-๘, ๐๔๘๕๕, ๐๔๘๖๐