



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ..ภ.จ.สพท.(กบ.) 9512/2566
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายขจรเดช นิยมศิริ

วันที่ ..๒๕.ก.ค.๒๕๖๖
ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ..ผจก.กฟส.อ.สพท.

ด้วยการไฟฟ้า สองพี่น้อง จะขอย้ายโหนดเพื่อปฏิบัติงาน แก่ไขจูดร่อน SF6 บ้านทะเลบก ตามแผนผังสิ่งเซบแนบจำนวน ..๑..แผ่น
ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่วเวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	F6(สพท.2)	8 ส.ค.66	09.00	12.00	1.แกไขจูดร่อน SF6 บ้านทะเลบก	SPO06S-02		นายพนันต์ พรหมศรี โทร.๐๘๕-๒๑๕๘๖๕๔
๒.								
๓.								

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ...นายอภิสิทธิ์ หงษ์โต ตำแหน่ง หน.กบ.....โทร๐๘๑-๘๘๒๐๘๑๗

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายขจรเดช นิยมศิริ)

ตำแหน่ง.....ผจก.กฟส.อ.สพท.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ SP06 จาก SP06S-02 ถึง ..

ในวันที่ ๘ ก.ค. ๖๖ ตั้งแต่วเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 1171/2566

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ .. ฟีดเดอร์ .. จาก .. ถึง ..

ในวันที่ .. ตั้งแต่วเวลา .. น. ถึง .. น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ ..

พนักงานศูนย์ฯ นาย ภูนิท ราชบุรีนิคม ประสานงานการขอดับไฟกับ นายเกริกฤทธิ์ พงษ์โต

(นายเกริกฤทธิ์ พงษ์โต)
อด.ก.4 1๓๖ ขพ.คพ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง .. แผ่น

แผนผังแนบ .. แผ่น

ผจพ.....(สถานี.....)



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วเวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.dea.co.th

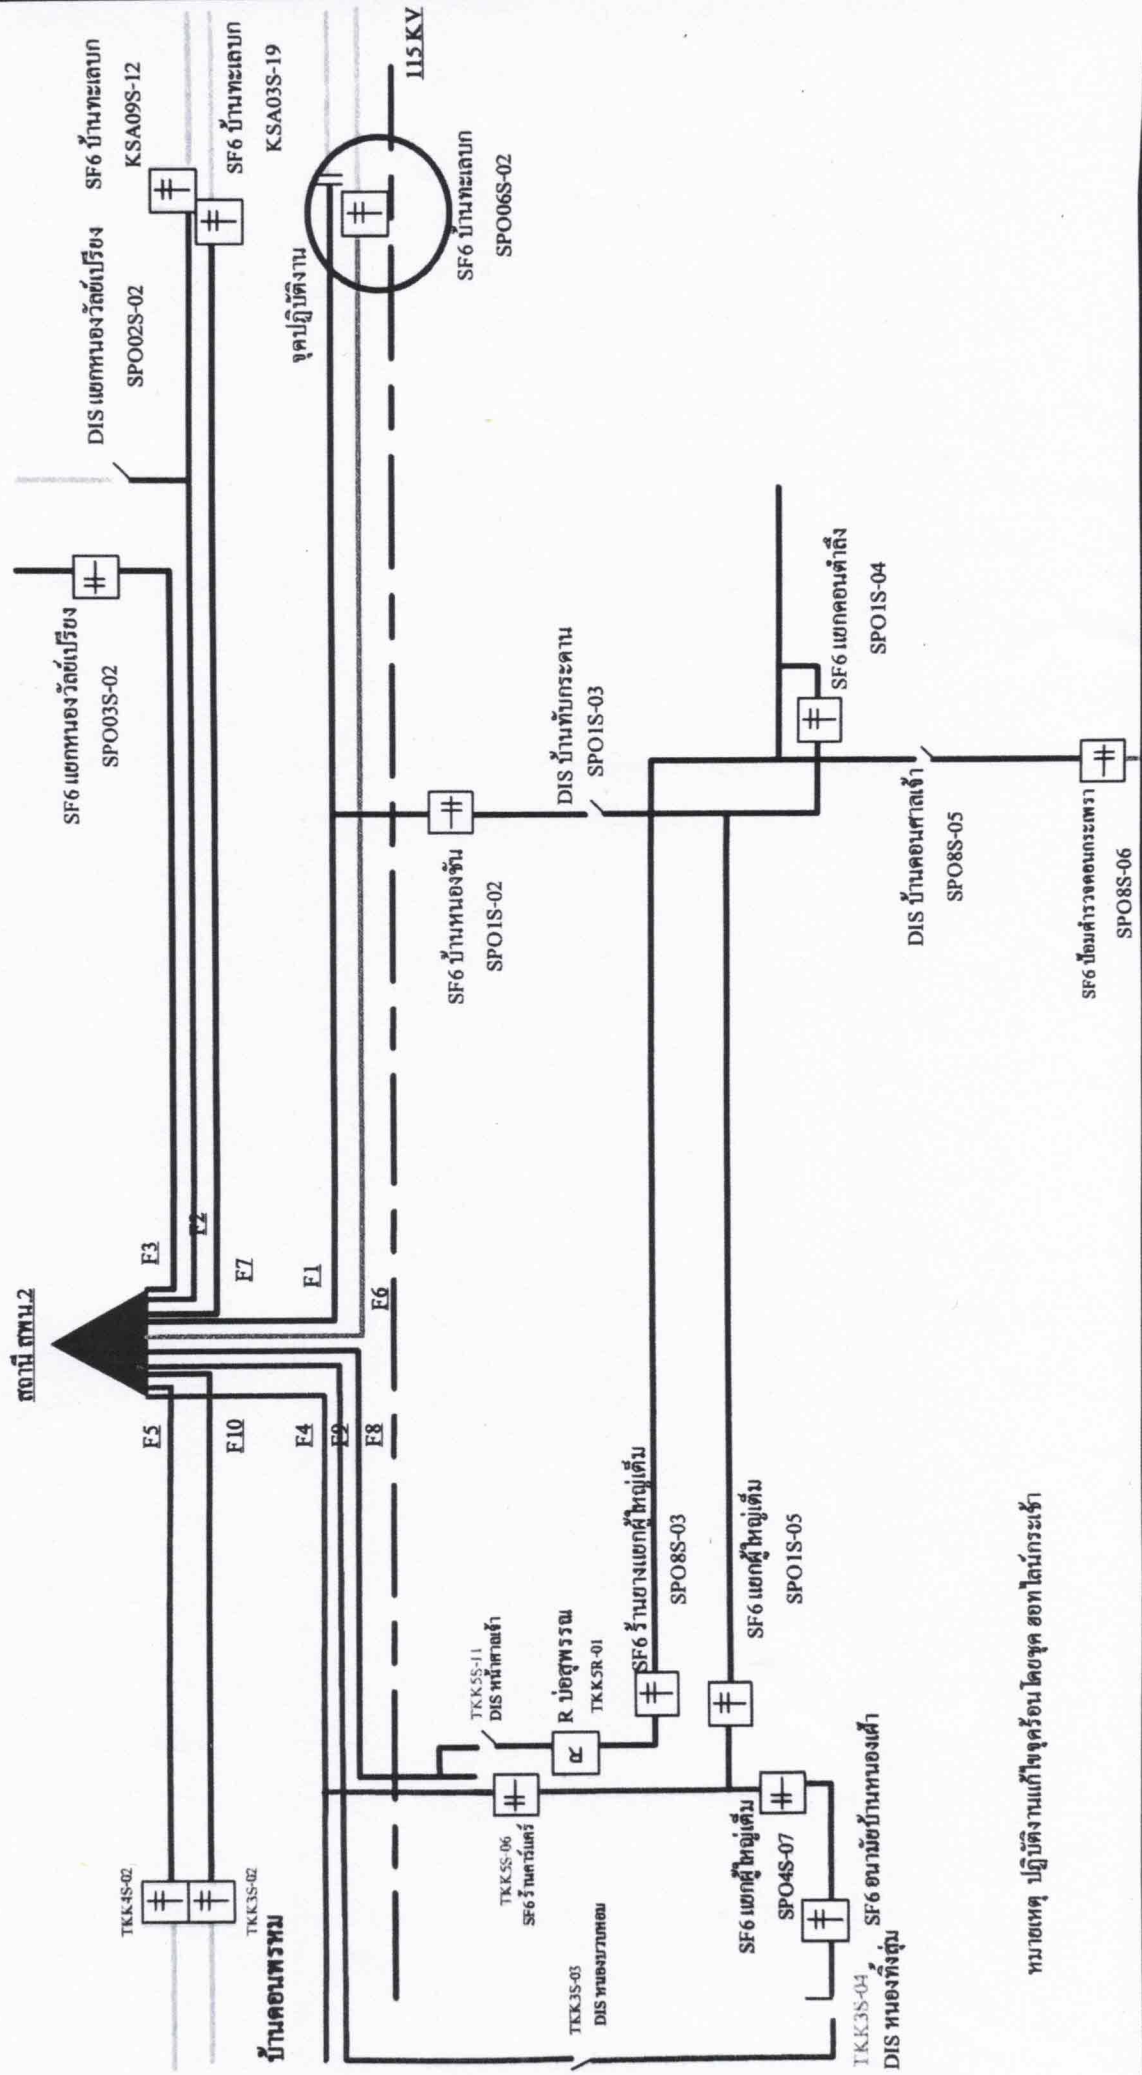
(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	แก๊สจุดร้อน SPO06S-02 SF6 บ้านทะเลบก					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	8 ส.ค. 66	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	8 ส.ค. 66	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สพน.	งานที่ทำ	แก๊สจุดร้อน SPO06S-02 SF6 บ้านทะเลบก			ตามใบขอปฏิบัติงาน 1171/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพนิต ราชภรณ์นิม				วันที่	31 กรกฎาคม 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	31 กรกฎาคม 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	31 กรกฎาคม 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายพิชชา, นายสุธี, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ส่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	KS-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
3	SPO-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPO	-	-
4	KSA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA	-	L=4.0MW.
5	SPO06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO	-	L=4.0MW.
6	ย้ายโหลด SPO06 บางส่วนไปจ่ายจาก KSA01						
7	KSA01S-10	ปลด	ล๊ับ		กฟส.	SCADA	SF6 รั้วเสนาห์ชาวด์
8	SPO06S-02	ล๊ับ	ปลด, ล็อคคาน		ทคก.	SCADA	SF6 บ้านทะเลบก
9	คง Manual KSA01, SPO06 ขณะปฏิบัติงาน						
10	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ลงใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
11	KS-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
12	SPO-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPO	-	-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
13	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานแล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหลดกลับ						
14	KS-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
15	SPO-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPO	-	-
16	ยืนยันการลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
17	ย้ายโหลด SPO06 กลับจาก KSA01						
18	SPO06S-02	ปลด, Lock	ล๊ับ		ทคก.	SCADA	SF6 บ้านทะเลบก
19	KSA01S-10	ล๊ับ	ปลด		กฟส.	SCADA	SF6 รั้วเสนาห์ชาวด์
20	KS-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
21	SPO-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPO	-	-
22	KSA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA	-	-
23	SPO06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO	-	-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

แผนผังขยายโหลด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสองพี่น้อง
วันที่ 8 ส.ค. 2566 เวลา 09.00-12.00 น.
บริเวณ บ้านทะเลบก



หมายเหตุ ปฏิบัติงานแก้ไขจุดร้อน โดยชุด ออกได้นักระเช้า