



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่ ก.ต.ภจ. (ป.บ.) ๑๖๘๒ / ๒๕๖๕ วันที่ ๑๑ ก.ค. ๖๕
 ชื่อผู้รับ นายสมบูรณ์ สิงห์โตทอง ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ. (ก.๓)
 ชื่อผู้ นายณภูมิทร ศิริพรพรค ตำแหน่ง ร.จก. (ท) รักษาการแทน ผจก. กฟจ. กจ.

ด้วย กฟจ. กจ. จะขอตัดไฟเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ KV ในระบบจำหน่าย/สถานีไฟฟ้า ตำบลมะขามเตี้ย... วงจร F10

บริเวณบ้านเขาแหลม ม.๒ ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ตามแผนผังสิ่งเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ระบบ/สถานี	วันเดือนปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	F10/สฟฟ. ตำบลมะขามเตี้ย	๒๖ ก.ค. ๖๕	๐๘.๓๐	๑๗.๐๐	ทาดสาย SAC๑๘๕ บริเวณบ้านเขาแหลม	SF6 DMA10S-06 บ้านเขาแหลม	SF6 บ้านถ้ำมังกรทอง	นายสมปอง กำจรกิจคุณ ๐๘๑-๐๙๔๒๕๕๙

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ให้ดับ) บริเวณบ้านเขาแหลม ม.๒ ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายปฐมพงศ์ ศรีวัฒนา ตำแหน่ง พงษ.๕ โทร ๐๘๕-๘๙๑๓๘๕๔ / ๐๓๕-๕๑๑๕๕๑ / ๐๓๕-๕๑๒๕๕๖ พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟท. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
 ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ *ณ.ณ.*
 (นายณภูมิทร ศิริพรพรค)
 ตำแหน่ง ร.จก. (ท) รักษาการแทน ผจก. กฟจ. กจ.

ส่วนรับแผนขอควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟท.๓
 เรียง อ.ก.ป.บ. (ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ 1 พัดเตอร์ DMA10 DMA10S-06 ถึง SF6 บ้านที่พังกฟท.๓
 ในวันที่ 26 ก.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข 1182/2565
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ พัดเตอร์ จาก ถึง ในวันที่
 ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ พัดเตอร์ จาก ถึง ในวันที่
 ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข
 พนักงานศูนย์ฯ นาย *ณัฐ บุญ* ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย *ปฐมพงศ์ ศรีวัฒนา*
 18 ก.ค. 65

รศพร ธานีกุล
 (๖๐๖.๖ แทน น.พ.๑๔)

ส่วนรับผู้อนุมัติ


ที่ ก.๓ ก.ป.บ. (คฟ.)
 เรียง ผจก. *กฟท. กจ.*
 อ.ก.บ.ช. (ก.๓), อ.ก.ว.ว. (ก.๓)
 อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิ่ง 2 แผ่น
 แผนผังแนบ 1 แผ่น
 ผจฟ. (สถานี -)
 เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
 ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป งานกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
 รก.ป.บ. (ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ. (ก.๓)


(นายสมปอง)
 นายสมปอง กำจรกิจคุณ
 ท.ป.บ. กฟจ. กาญจนบุรี

หน้าที 1
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณบ้านเขาแหลม - บ้านถ้ำมังกรทอง					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	26 ก.ค. 65	เวลา	08.30 น.	ถึง	17.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.กจ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1182/65
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายธนิต บุญชู			วันที่	18 กรกฎาคม 2565	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	18 กรกฎาคม 2565	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	18 กรกฎาคม 2565	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> นายสถาพร,นายมงคล,นายศักดิ์สิทธิ์,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) นายนครินทร์, นายขุนทอง,นายสุธี, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) นายเพชรรัตน์,นายพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	TM-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
3	TMA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA	-	-
4	DMA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DMA	-	-
5	DMA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DMA	-	-
6	ย้ายโหลด DMA10 บางส่วนไปจ่ายจาก TMA07						
7	KCA09S-10	ปลด	สับ		กจ.	SCADA	SF6 บั้มสมนันท์
8	DMA10S-06	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		กจ.	SCADA	SF6 บ้านเขาแหลม
9	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
10	SF6.ชค.DMA10	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		กจ.		SF6 บ้านถ้ำมังกรทอง
11	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
12	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G1						
13	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G2						
14	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G3						
15	แจ้งช่างหน่วยงานทำการตัดเคด บริเวณซากูระรีสอร์ท ออกได้						
16	เมื่อตัดเคดแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟถึงจุดตัดเคด ซากูระรีสอร์ท						
17	แจ้งหน่วยงาน ปลดซ็อตกราวด์ จุด G3 ออก						
18	SF6.ชค.DMA10	ปลด	สับ		กจ.		SF6 บ้านถ้ำมังกรทอง
19	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ช่างหน่วยงานทราบพร้อมลงข้อมูลซ็อตกราวด์ใน WeSafe เรียบร้อย						
20	TM-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
21	TMA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA	-	-
22	DMA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DMA	-	-
23	DMA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DMA	-	-
24	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
25	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
26	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ ลงข้อมูลหลังปฏิบัติงานแล้วเสร็จใน WeSafe						
27	TM-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
28	TMA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA	-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	DMA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DMA		- -
30	DMA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DMA		- -
31	เมื่อพร้อมดับไฟเพื่อจัมเดด บริเวณซากูระรีสอร์ท เข้า						
32	SF6.ชค.DMA10	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		กจ.		SF6 บ้านถ้ำมังกรทอง
33	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G3						
34	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ช่างหน่วยงานทราบพร้อมลงข้อมูลซ็อตกราวด์ใน WeSafe เรียบร้อย						
35	เมื่อจัมเดดแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟได้						
36	แจ้งหน่วยงาน ปลดซ็อตกราวด์ จุด G1						
37	แจ้งหน่วยงาน ปลดซ็อตกราวด์ จุด G2						
38	แจ้งหน่วยงาน ปลดซ็อตกราวด์ จุด G3						
39	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
40	SF6.ชค.DMA10	ปลด	สับ		กจ.		SF6 บ้านถ้ำมังกรทอง
41	ย้ายโหลด DMA10 บางส่วนกลับจาก TMA 07						
42	DMA10S-06	ปลด	สับ		กจ.		SF6 บ้านเขาแหลม
43	KCA09S-10	สับ	ปลด		กจ.		SF6 บั้มสมนันท์
44	TM-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
45	TMA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA		- -
46	DMA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DMA		- -
47	DMA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DMA		- -
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

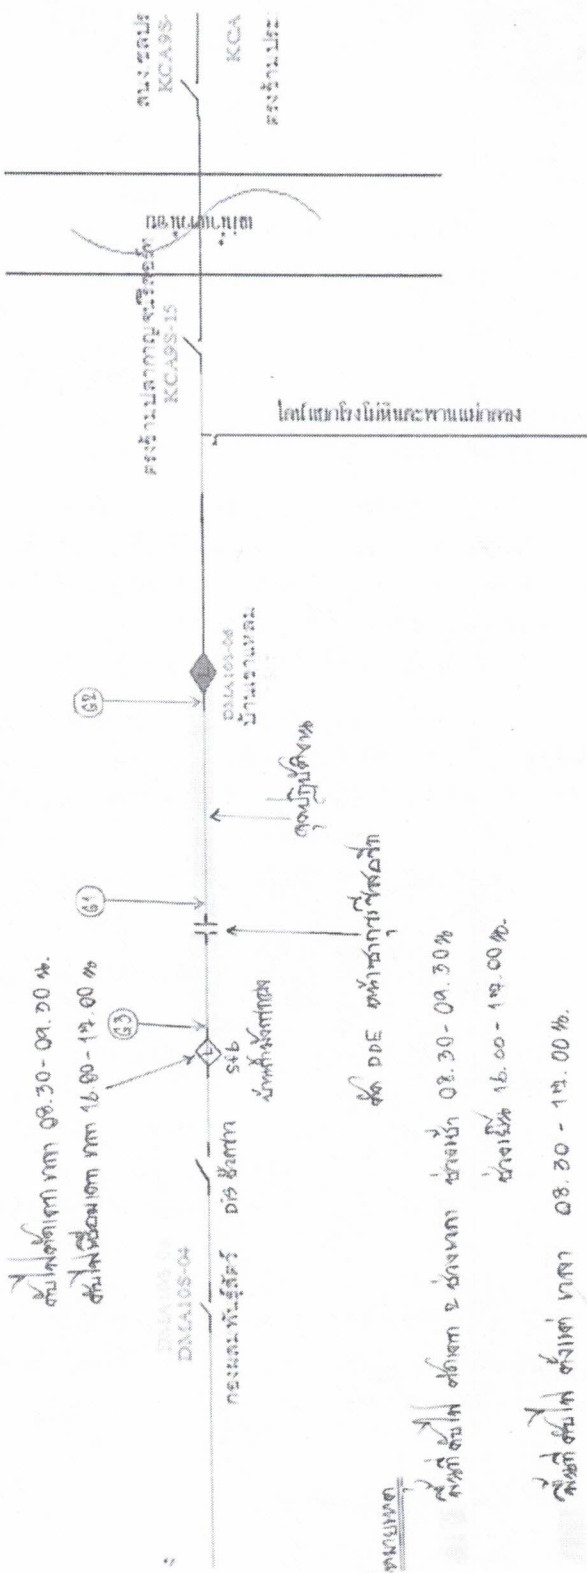

สถานีผลิตไฟฟ้า 08.30-09.30 ชม.

สถานีควบคุมแรงดัน 16.00-17.00 ชม.

สถานีรับไฟฟ้า

08.30-09.30 ชม.

สถานีรับไฟฟ้า

16.00-17.00 ชม.

หม้อแปลง

ตู้ควบคุม

ตู้แรงดัน

สถานีรับไฟฟ้า