



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.ดจ.(กป.)-๕๕๕/๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิงโตทอง
ชื่อผู้ส่ง นายไพรัช พุ่มวงศ์

Switching Deadline
วันที่ 22 ก.ค. 65

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ดอนเจดีย์

ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอดอนเจดีย์ จะขอตัดไฟ Reclosers DOA๑R-๐๑ ถึง DIS ชั่วคราว ก่อนสามแยกผู้ใหญ่เสม เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณวัดโพธาราม, วัดชีธาราม, ผู้ใช้ไฟก่อนถึงสามแยกผู้ใหญ่เสมอ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	1	27 ก.ค. 65	08.00 น.	16.00 น.	ตัดไฟ เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณ สวนสัก	Reclosers DOA๑R-๐๑	DIS ชั่วคราว ก่อนสามแยก ผู้ใหญ่เสมอ	นายอคม แจ่มสว่าง ๐๘๑-๙๖๗-๒๖๑๑

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บริเวณวัดชีธาราม, วัดโพธาราม, ผู้ใช้ไฟก่อนถึงสามแยกผู้ใหญ่เสมอ

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายอคม แจ่มสว่าง... ตำแหน่ง ผ.ก.ป.กฟส.อ.ดอนเจดีย์... โทร. ๐๘๑-๙๖๗-๒๖๑๑...

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายไพรัช พุ่มวงศ์)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ดอนเจดีย์

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ 1 ฟีดเตอร์ DOA1 จาก DOA1R-01 ถึง Dis.50 ก่อนสามแยกผู้ใหญ่เสมอ
ในวันที่ 27 ก.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 16:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1188/2565
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ... ฟีดเตอร์... จาก... ถึง...
ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่...

พนักงานศูนย์ฯ นาย อนุสรณ์ อนุประพันธ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ทบ ๐๑๐๖ 11๐๖๖๖
18 ก.ค. 65

รศพร ธานีเกษมกิจ
(๒๐/๖.๙ 11๓๓ นพ.ฉ.)



สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กป.บ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟส.๑๐๐.
อก.บช.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 2 แผ่น
ผจพ. - (สถานี -)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)


ใบสั่งทำสวิตชิง


1. สถานที่ทำงาน	ไลน์ DOA01 บริเวณ DOA01R-01 - Dis ชั่วคราวก่อนสามแยกผู้ใหญ่เสม								
2. กำหนดวันที่ทำงาน	27 ก.ค. 65	เวลา	08.00	น.	ถึง	27 ก.ค. 65	เวลา	16.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ตจ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย			ตามใบขอปฏิบัติงาน	1188/65		
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์					วันที่	18 กรกฎาคม 2565		
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย						วันที่	18 กรกฎาคม 2565		
6. อนุมัติสวิตชิงโดย						วันที่	18 กรกฎาคม 2565		
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)								

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ป้องกันและสวิตช์ตัดตอนก่อนทำการ Switching							
2	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC			
3	SPC02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SPC			
4	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA			
5	DOA01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		DOA			
6	DOA01R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ตจ.		R	สวนสัก
7	- ย้ายโหลด DOA01 จาก SPC02							
8	DOA01S-08	ปลด	สับ		ตจ.	SCADA	SF6	หน้าวัดเกาะ
9	DOA01S-13	ปลด	สับ		ตจ.		DIS	ข้างโรงสีธนภัทรพูนแสง
10	DIS ชค. DOA01	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ตจ.		DIS	ก่อนสามแยกผู้ใหญ่เสม
11	DOA01S-08	สับ	ปลด		ตจ.	SCADA	SF6	หน้าวัดเกาะ
12	- ดับไฟ DOA01 เวลา 08.00 น.							
13	DOA01R-01	สับ	ปลด		ตจ.		RE	สวนสัก
14	ใบมีดด้านโหลด	สับ	ปลด		ตจ.		RE	สวนสัก
15	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้กฟส.ดอนเจดีย์รับทราบ							
16	แจ้งกฟส.ดอนเจดีย์ Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground จุด G1							
17	แจ้งกฟส.ดอนเจดีย์ Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground จุด G2							
18	แจ้งกฟส.ดอนเจดีย์ลงรายละเอียดใน WE SAFE							
19	แจ้งกฟส.ดอนเจดีย์ปฏิบัติงานได้							
20	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC			
21	SPC02VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SPC			
22	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA			
23	DOA01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		DOA			
%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%%								
24	หลังจากกฟส.ดอนเจดีย์ปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด							
25	แจ้งกฟส.ดอนเจดีย์ทำการปลด Short Ground จุด G1 ออก							


ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
26	แจ้งกฟส.ดอนเจดีย์ทำการปลด Short Ground จุด G2 ออก							
27	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ป้องกันและสวิตช์ตัดตอนก่อนทำการ Switching							
28	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC			
29	SPC02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SPC			
30	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA			
31	DOA01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		DOA			
32	- จ่ายไฟ DOA01							
33	ใบมีดด้านโหลด	ปลด	สับ		ดจ.		RE	สวนสัก
34	DOA01R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		ดจ.		RE	สวนสัก
35	- ย้ายโหลด DOA01 กลับคืนจาก SPC02							
36	DOA01S-08	ปลด	สับ		ดจ.	SCADA	SF6	หน้าวัดเกาะ
37	DIS ชค. DOA01	ปลด	สับ		ดจ.		DIS	ก่อนสามแยกผู้ใหญ่เสม
38	DOA01S-13	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดจ.		DIS	ข้างโรงสีธนภัทรพูนแสง
39	DOA01S-08	สับ	ปลด		ดจ.	SCADA	SF6	หน้าวัดเกาะ
40	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC			
41	SPC02VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SPC			
42	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA			
43	DOA01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		DOA			
44	DOA01R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ดจ.		R	สวนสัก
%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%								


ผังก่อนดับไฟ

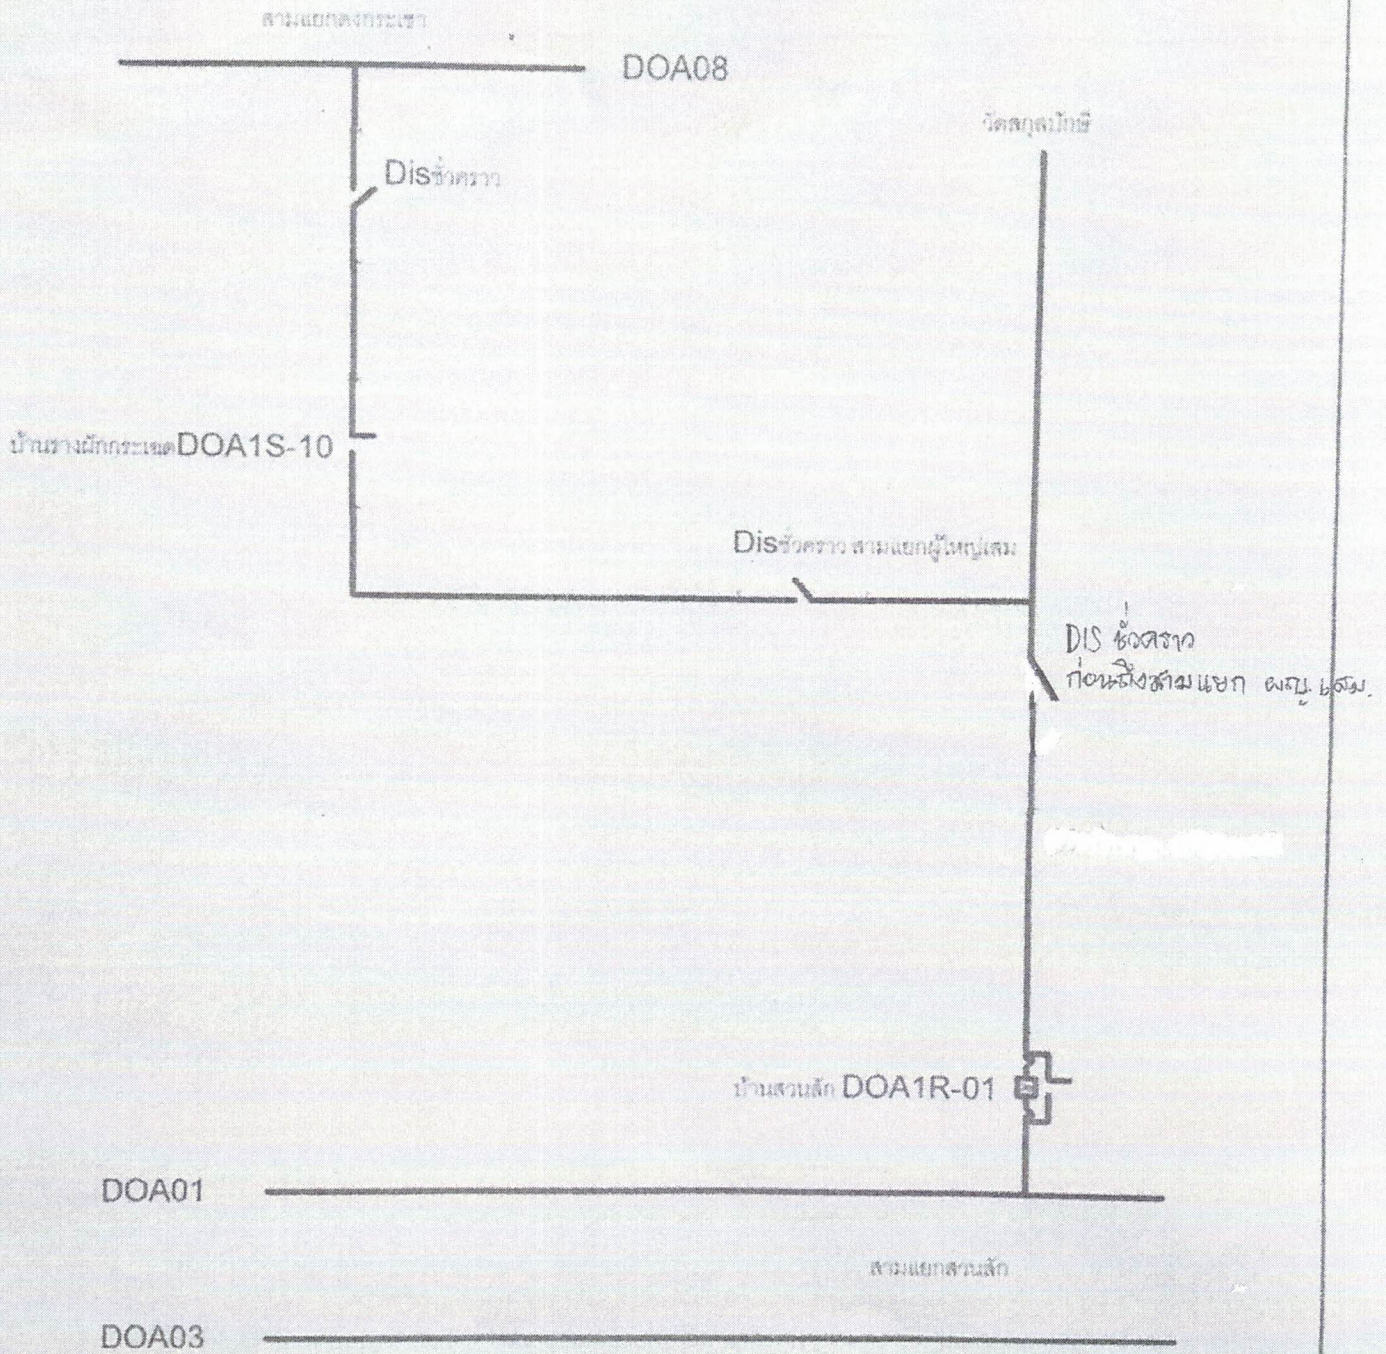

<p>กฟผ.อ.คอนเซ็คย์ ภาค 3 เขต 3</p>	 <p>การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค</p>	<p>ใช้แทนแบบ..... ถูกแทนโดยแบบ.....</p>
<p>ผู้บันทึก นายชวกร นน့်สว่าง ผู้สำรวจ นายชวกร นน့်สว่าง</p>	<p>แผนผังก่อนดับไฟ</p>	<p>เขียนเสร็จวันที่..... แก้ไขวันที่.....</p>
<p>ตำแหน่งแผนก..... วิศวกร..... ผู้จัดทำ.....</p>	<p>กฟผ.คอนเซ็คย์เขตไฟระยอง-วัดสูงปึกซี</p>	<p>มีคิดเป็น.....เมตร..... มาตราส่วน.....</p>
<p>ผู้ควบคุมการร่าง..... ผู้ควบคุมการพิมพ์..... รองผู้ว่าราชการ.....</p>		<p>แบบฉบับที่.....</p>

ผังหลังดับไฟ

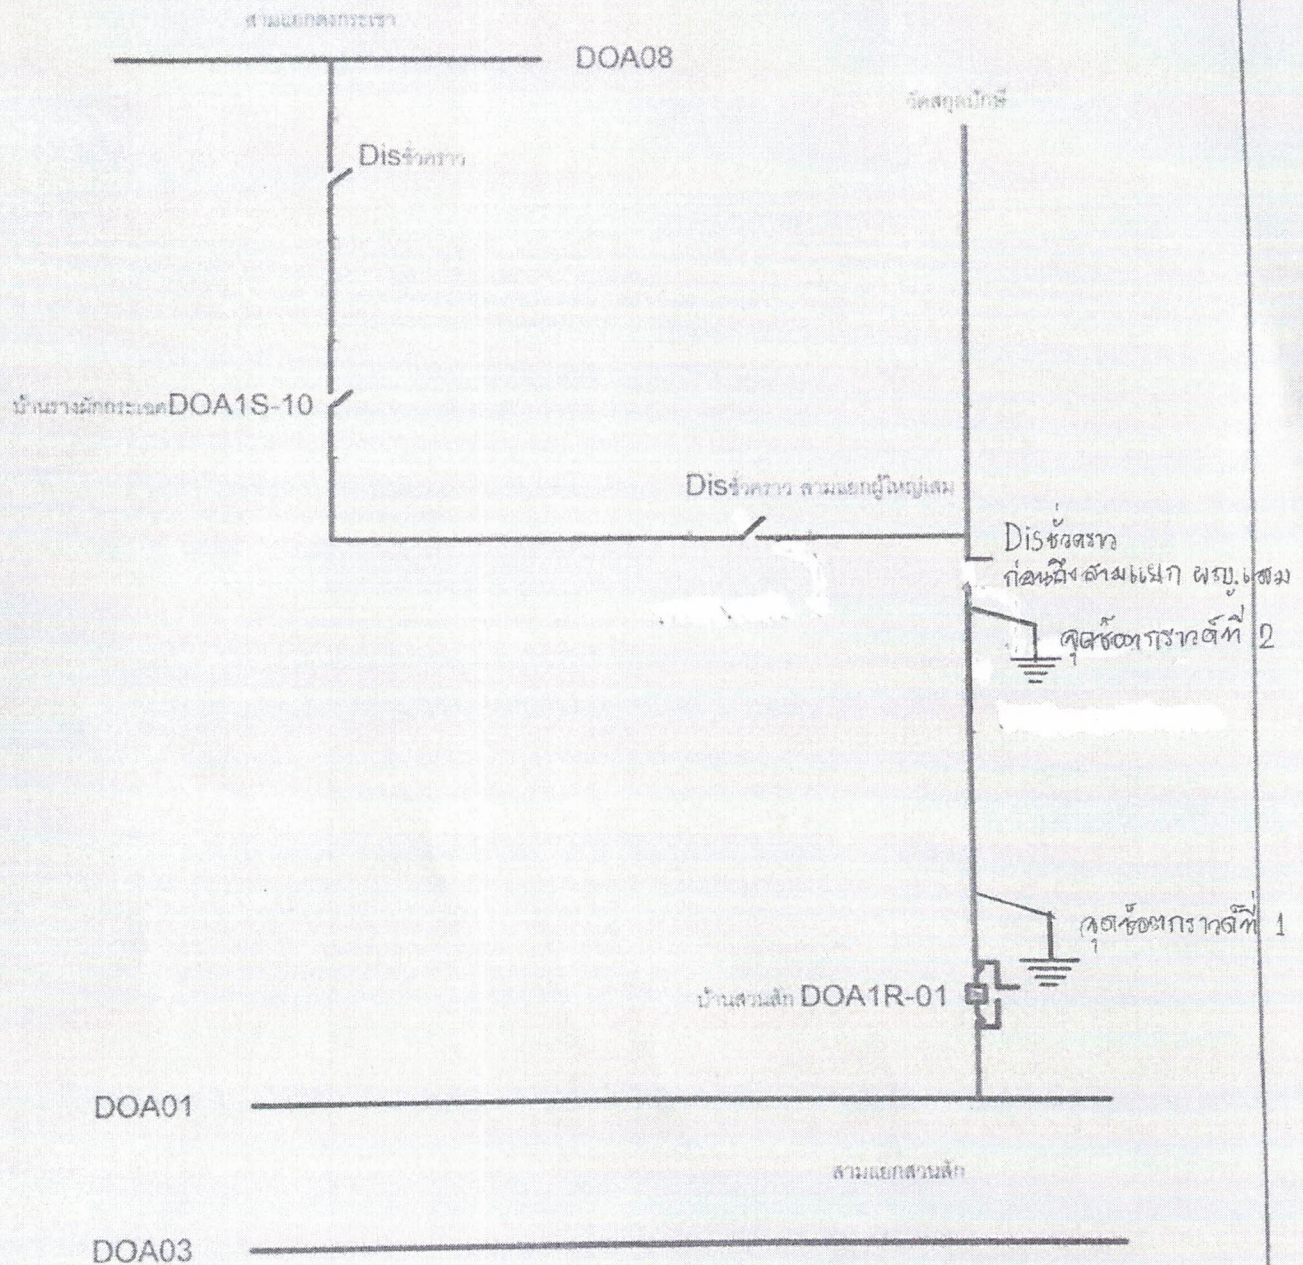

<p>กฟล.อ.คอนจัตย ภาค 3 เขต 3</p>	 <p>การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค</p>	<p>ใช้ถนนแบบ..... ถูกแทนเคเบิลแบบ..... เขียนหรือวันที่..... แก้แบบวันที่..... มีมติเป็น.....เมตร..... มาตราส่วน..... แบบเลขที่.....</p>
<p>ผู้เขียน นายอดิเรก แซ่หวาง ผู้สำรวจ นายชวาท นนดี ไร่ หัวหน้างาน..... วิศวกร..... ผู้จัดการ..... ผู้ควบคุมการก่อสร้าง..... ผู้ควบคุมการเดินสาย..... รองผู้ว่าการ.....</p>		<p>แผนผังหลังดับไฟ</p> <p>กฟล.ตำบลหัววัดโพธิ์ธาราม-จุดส่งลมโบกี้</p>