



Switching Deadline
วันที่ 16 ก.ย.64

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เลขที่ ก.๓.กบช.(บฟ.)-๒๖๐๘/๒๕๖๔
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา
ชื่อผู้ส่ง นายสมบูรณ์ สิงห์โตทอง

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง อ.ก.บ.ช.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า.....กบช.(ก.๓).....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบบอรวมด้าน บัส.๑ ที่สถานีไฟฟ้า ท่าทราย๑ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวนแผน ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1		๒๑ ก.ย. ๖๔	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ขอปลดเบรกเกอร์ ๒๒ kV ด้าน บัส๑ ที่สถานีไฟฟ้าท่าทราย๑ (ทริกเอาท์ ไม่ปลด riser pole)			นายธำรง ตันภูมิประเทศ 086-655-2593

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นายธำรง ตันภูมิประเทศ.....ตำแหน่ง.....หม.บ.บ.(ก.๓).....โทร.....๐๘๖-๖๕๕-๒๕๙๓ ..

๕. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๖. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมบูรณ์ สิงห์โตทอง)

ตำแหน่ง.....อ.ก.บ.ช.(ก.๓).....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ Bus 1 จาก THS ๒4B-01 ถึง Truck out service
ในวันที่ 21 ก.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 09:00 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่ 1190/64

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายธำรง ตันภูมิประเทศ.

.....
ว.ค. 7 ก.ย. 64

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบ.บ.(คฟ.)
เรียน ผจก.....

อ.ก.บ.ช.(ก.๓), อ.ก.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชซึ่ง 3แผน

แผนผังแนบ.....แผน

ผจพ. 1 (สถานี ท่าทราย 1 (THS))

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา 08:30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

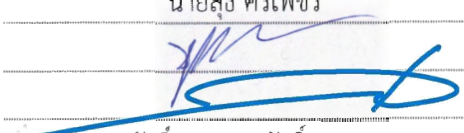
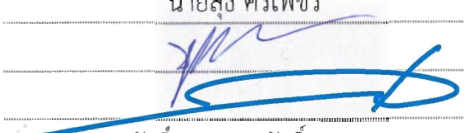
(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯท่าทราย1 (BUS1)				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	21 ก.ย. 64	เวลา	09.00 น.	ถึง	16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก3)	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบบรามด้าน BUS1		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1190/2564
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสุธี ศรีเพ็ชร			วันที่	12 กันยายน 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	12 กันยายน 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	12 กันยายน 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายกฤษณะศักดิ์, นายศุภสวัสดิ์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนี (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	THS-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS		โหลด 12.7 MW
3	THS-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS		โหลด 15.68 MW
4	THS-TP3	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS		โหลด 11.14 MW
5	THS01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		โหลด 0.56 MW
6	THS03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		โหลด 6.57 MW
7	THS04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		โหลด 0.86 MW
8	THS05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		โหลด 5.48 MW
9	THS07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		โหลด 2.83 MW
10	THS12VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		โหลด 3.23 MW
11	SN2-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		โหลด 21.22 MW
12	SMB11VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB		โหลด 3.78 MW
13	THU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THU		โหลด 16.37 MW
14	THUBR-04	Normal	Nonreclosing		THU		โหลด 2.78 MW
15	ย้าย THS01 ทั้งหมดไปรับไฟจาก SMB11						
16	THS01S-02	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สก.		SF6 ปากทางเข้านิคมท่าทราย
17	THS01VB-01	สับ	ปลด		THS		-
18	ย้าย THS03 ทั้งหมดไปรับไฟจาก THU04						
19	THS03S-05	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สก.		SF6 เลยชอย 14
20	THS03VB-01	สับ	ปลด		THS		
21	ย้าย THS04 ทั้งหมดไปรับไฟจาก THS12						
22	THS04S-03	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สก.		SF6 ตรงข้ามราชาโพม
23	THS04VB-01	สับ	ปลด		THS		
24	ย้าย THS05 ทั้งหมดไปรับไฟจาก THS07						
25	THS05S-06	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สก.		SF6 ตรงข้าม บ.ไทยยูเอสเรเซอร์
26	THS05VB-01	สับ	ปลด		THS		
27	ตรวจสอบเบรกเกอร์รหัส THS02VB-01 อยู่ตำแหน่ง "OPEN และ TRUCK OUT SERVICE"						
28	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 09.00 น.						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	THSBVB-01	สับ	ปลด		THS		INCOMING 1
30	THS03YB-01	สับ	ปลด		THS		เบรกเกอร์ 115 เควี
31	THS03YS-01	สับ	ปลด		THS		ใบมีด 115 เควี
32	THS03YS-02	สับ	ปลด		THS		ใบมีด 115 เควี
33	THSBVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		THS		INCOMING 1
34	THSBVB-03	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		THS		ขนาบัส
35	THS01VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		THS		
36	THS03VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		THS		
37	THS04VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		THS		
38	THS05VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		THS		
39	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานรับทราบ						
40	THS-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS		
41	THS-TP3	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS		
42	THS07VB-01	OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS		
43	THS12VB-01	OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS		
44	SN2-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
45	SMB11VB-01	OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB		
46	THU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THU		
47	THUBR-04	Nonreclosing	Normal		THU		
48	แจ้งชุดปฏิบัติงานได้						
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
49	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานเสร็จแล้ว พร้อมจ่ายไฟ						
50	THS-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS		
51	THS-TP3	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS		
52	THS07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		
53	THS12VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		
54	SN2-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
55	SMB11VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB		
56	THU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THU		
57	THUBR-04	Normal	Nonreclosing		THU		
58	THSBVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		THS		INCOMING 1
59	THSBVB-03	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		THS		ขนาบัส
60	THS01VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		THS		
61	THS03VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		THS		
62	THS04VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		THS		
63	THS05VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		THS		
64	เมื่อพร้อมจ่ายไฟทางด้าน BUS1 เวลา 16.30น.						
65	THS03YS-01	ปลด	สับ		THS		ใบมีด 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
66	THS03YS-02	ปลด	สับ		THS		โบมิต 115 เควี
67	THS03YB-01	ปลด	สับ		THS		เบรกเกอร์ 115 เควี
68	ปรับแรงดันหม้อแปลงทางด้าน THS-TP1 ให้อยู่ที่ 22.5 kV						
69	THSBVB-01	ปลด	สับ		THS		INCOMING 1
70	ย้าย THS05 ทั้งหมดกลับจาก THS07						
71	THS05VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		THS		
72	THS05S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สค.		SF6 ตรงข้าม บ.ไทยยูเอสเรเซอร์
73	ย้าย THS04 ทั้งหมดกลับจาก THS12						
74	THS04VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		THS		
75	THS04S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สค.		SF6 ตรงข้ามราชาโพน
76	ย้าย THS03 ทั้งหมด กลับจาก THU04						
77	THS03VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		THS		
78	THS03S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สค.		SF6 เลขชอย 14
79	ย้าย THS01 ทั้งหมด กลับจาก SMB11						
80	THS01VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		THS		
81	THS01S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สค.		SF6 ปากทางเข้านิคมท่าทราย
82	THS-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS		
83	THS-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS		
84	THS-TP3	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS		
85	THS01VB-01	OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS		
86	THS03VB-01	OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS		
87	THS04VB-01	OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS		
88	THS05VB-01	OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS		
89	THS07VB-01	OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS		
90	THS12VB-01	OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS		
91	SN2-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
92	SMB11VB-01	OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB		
93	THU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THU		
94	THUBR-04	Nonreclosing	Normal		THU		
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							