



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.3.นธ.(ปบ) 678 /2567

วันที่ 19 สิงหาคม 2567

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณรัชต์

ตำแหน่ง ออ.ปบ.(ก3)

ชื่อผู้ส่ง นายพิชิต อุดมรักษาทรัพย์

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.เมืองนครปฐม

ด้วย กฟส.เมืองนครปฐม จะดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่าย สถานีไฟฟ้านครปฐม 2 ตามแผนผังแนบ จำนวน 1...แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	NPU06	27 สิงหาคม 2567	08.00	17.00	ปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณแยกดอนตูม-วงเวียน	NPU6S-10 ศูนย์วิทยุชุมชน	NPU6S-11 แยกดอนตูม, DIS ชค วงเวียนบ่อพลับ	นายสุทธเดช หลวงปลัด

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) แยกดอนตูม-วงเวียน

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายชัยยศ โปธิรัชต์ ตำแหน่ง ทพ.ปบ โทร 084-6695431

1. / มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 / มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
2. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
3. / พิกัดพื้นที่ตัดไฟ 3.1 เริ่มต้น Lat,Long : 13.8326188,100.0649785
3.2 สิ้นสุด Lat,Long : 13.8330159,100.0676375
และ 13.8269677,100.066821

(Signature)

(นายพิชิต อุดมรักษาทรัพย์)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.เมืองนครปฐม

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.3

เรียน ออ.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

p/s จก. วงเวียนบ่อพลับ

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ NPU06 จาก NPU6S-10 ถึง NPU6S-11
ในวันที่ 27 ส.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 1193/2567

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ... ฟีดเดอร์... จาก... ถึง...
ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่...

พนักงานศูนย์ฯ นาย อีร์วิชัย วัฒนชัย ประสานงานการขอตัดไฟกับ ทพ.ชัยยศ โปธิรัชต์

20 ส.ค. 67

(Signature)
(ทพ.ชัยยศ โปธิรัชต์)
ออ.ปบ. (ก3) กฟส.เมืองนครปฐม

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กน/ส. พจ

อก.บข.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th



ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจพ. (สถานี)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ




(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	แยกดอนตูม-วงเวียน		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	27 ส.ค. 2024	เวลา	08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.นธ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 1193/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวีรวัชร เสมามิ่ง		วันที่ 20 สิงหาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 20 สิงหาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 20 สิงหาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายอนุสรณ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโอช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายจิรวัฒน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดก่อนทำสวิตชิง						
2	NPV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPV	-	-
3	NPU-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU	-	-
4	NPU06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU	-	LOAD 6.5 MW
5	NPU10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU	-	-
6	NPV01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV	-	LOAD 5 MW
7	NPV03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV	-	-
8	ย้ายโหลด NPU06 ไปรับไฟจาก NPV01						
9	NPU10S-18	ปลด	สับ		นธ.	Scada	SF6 อยู่ปรีชา
10	NPV01S-12	ปลด	สับ		นธ.		รร.หลวงพ่อแช่ม
11	NPU10S-18	สับ	ปลด		นธ.	Scada	SF6 อยู่ปรีชา
12	NPU06S-10	สับ	ปลด, <i>สั่งปลด</i>		นธ.		สถานีวิทยุบ่อพลับ
13	เมื่อพร้อมดับไฟ						
14	DIS ชั่วคราว NPU06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นธ.		DIS ไฟแดงวงเวียนบ่อพลับ
15	แจ้งชุดงานไลน์โหลด จุดจัมป์ แยกดอนตูม ถึง DIS NPU06S-11 ออกทั้งหมด						
16	เมื่อชุดงานไลน์โหลด จุดจัมป์ แยกดอนตูม ถึง DIS NPU06S-11 ออกทั้งหมด แล้วเสร็จ						
17	แจ้ง HOTLINE ปลดจุดจัมป์ บริเวณแยกดอนตูม ออกทั้ง 3 เฟส						
18	เมื่อ HOTLINE ปลดจุดจัมป์ บริเวณแยกดอนตูม ออกทั้ง 3 เฟสแล้วเสร็จ						
19	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
20	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G1						
21	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G2						
22	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G3						
23	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G4						
24	เมื่อไฟฟ้าหน่วยงาน ทำการเทสไฟ และซ็อตกราวด์ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมให้ลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						
25	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
26	NPV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPV	-	-
27	NPU-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU	-	-
28	NPU06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU	-	-
29	NPU10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU	-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
30	NPV01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		-	-
31	NPV03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		-	-
สิ้นสุด Switching แรก								
32	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานเสร็จเรียบร้อย พร้อมจ่ายตามปกติ							
33	แจ้งหน่วยงาน ปลดช็อตกราวด์ จุด G1							
34	แจ้งหน่วยงาน ปลดช็อตกราวด์ จุด G2							
35	แจ้งหน่วยงาน ปลดช็อตกราวด์ จุด G3							
36	แจ้งหน่วยงาน ปลดช็อตกราวด์ จุด G4							
37	NPV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPV		-	-
38	NPU-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU		-	-
39	NPU06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		-	-
40	NPU10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		-	-
41	NPV01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		-	-
42	NPV03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		-	-
43	แจ้ง HOTLINE เชื่อมจุดจัม บริเวณแยกดอนตูม เข้าทั้ง 3 เฟส							
44	เมื่อ HOTLINE เชื่อมจุดจัม บริเวณแยกดอนตูม เข้าทั้ง 3 เฟสแล้วเสร็จ							
45	จ่ายไฟ							
46	DIS ชั่วคราว NPU06	ปลด	สับ		นฐ.		DIS	ไฟแดงวงเวียนบ่อพลับ
47	ย้ายโหลด NPU06 กลับจาก NPV01							
48	NPU10S-18	ปลด	สับ		นฐ.	Scada	SF6	อยู่ปรีชา
49	NPU06S-10	ปลด, ล็อคคาน	สับ		นฐ.		SF6	สถานีวิทยบ่อพลับ
50	NPV01S-12	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ.		DIS	รร.หลวงพ่อแช่ม
51	NPU10S-18	สับ	ปลด		นฐ.	Scada	SF6	อยู่ปรีชา
52	NPV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPV		-	-
53	NPU-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU		-	-
54	NPU06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		-	-
55	NPU10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		-	-
56	NPV01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		-	-
57	NPV03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		-	-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด								

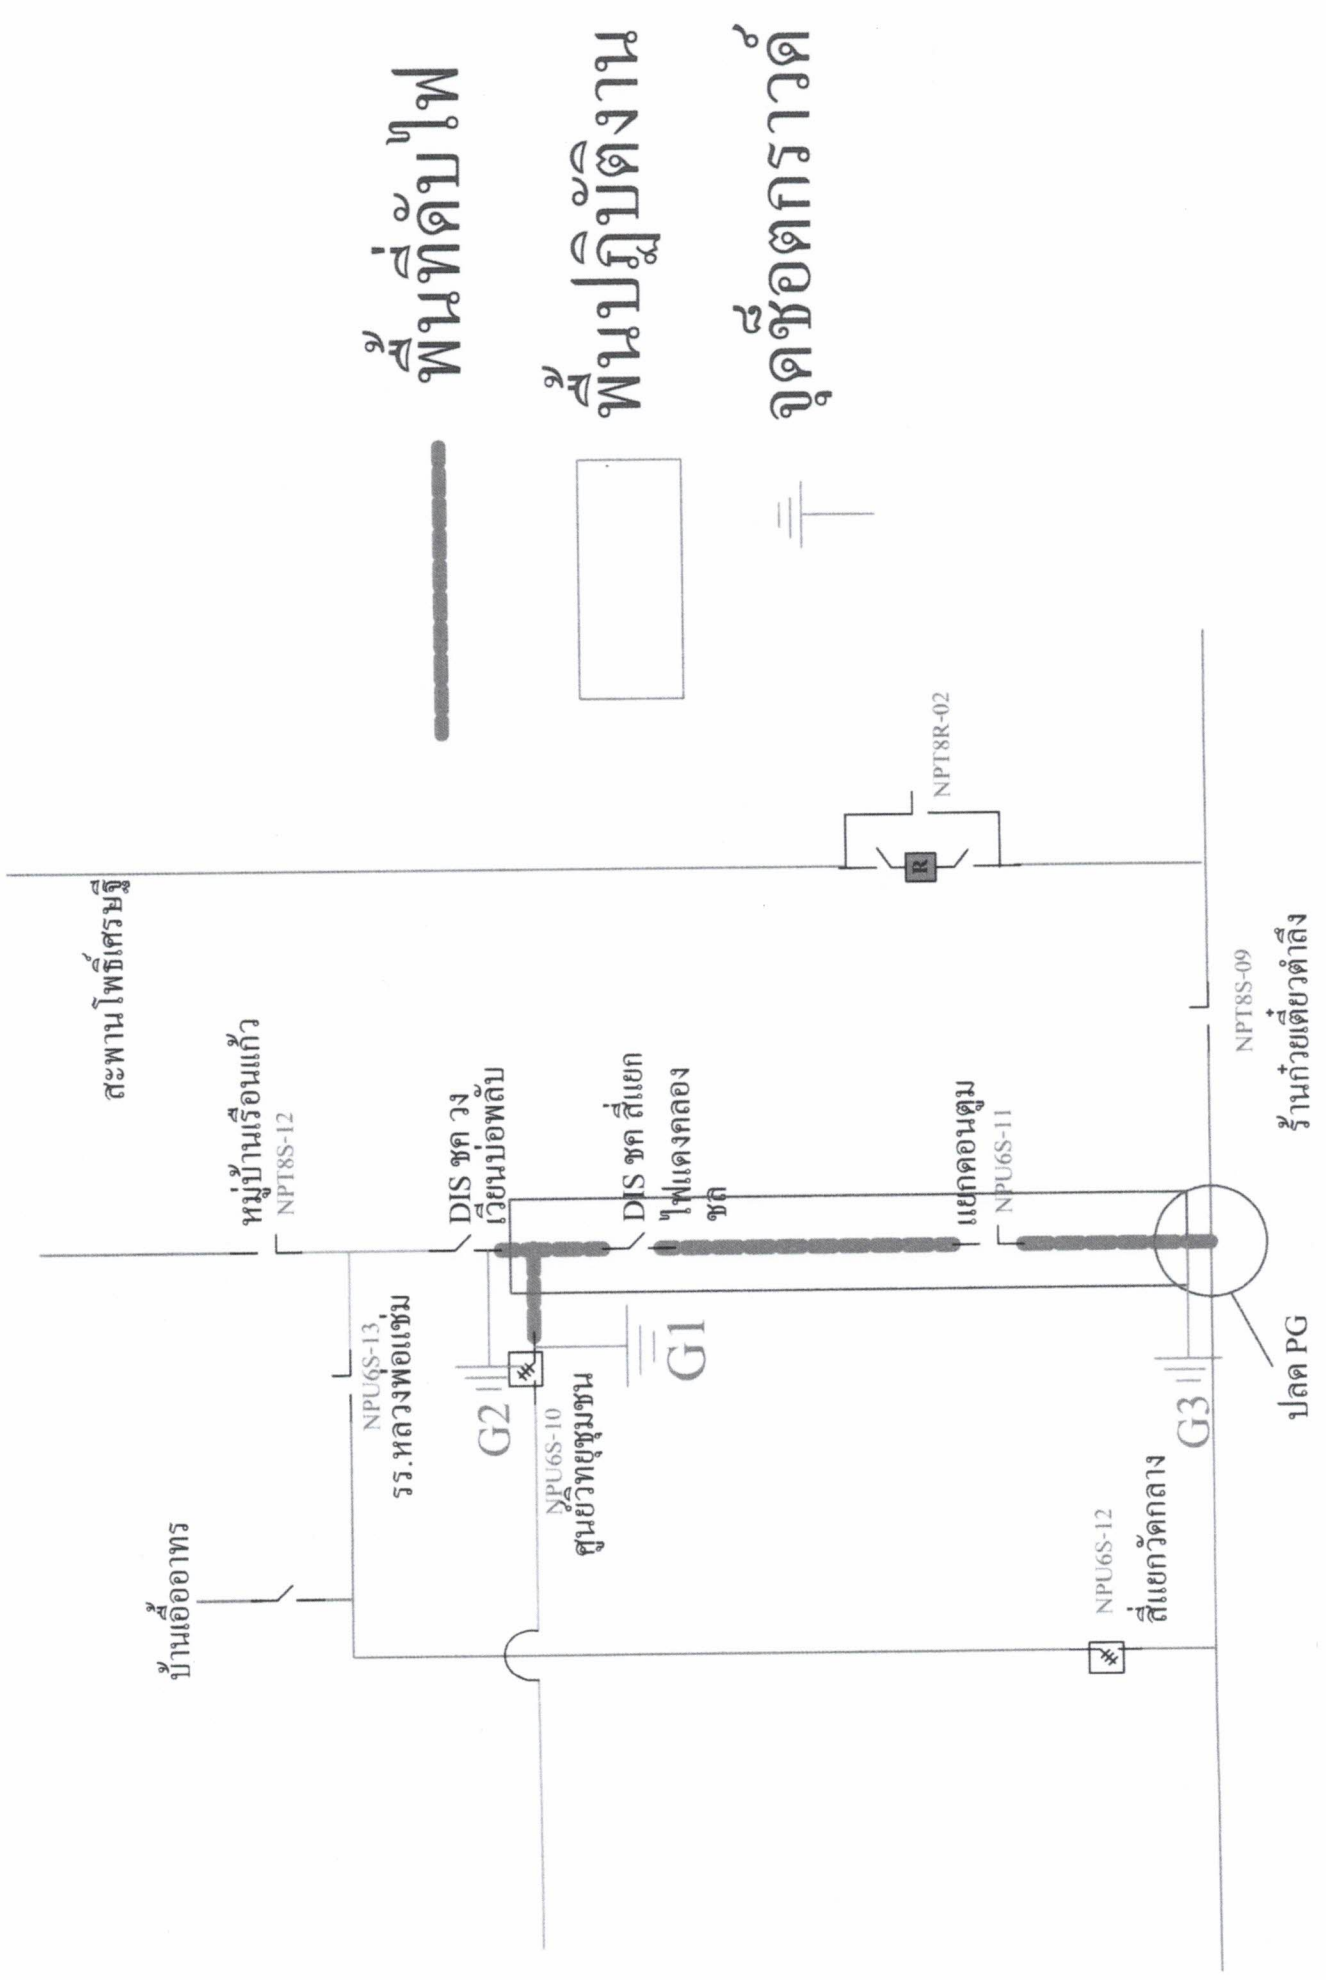

สะพานโพธิ์ศรีธรรมฐี

บ้านเอื้ออาทร

หมู่บ้านเรือนแก้ว
NPT8S-12

NPU6S-13
รร. หลวงพ่อเข้ม

DIS ชก วง
เวียนบ่อพิศ

NPU6S-10
ศูนย์วิทยุชุมชน

DIS ชก ตีแยก
ไฟแดงคลอง
ชก

NPT8R-02

แยกคอนตัม
NPU6S-11

NPU6S-12
สี่แยกวัดกลาง

NPT8S-09

ร้านก๋วยเตี๋ยวตำถึง

ปลัด PG

พื้นที่ดับไฟ

พื้นที่ปฏิบัติงาน

จุดช้อตกราวด์