



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓...../๒๕๖๖..... วันที่.....๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณชล ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(ก.๓).....
ชื่อผู้ส่ง นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอักระเดชา ตำแหน่ง ..รจก.(ท.) กฟจ.สพ.....

ด้วยการไฟฟ้าสุพรรณบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อรื้อถอนและติดตั้งหม้อแปลง ,งานรื้อถอนเสาไฟฟ้าแรงสูง ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน...๑...แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	๗ สพ.	๒๘/๐๗/๖๗ ส.ค.	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	ย้ายแนวระบบจำหน่าย ไฟฟ้าแรงสูง	Disชั่วคราวหน้า วัดชายทุ่ง	SF๖ชั่วคราว ศูนย์เยาวชน	โทร.๐๘๑-๙๘๑๕๙๑๓

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ ..นายธนากร สุวรรณประทีป.. ตำแหน่ง พชง.๖ (สข.) ..โทร. ๐๘๑-๙๓๒๐๒๖๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(..นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอักระเดชา..)

ตำแหน่ง ..รจก.(ท.) กฟจ.สพ.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ๑ พิดเคอร์ SPA๐๗ จาก Dis๖๓๑. ๕๐๕๓๗๖-5๐๖๓๗๖ ศูนย์เยาวชน

ในวันที่ 28 ส.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08:๐๐ น. ถึง 1๗:๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1198/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พิดเคอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ลีธิต ศรีพันธ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ K. ๒๓๓๖๕ สุวรรณอักระเดชา

๒๒ ส.ค. 67

(นาย ลีธิต ศรีพันธ์ แก้วลลิตินิก)
๐๘๑.5 ๐๖๓๗ ๕๕๓.๓๗

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คพ)

เรียน อก.บช.(ก3), อก.วว.(ก3) ผจก. **กฟล.คพ.**

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th





(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ขั้นตอนการสวิตชิง **1**แผ่น
แผนผังแนบ **1**แผ่น

ผจพ. **-** (สถานี **-**)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ **-** น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	หน้าวัดชายทุ่ง - ศูนย์เยาวชน (SPA07)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	28 ส.ค. 67	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.สพ.	งานที่ทำ	ย้ายแนวระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง ตามใบขอปฏิบัติงาน 1198/67
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสุธี ศรีเพชร		วันที่ 22 สิงหาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 22 สิงหาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 22 สิงหาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพรภัทร,นางสาวสุภัสชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นาย (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิศ,นายวรรณพงษ์,นายมโ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	SPA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA	-	-
3	SPA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA	-	-
4	ย้ายโหลด SPA07 บางส่วนไปรับไฟจาก SPA10						
5	SPA07S-11	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		สพ.	SF6	บ้านกรวย
6	SF6 ชค. SPA07	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		สพ.	SF6	ศูนย์เยาวชน
7	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.00น.						
8	DIS ชค. SPA07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.	DIS	หน้าวัดชายทุ่ง
9	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
10	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟอ่อน หากไม่พบไฟอ่อนให้ทำการ Short ground จุด G1						
11	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟอ่อน หากไม่พบไฟอ่อนให้ทำการ Short ground จุด G2						
12	แจ้งผู้ควบคุมงาน ลงข้อมูลความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
13	เมื่อผู้ควบคุมงาน ลงข้อมูลความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย						
14	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
15	SPA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA	-	-
16	SPA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA	-	-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
17	เมื่อชุดทำงาน แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ยืนยันข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว พร้อมย้ายโหลดกลับ						
18	SPA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA	-	-
19	SPA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA	-	-
20	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1						
21	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2						
22	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
23	DIS ชค. SPA07	ปลด	สับ		สพ.	DIS	หน้าวัดชายทุ่ง
24	ย้ายโหลด SPA07 บางส่วนกลับจาก SPA10						
25	SF6 ชค. SPA07	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		สพ.	SF6	ศูนย์เยาวชน
26	SPA07S-11	สับ	ปลด		สพ.	SCADA SF6	บ้านกรวย
27	SPA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA	-	-
28	SPA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA	-	-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบ.กฟจ.สพ.

ถึง ผจก.กฟจ.สพ.

เลขที่ ก.๓ สพ.(ปบ.)-

วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟจ.สพ./รจก.กฟจ.สพ.


ด้วยในวันที่.. ๒๘ ส.ค.๖๗ ... ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. กฟจ.สุพรรณบุรี มีแผนงานดับไฟฟ้าบริเวณ ... โค้ง
ศูนย์เยาวชน - วัดชายทุ่ง เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงงานย้ายแนวเสาแรงสูง โดยมีรายละเอียดที่ขอ
ปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

พิดเตอร์..๗..สถานี...สุพรรณบุรี ๑...ตั้งแต่บริเวณ..โค้งศูนย์เยาวชน-วัดชายทุ่ง

กฟจ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้...นายธนกร พวงดอกไม้..ตำแหน่ง ..ชุดก่อสร้างเขต... เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ...

๐๘๑-๙๘๑๕๔๑๓..เป็นผู้ควบคุมงานและให้และให้นายวรพล สุทธิกร ตำแหน่ง หน.กส.สพ. โทร ๐๘๑-๘๕๖๖๕๗๙..เป็นผู้
ประสานงานการดับไฟเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด

แผนผังเชิงเส้น

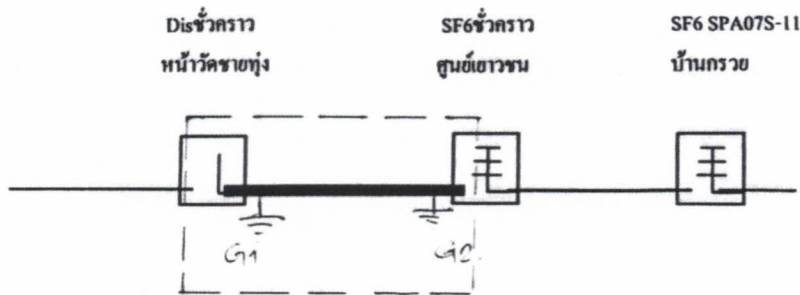

ดับไฟระบบจำหน่าย รีดอนเสาแรงสูง

๑. ย้ายโหนดบริเวณจุดปฏิบัติงาน
๒. ชุดแก๊ไฟฟ้า ดับไฟ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐น.
๓. ตรวจสอบไฟดับ ชุดทีมแก๊ไฟฟ้า ซ็อตกราวด์ จุด๑และจุด๒
๔. แจ้งชุดก่อสร้างปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

อนุมัติ

(นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอัครเดชา)
รองผู้จัดการปฏิบัติงานแทนผู้จัดการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรี

(นายธนกร สุวรรณประทีป)
พงษ.๖(สข.)ผบ.กฟจ.สพ.

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา

โทร. ๐๓๕-๕๓๕๑๖๗-๘ , ๑๔๘๕๕ , ๑๔๘๖๐