



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

[๑๓๕๒๐]

เลขที่ ก.ต.อมน.(ปบ.) ๑๓๕๒๐
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตราสุวรรณิชล
ชื่อผู้ส่ง นายอดิสร.แก้วสินธุ์

Switching Deadline

15 ส.ค. 66

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖
ตำแหน่ง ...อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ...ผจก.กฟฟ.อมน.

ด้วยการไฟฟ้า ออมน้อย ขอบเขตไฟระบบ ๒๒ เควี เพื่อเปลี่ยนเสาไฟฟ้าที่เอียงชำรุดเสียหายบริเวณหน้าร้าน
ก่วยเตี้ยวนายเจียบสาย ๔ (กรณีฉุกเฉินเร่งด่วน) ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	SLY06 (บน)	๑๖ ส.ค. ๖๖	๐๙.๐๐ น.	๑๕.๐๐น.	ขอตัดไฟระบบ ๒๒ เควี เพื่อเปลี่ยนเสาไฟฟ้าที่เอียงชำรุดเสียหายบริเวณหน้าร้านก่วยเตี้ยวนายเจียบสาย ๔ (กรณีฉุกเฉินเร่งด่วน)	SLY06S-14	- SLY06S-15 - Dis.ชั่วคราว หน้าร้านต้นไทรคาร์แคร์ (วงจรถบ)	นายสุทธิพงษ์ คุ้มถนอม ๐๙๔-๙๕๖-๙๑๕๙
๒.	SLY05 (ล่าง)	๑๖ ส.ค. ๖๖	๐๙.๐๐ น.	๑๕.๐๐น.		SLY05S-07	DIS U๕, SLY5S-04 U๕ SLY5S-05 (วงจรถล่าง)	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) : ร้านนายเจียบ, ม.หน้าวัน

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นางสาวรัฐา ร่มโพธิ์ทอง ตำแหน่ง ผจก.๖ ผปบ โทร ๐๙.๓๓๕๙.๕๑๕๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายอดิสร.แก้วสินธุ์)
ตำแหน่ง ผจก.กฟฟ.อมน.


สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ SL406 จาก SL465-14 65-15 ถึง DDE นวัตกรรมต้นโพธิ์คาร์บอน
- ในวันที่ 16.๑.๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง 15.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1199/66
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ SL405 จาก SL455-04 ถึง Dis ชั่วคราวนวัตกรรมต้นโพธิ์คาร์บอน
- ในวันที่ 16.๑๓.๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง 15.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
- ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
- ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ขุนทอง ผาจันทร์ ประสานงานการขอดับไฟกับ นางสาวสุวิษา ร้อยโพธิ์ทอง


 (นาย นีร์น นีร์น)
 ๑๕๓.๔ 1๓๓ นน.ดฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ.๑๒๓

อก.บช.(ก.๓), อก.รว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ 3 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจฟ. (สถานี -)



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)


ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณร้านก๋วยเตี๋ยวนายเจียบสาย4					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	16 ส.ค. 66	เวลา	09.00 น.	ถึง	15.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟภ.อมน.	งานที่ทำ	เพื่อเปลี่ยนเสาแรงสูงเอียงชำรุด		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1199/2566	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายขุนทอง ฝาเงิน			วันที่	15 สิงหาคม 2566	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	15 สิงหาคม 2566	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	15 สิงหาคม 2566	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ 2. นายสถาพร, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร 3. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SLY-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		-
3	SLY-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		-
4	SLY02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		-
5	SLY05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		-
6	SLY06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		-
7	ONU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONU		
8	ONU02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONU		
9	ย้ายโหลด SLY 6 บางส่วนไปจ่ายจาก ONU 2						
10	OND02S-07	ปลด	ล๊اب		อมน.	SCADA	SF6 แยกสาย 4
11	SLY06S-06	ล๊اب	ปลด		อมน.	SCADA	SF6 นิติจิตเวช
12	ย้ายโหลด SLY 6 บางส่วนไปจ่ายจาก SLY 2						
13	SLYBVB-01	ปลด	ล๊اب		SLY		- ขนานบัส
14	SLY02S-09	ปลด	ล๊اب		อมน.		DIS หมู่บ้านกรีนปาร์คโฮม
15	DIS ชั่วคราว	ล๊اب	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS ร้านต้นไทรคาร์แคร์
16	SLYBVB-01	ล๊اب	ปลด		SLY		- ขนานบัส
17	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
18	SLY06S-14	ล๊اب	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS UG แบ่งแดนพทท.-อมน.
19	SLY06S-15	ล๊اب	ปลด		อมน.		DIS UG แบ่งแดนพทท.-อมน.
20	SLY05S-07	ล๊اب	ปลด, ล็อคคาน		อมน.		SF6 ร้านนายเอียบ
21	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้พนักงานรับทราบ						
22	แจ้งพนักงานเทสไฟ ข้อตรวจวัด จุด G1						
23	แจ้งพนักงานเทสไฟ ข้อตรวจวัด จุด G2						
24	แจ้งพนักงานเทสไฟ ข้อตรวจวัด จุด G3						
25	แจ้งพนักงานเทสไฟ ข้อตรวจวัด จุด G4						
26	เมื่อไฟฟ้าทำงาน ทำการเทสไฟ และข้อตรวจวัด ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมให้ลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						
27	SLY-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		-
28	SLY-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		-
29	SLY02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		-
30	SLY05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ส่งการ	หมายเหตุ
31	SLY06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		-
32	ONU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONU		
33	ONU02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONU		
34	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้ (จุดปฏิบัติงานไม่มีโหลดผู้ใช้ไฟ)						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
35	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
36	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิชชิง						
37	SLY-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		-
38	SLY-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		-
39	SLY02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		-
40	SLY05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		-
41	SLY06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		-
42	ONU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONU		
43	ONU02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONU		
44	แจ้งหน่วยงาน ปลดช็อตกราวด์ จุด G1						
45	แจ้งหน่วยงาน ปลดช็อตกราวด์ จุด G2						
46	แจ้งหน่วยงาน ปลดช็อตกราวด์ จุด G3						
47	แจ้งหน่วยงาน ปลดช็อตกราวด์ จุด G4						
48	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
49	SLY05S-07	ปลด, ล็อคคาน	ล๊ับ		อมน.		SF6 รัานนายเขียบ
50	SLY06S-14	ปลด	ล๊ับ		อมน.		DIS UG แบ่งแดนพทท.-อมน.
51	SLY06S-15	ปลด	ล๊ับ		อมน.		DIS UG แบ่งแดนพทท.-อมน.
52	ย้ายโหลด SLY 6 บางส่วนกลับจาก SLY 2						
53	SLYBVB-01	ปลด	ล๊ับ		SLY		- ขนานบัส
54	DIS ชั่วคราว	ปลด	ล๊ับ		อมน.		DIS รัานต้นไทรคาร์แคร์
55	SLY02S-09	ล๊ับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS หมู่บ้านกรีนปาร์คโฮม
56	SLYBVB-01	ล๊ับ	ปลด		SLY		- ขนานบัส
57	ย้ายโหลด SLY 6 บางส่วนกลับจาก ONU 2						
58	SLY06S-06	ปลด	ล๊ับ		อมน.	SCADA	SF6 นิติจิตเวช
59	OND02S-07	ล๊ับ	ปลด		อมน.	SCADA	SF6 แยกสาย 4
60	SLY-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		-
61	SLY-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		-
62	SLY02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		-
63	SLY05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		-
64	SLY06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		-
65	ONU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONU		
66	ONU02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONU		
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

SLY7S-03

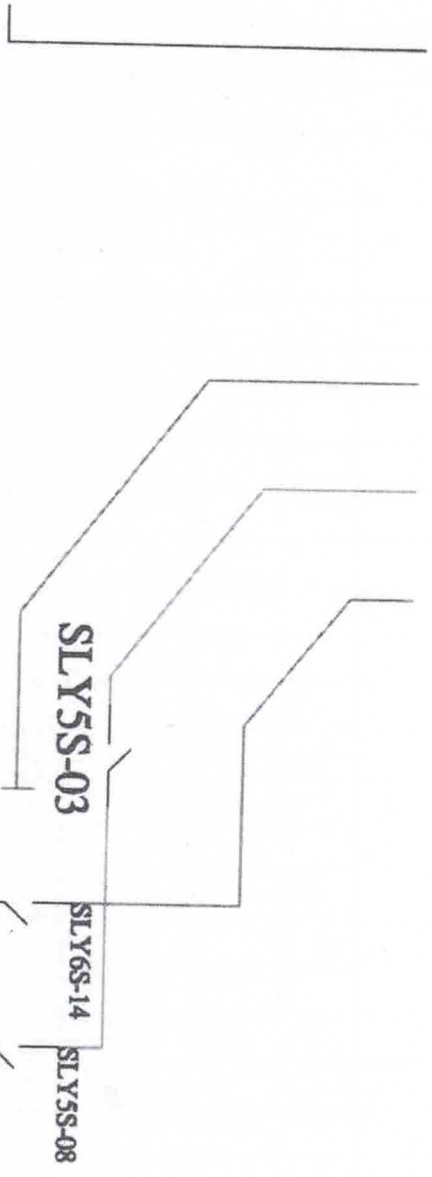

ห้องบริโธมออล


บ้านศรีนพรัตน์

SLY5S-07
บ้านยี่สิบ

HL. กัก DDB กับ โทรทัศน์ วรรณ

DIS 3 ต. ใ้ นตัวไฟ

SLY7S-04

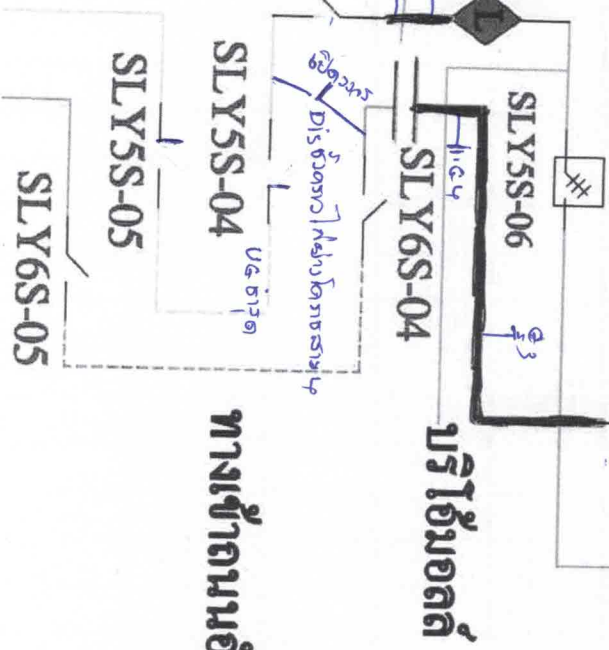

บริโธมออล

ทางเข้าถนนอักษะ

G1-G2

