



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.อภ.(ปบ)...๑๒๑/๒๕๖๘
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตราสุวรรณผล
ชื่อผู้ส่ง นายอารุณ จรดล

Switching Deadline

17 ม.ค. 2568

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๘
ตำแหน่ง อภ.ปบ.(ก๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อุททอง

ด้วยการไฟฟ้า อุททอง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณ บ้านหนองแหน ช่วงที่ ๗ - ๘ (ลูกเงิน) ตามแผนผัง
สังเขปแนบจำนวน ๒๒ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	UTV03	18,25 ม.ค. 2568	08.30	16.30	ปรับปรุงระบบ จำหน่ายบริเวณ บ้านหนองแหน ช่วงที่ ๗ - ๘ (ลูกเงิน)	Dis ชั่วคราวบริเวณ หน้าวัดห้วยมงคล พิกัด 14.45043, 99.89687	Dis ชั่วคราวบริเวณ บ้านสระกร่าง พิกัด 14.477299, 99.895415	นายณัฐพงศ์ มุสิกภูมิ พง.๖ ผบ.กฟส.อุททอง โทร.๐๙๘-๕๐๖๘๐๘๐ UTV35-10 บัญชีอุททอง

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)..ตำบลดอนคว หมู่ ๔,๕,๗ และหมู่ ๑๑ อําเภอกุททอง.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายณัฐพงศ์ มุสิกภูมิ ตำแหน่ง พง.๖ โทร ๐๙๘-๕๐๖๘๐๘๐

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายอารุณ จรดล)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อุททอง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อภ.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ 1 ฟีดเดอร์ UTV03 จาก Dis ชั่วคราวบริเวณ ถึง Dis ชั่วคราวบริเวณบ้านสระกร่าง

ในวันที่ 18,25 ม.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 119/2568

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ขุนทอง ฝาเงิน ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายณัฐพงศ์ มุสิกภูมิ

(ผอ.ฉันทนา สอนทอง)
อภ.ปบ. กฟภ.๓

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส.อุททอง

อก.บข.(ก๓),

อก.วว.(ก๓)

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 2 แผ่น



ผจฟ. (สถานี _____)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ _____ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ภ.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อภ.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง


1. สถานที่ทำงาน	บ้านหนองแหน					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	18,25/1/2025	เวลา	08.30 น.	ถึง	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.อทอง.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย		ตามใบขอปฏิบัติงาน	119/2568
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายขุนทอง ฝาเงิน			วันที่	17 มกราคม 2568	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	17 มกราคม 2568	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	17 มกราคม 2568	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. ม.ส.สุภชชา,น.ส.พิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายศักดิ์สิทธิ์,นายสามารถ			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
	2. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวิษฐ์,นายอมร			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
	3. นายพีรภัทร,นายนครินทร์,นายขุนทอง,นายพนิต			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		


ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดต่อนก่อนทำสวิตชิง						
2	UTV02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTV		
3	UTV03R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		อทอง.		R หนองแหน
4	UTV04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		อทอง.		R โรงงานน้ำตาลรีฟีนซัยมงคล
5	ย้ายโหลด UTV03 บางส่วนไปรับไฟจาก UTV04						
6	UTV03S-06	ปลด	สับ		อทอง.	SCADA	SF6 บ้านหนองการ้อง
7	UTV03S-10	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อทอง.		DIS บ้านซู้ดงดำ
8	ย้ายโหลด UTV03 บางส่วนไปรับไฟจาก UTV02						
9	UTV02S-04	ปลด	สับ		อทอง.	SCADA	SF6 บ้านไซพ่อน
10	DIS ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อทอง.		DIS บริเวณบ้านสระกร่าง
11	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.30 น.						
12	DIS ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อทอง.		DIS บริเวณหน้าวัดห้วยมงคล
13	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.อทอง. รับทราบ						
14	แจ้ง กฟส.อทอง. ให้ Test ไฟ หากไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G1						
15	แจ้ง กฟส.อทอง. ให้ Test ไฟ หากไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G2						
16	เมื่อ กฟส.อทอง. ทำการ Test ไฟ และ Short Ground ครบทุกจุด พร้อมลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
17	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
18	UTV02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTV		
19	UTV03R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		อทอง.		R หนองแหน
20	UTV04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		อทอง.		R โรงงานน้ำตาลรีฟีนซัยมงคล
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
21	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จ						
22	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิชชิง						
23	UTV02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTV		
24	UTV03R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		อทท.		R หนองแห่น
25	UTV04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		อทท.		R โรงงานน้ำตาลรีไฟน์ชัยมงคล
26	แจ้ง กฟส.อทท. ปลด Short Ground จุด G1						
27	แจ้ง กฟส.อทท. ปลด Short Ground จุด G2						
28	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
29	DIS ชั่วคราว	ปลด	สับ		อทท.		DIS บริเวณหน้าวัดห้วยมงคล
30	ย้ายโหลด UTV03 บางส่วนกลับจาก UTV02						
31	DIS ชั่วคราว	ปลด	สับ		อทท.		DIS บริเวณบ้านสระกร่าง
32	UTV02S-04	สับ	ปลด		อทท.	SCADA	SF6 บ้านไซฟ่อน
33	ย้ายโหลด UTV03 บางส่วนกลับจาก UTV04						
34	UTV03S-10	ปลด	สับ		อทท.		DIS บ้านชฎดงดำ
35	UTV03S-06	สับ	ปลด		อทท.	SCADA	SF6 บ้านหนองการ้อง
36	UTV02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTV		
37	UTV03R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		อทท.		R หนองแห่น
38	UTV04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		อทท.		R โรงงานน้ำตาลรีไฟน์ชัยมงคล
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

แผนผังงานดับไฟปรับปรุง บ้านหนองแวน ช่วงที่ 7-8 (อุกเจิน)

หลังดับไฟ

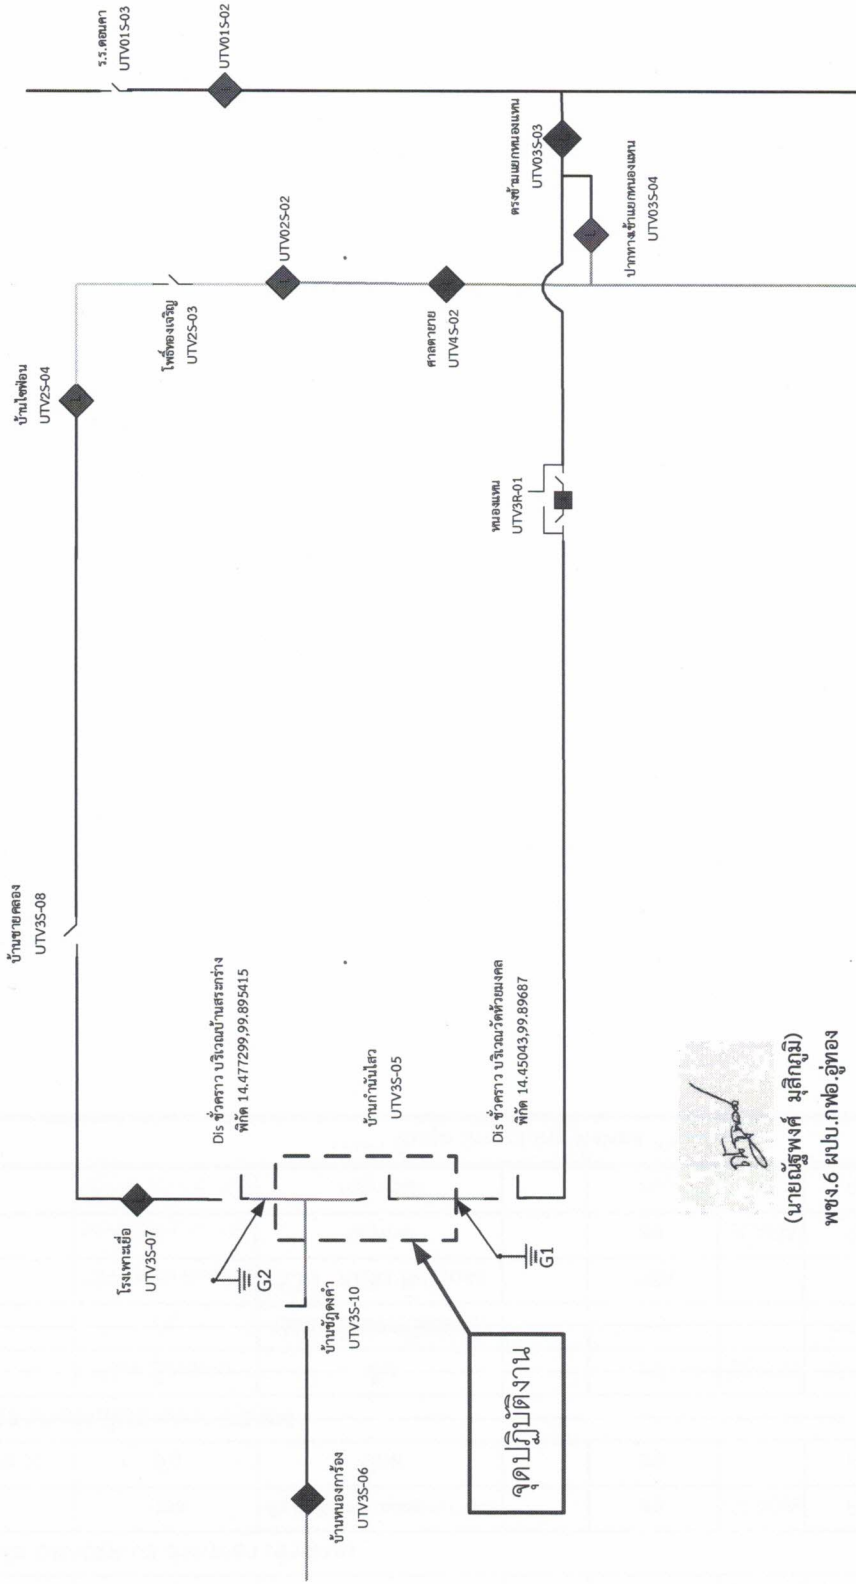


 (นายผู้พงศ์ มือกูมี)
 พชง.6 ผ.บ.กฟอ.อุทของ