



## วิทยขอตัดไฟ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ กต.คกข.(ปบ) ๑๑๕๐/๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายทัศนันท์ ทวีราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายนครินทร์ รัตนปัญญา

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก. กฟส.โคกขาม

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.โคกขาม จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า สถานีเสาครุฑ ตามแผนผัง  
สังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พีด เดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SMF09	๑ ก.ย. ๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ย้ายเสาไฟฟ้าแรงสูง ขอยลั้หยังฮั่ว	ต้นDDE จุดA	SMF๐๙-๑๙	ว่าที่ร้อยเอก วินชัย เวชช ศาสตร์โทร.๐๘๗- ๔๙๖๙๒๔๙ ชุด HOT LINE กระเช้า

พื้นที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ดับไฟ) ไม่มี.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสรศาสตร์ สวงวนพันธุ์.....ตำแหน่ง ท.ผ.ปบ.....โทร. ๐๘๑-๙๔๑-๒๕๓๒

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง๓.  พิกัดพื้นที่ดับไฟ ๓.๑ เริ่ม ๑๓.๕๖๕๖๖๐๒๘ ๑๐๐.๓๖๑๘๒๑๖๖ ถึง ๑๓.๕๖๖๔๑๒๖๖ ๑๐๐.๓๖๒๘๑๑๒๙

ลงชื่อ.....

(นายนครินทร์ รัตนปัญญา...)

ตำแหน่ง..... ผจก. กฟส.โคกขาม

แผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเตอร์ SMF09 จาก DDE๑ A ถึง SMF9S-19  
ในวันที่ 1 ก.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 1214/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย บนทอน ฝาเงิน ประธานงานการขอดับไฟกับ นายสรรไพโรจน์ โสภณพันธ์

(นายสรรไพโรจน์ โสภณพันธ์)  
๑๓ก.๕ แทน คคฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ.๓ กว.

อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง 1 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น



ผจพ. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์  
นครปฐม ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน      บริเวณ ซอยลิ้นหยั่งฮั่ว
2. กำหนดวันที่ทำงาน      1 ก.ย. 67      เวลา      08.30 น.      ถึง      17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน      กฟส.คคช.      งานที่ทำ      ย้ายแนวเสาไฟแรงสูง      ตามใบขอปฏิบัติงาน      1214/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย      นายขุนทอง ฝาเงิน      วันที่      25 สิงหาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย            วันที่      25 สิงหาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย            วันที่      25 สิงหาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
  1. นายจิรวุฒิ, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวิรัช, นายอมร      (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
  2. นายพิรภัทร, นางสาวสุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต      (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
  3. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ      (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1							ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง
2	SMF09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		
3	ตรวจสอบ SMF09S-19 DIS ซอยลิ้นหยั่งฮั่ว ให้อยู่ตำแหน่ง OPEN อยู่						
4	- เมื่อพร้อมดับไฟ SMF09VB-01 เวลา 08.30 น.						
5	แจ้งกฟส.คคช. HL.ทำการตัดเตส SMF09VB-01 บริเวณซอยลิ้นหยั่งฮั่ว ออกทั้ง 3 เฟส จุดA (ตามผังแนบ) จุดตัดเตส-SMF09S-19 ไม่มีโหลด						
6	หลังจากกฟส.คคช.ทำการตัดเตส SMF09VB-01 บริเวณซอยลิ้นหยั่งฮั่ว ออกทั้ง 3 เฟส เสร็จเรียบร้อย						
7	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กฟส.คคช.รับทราบ						
8	แจ้งกฟส.คคช.เทสไฟดับแล้วทำการช้อตกราวด์ จุด G1						
9	แจ้งกฟส.คคช.เทสไฟดับแล้วทำการช้อตกราวด์ จุด G2						
10	แจ้งกฟส.คคช.ลง WE SAFE ให้เรียบร้อย						
11	แจ้งกฟส.คคช.ปฏิบัติงานได้						
12	SMF09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		
%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%							
13	หลังจากกฟส.คคช.ปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด						
14	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
15	SMF09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		
16	แจ้งกฟส.คคช.ทำการปลดช้อตกราวด์ จุด G1 ออก						
17	แจ้งกฟส.คคช.ทำการปลดช้อตกราวด์ จุด G2 ออก						
18	แจ้งกฟส.คคช. HL.ทำการจิ้มเตส SMF09VB-01 บริเวณซอยลิ้นหยั่งฮั่ว เข้าทั้ง 3 เฟส จุดA (ตามผังแนบ) จุดจิ้มเตส-SMF09S-19 ไม่มีโหลด						
19	หลังจากกฟส.คคช.ทำการจิ้มเตส SMF09VB-01 บริเวณซอยลิ้นหยั่งฮั่ว เข้าทั้ง 3 เฟส เสร็จเรียบร้อย						
20	SMF09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		
%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%							

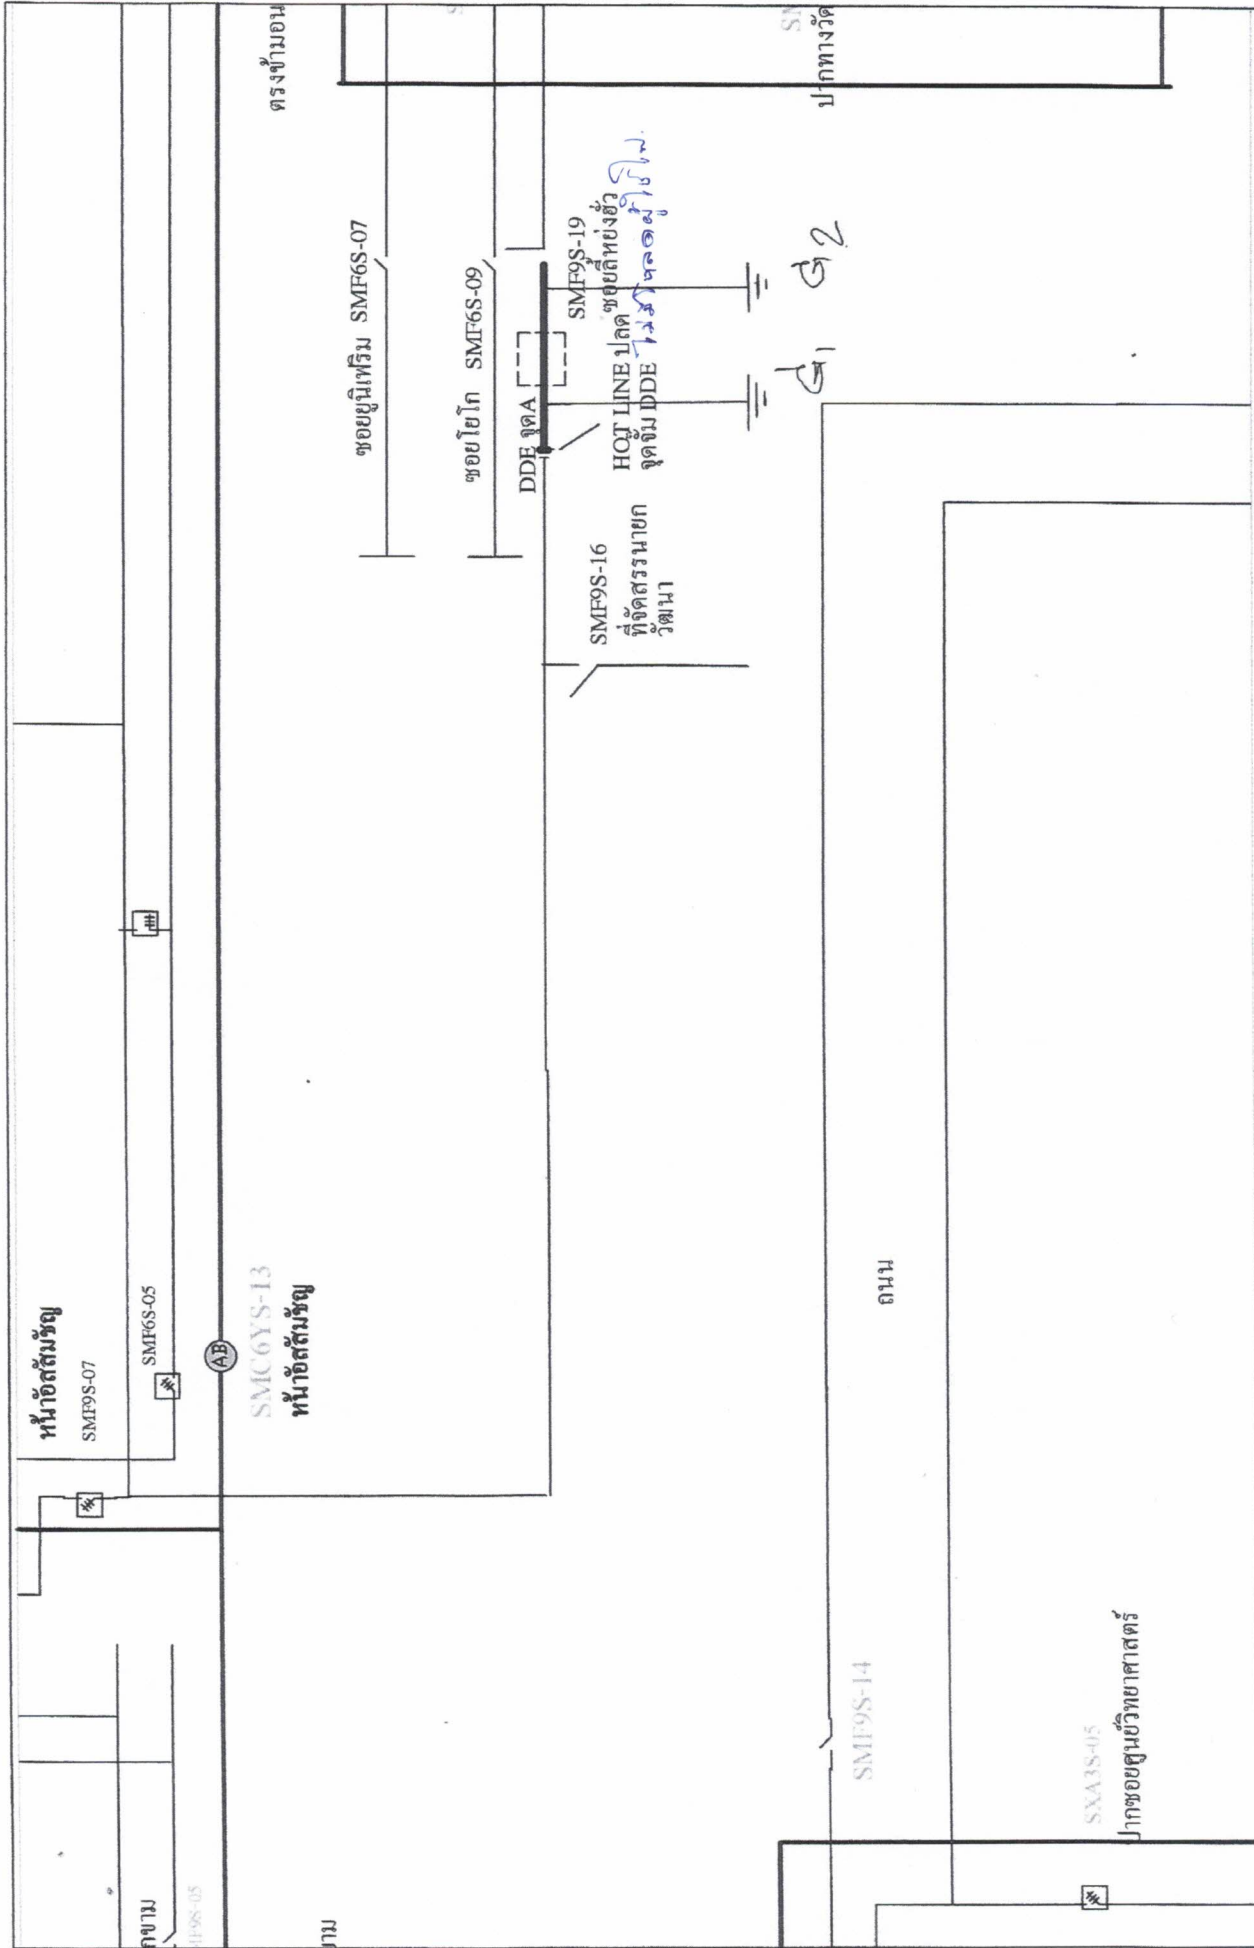

แผนควบคุมการจ่ายไฟ คณะกรรมการจ่ายไฟ ผู้จัดทำ: นายสมชาย ใจดี วันที่: 15/05/2557 ผู้ตรวจสอบ: นายสมชาย ใจดี ผู้ควบคุม: นายสมชาย ใจดี	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้ว่าการ: นายสมชาย ใจดี สถานี: สีนางิ้ว	ชื่อแบบร่าง: ..... ชื่อคนออกแบบ: ..... วันที่: 15/05/2557 ชื่อผู้ตรวจสอบ: ..... ชื่อผู้ควบคุม: .....
แผนควบคุมการจ่ายไฟ คณะกรรมการจ่ายไฟ ผู้จัดทำ: นายสมชาย ใจดี วันที่: 15/05/2557 ผู้ตรวจสอบ: นายสมชาย ใจดี ผู้ควบคุม: นายสมชาย ใจดี	แผนควบคุมการจ่ายไฟ (0.3)	แบบร่าง: ..... ชื่อคนออกแบบ: ..... วันที่: 15/05/2557 ชื่อผู้ตรวจสอบ: ..... ชื่อผู้ควบคุม: .....