



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PUBLIC UTILITY REGULATORY AUTHORITY

Switching Deadline
27 ส.ค. 2567

เลขที่ ก.3 ดบ.(ปบ) ๔๓๓ /2567
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี

วันที่ 26 ส.ค. 2567
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)
ตำแหน่ง รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ดบ.

ด้วย กฟอ.เดิมบางนางบวช ขอตัดไฟเพื่อให้ชุดงาน บ.ศรีชลธร จำกัด ตรวจสอบเช็คสถานะสัญญาณซิมการ์ด LBS ระบบ ๑๑๕ เควี ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่/เวลา	ถึง/เวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	สายส่ง 115 เควี	28 ส.ค. 67	8.30 น.	16.30 น.	ตรวจสอบเช็คสถานะสัญญาณซิมการ์ด LBS ระบบ ๑๑๕ เควี รหัส DBA๐๑YS-๐๘	DBA 1YS-03 เปิดนายเอี่ยม	DAA1YB-01 สถานี ด่านช้าง	นายอำนวยการ กิตติ โพธิ์นันท์ วกค.9 กรย.(ก3) 086-2691259

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอำนวยการ กิตติโพธิ์นันท์ ตำแหน่ง วกค.9 โทร. 086-2691259

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
๓. พิกัดพื้นที่ดับไฟ 3.1 เริ่มต้น Lat : ...14.868986... Long: ...99.842119.....
3.2 สิ้นสุด Lat : ... 14.86938... Long: ... 99.84566.....

ลงชื่อ.....
(นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี)
ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ดบ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก๓)
ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 พิดเตอร์ 115 นว. จาก DBA 1YS-03 ถึง DAA 1YB-01
ในวันที่ 28 ส.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1216/2567
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ..... พิดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
พนักงานศูนย์ฯ นาย บุษทอง ฉางเงิน ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายอำนวยการ กิตติโพธิ์นันท์

สำหรับผู้อนุมัติ
ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟอ. ดบ.
อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นาย พิรภัท โพธิ์นันท์)
กค.5 11คน ผ.คฟ.
ขั้นตอนการสวิชชิง..... แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น
ผจก. 1 (สถานี DAA)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

แผนผัง Single Line Diagram แสดงพื้นที่ขอตัดไฟสายส่ง 115 เควี ให้ บ.ศรีชลธร จำกัดปฏิบัติงาน

สถานีเดิมบาง

ตั้งแต่ DBA1YS-03 เป็นต้นมา เริ่ม ถึง DAA1YB-03 สถานีต้นข้าง

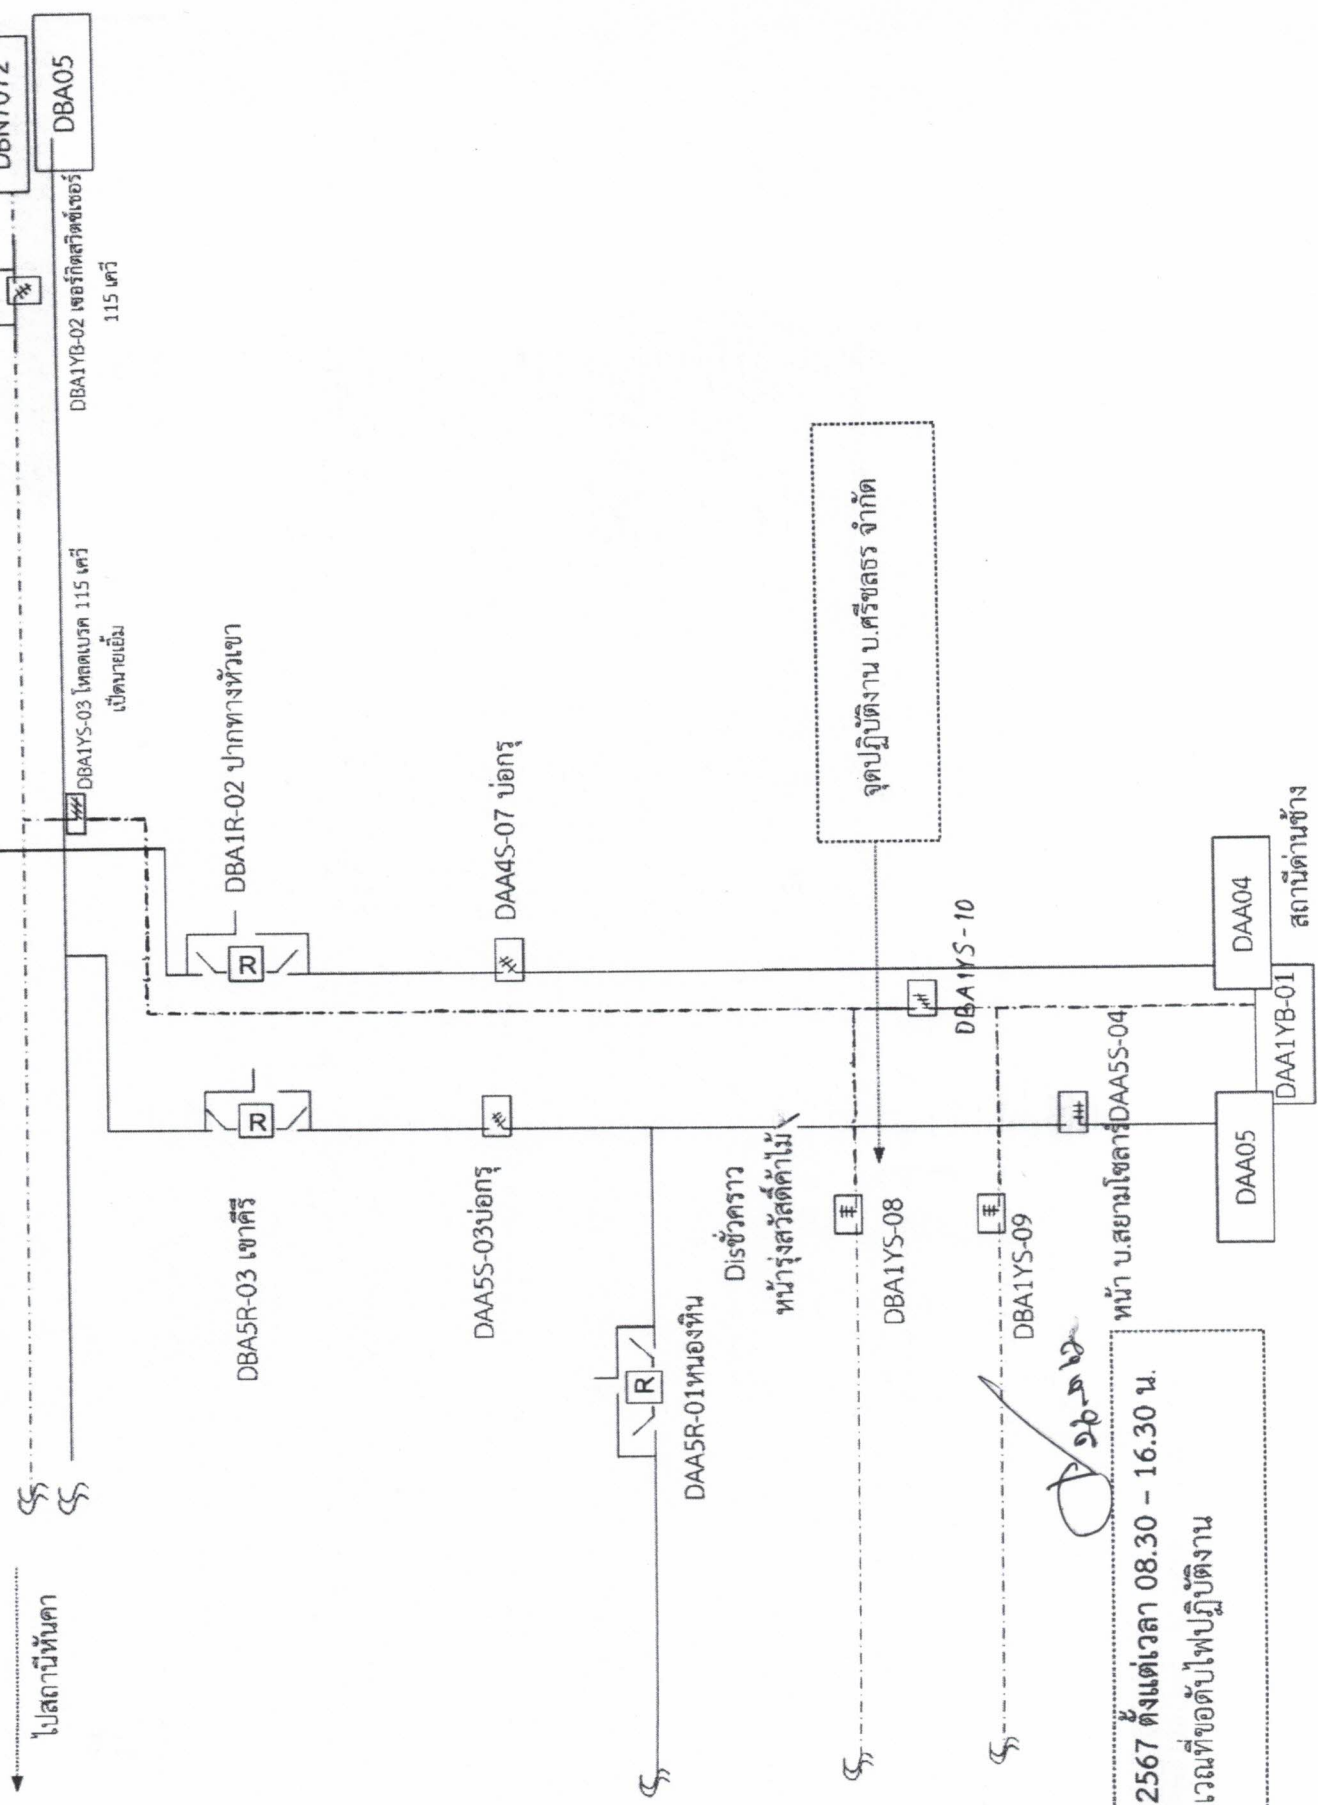

1. วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.
 หมายเหตุ — บริเวณที่ขอตัดไฟปฏิบัติงาน

[Handwritten signature]



บริษัท ศรีชลธร จำกัด

15/20 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทร : 02-102-857-3 แฟกซ์ 02-102-857-3 อีเมล info@srichonlathorn.com

www.srichonlathorn.com

SCT-CM-24-813

วันที่ 23 สิงหาคม 2567

โครงการ งานก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้า 115 เควี ให้แก่ บริษัท บริษัทแอนดีไซน์ เพาเวอร์ จำกัด
จังหวัดสุพรรณบุรี

เรื่อง ขอแจ้งกำหนดการดับไฟ 115 เควี

เรียน ผู้จัดการโครงการ PEA ENCOM (นายวชิระ พิทักษ์ตันสกุล)

สำเนาเรียน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเดิมบางนางบวช
ผู้ควบคุมงาน (นายอำนาจ กิตติโพธิ์นันท วกศ.9 กรย.(ก.3))

อ้างอิงสัญญา สัญญาเลขที่ จจ.(นทค.) BASP-SCT - 2/2566 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566

ตามที่อ้างถึง บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ตกลงว่าจ้าง บริษัท ศรีชลธร จำกัด ให้ดำเนินการงานก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้า 115 เควี ให้แก่ บริษัท บริษัทแอนดีไซน์ เพาเวอร์ จำกัด จังหวัดสุพรรณบุรี นั้น

บริษัท ศรีชลธร จำกัด ขอแจ้งกำหนดการดับไฟ 115 เควี เพื่อตรวจเช็คสถานะสัญญาณขิมการ์ด Load Break Switch 115 รหัสสั่งการ DBA01YS-08 สำหรับสั่งการระบบสื่อสารผ่าน SCADA ในวันที่ 28 สิงหาคม 2567 เวลา 08.30-16.30 น. ช่วงถนนทางหลวงหมายเลข 3350 - ถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 4086 บริเวณ ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายพรภัทร ลือขจร

ผู้จัดการโครงการ

เจ้าหน้าที่บริหารสัญญา
คุณกัญญ์วรินทร์ วงษ์สนอง
093-329-8963