



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เลขที่ ก.๓/กจ.๒๖๖/๒๕๖๔  
 ชื่อผู้รับ นายกัณฑ์พงษ์ วงษ์ตันจันทา  
 ชื่อผู้ส่ง

วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔  
 ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)  
 ตำแหน่ง

ด้วยการไฟฟ้าจังหวัดกาญจนบุรี...จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน...ภาคสาย ๑๑๕ KV...สถานีไฟฟ้า...กาญจนบุรี.๑...  
 ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑...แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	F3/กจ.	3 ต.ค.64	08.00	17.00	ภาคสาย 115 KV	SF6 KCA35-06 (โรงกลึงสุวรรณพงษ์)	(DIS ชั่วคราวหน้า อนามัยแก่งเสี้ยน) DIS KCA 35-09 (ตรงข้ามร้านกาแฟ คุณหญิง)	นายบัญชา ทุกอษา โทร 084-7038253

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)...บริเวณเขตแก่งเสี้ยนถึงแยกหน้าน้ำต้น

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสุทนต์ เอื้อเทื้อ ตำแหน่ง ทพ.๖ โทร 081-5268857

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
 ๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

.....  
 (นายณมิตร ศิริพรรค)  
 ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟจ.กจ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ 3 จาก KCA 35-06 ถึง DIS ๑๓.อนามัยแก่งเสี้ยน, KCA 35-09.  
 ในวันที่ 3-10-64 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1217/64

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... พิดเตอร์..... จาก..... ถึง.....  
 ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....  
 พนักงานศูนย์ฯ นาย มงคล ทรัพย์กิจ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ผคฟ.กจ. ๑๐๒  
 4 ต.ค.๖๔

สมพร อันตักกชวโร  
 (อ.ก.๗ แทน ผคฟ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ.๓

อ.ก.บ.ช.(ก.๓), อ.ก.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น  
 แผนผังแนบ 1 แผ่น


ผจฟ. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
 ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)


ใบสั่งทำสวิตชิง

สถานที่ทำงาน	แยกแก่งเลี่ยน แยกทำน้ำต้น					
กำหนดวันที่ทำงาน	03/10/2564	เวลา	08.00 น.	ถึง	03/10/2564	เวลา 17.00 น.
ผู้ขอทำงาน	กฟผ.กจ.	งานที่ทำ	พาดสายสาย 115 เควี		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1217/2564
เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมงคล ทรัพย์สุข				วันที่	21 กันยายน 2564
ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	21 กันยายน 2564
อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	21 กันยายน 2564
สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายขุนทอง, นายพิชชา				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)	
	2. นายฤกษ์ณะศักดิ์, นายมงคล, นายพนิต, นายอมร				(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)	
	3. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐภาณุจน์, นายสามารถ				(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนภายในสถานีฯ KCA							
1	ย้ายโหลด KCA03 บางส่วนไปรับไฟจาก KCA05, KCA10						
2	KCA03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
3	KCA05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
4	KCA10VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
5	KB-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		
6	KB-KT1A/3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		
7	KCA03S-11	ปลด	ล๊اب		กจ		DIS สามแยกบ้านเก่า
8	KCA03S-09	ล๊اب	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กจ		DIS ตรงข้ามร้านกาแฟคุณหญิง
9	KCA03S-08	ปลด	ล๊اب		ศูนย์ฯ		SF6 บั้ม ปตท.แก่งเลี่ยน
10	KCA03S-06	ล๊اب	ปลด, ล็อคคาน		กจ		SF6 โรงกลึงสุพรรณพงษ์
11	KCA05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
12	KCA10VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
13	KB-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		
14	KB-KT1A/3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		
15	เมื่อพร้อมดับไปปฏิบัติงาน						
16	DIS.ชั่วคราว KCA03	ล๊اب	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กจ		DIS ชั่วคราวอเนกแก่งเลี่ยน (วงจรถบ)
17	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G1						
18	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G2						
19	KCA03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
หลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
20	KCA03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
21	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G1						
22	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G2						
23	DIS.ชั่วคราว KCA03	ปลด	ล๊اب		กจ		DIS ชั่วคราวอเนกแก่งเลี่ยน (วงจรถบ)
24	ย้ายโหลด KCA03 บางส่วนคืนจาก KCA05, KCA10						
25	KCA05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
26	KCA10VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	KB-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		
28	KB-KT1A//3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		
29	KCA03S-06	ปลด, ล็อคคาน	สับ		กจ		SF6 โรงกลึงสุพรรณพงษ์
30	KCA03S-08	สับ	ปลด		ศูนย์ฯ		SF6 ปัม ปรตท.แก่งเสี้ยน
31	KCA03S-09	ปลด	สับ		กจ		DIS ตรงข้ามร้านกาแฟคุณหญิง
32	KCA03S-11	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กจ		DIS สามแยกบ้านเก่า
33	KCA03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
34	KCA05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
35	KCA10VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
36	KB-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		
37	KB-KT1A//3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		
สิ้นสุด Switching							

3 01.P1.VA

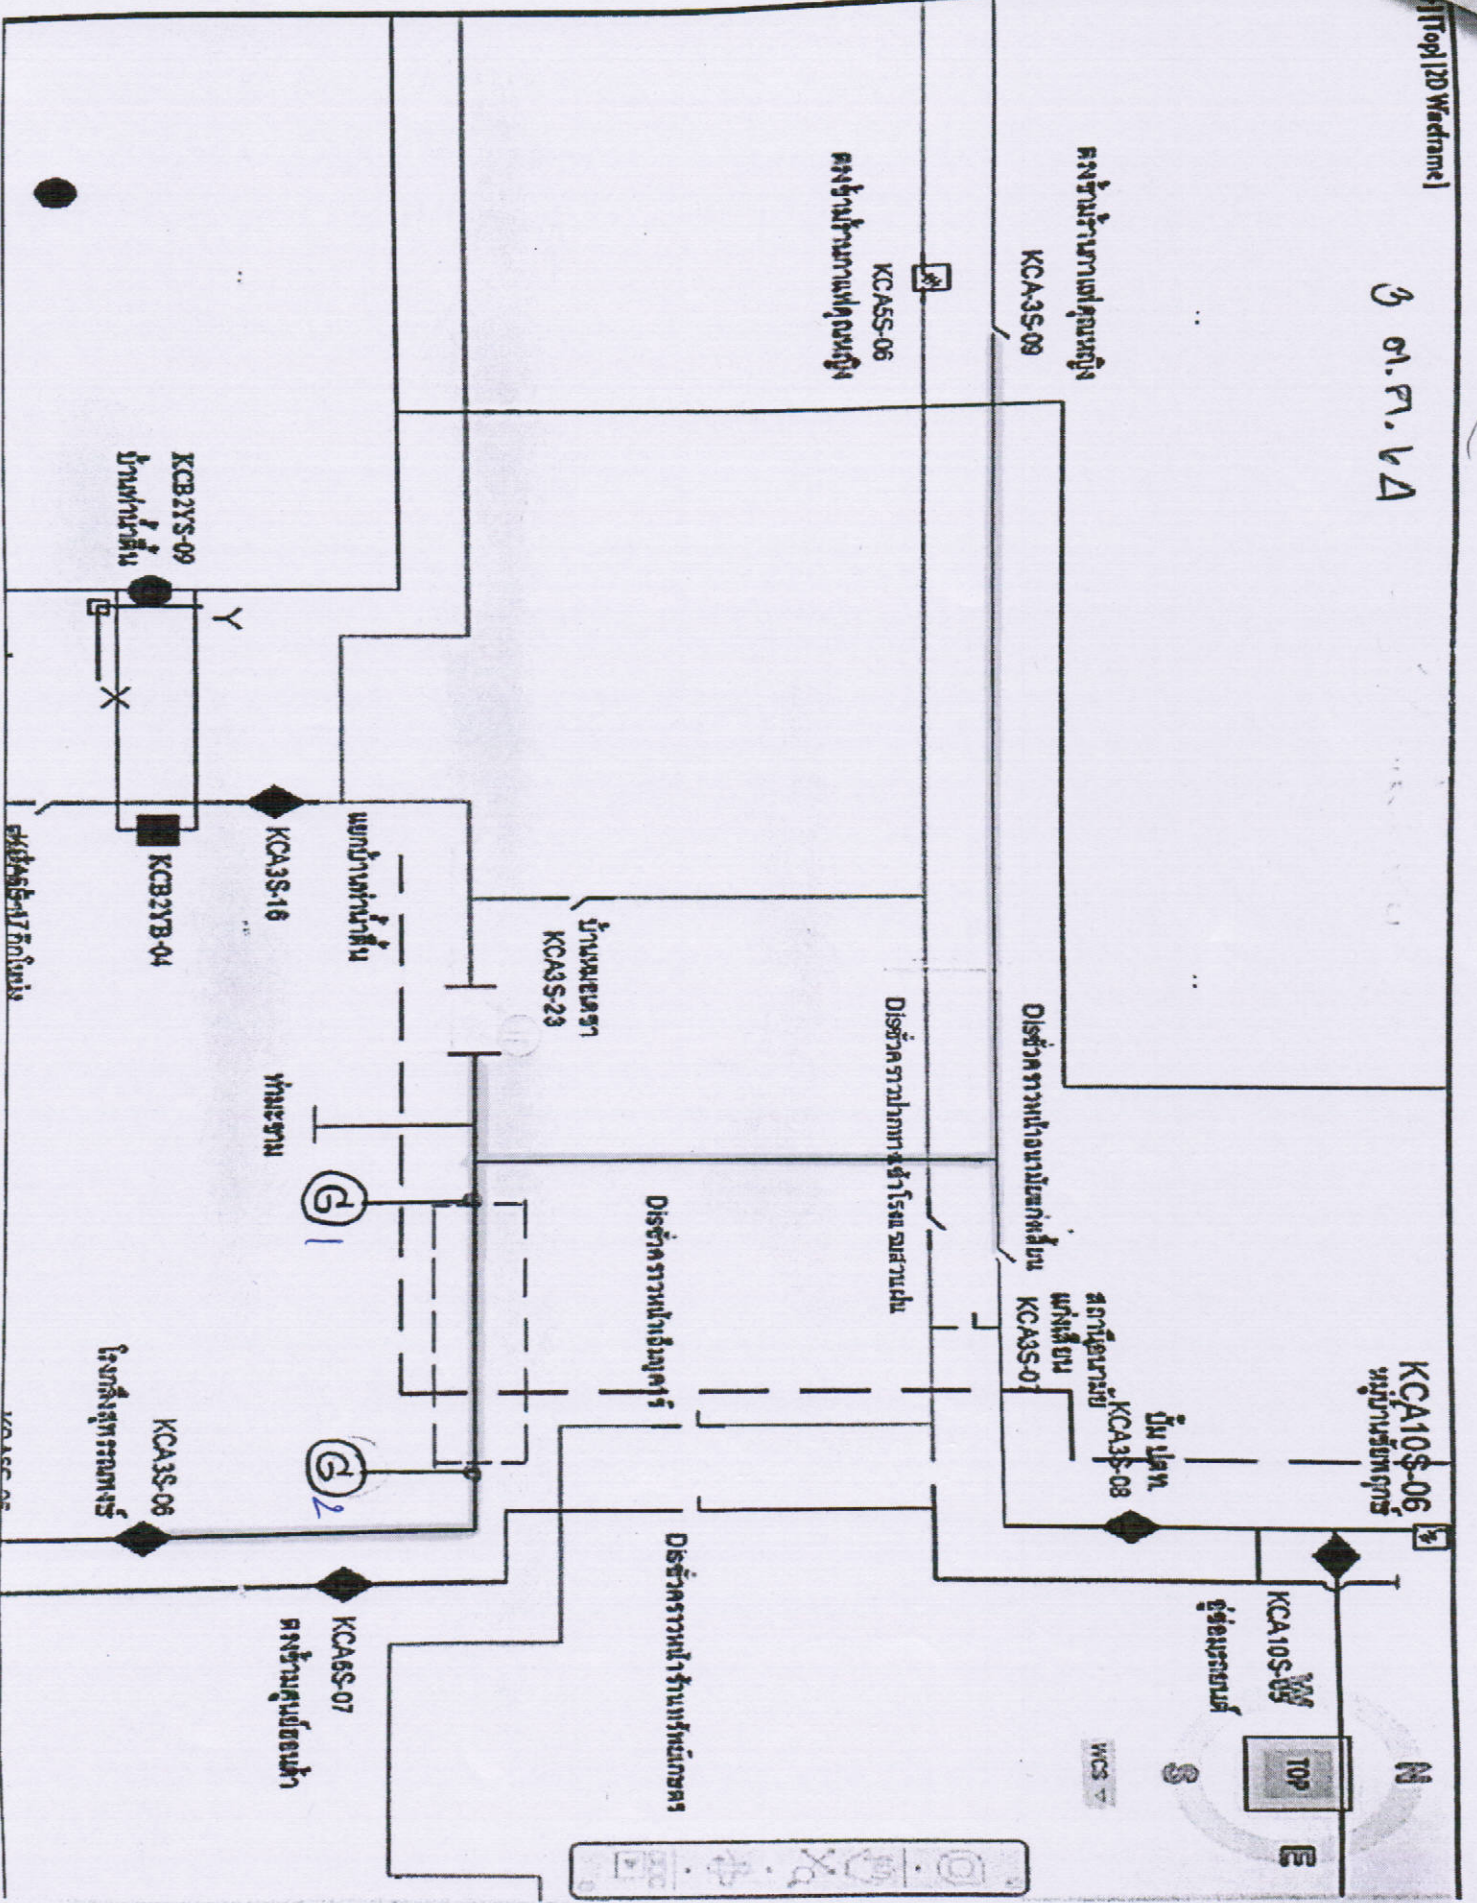



13 ส.ค. 2564

4236

14.50

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY  
จาก กฟ.2

ถึง กฟจ.กาญจนบุรี

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติดับกระแสไฟฟ้าระบบ 22 เควี และ 115 เควี

เรียน ผจก.กฟจ.กาญจนบุรี

ตามอนุมัติ รพว.(วศ) ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 เอกสารเลขที่ กรฟ.(ก)(อส.3 ก) 727/2562 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 อนุมัติก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วง สฟ.กาญจนบุรี 2 - แยกทำน้ำตื้น จ.กาญจนบุรี ตาม งบ คพพ.2 ให้ กฟ.2 ปฏิบัติงานก่อสร้างฯ โดยในขั้นตอนการก่อสร้างมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าระบบ 22 เควี และ 115 เควี ดังนั้น กฟ.2 ขอความอนุเคราะห์ อนุมัติดับกระแสไฟฟ้าระบบ 22 เควี และ 115 เควี ดังนี้

1.

ครั้งที่	วันที่	เวลา	22 เควี	115 เควี	สถานที่	หมายเหตุ
1/	12 ก.ย. 64	8.00-17.00	✓	-	ฝั่งตรงข้ามทางออก ขนส่ง กาญจนบุรี	monopole
2/	14 ก.ย. 64	8.00-17.00	✓	✓	แยกทำน้ำตื้น	monopole
3	2 ต.ค. 64	8.00-17.00	✓	-	ทางออกขนส่งกาญจนบุรีถึงแยกแก่นเสียน	พาดสาย
4*	3 ต.ค. 64	8.00-17.00	✓	-	ฝั่งตรงข้ามทางออก ขนส่ง กาญจนบุรี	พาดสาย
5	4 ต.ค. 64	8.00-17.00	✓	✓	แยกทำน้ำตื้น	พาดสาย
6	7 ต.ค. 64	8.00-17.00	✓	-	จากบิ๊มPTTไปทางแยกท่าพะเนียดถึงเสาคู่	พาดสาย
7	8 ต.ค. 64	8.00-17.00	✓	-	บริเวณร้านกาแฟ H2	พาดสาย
8	10 ต.ค. 64	8.00-17.00	✓	✓	หน้าสถานีไฟฟ้ากาญจนบุรี 3	พาดสาย
9	12 ต.ค. 64	8.00-17.00	✓	-	หน้ารีสอร์ต หมอเดชา	พาดสาย
10	15 ต.ค. 64	8.00-17.00	✓	✓	เสาคู่ข้ามถนน บ้านอ้ออาทร	พาดสาย

ทั้งนี้ได้ประสานงานเบื้องต้นกับทาง แผนก ปฏิบัติการ กฟจ.กาญจนบุรี เป็นที่เรียบร้อย โดย ให้ นาย บัญชา พุก  
อาษา พง. กฟ.2 และ นาย ภัทรพล กมลสวัสดิ์ วิศว. กฟ.2 เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

- E/C จากสถานี 01 และ 02 ให้ออกแผนกวิศวกรรม, ปรอท ให้ออก. ส.ร. ให้ออก. ส.ร. ให้ออก. ส.ร.
- วิศว. กฟ.2 ให้ออก. ส.ร. ให้ออก. ส.ร. ให้ออก. ส.ร.
- วิศว. กฟ.2 ให้ออก. ส.ร. ให้ออก. ส.ร. ให้ออก. ส.ร.
- วิศว. กฟ.2 ให้ออก. ส.ร. ให้ออก. ส.ร. ให้ออก. ส.ร.

ภัทรพล กมลสวัสดิ์

วิศว.กฟ.2

แผนกก่อสร้างระบบจำหน่ายและสายส่ง 2

กองก่อสร้างระบบไฟฟ้า 2 (นายเศกสรรค์ พักเขียว)

โทร.02-590-5528

ชม.ปบ. ปฏิบัติงานแทน ชม.ปบ.

(นายวีรฤทธิ์ นาวิเศษ)

16 ส.ค. 64

นบท.9 รักษาการแทน ผจก.กฟจ.กจ

13 ส.ค. 2564