



กรมพลังงาน

เลขที่ ก.๓ สข.(ก.ป.) ๑๑๖ /๑๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพิทอนันท์ พิชิตสุวรรณมงคล

ชื่อผู้ส่ง นาย เทอดไทย จันทร์เพ็ญ

วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อก.ป.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ชน.กป. รักษาการแทน หน.กป.สน. รักษาการแทน ผจก.สข.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.สว.มชก. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย พิดเตอร์ ๒ สถานีไฟฟ้า  
เดิมรวมฯ ตามแผนผังสิ่งเซปแบบ จำนวน ๑.๓ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	DBA3	๓๐ ส.ค. ๒๕๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๓๐ น.	ตัดไฟย้ายเสา หลบงาน ก่อสร้างถนนของกรมทางหลวง	จุดตัด DOE หน้าบ้านจันทร์ เพ็ญ	DIS ชั่วคราว สมเด็จ	นายณัฐพงษ์ เข้มเพ็ชร ๐๘๕-๕๕๘๓๐๕๖

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ... หม้อแปลง ๓ เครื่อง ๕๐ เครื่อง ... ผู้ใช้ไฟประมาณ ๒๐ ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเทอดไทย จันทร์เพ็ญ ตำแหน่ง ชน.กป โทร ๐๘๖-๗๖๖๑๐๒๒

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.สกรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓.  พิกัดพื้นที่ดับไฟ ๓.๑ เริ่มต้น ๑๔.๗๕๖๗๕๕, ๑๐๐.๐๘๘๗๗๒  
๓.๒ สิ้นสุด ๑๔.๗๕๖๗๕๖, ๑๐๐.๐๘๘๗๗๒

dc

ชน.กป. รักษาการแทน  
หน.กป.สข. รักษาการแทน ผจก.สข.

สำรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (สขฟ) กฟผ.๓  
เขียน อก.ป.บ.(ก.๓)

สขฟ พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ พิดเตอร์ DBA3 จาก DOE บ้านจันทร์เพ็ญ DIS ชั่ว. สมเด็จ  
ในวันที่ 30 ส.ค.๖๗ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 17.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1218/2567

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ พิดเตอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อดิเรก อธิสทอมสิน ประสานงานการขอตัดไฟกับ จก.มอ.ก.๓ จันทร์เพ็ญ

สำรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กป.บ.(สขฟ)

เขียน ผจก. นพ.ร.สข.

อก.บช.(ก.๓) อก.รว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

อดิเรก อธิสทอมสิน  
(กช.น.อดิเรก อธิสทอมสิน)  
๐๘๓-๖ ๑๗๗๗ น.ว.ว.

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น

แผ่นตั้งแบบ 1 แผ่น


ผจก. (สถานี )

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)


รก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ป.บ.(ก3)

หน้าที 1 จาก 2  
ใบสั่งทำสวิตชิง

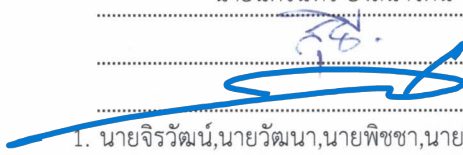1. สถานที่ทำงาน	หน้าร้านจันทร์เพ็ญ (วงจร DBA03)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	30 ส.ค. 67	เวลา	08.30 น.	ถึง	17.30 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สข.	งานที่ทำ	ย้ายเสางานก่อสร้างถนนของกรมทางหลวง		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1218/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายนครินทร์ อังสนาวสิน			วันที่	24 สิงหาคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	24 สิงหาคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	24 สิงหาคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจิรวุฒิ, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมโนช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
3	DBA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		-
4	DBA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		-
5	DBA04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สข.	SCADA	R ประตูน้ำคลองขอม
6	DBA04R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		สข.		R บ้านดอนยาว
7	DBA04R-06	Normal	Nonreclosing, ALT		สข.	SCADA	R หนองผักนาก (Nulec)
8	LWA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		LWA		
9	DAA06R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		นญช.	SCADA	R วัดกองเงิน
10	ย้ายโหลด DBA03 บางส่วนไปจ่ายจาก LWA03						
11	DBA04S-08	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สข.		SF6 บ้านดอนยาว
12	DBA04S-31	ปลด	สับ		สข.	SCADA	SF6 บ้านดอนไร่
13	DIS ชั่วคราว DBA03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สข.		DIS สมเด็จ
14	DBA04S-31	สับ	ปลด		สข.	SCADA	SF6 บ้านดอนไร่
15	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน เวลา 08.30 น.						
16	แจ้งผู้ควบคุมงานไลน์โหลดหม้อแปลง 1 เครื่อง ออกได้						
17	เมื่อ ผู้ควบคุมงานไลน์โหลดหม้อแปลง 1 เครื่อง ออกแล้วเสร็จ						
18	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด DDE บริเวณหน้าร้านจันทร์เพ็ญ ด้วยวิธี Hotline ออกได้						
19	เมื่อผู้ควบคุมงานปลด DDE บริเวณหน้าร้านจันทร์เพ็ญ ด้วยวิธี Hotline ออก แล้วเสร็จ						
20	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้พนักงานรับทราบ						
21	แจ้งพนักงานเทสไฟ ช็อตกราวด์ จุด G1						
22	แจ้งพนักงานเทสไฟ ช็อตกราวด์ จุด G2						
23	เมื่อไฟฟ้าพนักงาน ทำการเทสไฟ และช็อตกราวด์ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมให้ลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						
24	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
25	DBA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-
26	DBA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-
27	DBA04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สข.	SCADA	R ประตูน้ำคลองขอม
28	DBA04R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		สข.		R บ้านดอนยาว
29	DBA04R-06	Nonreclosing, ALT	Normal		สข.	SCADA	R หนองผักนาก (Nulec)
30	LWA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		LWA		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
31	DAA06R-03	Nonreclosing, ALT	Normal, ALT		นญช.	SCADA	R วัดกองเงิน
32	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
33	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ และยืนยันใน Wesafe						
34	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตซ์						
35	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
36	DBA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		-
37	DBA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		-
38	DBA04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สช.	SCADA	R ประตูน้ำคลองขอม
39	DBA04R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		สช.		R บ้านดอนยาว
40	DBA04R-06	Normal	Nonreclosing, ALT		สช.	SCADA	R หนองผักนาก (Nulec)
41	LWA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		LWA		
42	DAA06R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		นญช.	SCADA	R วัดกองเงิน
43	แจ้งพนักงาน ปลดช็อตกราวด์ จุด G1						
44	แจ้งพนักงาน ปลดช็อตกราวด์ จุด G2						
45	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
46	แจ้งผู้ควบคุมงานจัม DDE บริเวณหน้าร้านจันทร์เพ็ญ ด้วยวิธี Hotline เข้าได้						
47	เมื่อผู้ควบคุมงานจัม DDE บริเวณหน้าร้านจันทร์เพ็ญ ด้วยวิธี Hotline เข้า แล้วเสร็จ						
48	แจ้งผู้ควบคุมงานจ่ายโหลดหม้อแปลง 1 เครื่อง ได้						
49	เมื่อ ผู้ควบคุมงานจ่ายโหลดหม้อแปลง 1 เครื่อง แล้วเสร็จ						
50	ย้ายโหลด DBA03 บางส่วนกลับจาก LWA03						
51	DBA04S-31	ปลด	สับ		สช.	SCADA	SF6 บ้านดอนไร่
52	DIS ชั่วคราว DBA03	ปลด	สับ		สช.		DIS สมเด็จ
53	DBA04S-31	สับ	ปลด		สช.	SCADA	SF6 บ้านดอนไร่
54	DBA04S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สช.		SF6 บ้านดอนยาว
55	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
56	DBA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-
57	DBA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-
58	DBA04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สช.	SCADA	R ประตูน้ำคลองขอม
59	DBA04R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		สช.		R บ้านดอนยาว
60	DBA04R-06	Nonreclosing, ALT	Normal		สช.	SCADA	R หนองผักนาก (Nulec)
61	LWA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		LWA		
62	DAA06R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		นญช.	SCADA	R วัดกองเงิน
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						

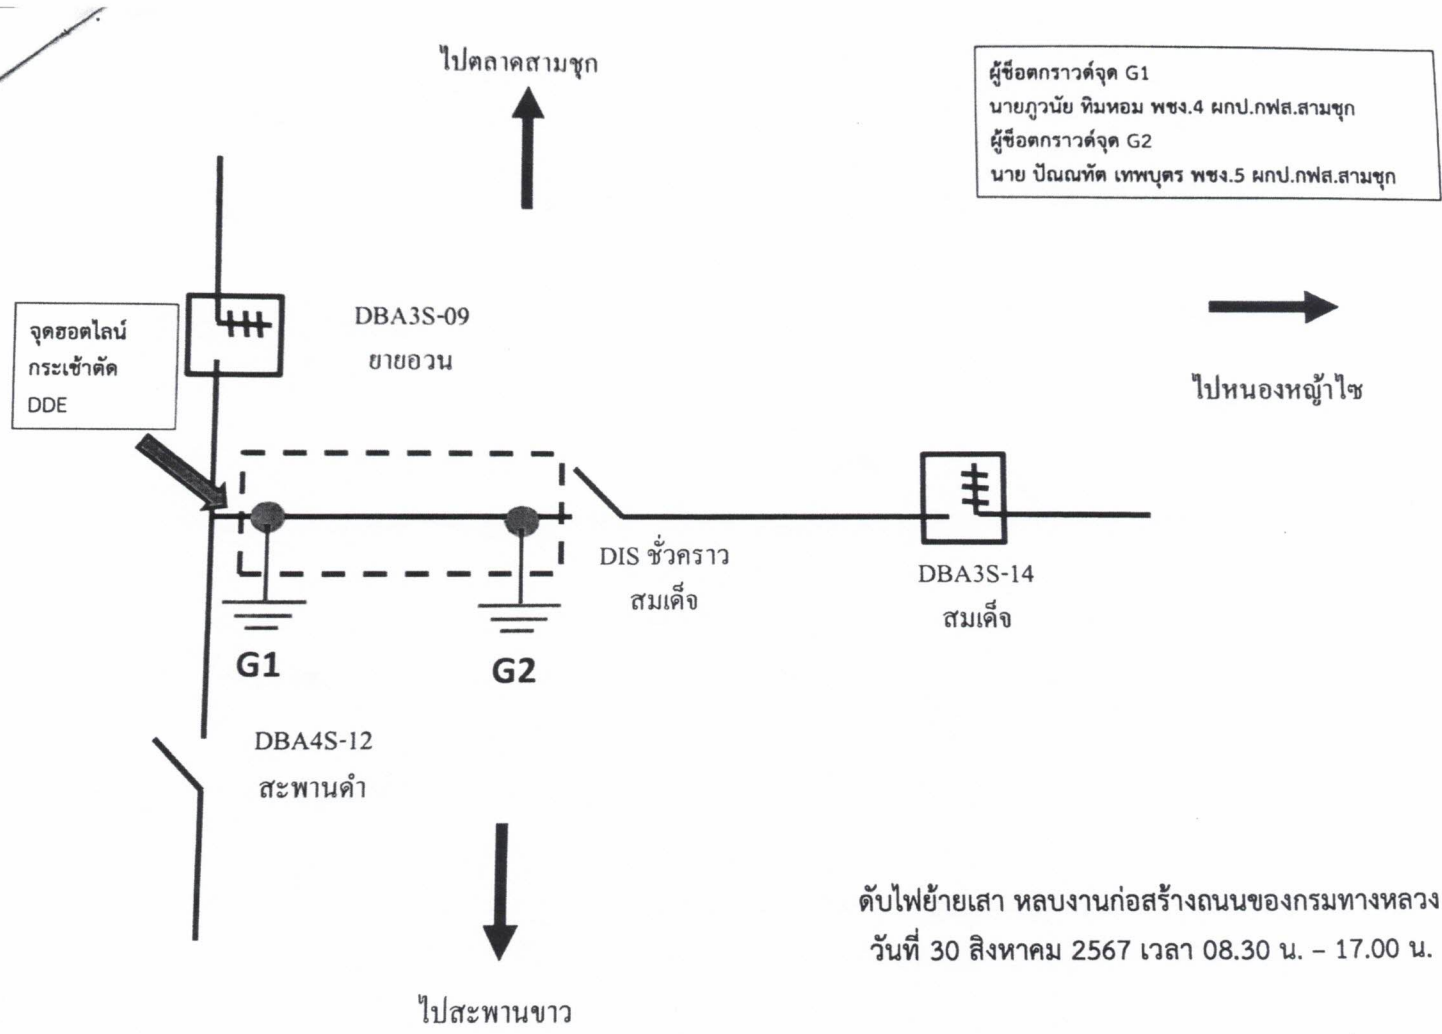

ผู้ซื้อตราวัดจุด G1  
 นายภูวนัย ทิมหอม พชง.4 ผกป.กฟส.สามชุก  
 ผู้ซื้อตราวัดจุด G2  
 นาย ปิณนัท เทพบุตร พชง.5 ผกป.กฟส.สามชุก

ดับไฟย้ายเสา หลบงานก่อสร้างถนนของกรมทางหลวง  
 วันที่ 30 สิงหาคม 2567 เวลา 08.30 น. - 17.00 น.

23 สค. 67  
 14.00 น.

DBA 3 = 5.23 mw  
 DBA 4 = 2.24 mw.