

Switching Deadline

วันที่ 4 ธ.ค. 64



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เลขที่ ก.๓/กบ.๖๔๖๖/๒๕๖๔

ชื่อผู้รับ นายศักดิ์พงษ์ วงษ์จันทร์

ชื่อผู้ส่ง

วันที่ ๓๓ กันยายน ๒๕๖๔

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง

ด้วยการไฟฟ้าจังหวัดกาญจนบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน พาดสาย,ลดระดับสาย ๒๒ KV.....สถานีไฟฟ้า.....กาญจนบุรี  
๑.....ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	F3 /กจ.	7 ต.ค.64	08.00	17.00	พาดสาย,ลดระดับสาย 22 KV	Dis ชั่วคราวหน้าอนามัยแก่งเสียบ	Dis ชั่วคราวตรงข้ามเอกเขนก	
๒.	F5 /กจ.	7 ต.ค.64	08.00	17.00	พาดสาย,ลดระดับสาย 22 KV	Dis ชั่วคราวหน้าเอมพิวาร์	Dis ชั่วคราวหน้าปากทางเข้าโรงแรมสวนฝน	นายบัญญัติ ทุกอาชีพ โทร 084-7038253
๓.	F10 /กจ.	7 ต.ค.64	08.00	17.00	พาดสาย,ลดระดับสาย 22 KV	Dis ชั่วคราวหน้าร้านทรัพย์เกษตร	SF6 KCA10S-05 (ตู้ขอมรถยนต์) Dis ชั่วคราวตรงข้ามเอกเขนก	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....บริเวณเขตแก่งเสียบ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสุพจน์ เอื้อเพื่อ ตำแหน่ง พงษ.๖ โทร ๐81-5268857.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ก.ค.๕๗

(นายณัฐมิตร สิริพรรค)

ตำแหน่ง รชก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟจ.กจ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ KCA08 จาก อ.รณว.อ.บ.บ. ถึง อ.รณว.บ.บ. 10กบ.บ.  
ในวันที่ 7 ธ.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1219

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ KCA05 จาก อ.รณว.อ.บ.บ. ถึง อ.รณว.บ.บ. 55. กบ.บ.บ.  
ในวันที่ 7 ธ.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 3 ฟีดเดอร์ KCA10 จาก อ.รณว.อ.บ.บ. ถึง KCA10S-05  
ในวันที่ 7 ธ.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ราชวัฒน์ อ.บ.บ. ประสานงานการขอตัดไฟกับ ราชภัฏพอ 100 กบ.บ.

25 ธ.ค. 64

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟจ. ก.บ.บ., กฟ.๕.๒๗.

อ.ก.บ.บ.(ก.๓), อ.ก.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ราชวัฒน์ อ.บ.บ.  
(นายราชวัฒน์ อ.บ.บ.)  
อ.ก.บ.บ. KCA.๑๗.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 3 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี.....)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รช.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)



## ใบสั่งทำสวิตชิง

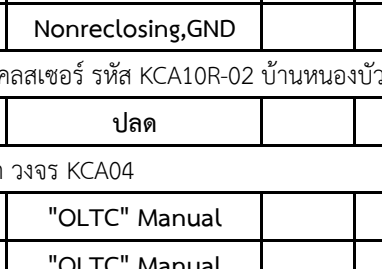
1. สถานที่ทำงาน	บริเวณ บั้ม ปตท. แยกแก่งเสี้ยน						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	7 ต.ค. 64	เวลา	08.00 น.	ถึง	7 ต.ค. 64	เวลา	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กจ.	งานที่ทำ	พาดสาย และลดระดับสาย 22 เควี			ตามใบขอปฏิบัติงาน	1219/2564
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายเพชรรัตน์ ชีนิะ				วันที่	26 กันยายน 2564	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	26 กันยายน 2564	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	26 กันยายน 2564	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายกฤษณะศักดิ์, นายศุภสวัสดิ์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนัส (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
2	ทำการ Bypass รีโคลสเซอร์ รหัส KCA10R-02 บ้านหนองบัว						
3	KCA10VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KCA		- 3.2 MW
4	KCA10R-02	Normal	Nonreclosing, GND		กจ.	SCASDA	R บ้านหนองบัว
5	แจ้ง กฟจ. กจ. ทำการสับ Switch Bypass รีโคลสเซอร์ รหัส KCA10R-02 บ้านหนองบัว เข้าได้						
6	KCA10R-02	สับ	ปลด		กจ.	SCASDA	R บ้านหนองบัว
7	ย้ายโหลด วงจร KCA10 บางส่วนไปรับไฟจาก วงจร KCA04						
8	KB-KT1A/KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- 24.5 MW
9	KB-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- 22.8 MW
10	KCA04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		กจ.		R วัดท่าพะเนียด
11	KCA10S-12	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ลญ.		SF6 หน้าศาลสุรสีห์
12	KCABVB-01	ปลด	สับ		KCA		- ขนานบัส
13	ดีสชั่วคราว วงจร KCA10	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กจ.		DIS ร้านเอกเขนก
14	KCABVB-01	สับ	ปลด		KCA		- ขนานบัส
15	KB-KT1A/KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
16	KB-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
17	ย้ายโหลด วงจร KCA10 บางส่วนไปรับไฟจาก วงจร KCA07						
18	KCA07VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KCA		- 3.5 MW
19	KCA06S-07	ปลด	สับ		กจ.	SCADA	SF6 ตรงข้ามศูนย์ฮอนด้า
20	KCA10S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กจ.	SCADA	SF6 ตู้ซ่อมรถยนต์
21	ย้ายโหลด วงจร KCA05 บางส่วนไปรับไฟจาก วงจร KCA03						
22	KCA03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KCA		- 2.7 MW
23	KCA05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KCA		- 4.8 MW
24	KCA03S-11	ปลด	สับ		กจ.		DIS สามแยกบ้านเก่า

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
25	ดิสชั่วคราว วงจร KCA05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กจ.		DIS ปากทางโรงแรมบ้านสวน ฝน
26	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.00 น.						
27	ดิสชั่วคราว วงจร KCA03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กจ.		DIS หน้าอนามัยแก่งเสี้ยน
28	ดิสชั่วคราว วงจร KCA10	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กจ.		DIS หน้าร้านทรัพย์เกษตร
29	ดิสชั่วคราว วงจร KCA05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กจ.		DIS ร้านเอ็มทูคาร์
30	แจ้งพื้นที่ไฟดับ ระบบจำหน่าย 22 เควี ให้ กฟจ. ทราบ						
31	แจ้ง กฟจ. ให้ทำการ Test ไฟ ระบบจำหน่าย 22 เควี ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อย ให้ทำการ Short Ground จุด G1						
32	แจ้ง กฟจ. ให้ทำการ Test ไฟ ระบบจำหน่าย 22 เควี ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อย ให้ทำการ Short Ground จุด G2						
33	แจ้ง กฟจ. ให้ทำการ Test ไฟ ระบบจำหน่าย 22 เควี ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อย ให้ทำการ Short Ground จุด G3						
34	แจ้ง กฟจ. ให้ทำการ Test ไฟ ระบบจำหน่าย 22 เควี ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อย ให้ทำการ Short Ground จุด G4						
35	เมื่อทำการ Short Ground ระบบจำหน่าย 22 เควี จุดปฏิบัติเสร็จเรียบร้อย เวลา ..... ผู้แจ้ง.....						
36	แจ้ง กฟจ. ประสานให้ผู้ควบคุมงานทราบ และให้สามารถปฏิบัติงานได้						
37	KCA03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KCA		- -
38	KCA05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KCA		- -
39	KCA07VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KCA		- -
40	KCA10VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KCA		- -
41	KCA04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		กจ.		R วัดท่าพะเนียด
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
42	เมื่อ กฟจ. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย						
43	KCA03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KCA		- -
44	KCA05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KCA		- -
45	KCA07VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KCA		- -
46	KCA10VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KCA		- -
47	KCA04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		กจ.		R วัดท่าพะเนียด
48	แจ้ง กฟจ. ให้ทำการปลด Short Ground จุด G1						
49	แจ้ง กฟจ. ให้ทำการปลด Short Ground จุด G2						
50	แจ้ง กฟจ. ให้ทำการปลด Short Ground จุด G3						
51	แจ้ง กฟจ. ให้ทำการปลด Short Ground จุด G4						
52	เมื่อทำการปลด Short Ground ระบบจำหน่าย 22 เควี จุดปฏิบัติเสร็จเรียบร้อย เวลา ..... ผู้แจ้ง.....						
53	ดิสชั่วคราว วงจร KCA03	ปลด	สับ		กจ.		DIS หน้าอนามัยแก่งเสี้ยน
54	ดิสชั่วคราว วงจร KCA10	ปลด	สับ		กจ.		DIS หน้าร้านทรัพย์เกษตร

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
55	ดีสชั่วคราว วงจร KCA05	ปลด	สับ		กจ.		DIS ร้านเอ็มทูคาร์
56	ย้ายโหลด วงจร KCA05 กลับจาก วงจร KCA03						
57	ดีสชั่วคราว วงจร KCA05	ปลด	สับ		กจ.		DIS ปากทางโรงแรมบ้านสวน ฝน
58	KCA03S-11	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กจ.		DIS สามแยกบ้านเก่า
59	KCA03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KCA		- -
60	KCA05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KCA		- -
61	ย้ายโหลด วงจร KCA10 กลับจาก วงจร KCA07						
62	KCA10S-05	ปลด, ล็อคคาน	สับ		กจ.	SCADA	SF6 ตู้ซ่อมรถยนต์
63	KCA06S-07	สับ	ปลด		กจ.	SCADA	SF6 ตรงข้ามศูนย์ฮอนด้า
64	ย้ายโหลด วงจร KCA10 กลับจาก วงจร KCA04						
65	KB-KT1A/KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
66	KB-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
67	KCABVB-01	ปลด	สับ		KCA		- ขนานบัส
68	ดีสชั่วคราว วงจร KCA10	ปลด	สับ		กจ.		DIS ร้านเอกเขนก
69	KCABVB-01	สับ	ปลด		KCA		- ขนานบัส
70	KCA10S-12	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ลดย.		SF6 หน้าศาลสุรสีห์
71	KB-KT1A/KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
72	KB-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
73	KCA04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		กจ.		R วัดท่าพะเนียด
74	นำ รีโคลสเซอร์ รหัส KCA10R-02 บ้านหนองบัว จ่ายไฟเข้าระบบ						
75	KCA10R-02	ปลด	สับ คง Nonreclosing		กจ.	SCASDA	R บ้านหนองบัว
76	KCA10R-02	Nonreclosing	Nonreclosing, GND		กจ.	SCASDA	R บ้านหนองบัว
77	แจ้ง กพจ.ก. ทำการสับ Switch Bypass รีโคลสเซอร์ รหัส KCA10R-02 บ้านหนองบัว เข้าได้						
78	KCA10VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KCA		- 0.25 MW
79	KCA10R-02	Nonreclosing, GND	Normal		กจ.	SCASDA	R บ้านหนองบัว
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						

701.11.14

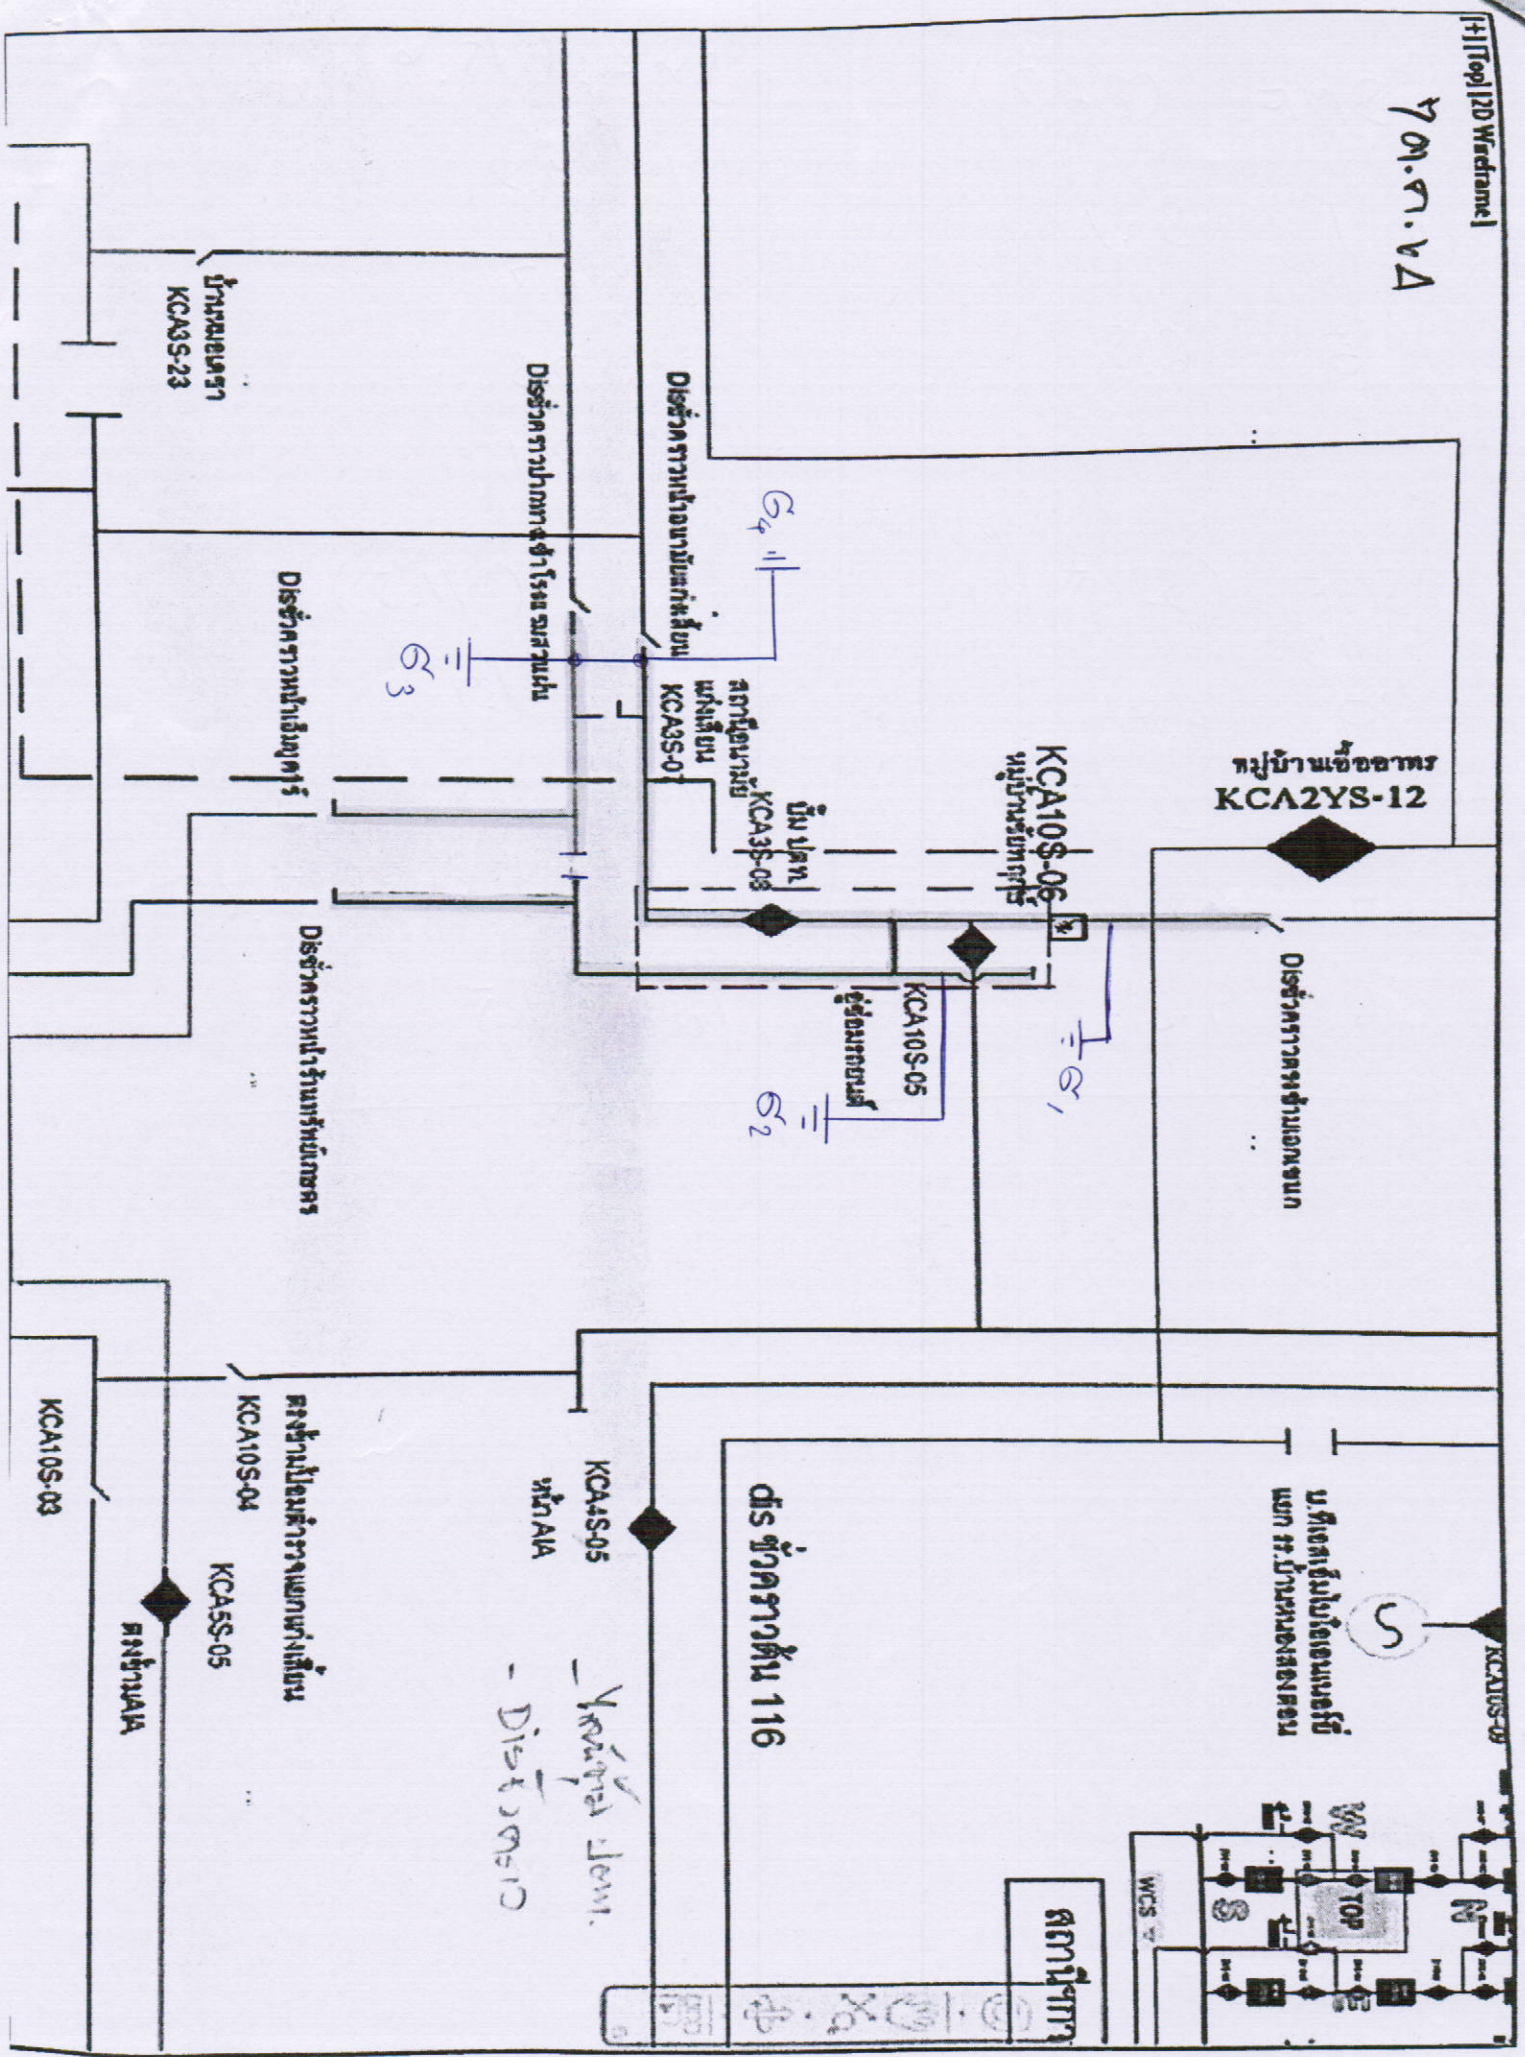





การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กกฟ.2

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติดับกระแสไฟฟ้าระบบ 22 เควี และ 115 เควี

เรียน ผจก.กฟง.กาญจนบุรี

ถึง กฟง.กาญจนบุรี

วันที่

ตามอนุมัติ รพว.(วค) ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 เอกสารเลขที่ กรฟ.(ก)(อส.3 ก) 727/2562 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 อนุมัติก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วง สฟ.กาญจนบุรี 2 - แยกทำน้ำดื่ม จ.กาญจนบุรี ตาม งบ คพพ.2 ให้ กกฟ.2 ปฏิบัติงานก่อสร้างฯ โดยในขั้นตอนการก่อสร้างมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าระบบ 22 เควี และ 115 เควี ดังนั้น กกฟ.2 ขอความอนุเคราะห์ อนุมัติดับกระแสไฟฟ้าระบบ 22 เควี และ 115 เควี ดังนี้

1.

ครั้งที่	วันที่	เวลา	22 เควี	115 เควี	สถานที่	หมายเหตุ
1	12 ก.ย. 64	8.00-17.00	√	-	ฝั่งตรงข้ามทางออก ขนส่ง กาญจนบุรี	monopole
2	14 ก.ย. 64	8.00-17.00	√	√	แยกทำน้ำดื่ม	monopole
3	2 ต.ค. 64	8.00-17.00	√	-	ทางออกขนส่งกาญจนบุรีถึงแยกแก่นเสียน	ขาดสาย
4	3 ต.ค. 64	8.00-17.00	√	-	ฝั่งตรงข้ามทางออก ขนส่ง กาญจนบุรี	ขาดสาย
5	4 ต.ค. 64	8.00-17.00	√	√	แยกทำน้ำดื่ม	ขาดสาย
6	7 ต.ค. 64	8.00-17.00	√	-	จากบิ๊มPTTไปทางแยกท่าพะเนียดถึงเสาคู่	ขาดสาย
7	8 ต.ค. 64	8.00-17.00	√	-	บริเวณร้านกาแฟ H2	ขาดสาย
8	10 ต.ค. 64	8.00-17.00	√	√	หน้าสถานีไฟฟ้ากาญจนบุรี 3	ขาดสาย
9	12 ต.ค. 64	8.00-17.00	√	-	หน้ารีสอร์ท หมอเดชา	ขาดสาย
10	15 ต.ค. 64	8.00-17.00	√	√	เสาคู่ข้ามถนน บ้านอ้ออาหาร	ขาดสาย

วท./ทอ กมลสวัสดิ์  
องค์กกฟ.2  
0296641941

ทั้งนี้ได้ประสานงานเบื้องต้นกับทาง แผนก ปฏิบัติการ กฟง.กาญจนบุรี เป็นที่เรียบร้อย โดย ให้ นาย บัญชา พุก  
อษา พง. กกฟ.2 และ นาย ภัทรพล กมลสวัสดิ์ วคก. กกฟ.2 เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

- E/O จางสินชัย งามวิจิตร  
 - ภัทรพล กมลสวัสดิ์ (นาย) 17/10/64  
 - ทวีศักดิ์ กมลสวัสดิ์ (นาย) 17/10/64  
 - กนกนันทน์ กมลสวัสดิ์ (นาย) 17/10/64  
 - ...

ภัทรพล กมลสวัสดิ์  
วคก.กกฟ.2

แผนกก่อสร้างระบบจำหน่ายและสายส่ง 2  
 กอก่อสร้างระบบไฟฟ้า 2 (นายเศกสรรค ฟ้าเขียว)  
 โทร.02-590-5528 ชม.ปบ. ปฏิบัติงานแทน ชม.ปบ.  
 (นายวิราวุธ นาวิกะชิวิน)  
 นบท.9 รักษาการแทน ผจก.กฟจ.กจ