



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# วิญญูขอตัดไฟ

Switching Deadline

18 ส.ค. 66

เลขที่ ก.๓.สพร.(ปบ.) 02899  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง นายพิชา ตันยิตเส็ง

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖  
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ร.จก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ ตัดไฟปรับปรุงระบบ ๒๒KV รองรับสถานีอ้อมใหญ่ ๔ ตามแผนผัง  
สังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเออร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่วเวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงาน/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	OYL๔YS	๒๑ ส.ค.๖๖	๐๘.๓๐	๑๖.๓๐	ตัดไฟพาดสาย ๒๒KV รองรับสถานี อ้อมใหญ่ ๔ (ฝั่งวงจร ๒,๓,๘)	OYM๔YB	OYL๔YS-๐๖	นายจักรกริช พุ่มวงศ์ ๐๘๓-๕๒๔๗๗๗๕
๒	OYMo๒					SAU๕S-๐๔	Dis ชั่วคราว โรงเรียนดอน หวาย	
๓	OYMo๗					OYMo๗	ปลายสาย	
๔	OYMo๘					OYMo๘	ปลายสาย	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ... แนวถนนดอนหวาย-โรซิง ฝั่งวัดดอนหวาย ตั้งแต่โรงเรียนวัดดอนหวาย-คลองสามบาท

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนิธินัย ผูกฉิม ตำแหน่ง ช.ผ.ปบ. โทร. ๐๘๖-๓๑๗๗๗๖๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายพิชา ตันยิตเส็ง)

ร.จก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สามพราน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓  
เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเออร์ 110KV จาก OYU ถึง OYL๔YS-06  
ในวันที่ ๒๑ ส.ค. ๖๖ ตั้งแต่วเวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1219/2566

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเออร์ OYMO2 จาก SAU๕S-04 ถึง Dis ชั่วคราว โรงเรียนดอนหวาย  
ในวันที่ - - - - - ตั้งแต่วเวลา - - - - - น. ถึง - - - - - น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ - - - - -

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 3 ฟีดเออร์ OYMO๗ จาก OYMO๗ ถึง ปลายสาย  
ในวันที่ - - - - - ตั้งแต่วเวลา - - - - - น. ถึง - - - - - น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ - - - - -

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 4 ฟีดเออร์ OYMO๘ จาก OYMO๘ ถึง ปลายสาย  
ในวันที่ - - - - - ตั้งแต่วเวลา - - - - - น. ถึง - - - - - น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ - - - - -

พนักงานศูนย์ฯ นาย สักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายนิธินัย ผูกฉิม

(นายจักรกริช พุ่มวงศ์ บบ.ก.๓)  
อ.ก.ปบ.-๕ ๖๖๗๗ ๒๕.๖๖

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. ส.ก.ค.๓  
อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์ซิง ๒ แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)


ผจก. (สถานี) .....  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์  
นครปฐม ตั้งแต่วเวลา.....น.เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ผคฟ. ๐๓-(rev ๐๒/๒๕๖๑)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง


- |                        |   |          |  |    |        |                             |
|------------------------|---|----------|--|----|--------|-----------------------------|
| 1. สถานที่ทำงาน        | บริเวณปากช.บางเตย 2 - รร.วัดดอนหวาย (ฝั่งวัดดอนหวาย)  |          |  |    |        |                             |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน    | 21 ส.ค. 66  | ระหว่าง  | 08.30                                      | น. | ถึง    | 16.30 น.                    |
| 3. ผู้ขอทำงาน          | กฟอ.สพร.  | งานที่ทำ | ปรับปรุงระบบจำหน่ายรองรับสถานีฯ อ้อมใหญ่ 4 |    |        | ตามใบขอปฏิบัติงาน 1219/2566 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด   |          |  |    | วันที่ | 21 มิถุนายน 2566            |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย   |    |          |  |    | วันที่ | 21 มิถุนายน 2566            |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย   |   |          |  |    | วันที่ | 21 มิถุนายน 2566            |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย    | 1. นายสมศักดิ์, นายจักรวัฒน์, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)<br>2. นายนครินทร์, นางสาวพิชญาน, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)<br>3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิศ, นายวรรณพงษ์, นายมนโษ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |          |  |    |        |                             |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	OYM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYM		TP1 -
3	OYM-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYM		TP2 -
4	OYM02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYM		CB -
5	OYM06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYM		CB -
6	OYM04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYM		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
7	OYL04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
8	- ย้ายโหลด OYM02 บางส่วน ไปรับไฟจาก OYM06						
9	SAU04S-03	ปลด	สับ		สพร.	SCADA	SF6 ร้านข้าวมันไก่
10	SAU05S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.	SCADA	SF6 กำนันแฉ่ม
11	ตรวจสอบสถานะจ่ายไฟระบบสายส่ง 115 เควี NCA01,05YB-01 Close Loop ปกติ						
12	OYL04YS-06	สับ	ปลด, ล็อคกุญแจ		สพร.		Z ช.ไร่ชิง 30
13	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 08.30 น.						
14	DIS ชค.OYM02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS รร.วัดดอนหวาย
15	OYL04YB-01	สับ	ปลด		OYL		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
16	OYL04YS-01	สับ	ปลด		OYL		DIS ใบมีด 115 เควี
17	OYL04YS-03	สับ	ปลด		OYL		DIS ใบมีด 115 เควี
18	แจ้งสถานะการจ่ายไฟและพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
19	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
20	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1 (22 เควี)						
21	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2 (22 เควี)						
22	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G3 (115 เควี)						
23	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G4 (115 เควี)						
24	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
25	OYM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYM		TP1 -
26	OYM-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYM		TP2 -
27	OYM02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYM		CB -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	OYM06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYM		CB -
29	OYL04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
30	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย						
31	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
<u>สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า</u>							
32	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
33	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1 (22 เควี)						
34	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2 (22 เควี)						
35	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G3 (115 เควี)						
36	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G4 (115 เควี)						
37	OYM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYM		TP1 -
38	OYM-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYM		TP2 -
39	OYM02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYM		CB -
40	OYM06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYM		CB -
41	OYL04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
42	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
43	SAU05S-04	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สพร.	SCADA	SF6 กำเนิดแฉ่ม
44	OYL04YS-01	ปลด	สับ		OYL		DIS ใบมีด 115 เควี
45	OYL04YS-03	ปลด	สับ		OYL		DIS ใบมีด 115 เควี
46	OYL04YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		OYL		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
47	จ่ายไฟระบบสายส่ง 115 เควี สถานีฯ NCA01,05YB-01 Close Loop ปกติ						
48	OYL04YS-06	ปลด ล็อคกุญแจ	สับ		สพร.		Z ซ.ไร่ชิง 30
49	- ย้ายโหลด OYM02 บางส่วน กลับจาก OYM06						
50	OYMBVB-01	ปลด	สับ		OYM		CB ขนานบัส
51	DIS ซค.OYM02	ปลด	สับ		สพร.		DIS รร.วัดดอนหวาย
52	SAU04S-03	สับ	ปลด		สพร.	SCADA	SF6 รั้นข้ามมันไก่
53	OYM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYM		TP1 -
54	OYM-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYM		TP2 -
55	OYM02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYM		CB -
56	OYM06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYM		CB -
57	OYM04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYM		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
58	OYL04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
<u>สิ้นสุด Switching ทั้งหมด</u>							

# งานดับไฟวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 ปรับปรุง พาดวงจร 22KV เพิ่ม

## ช่วงปาก ช. บางเตย 2 - โรงเรียนวัดดอนหวาย(ฝั่งวัดดอนหวาย)

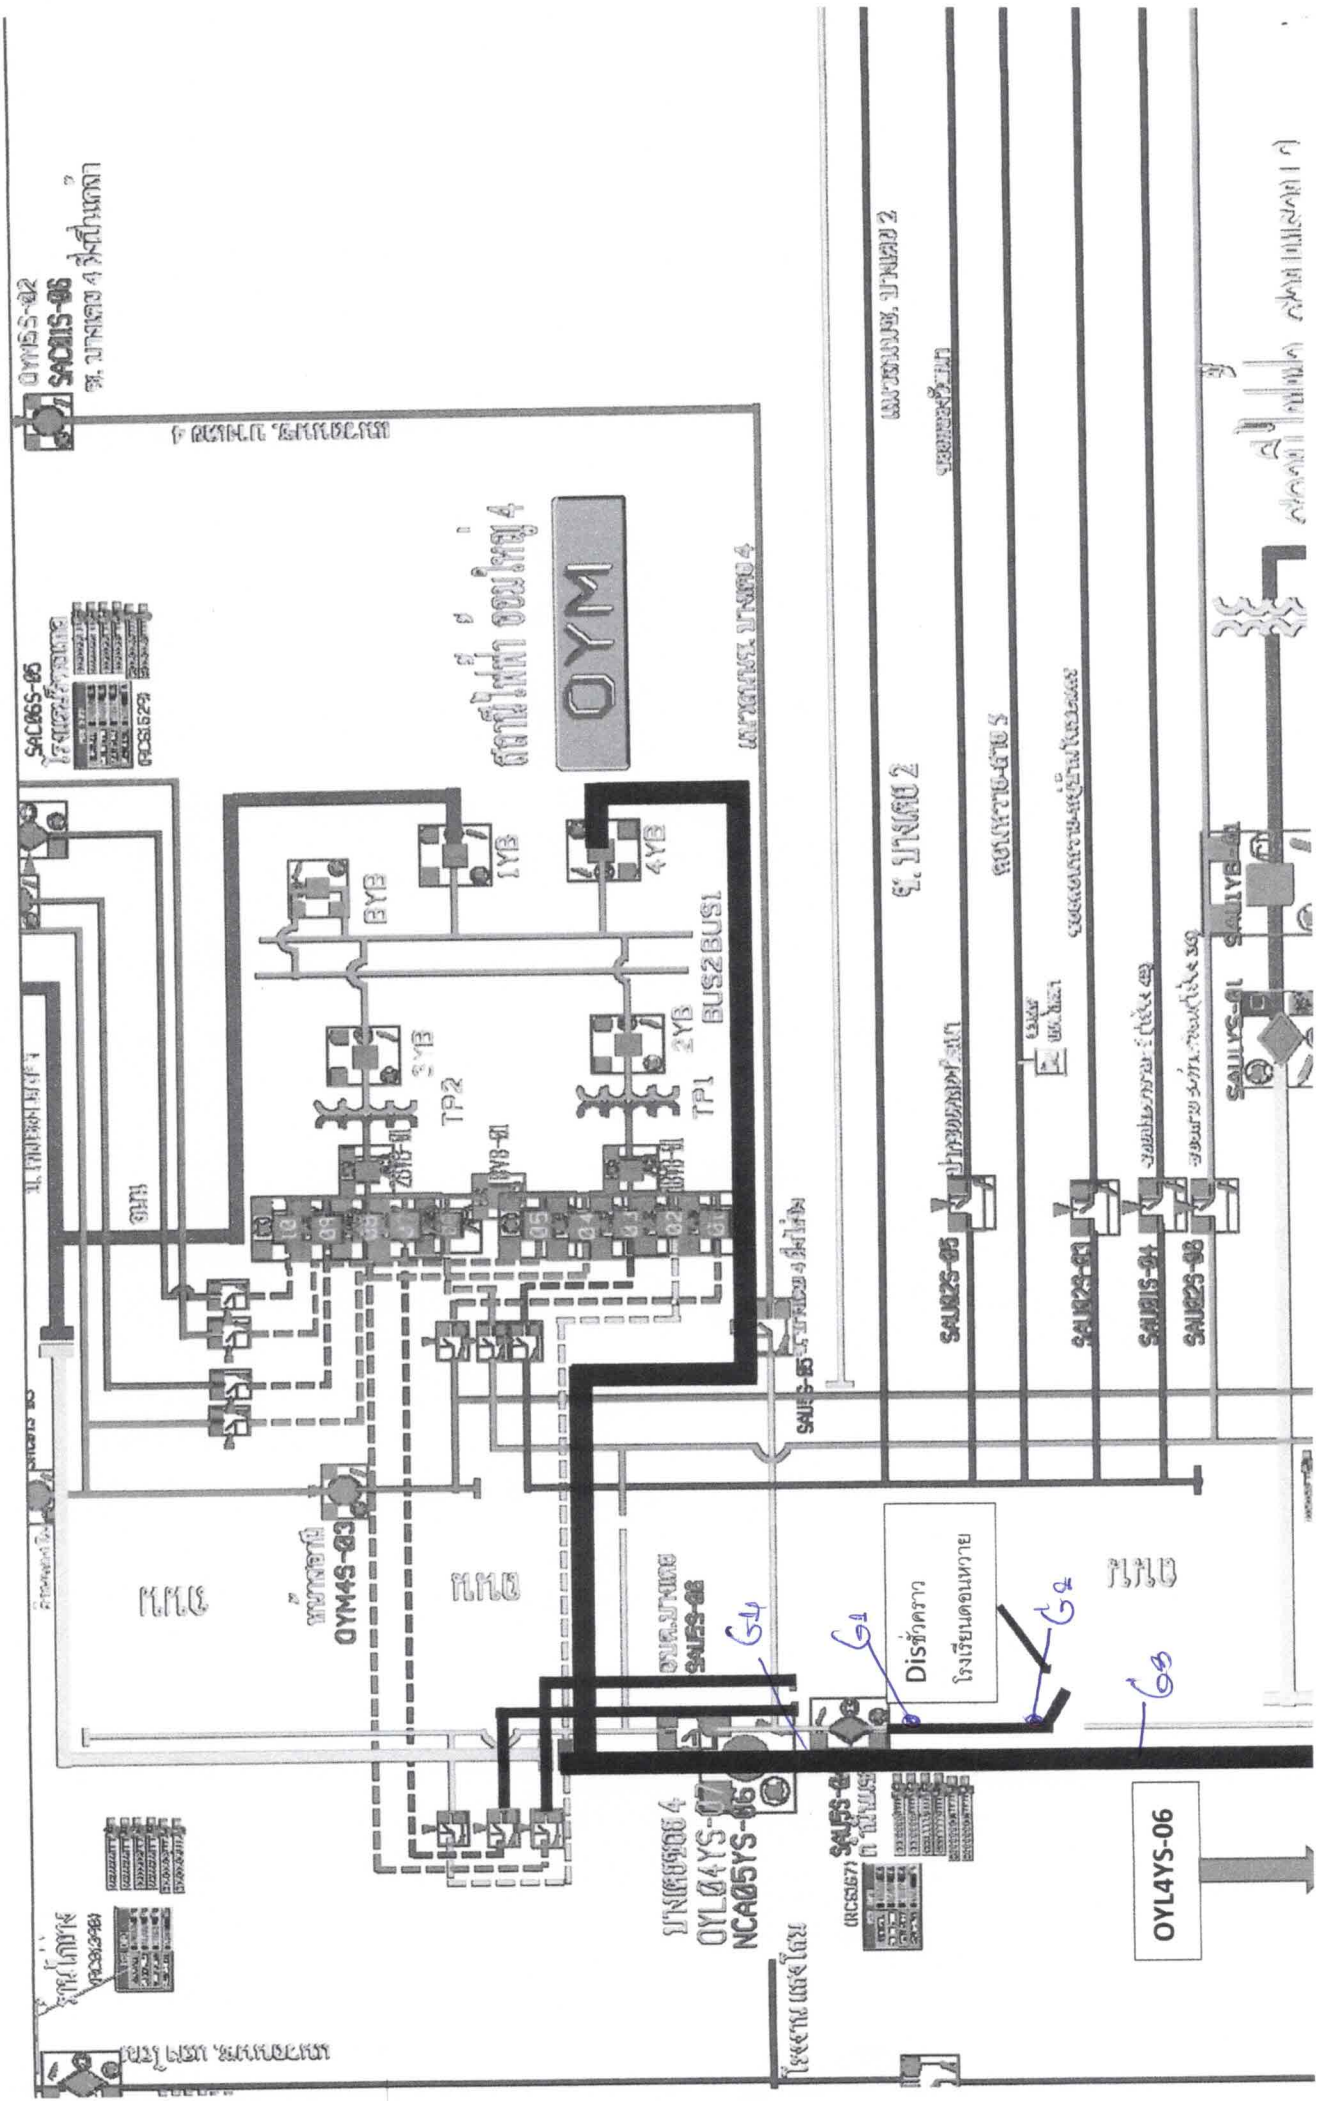

โครงการ ๒๕๖๖

วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

หน้า ๑ จาก ๑