



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline
วันที่ 27 ก.ค. 65

เลขที่ ก.๓ อทง.(บพ.) ๓๕๗๑ / ๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นาย สมบูรณ์ สิงห์โตทอง
ชื่อผู้ส่ง นายสรายุทธ์ เกตุมนี่

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.อุทง.

ด้วยการไฟฟ้า กฟอ.อุทง. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูงสถานีไฟฟ้า...อุทง. ตามแผนผังสังเขปแนบ
จำนวน...๓...แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	UTG๐๒	๓๐-๓๑ ก.ค.๒๕๖๕	๐๘.๓๐	๑๗.๐๐	ตัดไฟระบบ ๒๒ เควี เพื่อดำเนินการ ปักเสาไฟฟ้าแฉกไลน์ ขนาด ๑๒.๒๐ เมตร ต่อสตัด, เปลี่ยนอุปกรณ์หัวเสา และพาดสาย ข้ามถนน ขนาด ๑๘๕ SQ.MM. หน้าสถานีอุทง ๒ (ชค.)	DIS ชั่วคราว ฝั่งตรงข้าม บึงบางจาก	SF๒ ชั่วคราว ข้างสถานตากข้าว	นายจกกล โทธิกุล พงษ.๗ ผ.บ.กฟอ.อุทง 085-2668919 085-2668919

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบได้ับ

085-2668919

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายจกกล โทธิกุล ตำแหน่ง พงษ.๗ ผ.บ.กฟอ.อุทง โทร. ~~085-2668919~~

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสรายุทธ์ เกตุมนี่)

ตำแหน่ง, รจก.(ท) รักษาการแทน
ผจก.กฟอ.อุทง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ UTG ๐๒ จาก DIS ชั่วคราว ฝั่งตรงข้าม บึงบางจาก ถึง SF๒ ชั่วคราว ข้างสถานตากข้าว

ในวันที่ 30-31 ก.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1220/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ... พิดเตอร์... จาก... ถึง...

ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่...

พนักงานศูนย์ฯ นาย สรายุทธ์ เกตุมนี่ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายจกกล โทธิกุล
29 ก.ค. 65

นายจกกล โทธิกุล
ผจก.กฟอ.อุทง

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ. อทง.

อ.ก.บ.บ.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th



ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น
แผนผังแนบ 2 แผ่น

ผจก. (สถานี) -

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.บ.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน บริเวณ บั้ม บางจาก - ช้างลานตากข้าว
2. กำหนดวันที่ทำงาน 30-31/7/2565 ระหว่าง 08.30 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กพอ.อทง. งานที่ทำ ปักเสาน้ำสถานีฯ อทง.2 ตามใบขอปฏิบัติงาน 1220/65
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายธนิศ บุญชู วันที่ 24 กรกฎาคม 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 24 กรกฎาคม 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 24 กรกฎาคม 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิศ, นายโนช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการ Switching						
2	UTG07VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		UTG		-
3	UTG02S-16	ปลด	สับ		UTG		DIS ตรงข้ามสภต.พลับพลาไชย
4	DISชค.UTG07	สับ	ปลด(ใช้โหดบัสเตอร์)		อทง.		DIS ตรงข้ามบั้มบางจาก
5	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน เวลา 08.30 น.						
6	SF6ชค.UTG07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อทง.		SF6 ลานตากข้าว
7	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
8	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
9	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ พร้อมลงข้อมูลWeSafe เรียบร้อย						
10	UTG07VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		UTG		-
11	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
*** สิ้นสุด Switching วันที่ 30 ก.ค. 2565 ***							
12	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานเสร็จแล้วพร้อมจ่ายไฟ วันที่ 31 ก.ค. 2565						
13	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1						
14	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2						
15	UTG07VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		UTG		-
16	SF6ชค.UTG07	ปลด	สับ		อทง.		SF6 ลานตากข้าว
17	DISชค.UTG07	ปลด	สับ		อทง.		DIS ตรงข้ามบั้มบางจาก
18	UTG02S-16	สับ	ปลด(ใช้โหดบัสเตอร์)		อทง.		DIS ตรงข้ามสภต.พลับพลาไชย
19	UTG07VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		UTG		-
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							

สถานะจ่ายไฟตอนปฏิบัติงาน

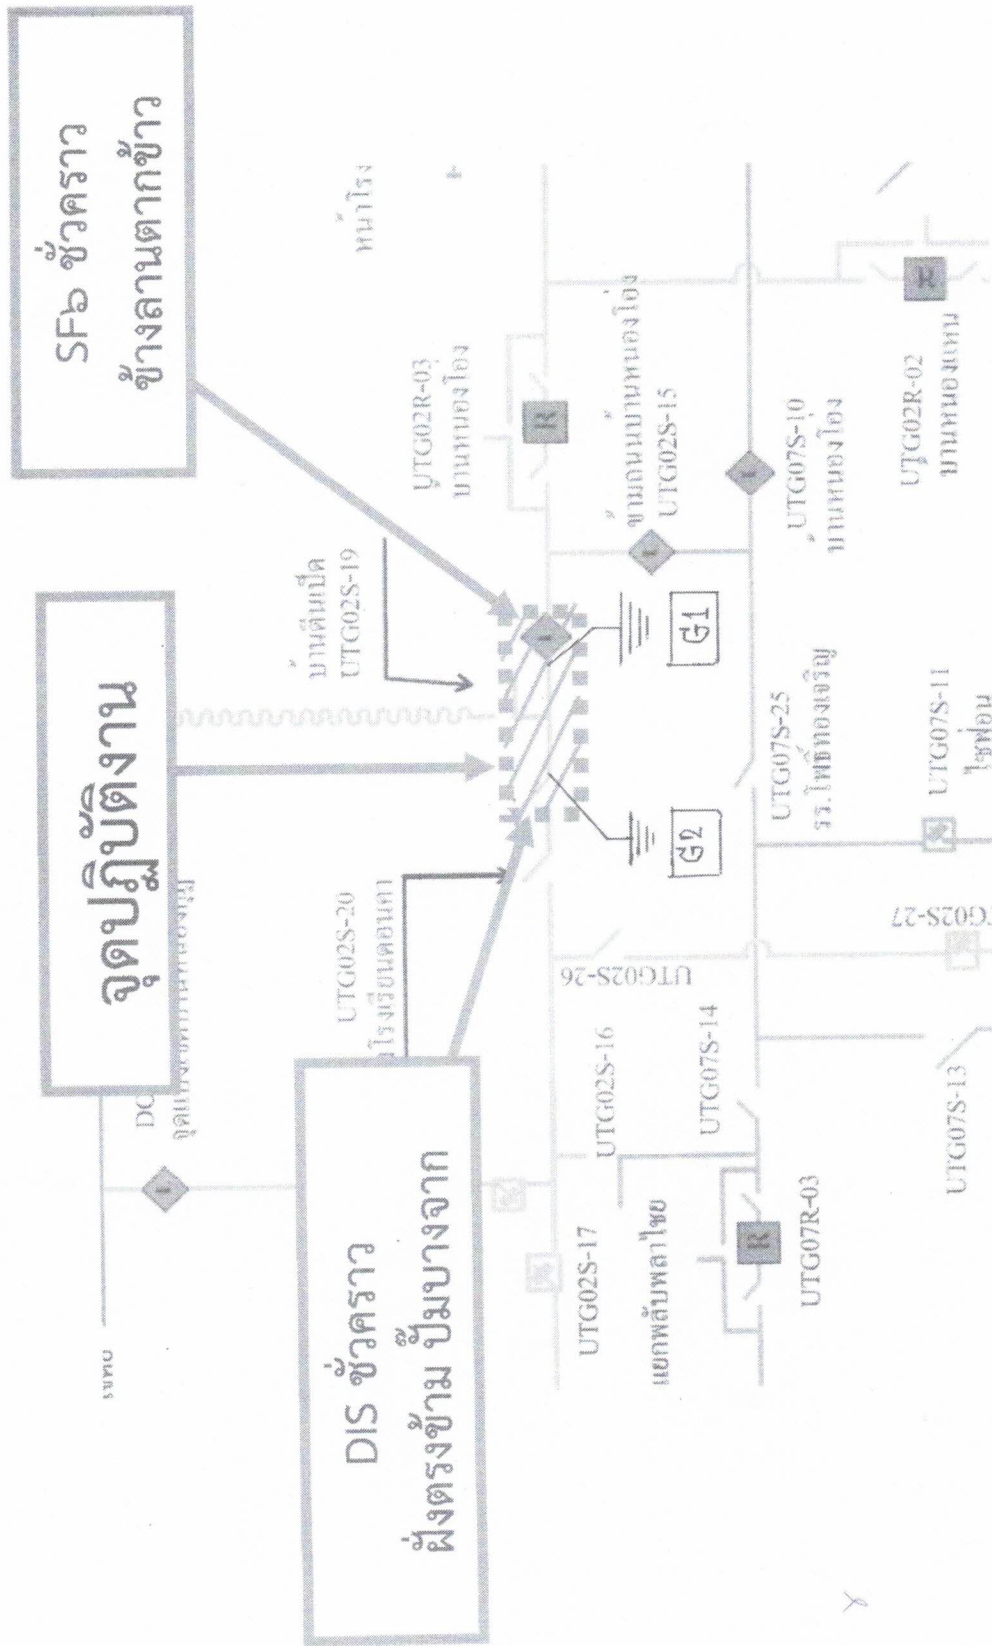


 Anon Inthakorn
 พ.ศ. ๒๕๖๓