



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3 ดบ.(ปน) 831/2567

วันที่ 23 ส.ค. 2567

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล

ตำแหน่ง อก.ปน.(ก3)

ชื่อผู้ส่ง นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี

ตำแหน่ง รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ดบ.

ด้วย กฟอ.เคมิมบางนางบวช ขอตัดไฟวงจร DAA๐๕ เพื่อให้ชุดงานก่อสร้าง กฟอ.ดบ.ปฏิบัติงานรื้อถอน-ติดตั้งรีโกลสเซอร์ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	DAA 05	7 ก.ย.67	08.30 น.	17.00 น.	รื้อถอน-ติดตั้งรีโกลสเซอร์ DAA5R-01	จุดปลดสายแยกเข้า DAA5R-01 หนองหิน	ดิสชั่วคราว ต้นโพธิ์ใหญ่	นายศันรินทร์ แก้วปานกัน โทร.080-9634693

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หมู่ 3 ต.หนองกระทุ่ม

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวรวิทย์ ศรีศักดิ์ ตำแหน่ง ชผ.ปน โทร 080-847-6904

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓. พิกัดพื้นที่ดับไฟ 3.1 เริ่มต้น Lat : ...14.871994... Long: ...99.850206.....

3.2 สิ้นสุด Lat : ... 14.896532... Long: ... 99.838016.....

ลงชื่อ.....

(นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี)

ตำแหน่ง รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ดบ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปน.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ DAA5 จากจุดปลดสายเข้า DAA5R-๐๑ ถึง ดิสชั่วคราว ต้นโพธิ์ใหญ่
ในวันที่ 7 ก.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 1221/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย อมร วัฒนพันธ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายวรวิทย์ ศรีศักดิ์

(นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี)
ผจก.๕ กฟอ.ดบ.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คพ)

เรียน อก.บช.(ก3), อก.วว.(ก3) ผจก. กฟอ.อ.ค.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตชิง..... 2แผ่น

แผนผังแนบ..... 1แผ่น

ผจพ..... (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ





(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

บริเวณหนองหิน

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณหนองหิน						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	7 ก.ย. 67	ระหว่าง	08.30	น.	ถึง	17.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.ดบ.	งานที่ทำ	รื้อถอน,ย้ายจุดติดตั้งรีโกลสเซอร์ DAA05R-01			ตามใบขอปฏิบัติงาน 1221/2567	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอมร โมกขพันธ์				วันที่	26 สิงหาคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	26 สิงหาคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	26 สิงหาคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายวรรณพงษ์,นายมนเฑียร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	DAA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA	-	-
3	DAA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA	-	-
4	DAA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA	-	-
5	DAA05R-01	Normal	Non-Reclosing, ALT		ดบ.	R	หนองหิน
6	DAA06R-01	Normal	Non-Reclosing, ALT		ดช.	R	บ้านหนองแกสามหนอง
7	ย้ายโหลด DAA05 บางส่วน ฝาก DAA06						
8	DAABVB-01	ปลด	สับ		DAA	-	ขนานบัส
9	DIS ชค. DAA06	ปลด	สับ		ดบ.	DIS	สามแยกหนองหิน
10	DIS ชค. DAA05	สับ	ปลด (ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดบ.	DIS	ต้นโพธิ์ใหญ่
11	DAABVB-01	สับ	ปลด		DAA	-	ขนานบัส
12	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน เวลา 08.30 น.						
13	DAA05R-01	สับ	ปลด		ดบ.	R	หนองหิน
14	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการปลดใบมีดด้าน Source และใบมีด Load ของ DAA05R-01 (R.วัดหนองหิน) ออกทั้ง 3 เฟส						
15	ตรวจสอบ Sw. Bypass ของ DAA05R-01 (R.วัดหนองหิน) อยู่สถานะ "ปลด" ทั้ง 3 เฟส						
16	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการปลด Hotline Clamp แยกเข้า DAA05R-01 (R.วัดหนองหิน) ออกทั้ง 3 เฟส						
17	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการเทสไฟ, ข้อตกลงจุด G1						
18	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการเทสไฟ, ข้อตกลงจุด G2						
19	หลังจากดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมลงข้อมูลใน We Safe เรียบร้อย						
20	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ผู้ควบคุมงานรับทราบและปฏิบัติงานได้						
21	DAA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA	-	-
22	DAA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA	-	-
23	DAA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA	-	-
24	DAA06R-01	Non-Reclosing, ALT	Normal		ดช.	R	บ้านหนองแกสามหนอง
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
25	เมื่อผู้ควบคุมงาน ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
26	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการปลดข้อตกลงจุด G1						
27	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการปลดข้อตกลงจุด G2						
28	หลังจากดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมลงข้อมูลใน We Safe เรียบร้อย						
29	DAA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA	-	-
30	DAA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA	-	-
31	DAA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA	-	-


ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
32	DAA06R-01	Normal	Non-Reclosing, ALT		ดช.		R	บ้านหนองแกสามหนอง
33	จ่ายไฟคืนสู่ระบบ							
34	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการเชื่อม Hotline Clamp แยกเข้า DAA05R-01 (R.วัดหนองหิน) เข้าทั้ง 3 เฟส							
35	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการสับไบเมิตด้าน Source และไบเมิตด้าน Load ของ DAA05R-01 (R.วัดหนองหิน) เข้าทั้ง 3 เฟส							
36	DAA05R-01	ปลด	สับ คง Non-Reclosing		ดบ.		R	หนองหิน
37	ย้ายโหลด DAA05 บางส่วน กลับจาก DAA06							
38	DAABVB-01	ปลด	สับ		DAA		-	ขนานบัส
39	DIS ชค. DAA05	ปลด	สับ		ดบ.		DIS	ต้นโพธิ์ใหญ่
40	DIS ชค. DAA06	สับ	ปลด (ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดบ.		DIS	สามแยกหนองหิน
41	DAABVB-01	สับ	ปลด		DAA		-	ขนานบัส
42	DAA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		-	-
43	DAA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		-	-
44	DAA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		-	-
45	DAA05R-01	Non-Reclosing, ALT	Normal		ดบ.		R	หนองหิน
46	DAA06R-01	Non-Reclosing, ALT	Normal		ดช.		R	บ้านหนองแกสามหนอง
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

แผ่นที่ 1

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ดับไฟ เพื่องานรื้อถอน รีคัลเซอร DAA05R-01 หนองหิน

วงจร DAA 05 บริเวณแยกทหนองหิน ถึง คิลซ์ชั่วคราว DAA05R-01 หนองหิน

วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 17.00 น.

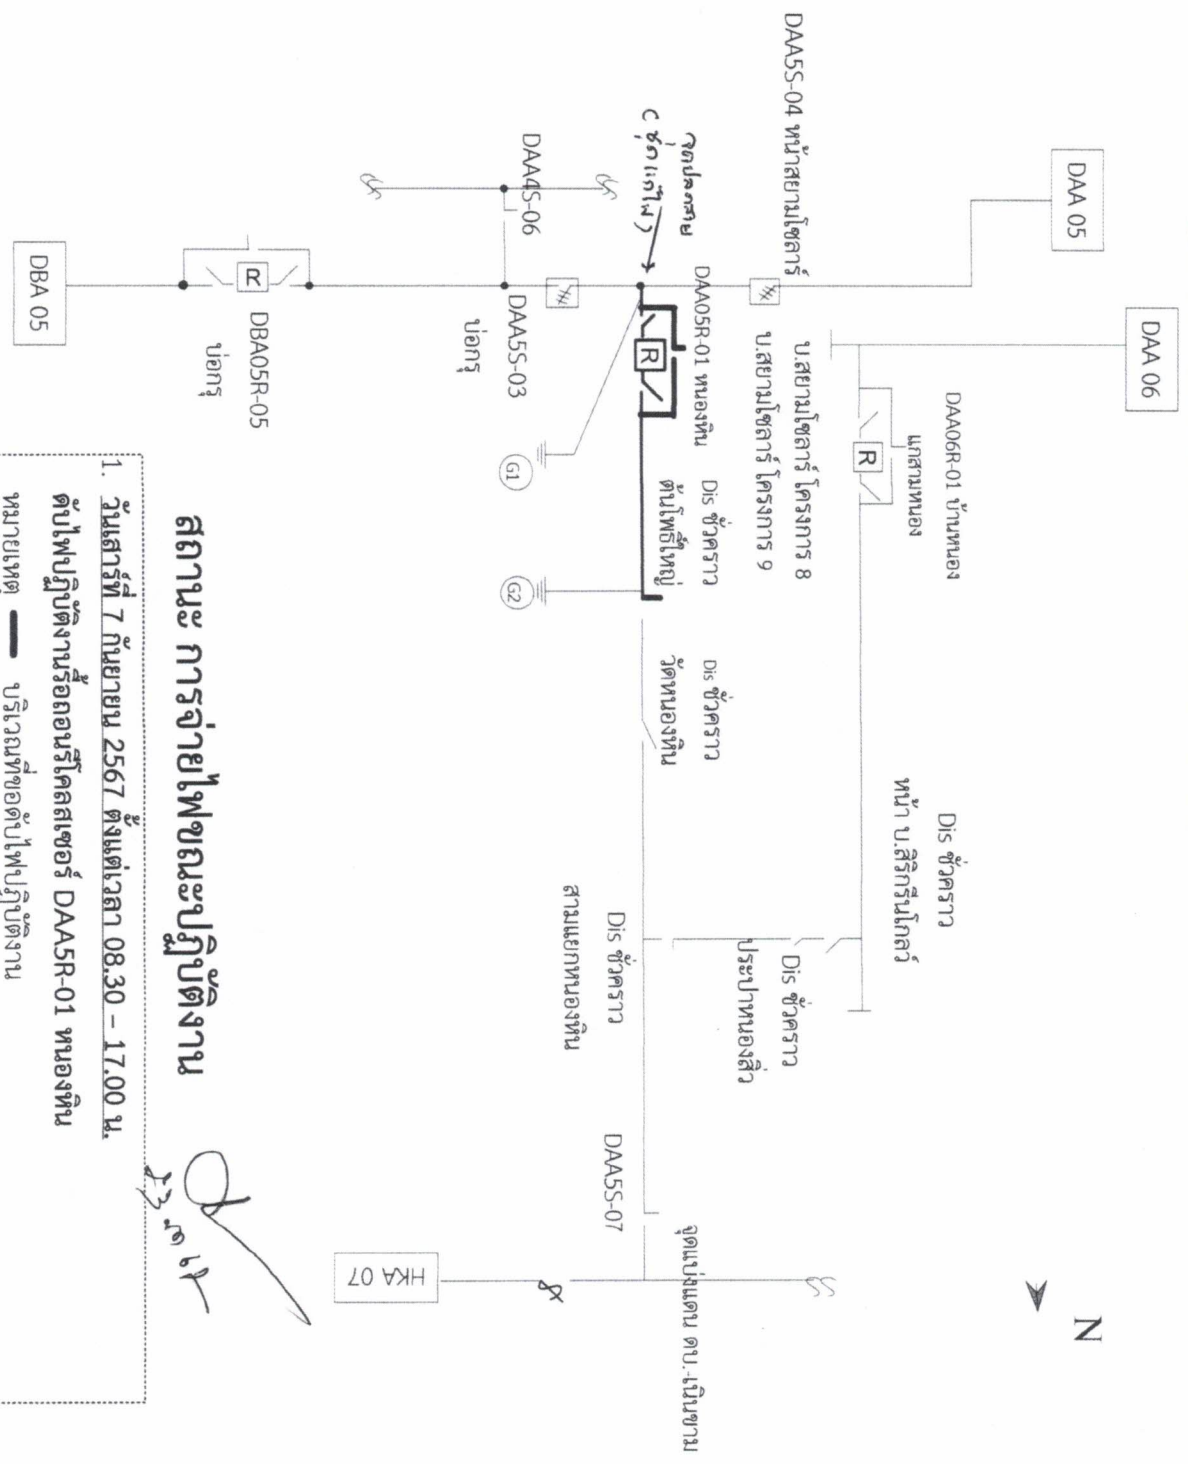

สถานะ การจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน

1. วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 17.00 น.

ดับไฟปฏิบัติงานรื้อถอนรีคัลเซอร DAA5R-01 หนองหิน

หมายเหตุ — บริเวณที่ขอตัดไฟปฏิบัติงาน

[Handwritten signature]
23/9/67