



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.อท.(ปบ) 3385/2567

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตราสุวรรณจล

ชื่อผู้ส่ง นางจุฑารัตน์ แซ่มซ้อย

วันที่ 23 สิงหาคม 2567

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก๓)

ตำแหน่ง ร.จก.(บ) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.อุทอง

ด้วยการไฟฟ้า อุทอง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ติดตั้ง Recloser บริเวณบ้านกระจัน (ถูกเงิน) ตามแผนผังสังเขปแนบจำนวน 2 แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	UTG03	30 ส.ค. 2567	08.30	16.30	ติดตั้ง Recloser บริเวณ บ้านกระจัน (ถูกเงิน)	D/O UTG03F-16 ไลน์บ้านกระจัน พิกัด 14.3706524 ,99.9041363	สุดไลน์บ้านกระจัน พิกัด 14.3358372 ,99.9440832	นายณัฐพงศ์ มุสิกภูมิ พชง.6 ผบ.กฟอ.อุทอง โทร.098-5068090

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)..๓.กระจัน หมู่ 1, หมู่ 2, หมู่ 10./๓.อุทอง หมู่ 7./๓.ยังทลาย หมู่ 3./๓.บ้านดอน หมู่ 4.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายณัฐพงศ์ มุสิกภูมิ ตำแหน่ง พชง.6 ผบ.กฟอ.อุทอง โทร 098-5068090


พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

1. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด

2. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

3. พิกัดพื้นที่ดับไฟ 3.1 เริ่มต้น Lat 14.3706524 Long 99.9041363

3.2 สิ้นสุด Lat 14.3358372 Long 99.9440832


(นางจุฑารัตน์ แซ่มซ้อย)
ตำแหน่ง ร.จก.(บ) รักษาการแทน
ผจก.กฟอ.อุทอง 23/8/67

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร


อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ UTG03 จาก UTG03F-16 ถึง สุดไลน์บ้านกระจัน

ในวันที่ 30 ส.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข 1222/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข

พนักงานศูนย์ฯ นาย สุภัตรา วงศ์บุญมาก ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายณัฐพงศ์ มุสิกภูมิ


(นางสาวสุภัตรา วงศ์บุญมาก)
ร.จก. 511ทท ทพ.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ. อุทอง

อ.ก.บช.(ก๓), อ.ก.ว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


ขั้นตอนการสวิตซ์ แผ่น
แผนผังแนบ 2 แผ่น
ผจก. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

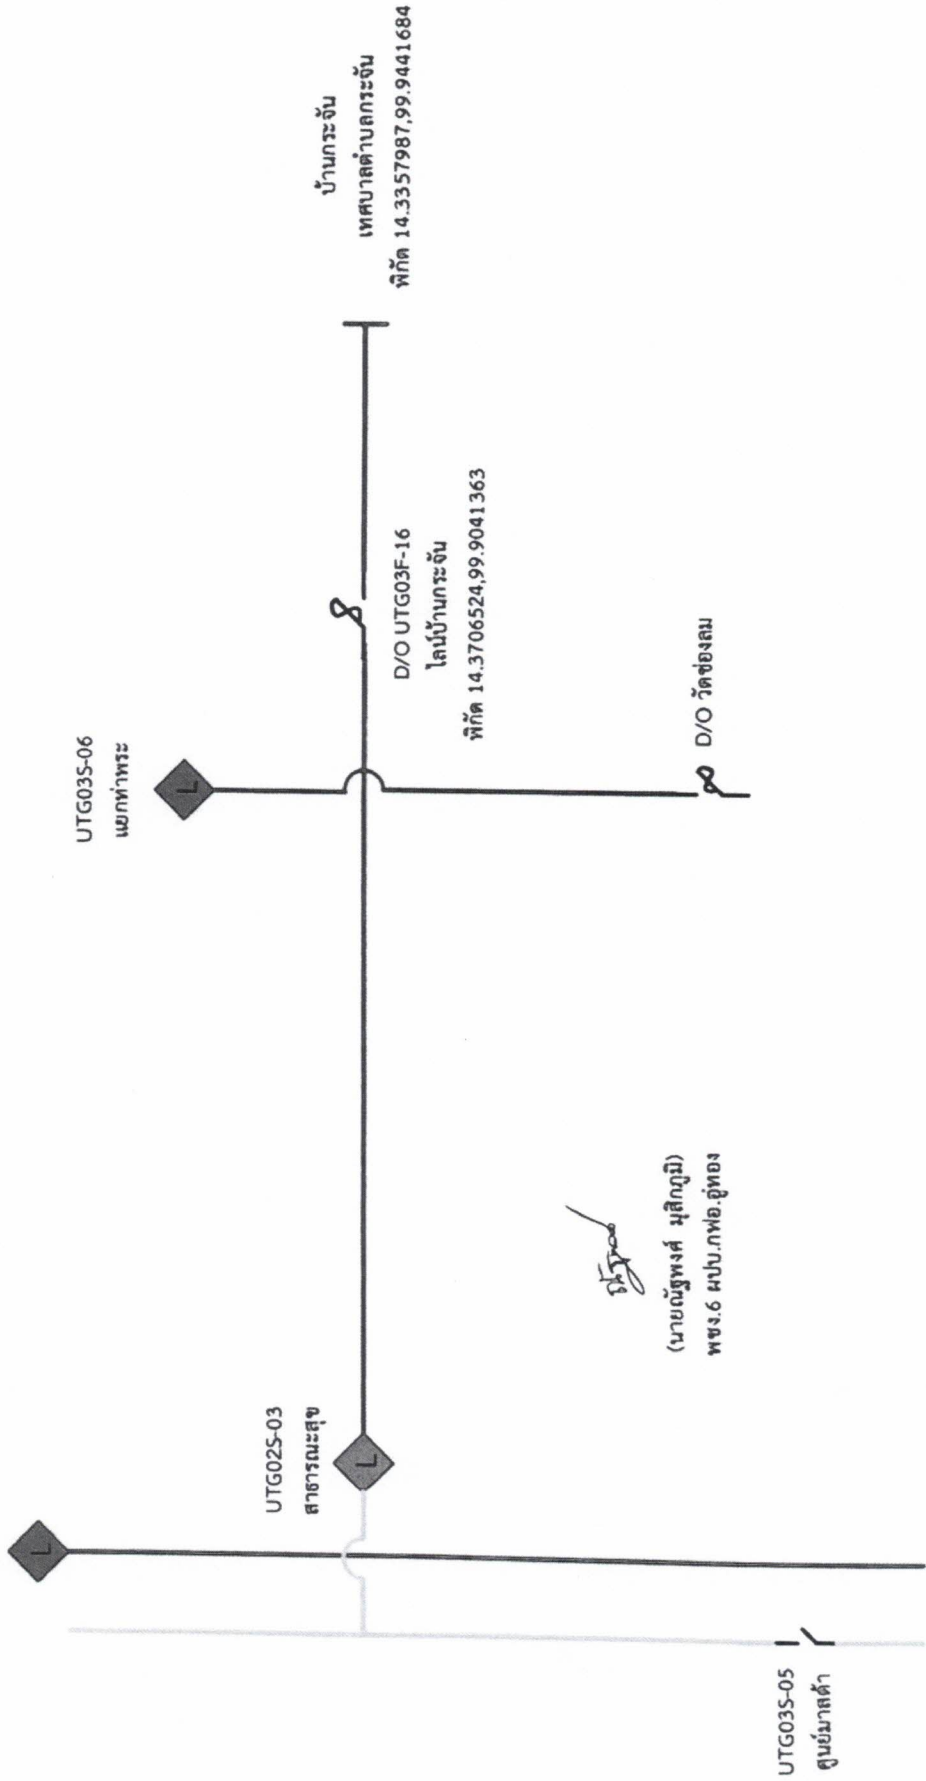
ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บ้านกระจัน		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	30 ส.ค. 67	ระหว่าง	08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.อหท.	งานที่ทำ	ติดตั้ง Recloser บ้านกระจัน ตามใบขอปฏิบัติงาน 1222/67
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	น.ส.สุภัชชา วงศ์บุญมาก		วันที่ 24 สิงหาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 24 สิงหาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 24 สิงหาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเจริญวัฒน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร 2. นายนครินทร์, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโชน		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	UTG03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		
3	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.30 น.						
4	UTG03F-16	สับ	ปลด		อหท.		D/O ไลน์บ้านกระจัน
5	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟอ.อหท. รับทราบ						
6	แจ้ง กฟอ.อหท. Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground จุด G1						
7	แจ้ง กฟอ.อหท. Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground จุด G2						
8	แจ้ง กฟอ.อหท. ลงข้อมูลใน WE SAFE ก่อนปฏิบัติงาน						
9	แจ้ง กฟอ.อหท. ปฏิบัติงานได้						
10	UTG03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
11	หลังจาก กฟอ.อหท. แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
12	แจ้ง กฟอ.อหท. ทำการปลด Short Ground จุด G1						
13	แจ้ง กฟอ.อหท. ทำการปลด Short Ground จุด G2						
14	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
15	UTG03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		
16	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
17	ติดตั้ง Recloser ถัดจากต้น D/O (รีถอน D/O ภายหลัง)						
18	ตรวจสอบ SW.Source ,SW.Load และ SW.Bypass ของ Recloser ติดตั้งใหม่ อยู่สถานะ "OPEN"						
19	ตรวจสอบ Recloser ติดตั้งใหม่ อยู่สถานะ "OPEN"						
20	SW.Bypass	ปลด	สับ		อหท.		R บ้านกระจัน (ติดตั้งใหม่)
21	UTG03F-16	ปลด	สับ		อหท.		D/O ไลน์บ้านกระจัน
22	UTG03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

แผนผังงานดับไฟ งานติดตั้ง Recloser บริเวณ บ้านกระจัน (ฉุกเงิน) ก่อนดับไฟ



แผนผังงานดับไฟ งานติดตั้ง Recloser บริเวณ บ้านกระจัน (ชุมชน) หลังดับไฟ

