



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ .ภ.๓.อท.(ปบ).3386/2567

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นางจุฑารัตน์ แซ่มช้อย

วันที่ 23 สิงหาคม 2567

ตำแหน่ง .อก.ปบ.(ก๓)

ตำแหน่ง .รจก.(บ) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.อุทอง

27 ส.ค. 67

ด้วยการไฟฟ้า อุทอง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่ายรีดออนเสาไฟฟ้าแรงสูง บ้านสระพังลาน (จุดเงิน) ตามแผนผังสังเขปแนบจำนวน 2 แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	UTG06	28 ส.ค. 2567	08.00	17.00	ปรับปรุงระบบจำหน่ายรีดออนเสาไฟฟ้าแรงสูง บริเวณ บ้านสระพังลาน (จุดเงิน)	Recloser รหัส SPO05R-01 โรงเรียนสระพังลาน พิกัด 14.2638662, 99.9093669	จุดตัด DDE พิกัด 14.2629007, 99.92781668	นายณัฐพงศ์ มุสิกภูมิ พง.6 ผบ.กฟอ.อุทอง โทร.098-5068090

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ),บ้านสระพังลาน หมู่.1.หมู่.6.หมู่.7.หมู่.10.โรงเรียนวัดสระพังลาน วัดสระพังลาน.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายณัฐพงศ์ มุสิกภูมิ ตำแหน่ง พง.6 ผบ.กฟอ.อุทอง โทร 098-5068090

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
- พิกัดพื้นที่ดับไฟ 3.1 เริ่มต้น Lat 14.2638662 Long 99.9093669

3.2 สิ้นสุด Lat 14.2629007 Long 99.92781668

ตำแหน่ง

(นางจุฑารัตน์ แซ่มช้อย)

รจก.(บ) รักษาการแทน

ผจก.กฟอ.อุทอง 23/8/67

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ UTG06 จาก SPO05R-01 ถึง DDE บ้านสระพังลาน

ในวันที่ ๒๘ ส.ค. ๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 1223/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายณัฐพงศ์ มุสิกภูมิ

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ.อุทอง

อก.บช.(ก๓),

อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเลือก พงศ์ แก่นจันทร์)

รจก.5 แทน ผบ.คฟ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 2 แผ่น

ผจก. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลือก พงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลือก พงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)


ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณบ้านสระพังลาน (UTG06)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	28 ส.ค. 67	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กพอ.อทง.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย UTG06		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1223/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด			วันที่	24 สิงหาคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	24 สิงหาคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	24 สิงหาคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. พิรภทร,สุภัชชา,ขุนทอง,ศักดิ์สิทธิ์,พนิต 2. ศุภสวัสดิ์,อนุสรณ์,ธนิต,วรรณพงษ์,มนโอช 3. จิรวัดน์,วัฒนา,พิชชา,วีรวัชร,อมร				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	


ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SPO05R-01	Normal	Nonreclosing		อทง.	SCADA	R รร.สระพังลาน
3	SPC03R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สพน.	SCADA	R หัวสะพาน
4	แจ้ง กพอ.อทง. ตรวจสอบ SF6 ชด.บ่อปลากล่องสระพังลาน อยู่สถานะ ปลด, ล็อคคาน						
5	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 08.00 น. เพื่อตัด DEE						
6	SPO05R-01	สับ	ปลด		อทง.	SCADA	R รร.สระพังลาน
7	Sw.load	สับ	ปลด		อทง.		DIS SPO05R-01 (R. รร.สระพังลาน)
8	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
9	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
10	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
11	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G3						
12	แจ้งผู้ควบคุมงาน ให้ชุดปฏิบัติงาน ตัด DDE วงจร UTG06 บริเวณก่อนถึงบ่อปลากล่องสระพังลาน (ตามผังแนบ) แบบดับไฟได้						
13	เมื่อผู้ควบคุมงาน แจ้งชุดปฏิบัติงาน ตัด DDE วงจร UTG06 บริเวณก่อนถึงบ่อปลากล่องสระพังลาน แล้วเสร็จ						
14	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G3						
15	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งพร้อมรับการจ่ายไฟถึงจุดตัด DDE วงจร UTG06 บริเวณก่อนถึงบ่อปลากล่องสระพังลาน						
16	SF6 ชด.UTG06//SPO03	ปลด, ล็อคคาน	สับ		อทง.		SF6 บ่อปลากล่องสระพังลาน
17	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
18	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
19	SPC03R-01	Nonreclosing	Normal		สพน.	SCADA	R หัวสะพาน
20	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย						
21	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
22	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
23	SPC03R-01	Normal	Nonreclosing		สพน.	SCADA	R หัวสะพาน
24	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน เพื่อเชื่อม DEE						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
25	SF6 ชุด.UTG06//SPO03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อทง.		SF6 บ่อปลาคลองสระพังลาน
26	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
27	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G3						
28	แจ้งผู้ควบคุมงาน ให้ชุดปฏิบัติงาน เชื่อม DDE วงจร UTG06 บริเวณก่อนถึงบ่อปลาคลองสระพังลาน (ตามผังแนบ) แบบดับไฟได้						
29	เมื่อผู้ควบคุมงาน แจ้งชุดปฏิบัติงาน เชื่อม DDE วงจร UTG06 บริเวณก่อนถึงบ่อปลาคลองสระพังลาน แล้วเสร็จ						
30	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1						
31	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2						
32	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G3						
33	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
34	Sw.load	ปลด	สับ		อทง.		DIS SPO05R-01 (R. รร.สระพังลาน)
35	SPO05R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		อทง.	SCADA	R รร.สระพังลาน
36	SPO05R-01	Nonreclosing	Normal		อทง.	SCADA	R รร.สระพังลาน
37	SPC03R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สพน.	SCADA	R หัวสะแก
<u>สิ้นสุด Switching ทั้งหมด</u>							

แผนผังงานดับไฟ ปรับปรุงระบบจำหน่ายรายรอกอน เสาไฟฟ้าแรงสูง บ้านสระพังลาน (ฉุกฉิน) ก่อนดับไฟ

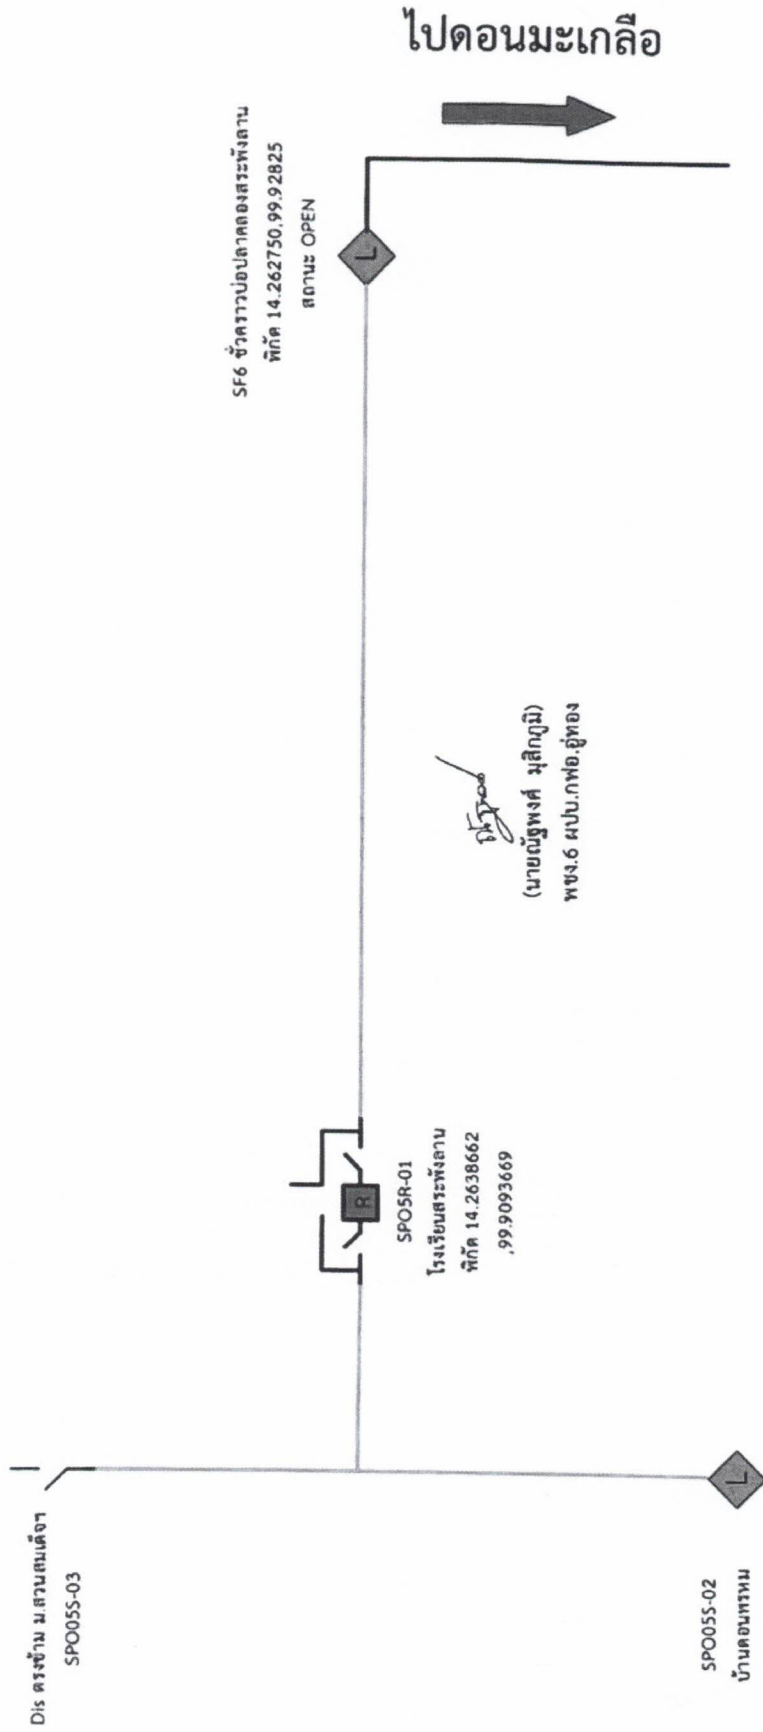

แผนผังงานตู้ไฟ ปรับระบบจำหน่ายร็อดอน
 เส้าไฟฟ้าแรงสูง บ้านสระพังลาน (จุกเงิน) หลังดับไฟ

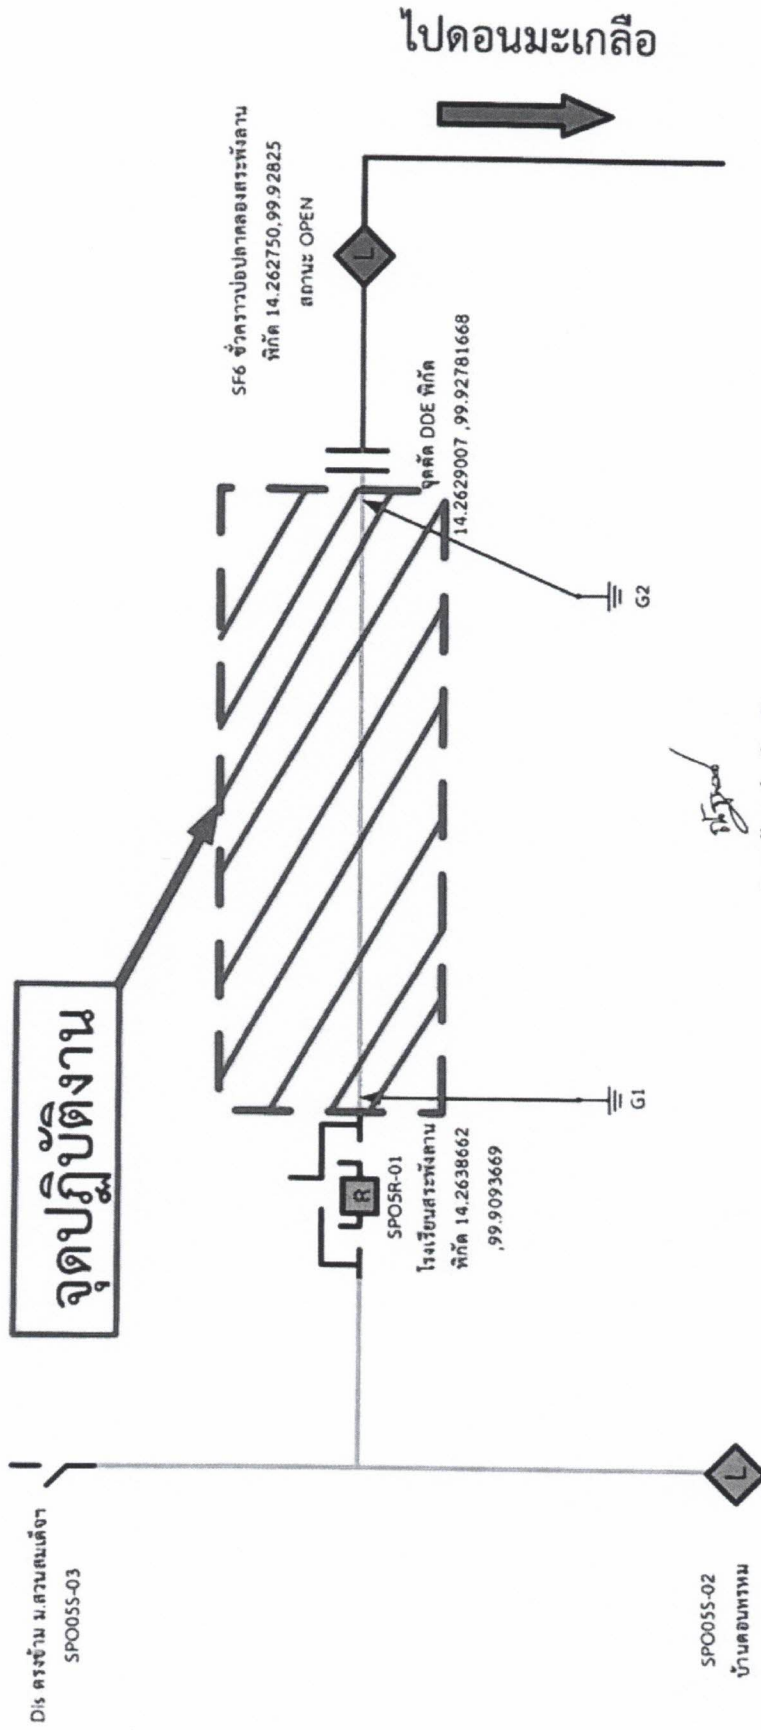

(Signature)
 (นายณัฐพงศ์ มุสิกภูมิ)
 พชง.6 ผบ.กฟอ.อุททอง