



RR การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

26 ส.ค. 67

วิทยขอดับไฟ

เลขที่ ..... ก.๓.พทท. ๕๕๑ / ๒๕๖๗  
 ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล  
 ชื่อผู้ส่ง นายศักดิ์สิทธิ์ พรวยศรี

วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗  
 ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก๓)  
 ตำแหน่ง หล.กป.รช.ผจก.กฟส.พนมทวน

ด้วยการไฟฟ้า.....พนมทวน.....จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า.....ตามแผนผัง  
 สังเขปนแบบ จำนวน.....๕.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุม งาน
๑	UTG05	๒๗ ส.ค.๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ติดตั้งอุปกรณ์ ๒๒ เควี	SF6 แยกไฟสี่	ดิสชั่วคราว ร้านเจ็บบู่	นายอนุชา ชำนาญเรือ
๒	UTG05	๒๘ ส.ค.๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ติดตั้งอุปกรณ์ ๒๒ เควี	ดิสชั่วคราว ห้องแถววัด สระลงเรือ	ดิสชั่วคราวบ้าน หนองเจริญสุข	นายอนุชา ชำนาญเรือ
๓	UTG05	๒๙ ส.ค.๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ติดตั้งอุปกรณ์ ๒๒ เควี	ดิสชั่วคราว บ้านหนอง เจริญสุข	ดิสชั่วคราว บ้านกรอกตาโพธิ์	นายอนุชา ชำนาญเรือ
๔	UTG05	๓๐ ส.ค.๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ติดตั้งอุปกรณ์ ๒๒ เควี	ดิสชั่วคราว บ้านกรอกตา โพธิ์	ดิสชั่วคราว ๖๖ ๗/๓๒๖ ๒๕๖๐	นายอนุชา ชำนาญเรือ

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....๐.....ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นายอนุชา ชำนาญเรือ.....ตำแหน่ง.....หล.กป.....โทร.....๐๘๕-๓๑๖๒๐๑๕

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
 ๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง  
 ๓.  พิกัดพื้นที่ไฟดับ ๓.๑ จุดเริ่มต้น lat: ๑๔.๓๓๕๙๘๖, long: ๙๙.๗๕๕๒๑๔  
 ๓.๒ จุดสิ้นสุด lat: ๑๔.๔๐๘๖๖๙, long: ๙๙.๗๒๘๘๙๘

ลงชื่อ.....  
 (.....นายศักดิ์สิทธิ์ พรวยศรี.....)  
 ตำแหน่ง.....หล.กป.รช.ผจก.กฟส.พนมทวน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓  
 เรียงน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ UTG5 จาก SF6 แยกไฟสี่ ถึง ดิสชั่วคราวเจ็บบู่  
 ในวันที่ 27 ส.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่ 1224/67  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....  
 ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่.....  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....  
 ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย น. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.

นางสาวนิรมิต พงษ์ศิริ  
 ๖๓.๕ พทท.ค.พ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส., จอจ., กฟส. ลจ.

อก.วว.(ก.๓)

**อนุมัติ** และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,  
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น



ผจพ. .... (สถานีฯ ..... )

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์  
นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น.เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง


1. สถานที่ทำงาน	แยกไฟสี่ (UTG5)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	27 ส.ค. 67	เวลา	08.30 น.	ถึง เวลา	17.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.พทน.	งานที่ทำ	ติดตั้งอุปกรณ์ 22 เควี		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1224/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นางสาวพิชชา พงษ์ศิริ			วันที่	24 สิงหาคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	24 สิงหาคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	24 สิงหาคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายจิรวัดณ์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร,นางสาวสุภัชชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ให้ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		-
3	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		-
4	UTG05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		-
5	UTG05R-01	Normal	Nonreclosing		ทกจ.		- R. สระแก้ว
6	UTG09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทกจ.		- R. บ้านตาก-เนือ
7	ย้ายโหลด UTG05 ไปจ่ายไฟจาก UTG09						
8	UTGBVB-01	ปลด	สับ		UTG		- ขนานบัส
9	UTG05S-13	ปลด	สับ		ลข.		DIS หน้าร้านจรงรุ่งเรืองวัสดุ
10	DIS ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทกจ.		DIS ร้านเจริญ
11	UTGBVB-01	สับ	ปลด		UTG		- ขนานบัส
12	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.30 น.						
13	UTG05R-01	สับ	ปลด		ทกจ.		R R.สระลงเรือ
14	SF6 ชั่วคราว	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		ทกจ.		SF6 แยกไฟสี่
15	ตรวจสอบ SF6 ดึงข้ามถนนแยกไฟสี่ รหัส UTG05S-08 อยู่สถานะ "Open+Lock"						
16	แจ้งพื้นที่เฝ้าให้ชุดปฏิบัติงานทราบ						
17	แจ้งให้เทสไฟบริเวณที่ปฏิบัติงาน แล้วช้อตกราวด์ จุด G1,G2 ลงข้อมูล We Safe แล้วให้ปฏิบัติงานได้						
18	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		-
19	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		-
20	UTG05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		-
21	UTG09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทกจ.		- R. บ้านตาก-เนือ
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
22	เมื่อชุดปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมลงข้อมูล We Safe						
23	แจ้งปลดช้อตกราวด์ จุด G1,G2						
24	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		-
25	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		-
26	UTG05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	UTG09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทกจ.		- R. ชันตฤ-เน้ง
28	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
29	SF6 ชั่วคราว	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ทกจ.		SF6 แยกไฟสี่
30	UTG05R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing ,ALT		ทกจ.		R R.สละลงเรือ
31	ย้ายโหลด UTG05 กลับจาก UTG09						
32	UTGBVB-01	ปลด	สับ		UTG		- ขนานบัส
33	DIS ชั่วคราว	ปลด	สับ		ทกจ.		DIS ร้านเจ็ญ
34	UTG05S-13	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ลข.		DIS หน้าร้านจรงรุ่งเรืองวัสดุ
35	UTGBVB-01	สับ	ปลด		UTG		- ขนานบัส
36	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		-
37	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		-
38	UTG05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		-
39	UTG05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทกจ.		- R. สรวิโร
40	UTG09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทกจ.		- R. ชันตฤ-เน้ง
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

ແມ່ນວິທະຍາສາດ

ສົມມຸດ 24 ກ.ຄ. 67

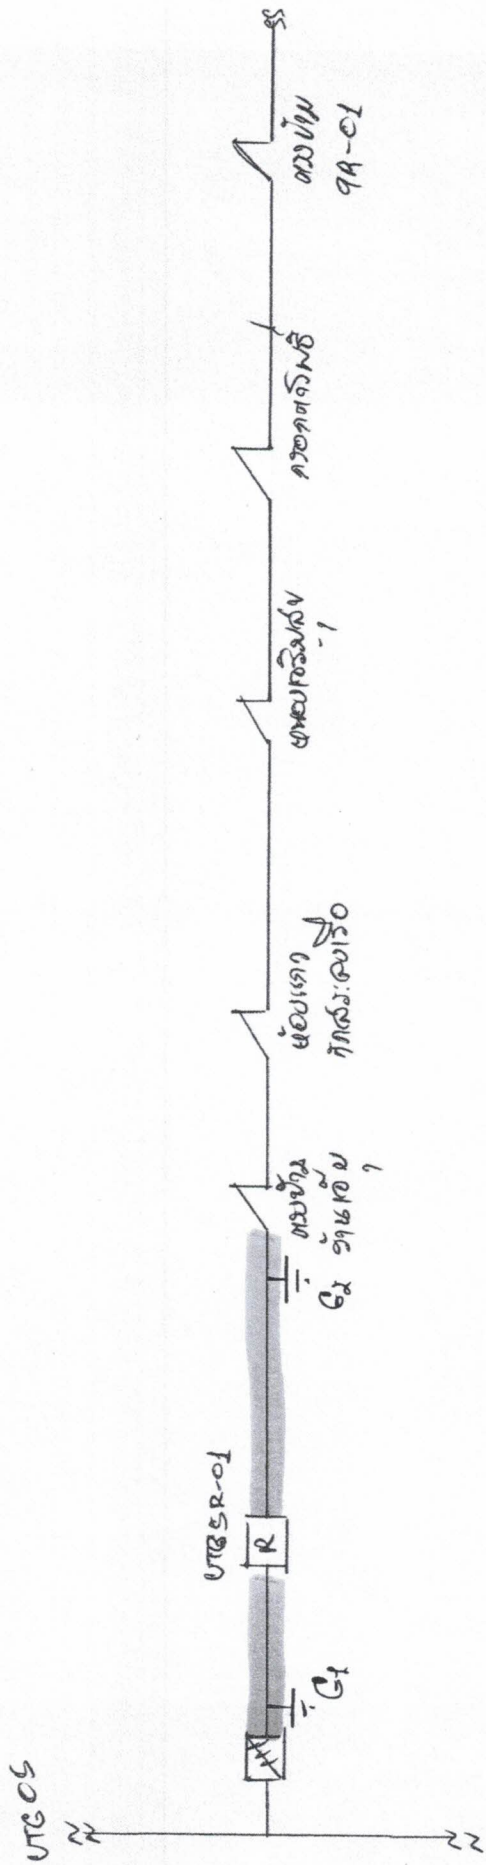

ສົມມຸດ 24/67